
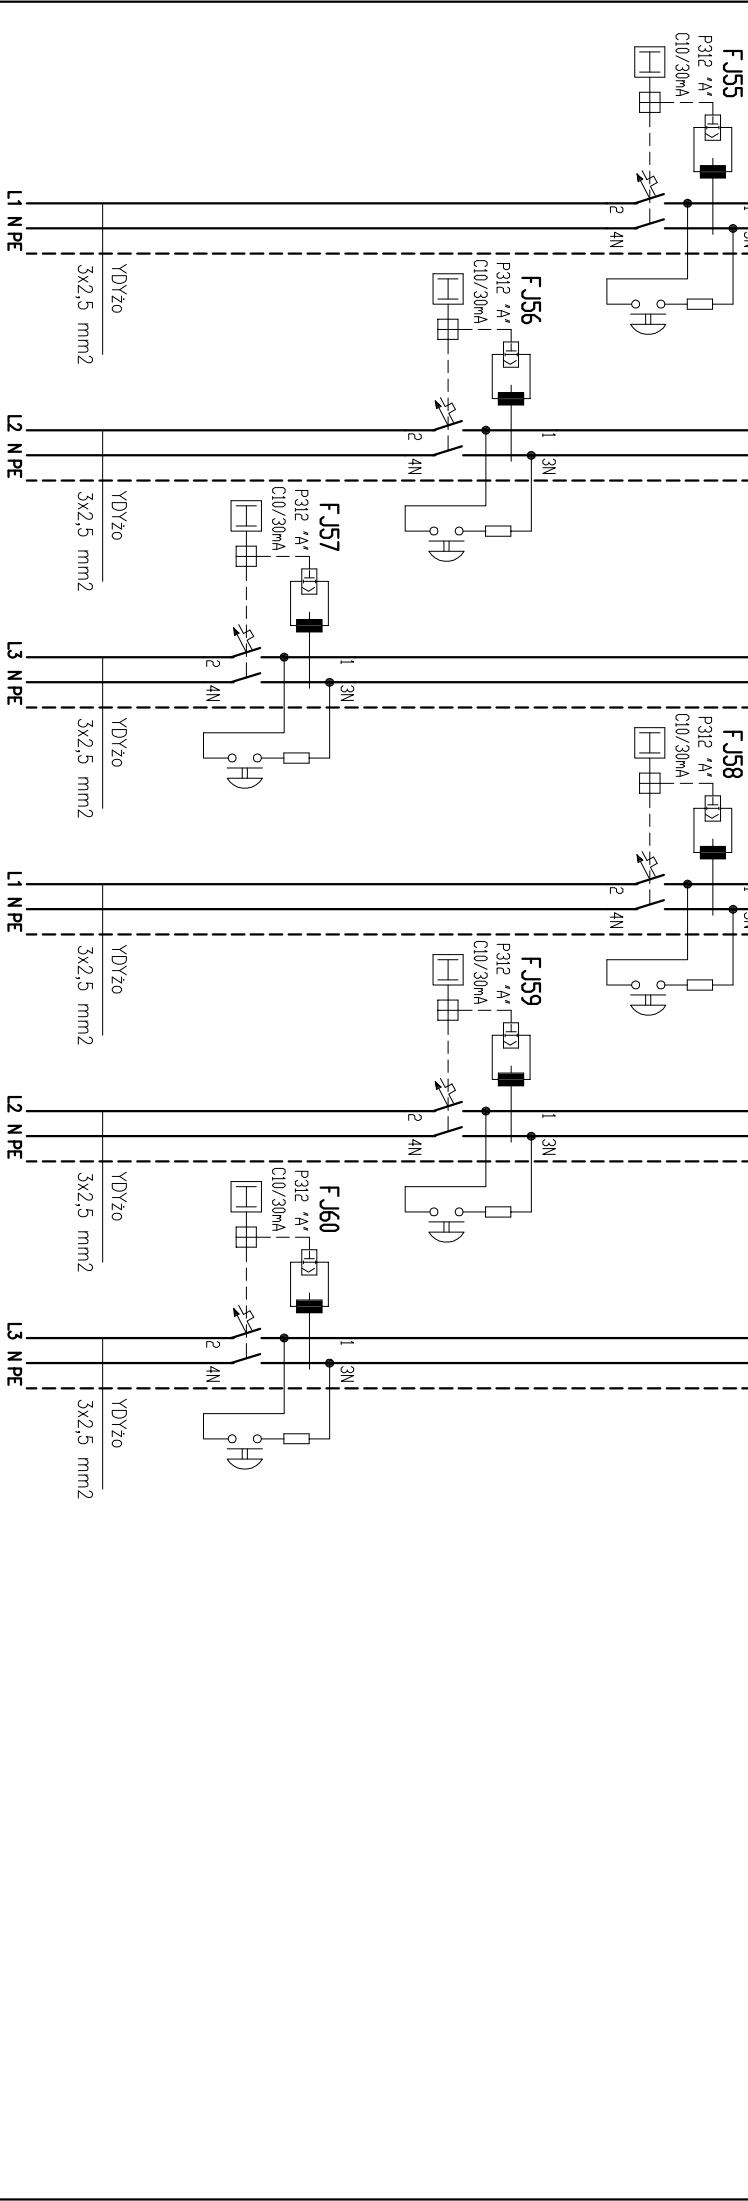


ISTNIEJĄCA TABLICA ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI GNIĄZD WTYKOWYCH ZASILANIA KOMPUTERÓW I SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI (część bez zmian)



$P_l = 3,6\text{kW}$

Nr obwodu	RKG/55	RKG/56	RKG/57	RKG/58	RKG/59	RKG/60
Przeznaczenie	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe
Pomieszczenie	pom. 417, 418 3piętro	pom. 419, 420 3piętro	pom. 421, 422 3piętro	pom. 423, 424 3piętro	pom. 6, 7, 8	pom. 11, 12, 13
Moc zainst.	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW	max 0,6 kW

Inwestor:		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Łompy 19, 40-038 Katowice			
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Tom/Branża:	Tom III – Branża Elektryczna		
Temat:	Termomodernizacja i rewolucyzacja budynków z infrastrukturą wybranych jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej				
Zadanie nr 2 – Samodzielny Poddział Projektacji Policji w Częstochowie ul. Legionów 26 dz. ew. 134/4 jedn. ewid. 246401_1 obręb 191 – Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020					
SCHEMAT ZASADNICZY TABLICY "RGK" KOMPUTEROWA					
Projektował:		mgr inż. Jan Kostrzanowski		Częstochowa, ul. Bór 180 42–202 Częstochowa www.neon.net.pl tel./fax. +34 3245161 neon@neon.net.pl	
Sprawdził:		mgr inż. Grzegorz Drelich		specjalność elektryczna specjalność elektryczna	
		UAN-VIII-7342/156/94 SK/IE/1552/02 SK/0605/POGE/04 SK/IE/1421/02		XII/2017 XII/2017	
		Skala:		Nr rysunku	
		%		E-9.8	