




ZAKRES OPRACOWANIA

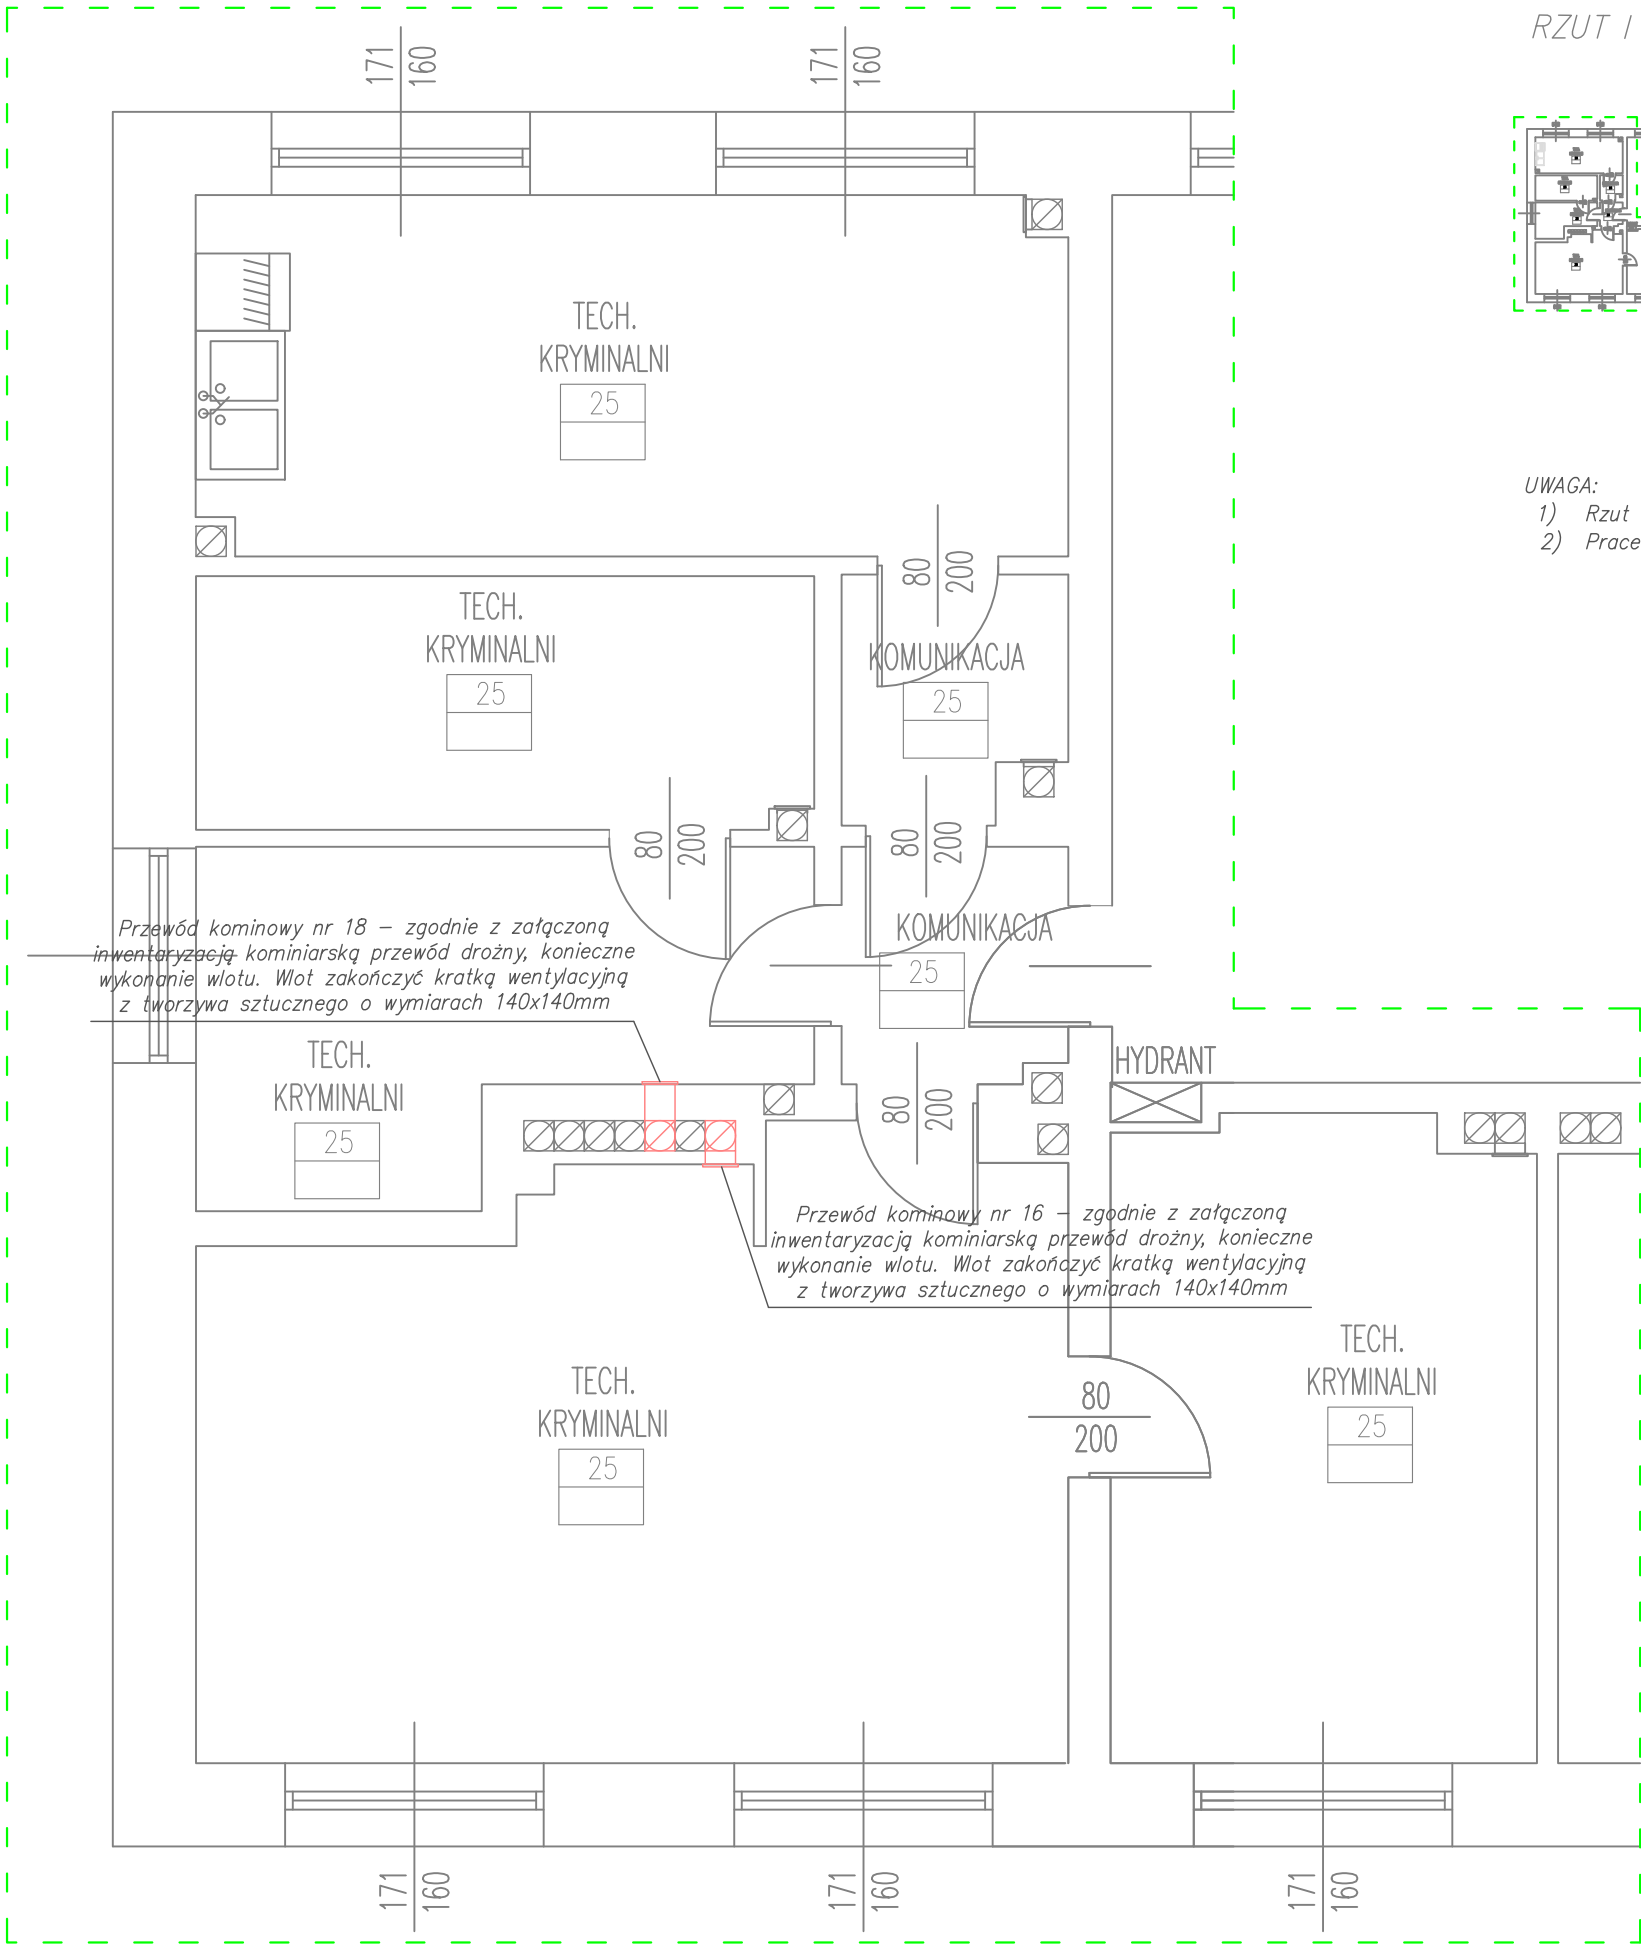

RZUT I PIĘTRA 1:500



- UWAGA:
- 1) Rzut należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
 - 2) Prace wykonać zgodnie z załączoną inwentaryzacją kominiarską

Nazwa inwestycji: Zwiększenie efektywności energetycznej instalacji grzewczej i źródła ciepła w budynku KPP Żywiec przy Al. Piłsudskiego 52			
Adres: KPP w Żywcu Al. Piłsudskiego 52			
Inwestor: KPP w Katowicach ul. Lompy 19 40-038 Katowice			
		EKO AUDYT Sp. z o.o. ul. Parkowa 25 51-616 Wrocław tel. 71 307 03 83/800 800 250 e-mail: kontakt@eko-projects.pl	
Instalacje sanitarne:	Projektant:	mgr inż. Marta Rudnicka 133/DOŚ/12	Nr projektu: 033
	Opracował:	mgr inż. Piotr Halama	Data: 1 października 2018
	Opracował:	mgr inż. Aleksandra Kobuszewska	Stadium: projekt budowlano-wykonawczy
	Sprawdzający:	mgr inż. Sandra Bednarz DOŚ/0131/PBS/16	Nr rys.: IS-2
Tytuł: Projekt remontu przewodów kominowych - pomieszczenia techników kryminalnych nr 25 (I piętro)			Format: A3
			Skala: 1:50