


LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T01												
NUMER OBWODU				T01-1	T01-2	T01-3	T01-4	T01-5	T01-6	T01-7	T01-8	T01-9	T01-10
NAZWA OBWODU	Zasilanie	Kontrola napięcia	Ochrona przepięciowa	Oświetlenie obwód piwnica	Oświetlenie parter	Oświetlenie parter	rezerwa	Gniazda 230VAC piwnica	Gniazda 230VAC piwnica	Gniazda 230VAC parter pom. 1.01, 1.09	Gniazda 230VAC pom. 1.03	Gniazda 230VAC pom. 1.08	Gniazda 230VAC pom. 1.14, 1.15
MOC ZAINST.	99,7			0,7	0,7	0,5	-	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
PRĄD OBC.	59,5			3,1	3,1	2,4	-	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7

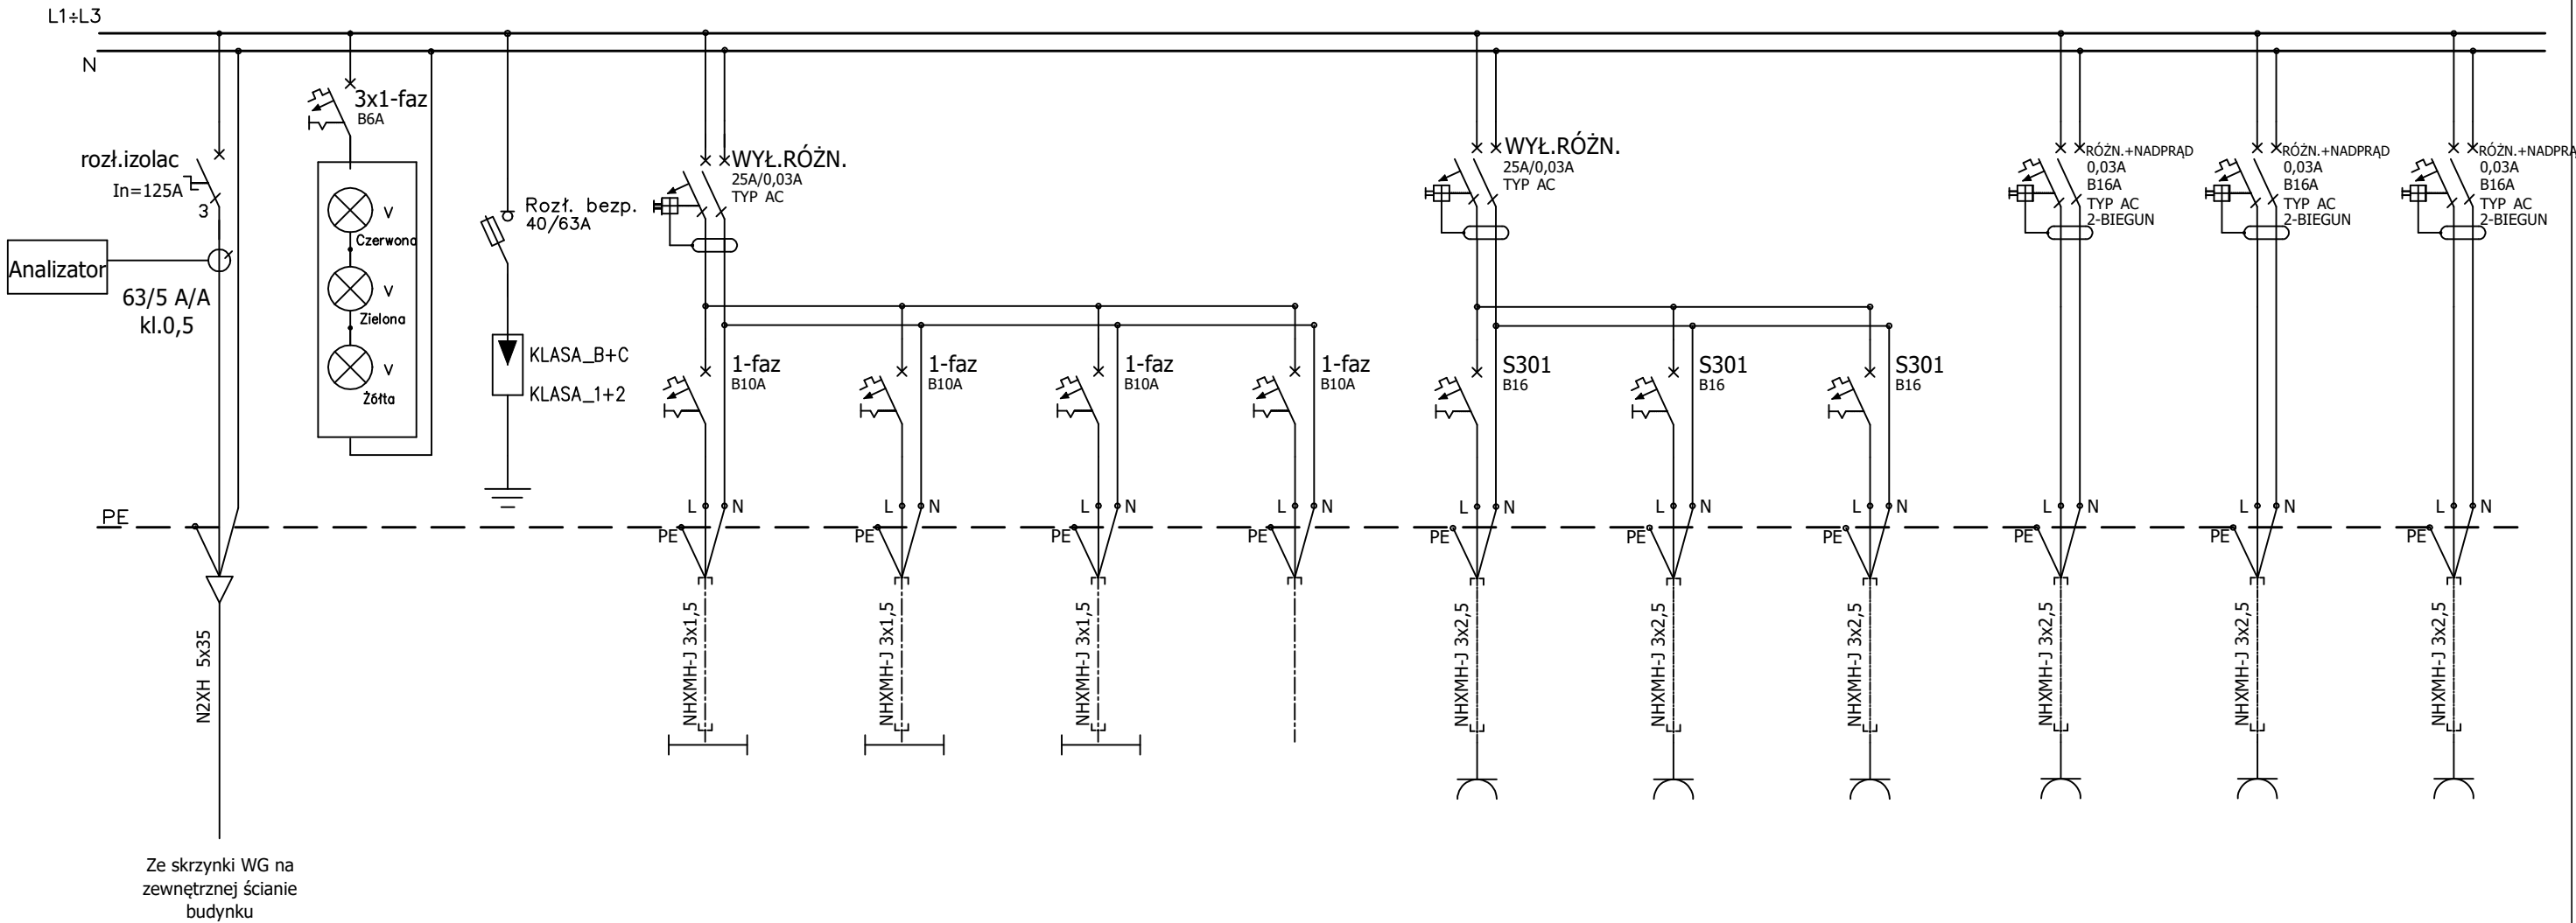

UWAGA:

1. Oprawy awaryjne zasilac sprzed łączników oświetleniowych

Środek dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej:

SAMOCZYNNE

WYŁĄCZENIE

Układ sieci: TNS


Moc zainstalowana: $P_i = 99,7$

Moc zapotrzebowana: $P_z = 39,2$

Prąd obciążenia: $I_{obc} = 59,5$

<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łany Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Pszowie przy ul. Paderewskiego 33			Data: 09.2018	
	Tablica zasilająca T01. Schemat strukturalny				
	Objekt : Komisariat Policji Pszów ul. Paderewskiego 33		Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Ark. / l.ark 1 / 5
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki	Podpis	Upraw. Nr SLK/5096/PWOE/14	Rysunek nr E 02
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13	


LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T01											
NUMER OBWODU	T01-11	T01-12	T01-13	T01-14	T01-15	T01-16	T01-17	T01-18	T01-19	T01-20	T01-21	T01-22
NAZWA OBWODU	Gniazda 230VAC pom. 1.12, 1.13	Gniazda 230VAC pom. 1.09	Gniazda 230VAC pom. 1.10	Gniazda 230VAC pom. 1.02, 1.04	Gniazda 230VAC pom. 1.14	Gniazda 230VAC pom. 1.10	Gniazda 230VAC pom. 1.10	Gniazda 230VAC pom. 1.10	Gniazda 230VAC pom. 1.04	Gniazda 230VAC pom. 1.02	rezerwa	rezerwa
MOC ZAINST.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	-	-
PRĄD OBC.	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	-	-

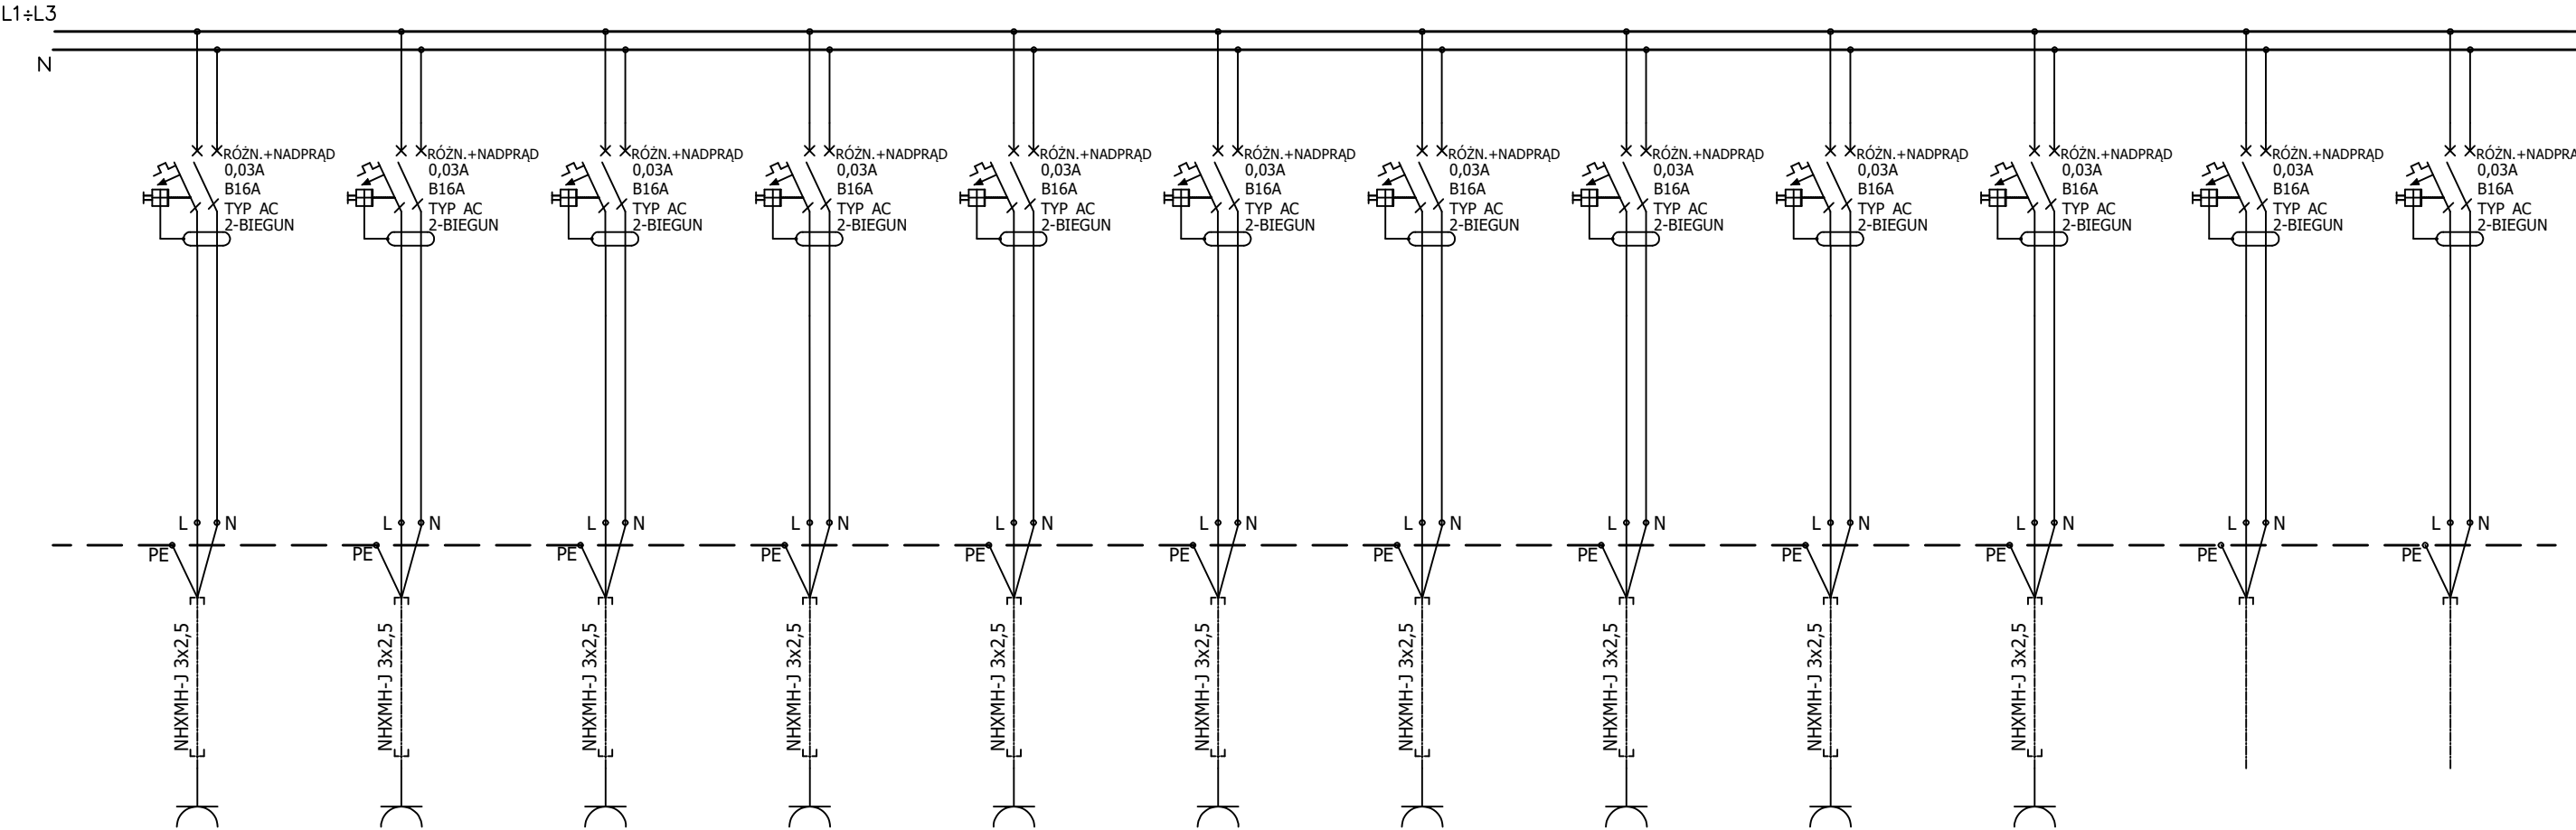

Środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej:
**SAMOCZYNNIE
WYŁĄCZENIE**
Układ sieci: TNS


<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łany Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Pszowie przy ul. Paderewskiego 33			Data: 09.2018	
	Tablica zasilająca T01. Schemat strukturalny			Ark. / l.ark 2 / 5	
	Obiekt : Komisariat Policji Pszów ul. Paderewskiego 33		Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Rysunek nr E 02
		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr	
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14	
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13	

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T01											
NUMER OBWODU	T01-23	T01-24	T01-25	T01-26	T01-27	T01-28		T01-29	T01-30	T01-31	T01-32	T01-33
NAZWA OBWODU	Zasilanie tablicy garażu	rezerwa	Tablica zasilająca T02	Istniejąca tablica w kotłowni	UPS	UPS BYPASS	BYPASS Tablicy napięć gwarantowanych	Klimatyzacja	Klimatyzacja	rezerwa	rezerwa	rezerwa
MOC ZAINST.	10,0	-	7,0	7,0	9,0	9,0		2,0	2,0			
PRĄD OBC.	16,0	-	16,0	16,0	39,0	39,0		8,7	8,7			

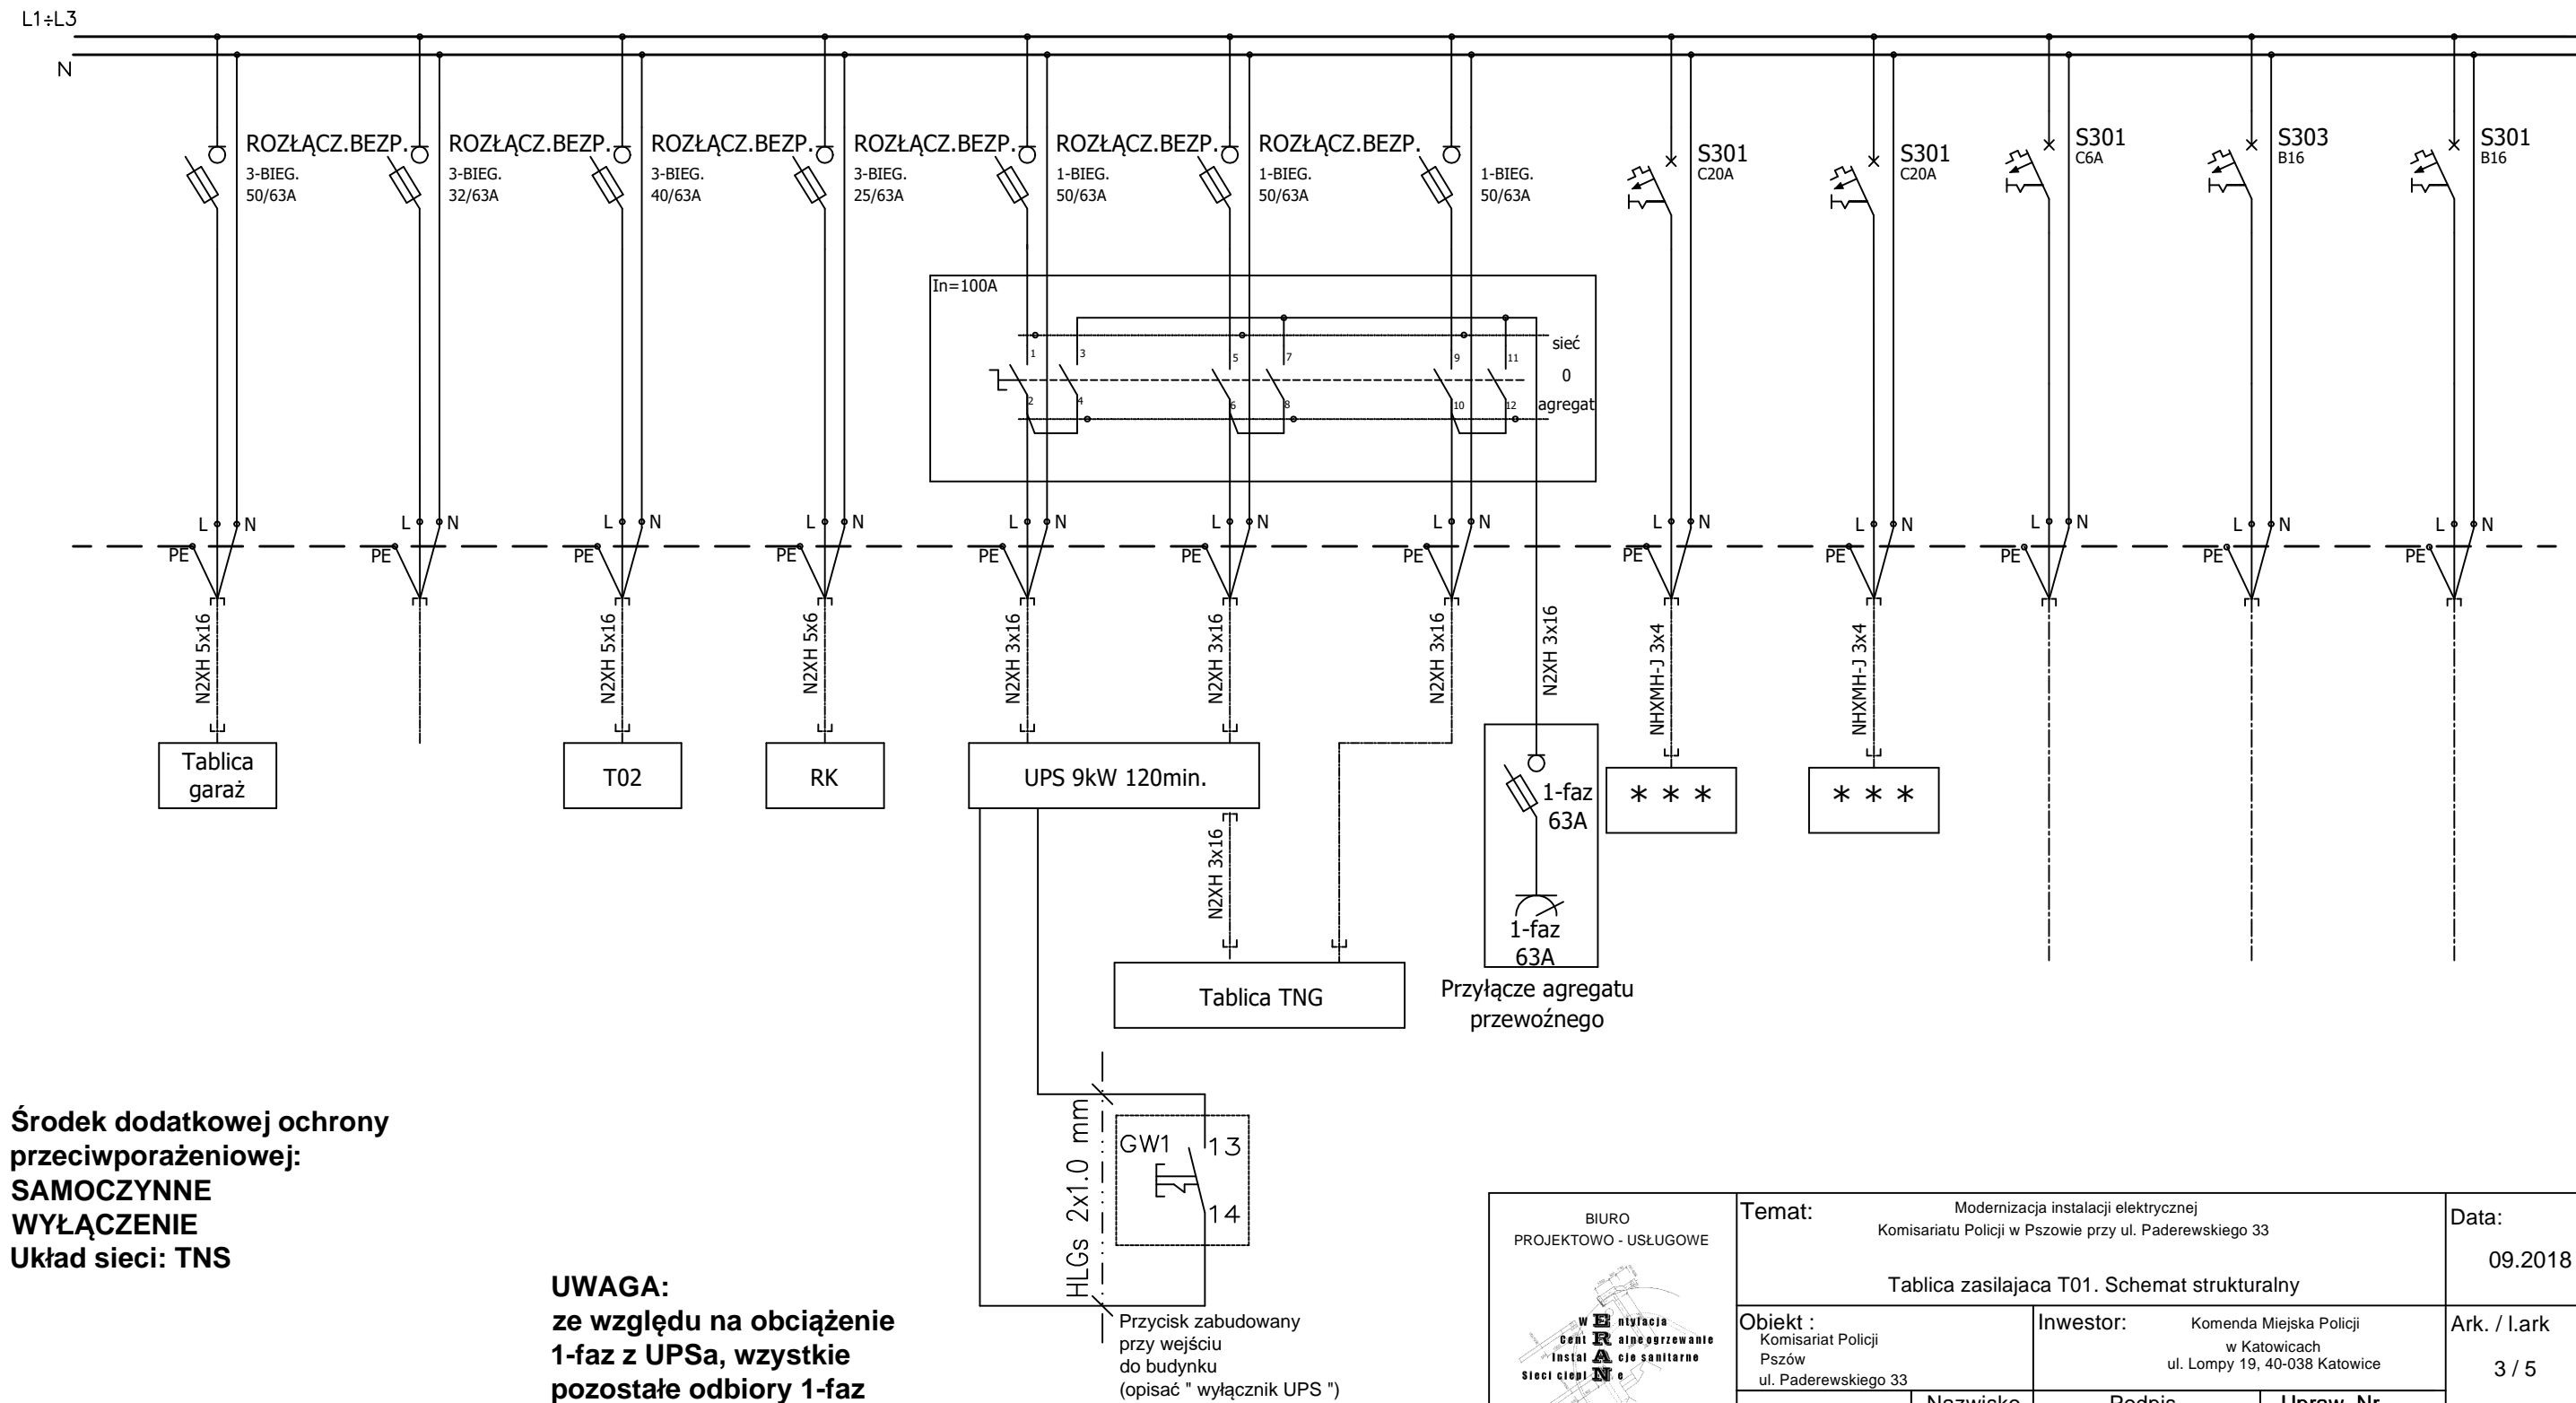



<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łany Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Pszowie przy ul. Paderewskiego 33			Data: 09.2018
	Tablica zasilająca T01. Schemat strukturalny			
	Obiekt : Komisariat Policji Pszów ul. Paderewskiego 33	Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice	Ark. / l.ark 3 / 5	
	Projektował	Nazwisko mgr inż. Tomasz Gliniecki	Podpis	Upraw. Nr SLK/5096/PWOE/14
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13
Rysunek nr				E 02

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T01							
NUMER OBWODU	T01-34	T01-35	T01-36		T01-36	T01-19.1		
NAZWA OBWODU	Klimatyzacja	Klimatyzacja		Oświetlenie neonu	Oświetlenie zewn. na elewacji			
MOC ZAINST.	2,0	2,0		0,1	0,4			
PRĄD OBC.	8,7	8,7		0,4	1,6			



Środek dodatkowej ochrony
przeciwporażeniowej:
**SAMOCZYNNIE
WYŁĄCZENIE**
Układ sieci: TNS


<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łąny Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Pszowie przy ul. Paderewskiego 33			Data: 09.2018	
	Tablica zasilająca T01. Schemat strukturalny			Ark. / l.ark 4 / 5	
	Obiekt : Komisariat Policji Pszów ul. Paderewskiego 33	Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Rysunek nr E 02	
		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr	
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14	
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13	



PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Typ obudowy: XL3 S 160
Stopień ochrony: IP 40
Stop. odporn. mech. IK08
Klasa ochronności: I - metalowa
Napięcie znamion.: 400V AC
Prąd znamionowy In: 125A
Montaż: Wnękowa

Wymiary (wys.szer.głęb.): 1412x667x149
Producent: Legrand

<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łany Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Pszowie przy ul. Paderewskiego 33		Data: 09.2018	
	Tablica zasilająca T01. Schemat strukturalny			
	Obiekt : Komisariat Policji Pszów ul. Paderewskiego 33	Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Ark. / l.ark 5 / 5
		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13
				Rysunek nr E 02