





LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T02											
NUMER OBWODU	T02-11	T02-12	T02-13	T02-14	T02-15	T02-16	T02-17	T02-18	T02-19	T02-20	T02-21	T02-22
NAZWA OBWODU	Gniazda 230VAC pom. 2.13	Gniazda 230VAC pom. 2.12	Gniazda 230VAC pom. 2.10, 2.11	Gniazda 230VAC pom. 2.08, 2.09	Gniazda 230VAC pom. 2.05, 2.07	Gniazda 230VAC pom. 2.01	Gniazda 230VAC pom. 2.01, 2.13	Gniazda 230VAC pom. 2.12	Gniazda 230VAC pom. 2.11	Gniazda 230VAC pom. 2.10	Gniazda 230VAC pom. 2.09	Gniazda 230VAC pom. 2.08
MOC ZAINST.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
PRĄD OBC.	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7

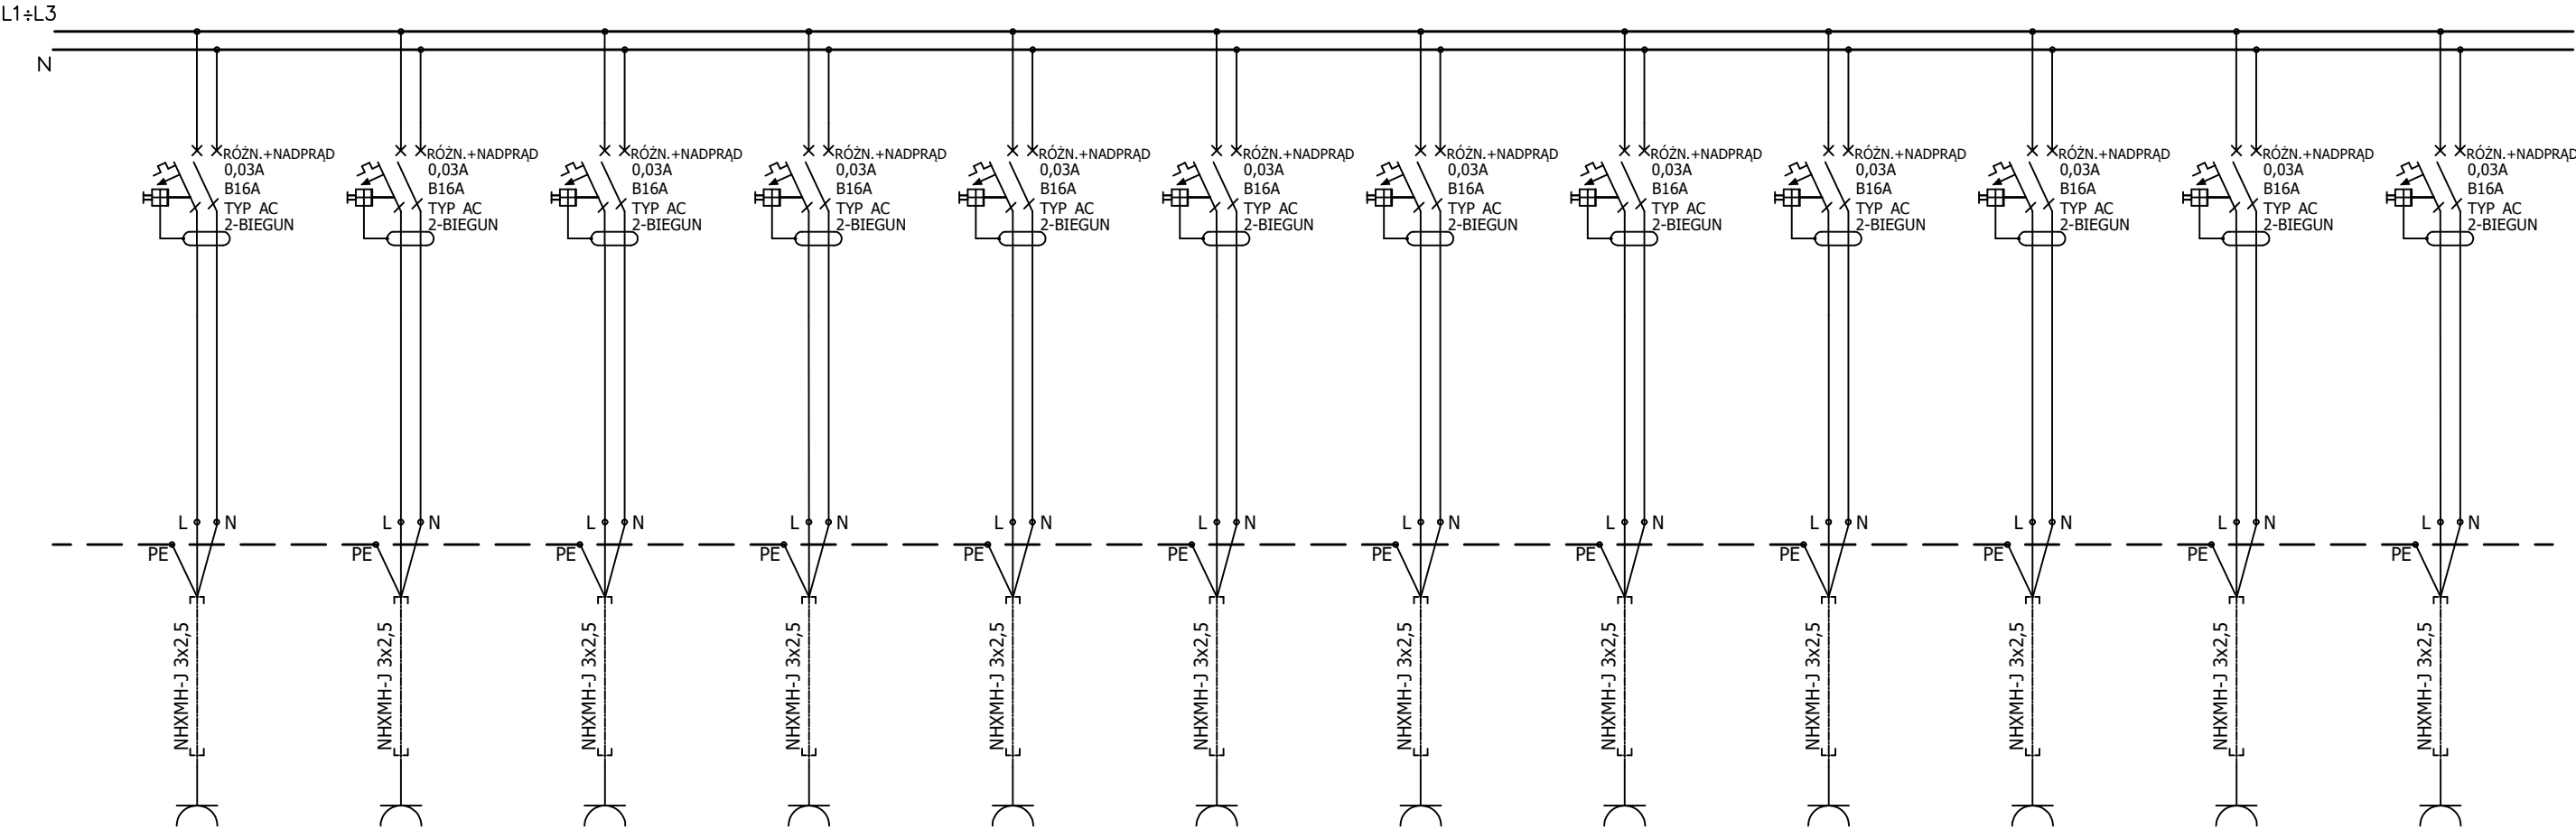


Środek dodatkowej ochrony  
przeciwporażeniowej:  
**SAMOCZYNNNE  
WYŁĄCZENIE**  
Układ sieci: TNS



<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łany Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Pszowie przy ul. Paderewskiego 33			Data: 09.2018	
	Tablica zasilająca T02. Schemat strukturalny				
	Obiekt : Komisariat Policji Pszów ul. Paderewskiego 33		Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Ark. / l.ark 2 / 4
		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr	Rysunek nr <b>E 03</b>
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		SLK/5096/PWOE/14	
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13	

LOKALIZACJA	TABLICA ZASILAJĄCA T02											
NUMER OBWODU	T02-23	T02-24	T02-25	T02-26	T02-27	T02-28	T02-29	T02-30	T02-31	T02-32	T02-33	
NAZWA OBWODU	Gniazda 230VAC pom. 2.07	Gniazda 230VAC pom. 2.05	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	rezerwa	Klimatyzacja	Klimatyzacja	
MOC ZAINST.	2,0	2,0								2,0	2,0	
PRĄD OBC.	8,7	8,7								8,7	8,7	

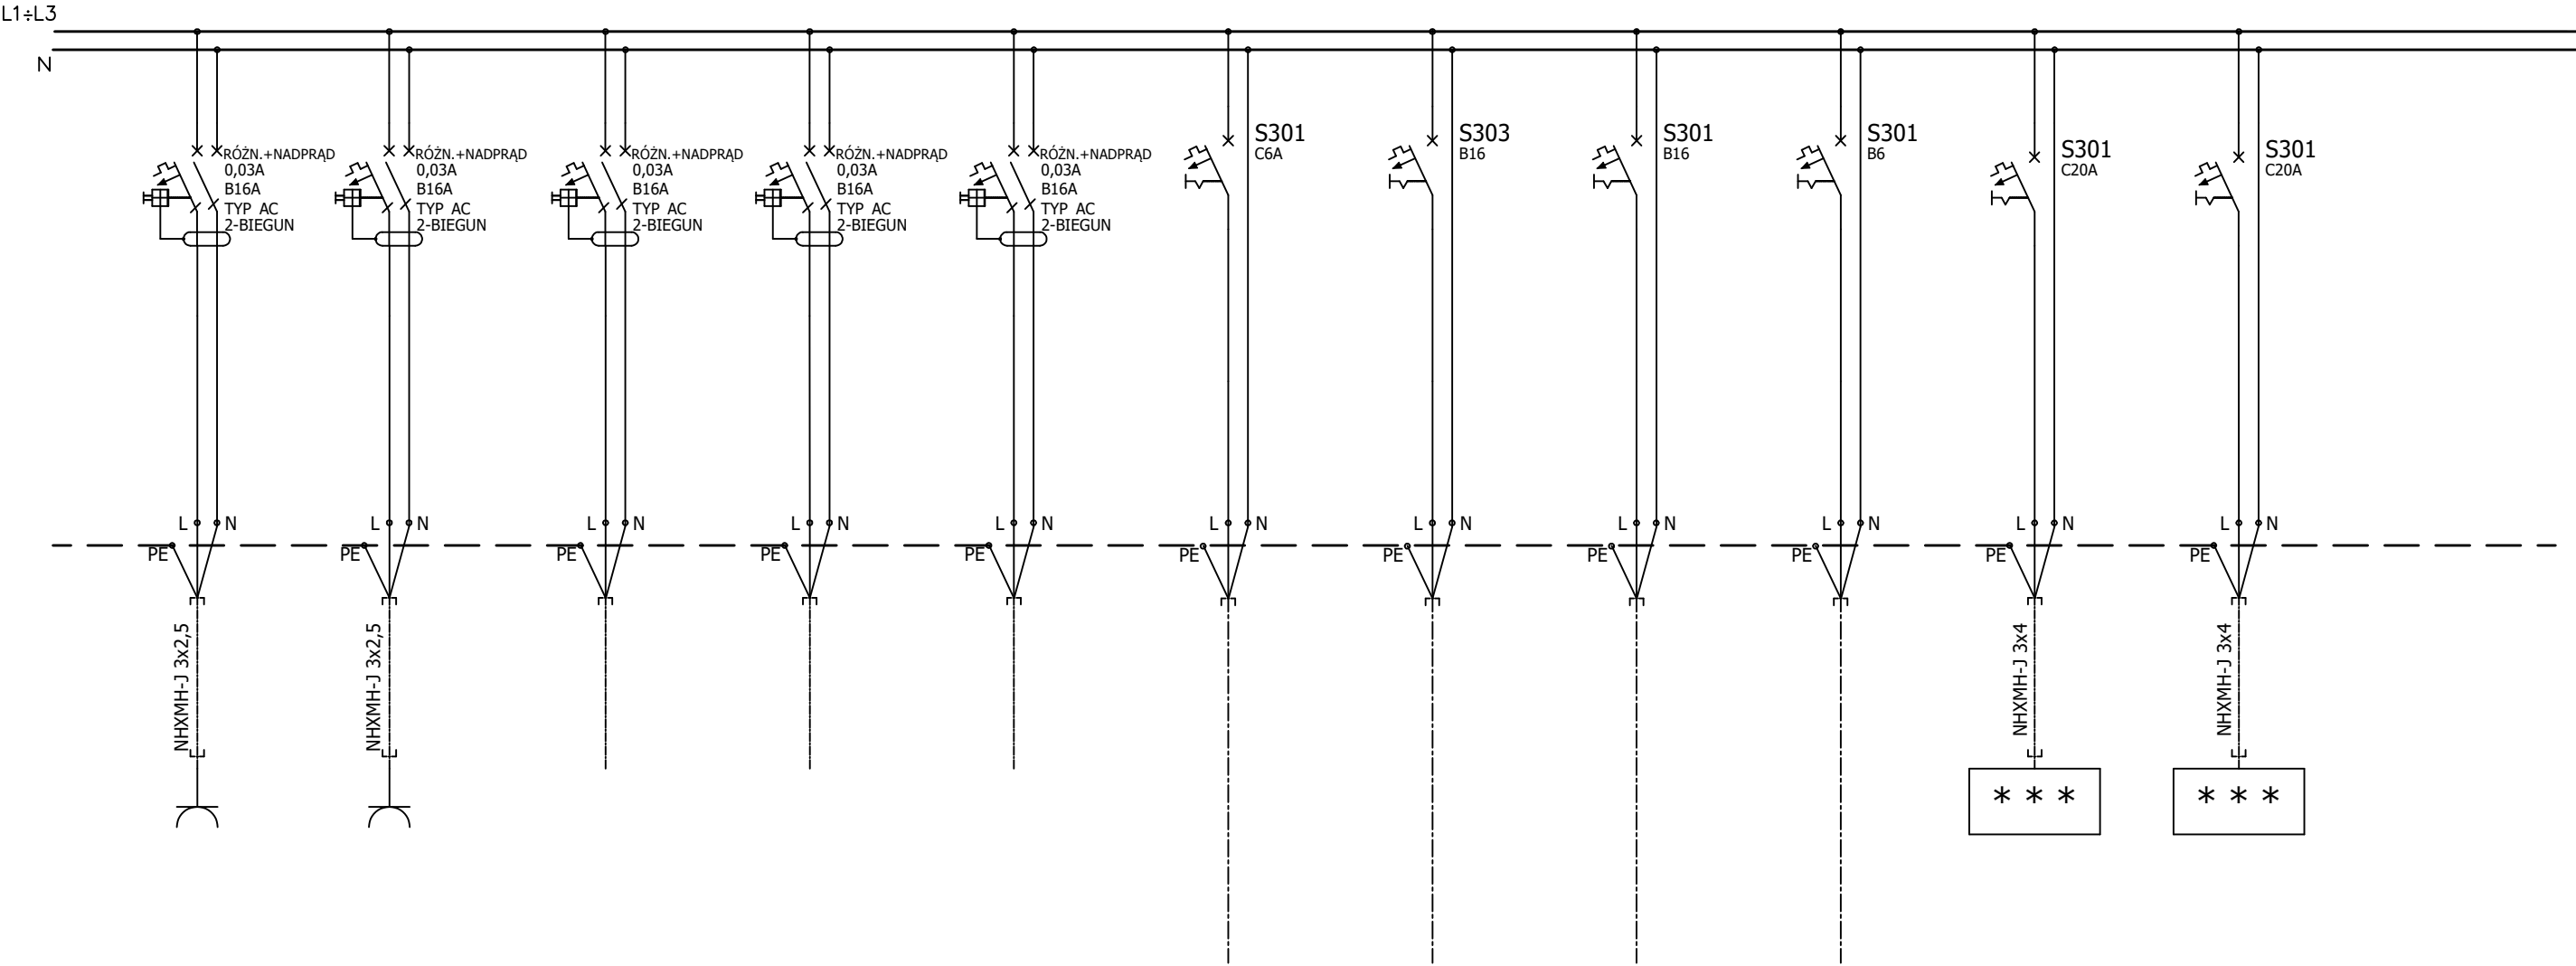

Środek dodatkowej ochrony  
przeciwporażeniowej:  
**SAMOCZYNNNE  
WYŁĄCZENIE**  
Układ sieci: TNS

<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łany Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Pszowie przy ul. Paderewskiego 33			Data: 09.2018	
	Tablica zasilająca T02. Schemat strukturalny				
	Obiekt : Komisariat Policji Pszów ul. Paderewskiego 33		Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Ark. / l.ark 3 / 4
		Nazwisko	Podpis	Upraw. Nr	Rysunek nr <b>E 03</b>
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliński		SLK/5096/PWOE/14	
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		SLK/5094/POOE/13	



PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Typ obudowy: XL3 S 160  
Stopień ochrony: IP 40  
Stop. odporn. mech. IK08  
Klasa ochronności: I – metalowa  
Napięcie znamion.: 400V AC  
Prąd znamionowy In: 63A  
Montaż: Wnękowa

Wymiary (wys.szer.głęb.): 112x667x149  
Producent: Legrand

<div>BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE</div> <div></div> <div>mgr inż. Marcin Raniowski ul. Wiejska 61a Łąny Wielkie 44-153 Sośnicowice tel.: 510 626 830</div>	Temat: Modernizacja instalacji elektrycznej Komisariatu Policji w Pszowie przy ul. Paderewskiego 33		Data: 09.2018	
	Tablica zasilająca T02. Schemat strukturalny		Ark. / l.ark 4 / 4	
	Obiekt : Komisariat Policji Pszów ul. Paderewskiego 33	Inwestor: Komenda Miejska Policji w Katowicach ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Rysunek nr E 03
		Nazwisko	Podpis	
	Projektował	mgr inż. Tomasz Gliniecki		
	Sprawdzał	mgr inż. Ireneusz Piwko		
			Upraw. Nr	
			SLK/5096/PWOE/14	
			SLK/5094/POOE/13	