


APARATY ZABUDOWAC NA SZYNIE MONTAŻOWEJ W ROZDZIELNI GŁÓWNEJ "RG" I STOSOWNIE OZNACZYĆ

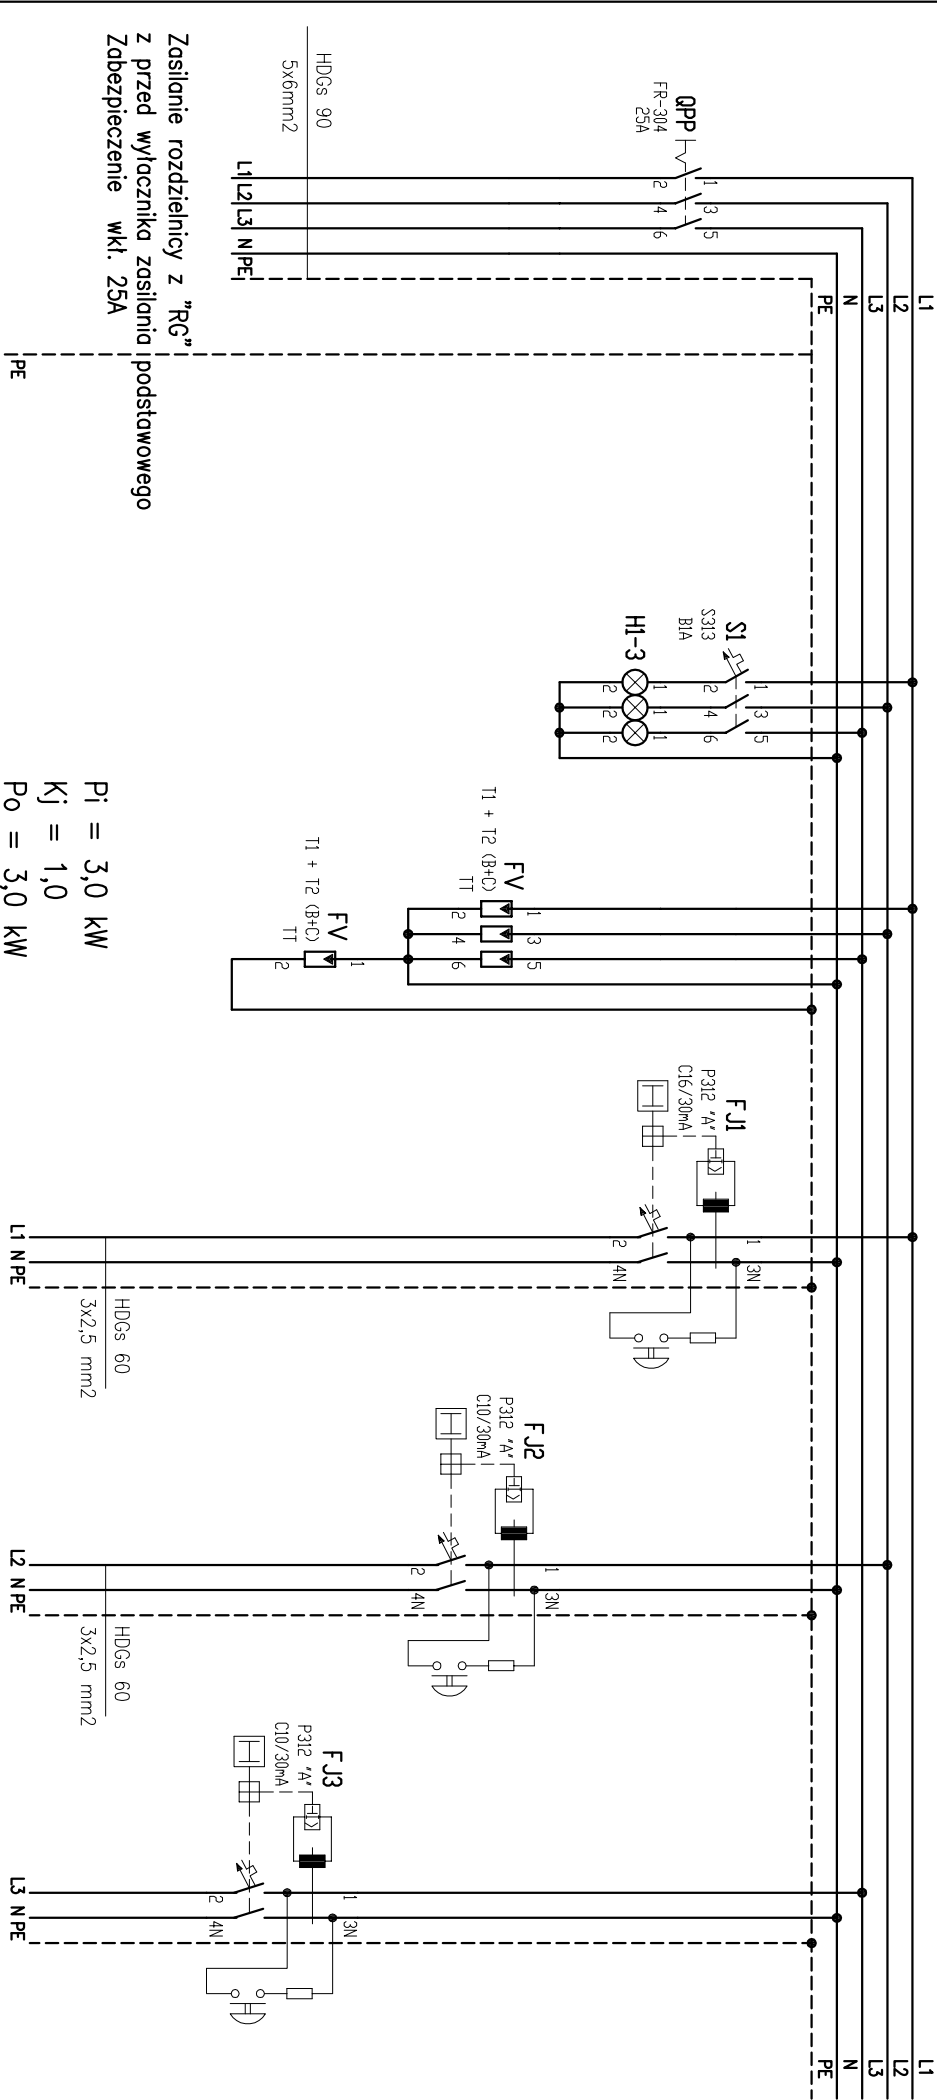

Nr obwodu	Poż	H1-3		Poż1	Poż2	Poż3
Przeznaczenie	Zasilanie z rozdzielnic		Ochr.przeciwprzepięciowy	Zasilanie systemu oddymiania	Zasilanie systemów dławionych	Rezerwa
Pomieszczenie	"RG" POLICJA	zasilania	kat. 1 i 2 (B +C)	poza opracowaniem	poza opracowaniem	
Moc zainst.	max. 3,0 kW		projektowany	max 1,0 kW	max 1,0 kW	max 1,0 kW

Investor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice				
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	Tom/Branża:	Tom III – Branża Elektryczna		
Temat:	Termomodernizacja i rewolucyzacja budynków z infrastruktury wybranych jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej				
	Zadanie nr 1 –Komisariat i Policji w Chorzwie ul. Stefana Batorego 19 dz.ew. 702/2, 697/2 jedn. ewid. 246301_1.0002 –Termomodernizacja budynku w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				
	<div><div><div>neon</div><div>www.neon.net.pl neon@neon.net.pl</div></div><div><div>Częstochowa, ul. Bór 180 42–202 Częstochowa tel./fax. +34 3245161</div><div>specjalność elektryczna</div></div><div><div>XII/2017</div><div></div></div></div>				
	Projektował:	mgr inż. Jan Kosińczanowski	UA-N-III-7342/156/94 SLK/IE/1552/02	specjalność elektryczna	XII/2017
	Sprawił:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/P00E/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczna	XII/2017
	SCHEMAT ZASADNICZY TABLICZ "P0Ż" P0ŻAROWA				Składa: 7% Nr rysunku E-16