


ISTNIEJĄCA TABLICA ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI GNIĄZD WTYKOWYCH ZASILANIA KOMPUTERÓW I SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI (część bez zmian)

cd. ark.4/5

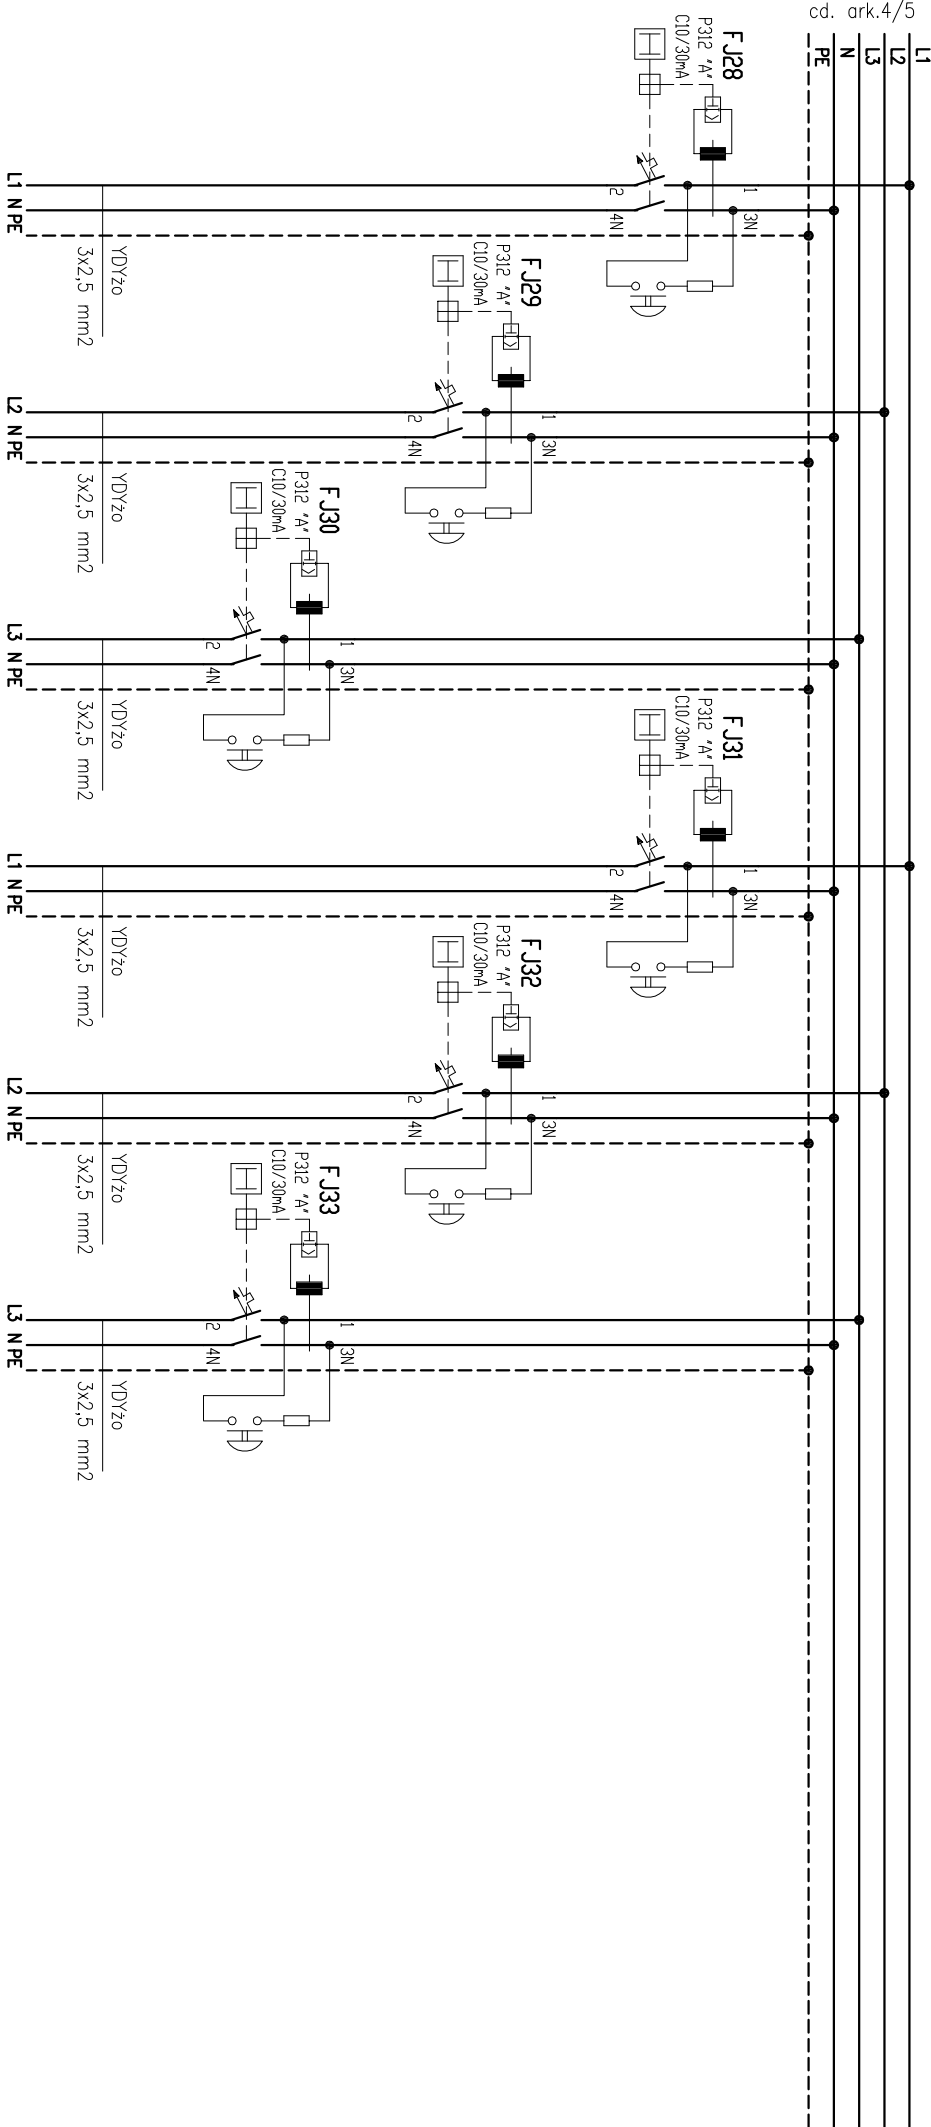

P _I = 7,2 kW				
Nr obwodu	K28	K29	K30	K31
Przeznaczenie	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe
Pomieszczenie	pom. 310	pom. 309	pom. 308	pom. 308
Moc zaінst.	max 1,2 kW	max 1,2 kW	max 1,2 kW	max 1,2 kW

Investor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Łompy 19, 40-038 Katowice				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Tom/Branża:	Tom III – Branża Elektryczna		
Temat:	Termomodernizacja i rewolucyzacja budynków z infrastrukturą wybranych jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej				
	Zadanie nr 1 –Komisariat i Policji w Chorzwie ul. Stefana Batorego 19 dz.ew. 702/2, 697/2 jedn. ewid. 246301_1.0002 –Termomodernizacja budynków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				
SCHEMAT ZASADNICZY TABLICZ "RGK" KOMPUTEROWA			<div><div>lineom</div><div>www.neon.net.pl neon@neon.net.pl</div><div>Częstochowa, ul. Bór 180 42–202 Częstochowa tel./fax. +34 3245161</div><div>specjalność elektryczna</div></div>		
Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski		UAN-VII-7342/156/94 SLK/IE/1552/02		
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich		SLK/0605/P00E/04 SLK/IE/1421/02		
			specjalność elektryczna		
			XII/2017		
			XII/2017		
	Składa: %		Nr rysunku E-7.5		