



ISTNIEJĄCA TABLICA ZABEZPIECZEŃ INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH ZASILANIA KOMPUTERÓW I SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI (część bez zmian)

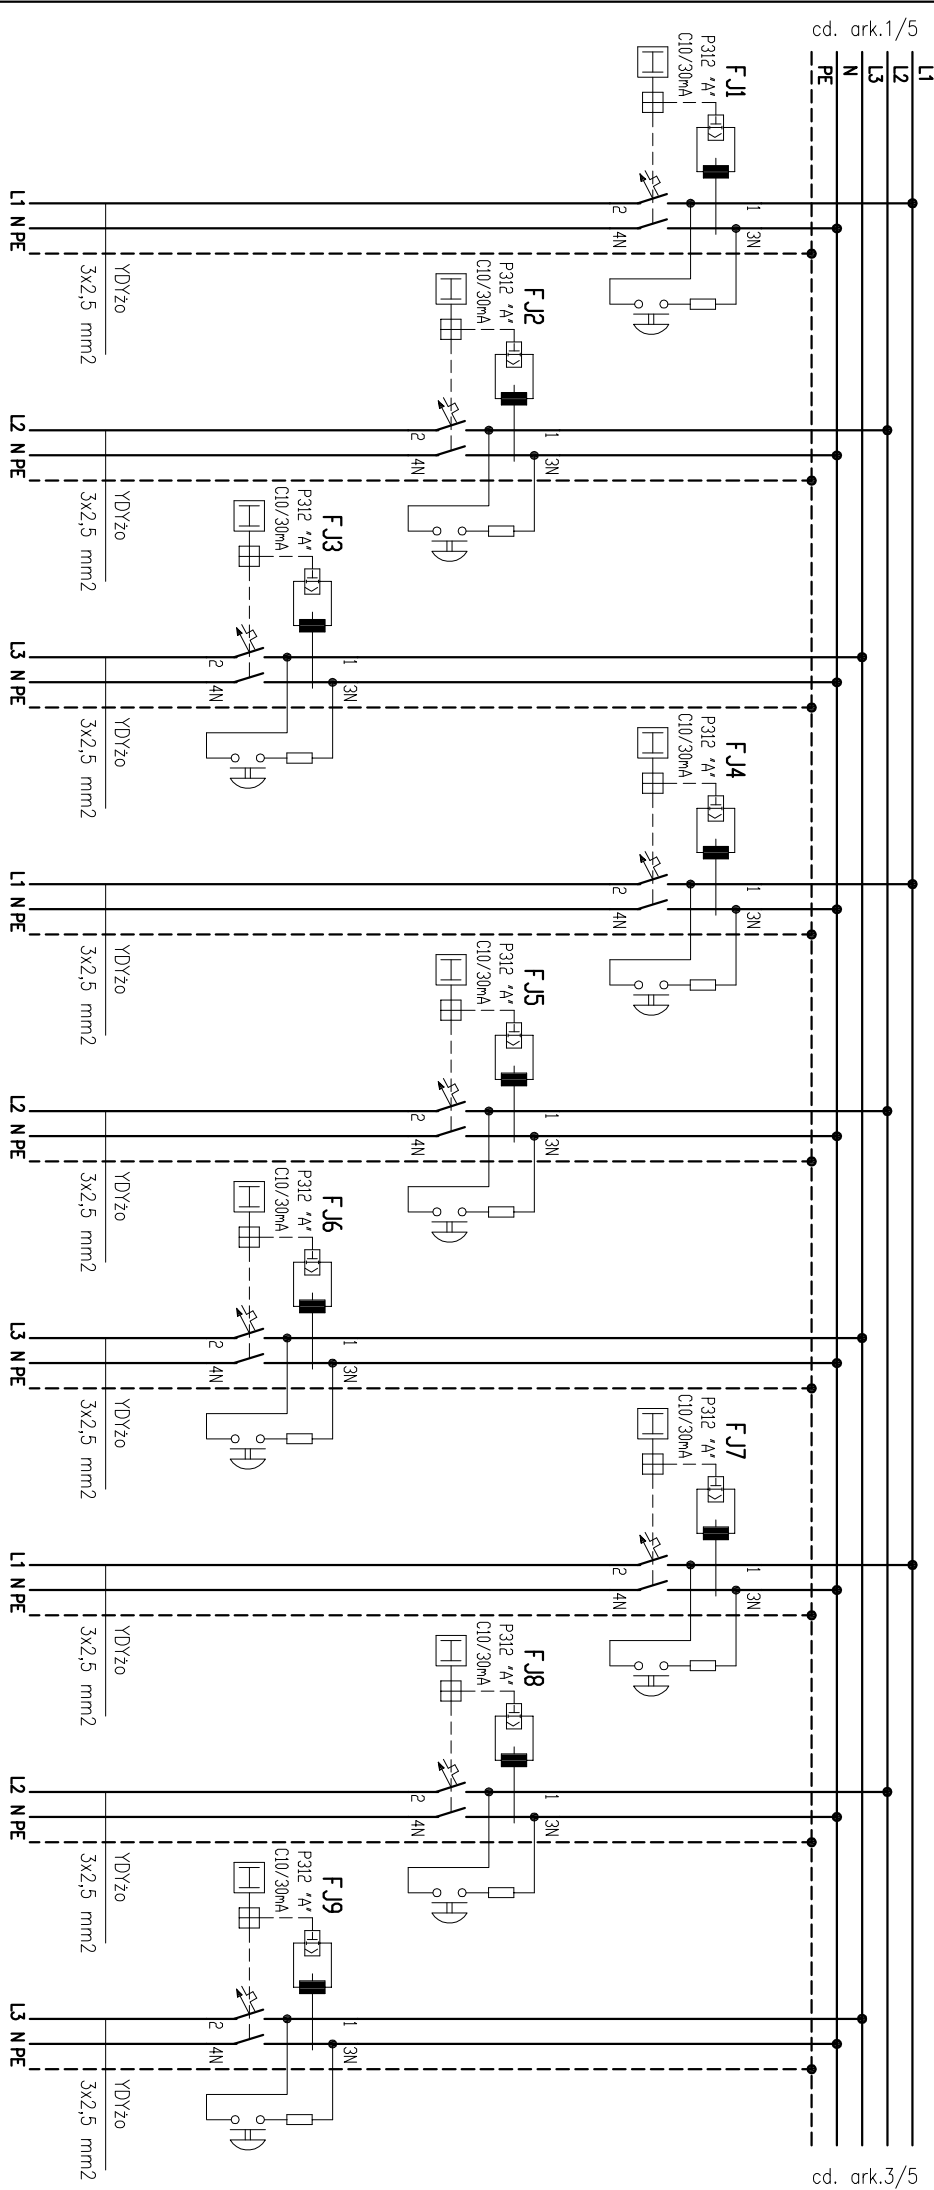

cd. ark.1/5

cd. ark.3/5

Nr obwodu	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9
Przeznaczenie	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe	gniazda komputerowe
Pomieszczenie	pom. 007	pom. 007	pom. 006, 008	pom. 101	pom. 101	pom. 101, 106	pom. 105	pom. 107	pom. 108
Moc zainst.	max 1,2 kW	max 1,2 kW	max 1,2 kW	max 1,2 kW	max 1,2 kW	max 1,2 kW	max 1,2 kW	max 1,2 kW	max 1,2 kW

Investor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul. J. Łompy 19, 40-038 Katowice			 www.neon.net.pl neon@neon.net.pl Częstochowa, ul. Ber 180 42-202 Częstochowa tel./fax. +34 3245161		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Tom/Branża:	Tom III – Branża Elektryczna			
Temat:	Termomodernizacja i rewolucyzacja budynków z infrastrukturą wybranych jednostek Policji woj. śląskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej					
Zadanie nr 1 – Komisariat i Policji w Chorzowie ul. Stefana Batorego 19 dzew. 702/2, 697/2 jedn. ewid. 246301_1.0002 – Termomodernizacja budynków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020				SCHEMAT ZASADNICZY TABLICZ "RGK" KOMPUTEROWA		
Projektował:		mgr inż. Jan Kostrzanowski		UAN-VIII-7342/156/94 SLK/IE/1532/02	specjalność elektryczno	XII/2017
Sprawdził:		mgr inż. Grzegorz Drelich		SLK/0605/P00E/04 SLK/IE/1421/02	specjalność elektryczno	XII/2017
				Skala:	%	Nr rysunku
						E-7.2