


RZUT DACHU
stan projektowany

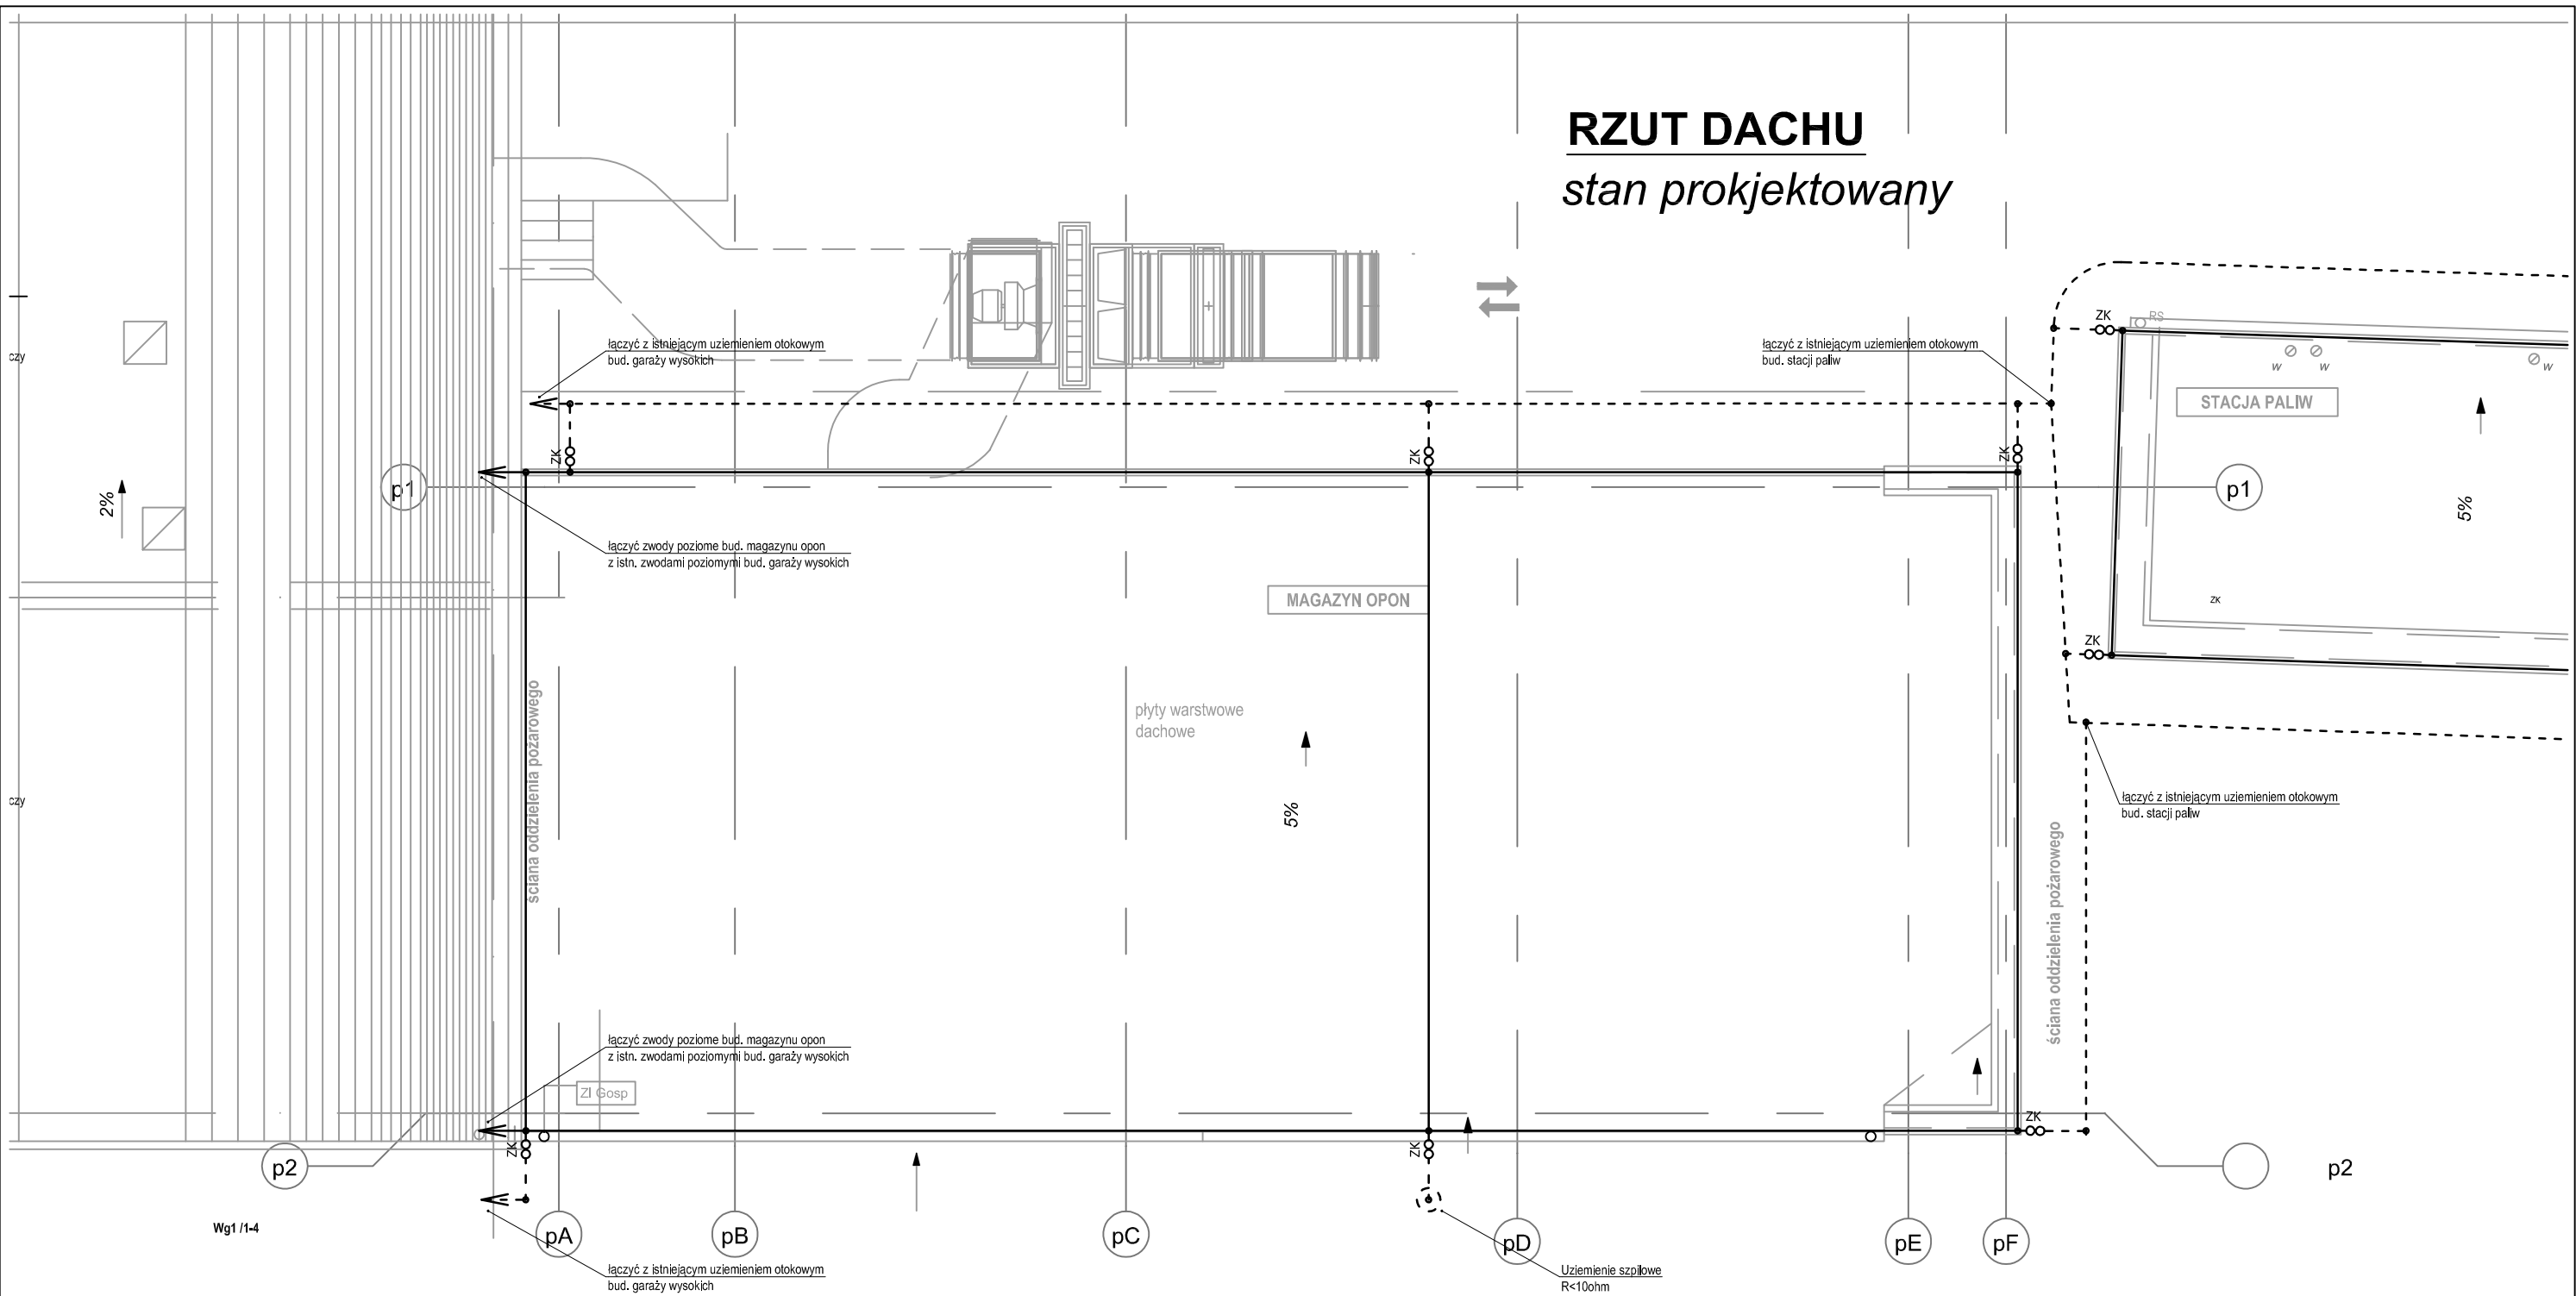

- Legenda:
- zwód poziomy na dachu – drut stalowy ocynkowany FeZn ø8
 - - - - - otok uziemiający w ziemi na głębokości ok. 1m – bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4
 - ZK --- złącze kontrolne
- Uwagi:
- Uziom otokowy (bednarka FeZn 30x4) układać w odległości ok. 1m od budynku.

Przedmiotowy projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r; z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

 <div> <div>STRUKTON</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> </div>		<div>40-758 Katowice</div> <div>ul. Ogrodowa 24,</div> <div>tel. +48 32 202 20 80</div>	
TEMAT	Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w Katowicach przy ul. Lompy 19 GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2 - BRANŻA ELEKTRYCZNA		
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		
NAZWA RYSUNKU	<u>ZABUDOWA MAGAZYNOWA</u> Magazyn opon. Instalacja odgromowa i uziemoająca.		NR RYS. <div>2.2</div> <div>EL-03</div>
		NR UPR.	PODPIS
PROJEKT.	mgr inż. Ireneusz Piwko	SLK/5094/POOE/13	SKALA
OPRAC.			FORMAT
SPRAW.	mgr inż. Tomasz Gliniecki	SLK/5096/PWOE/14	DATA
			październik 2019