


12 LAKIERNIA

P: 132,26 m²

garaż istniejący

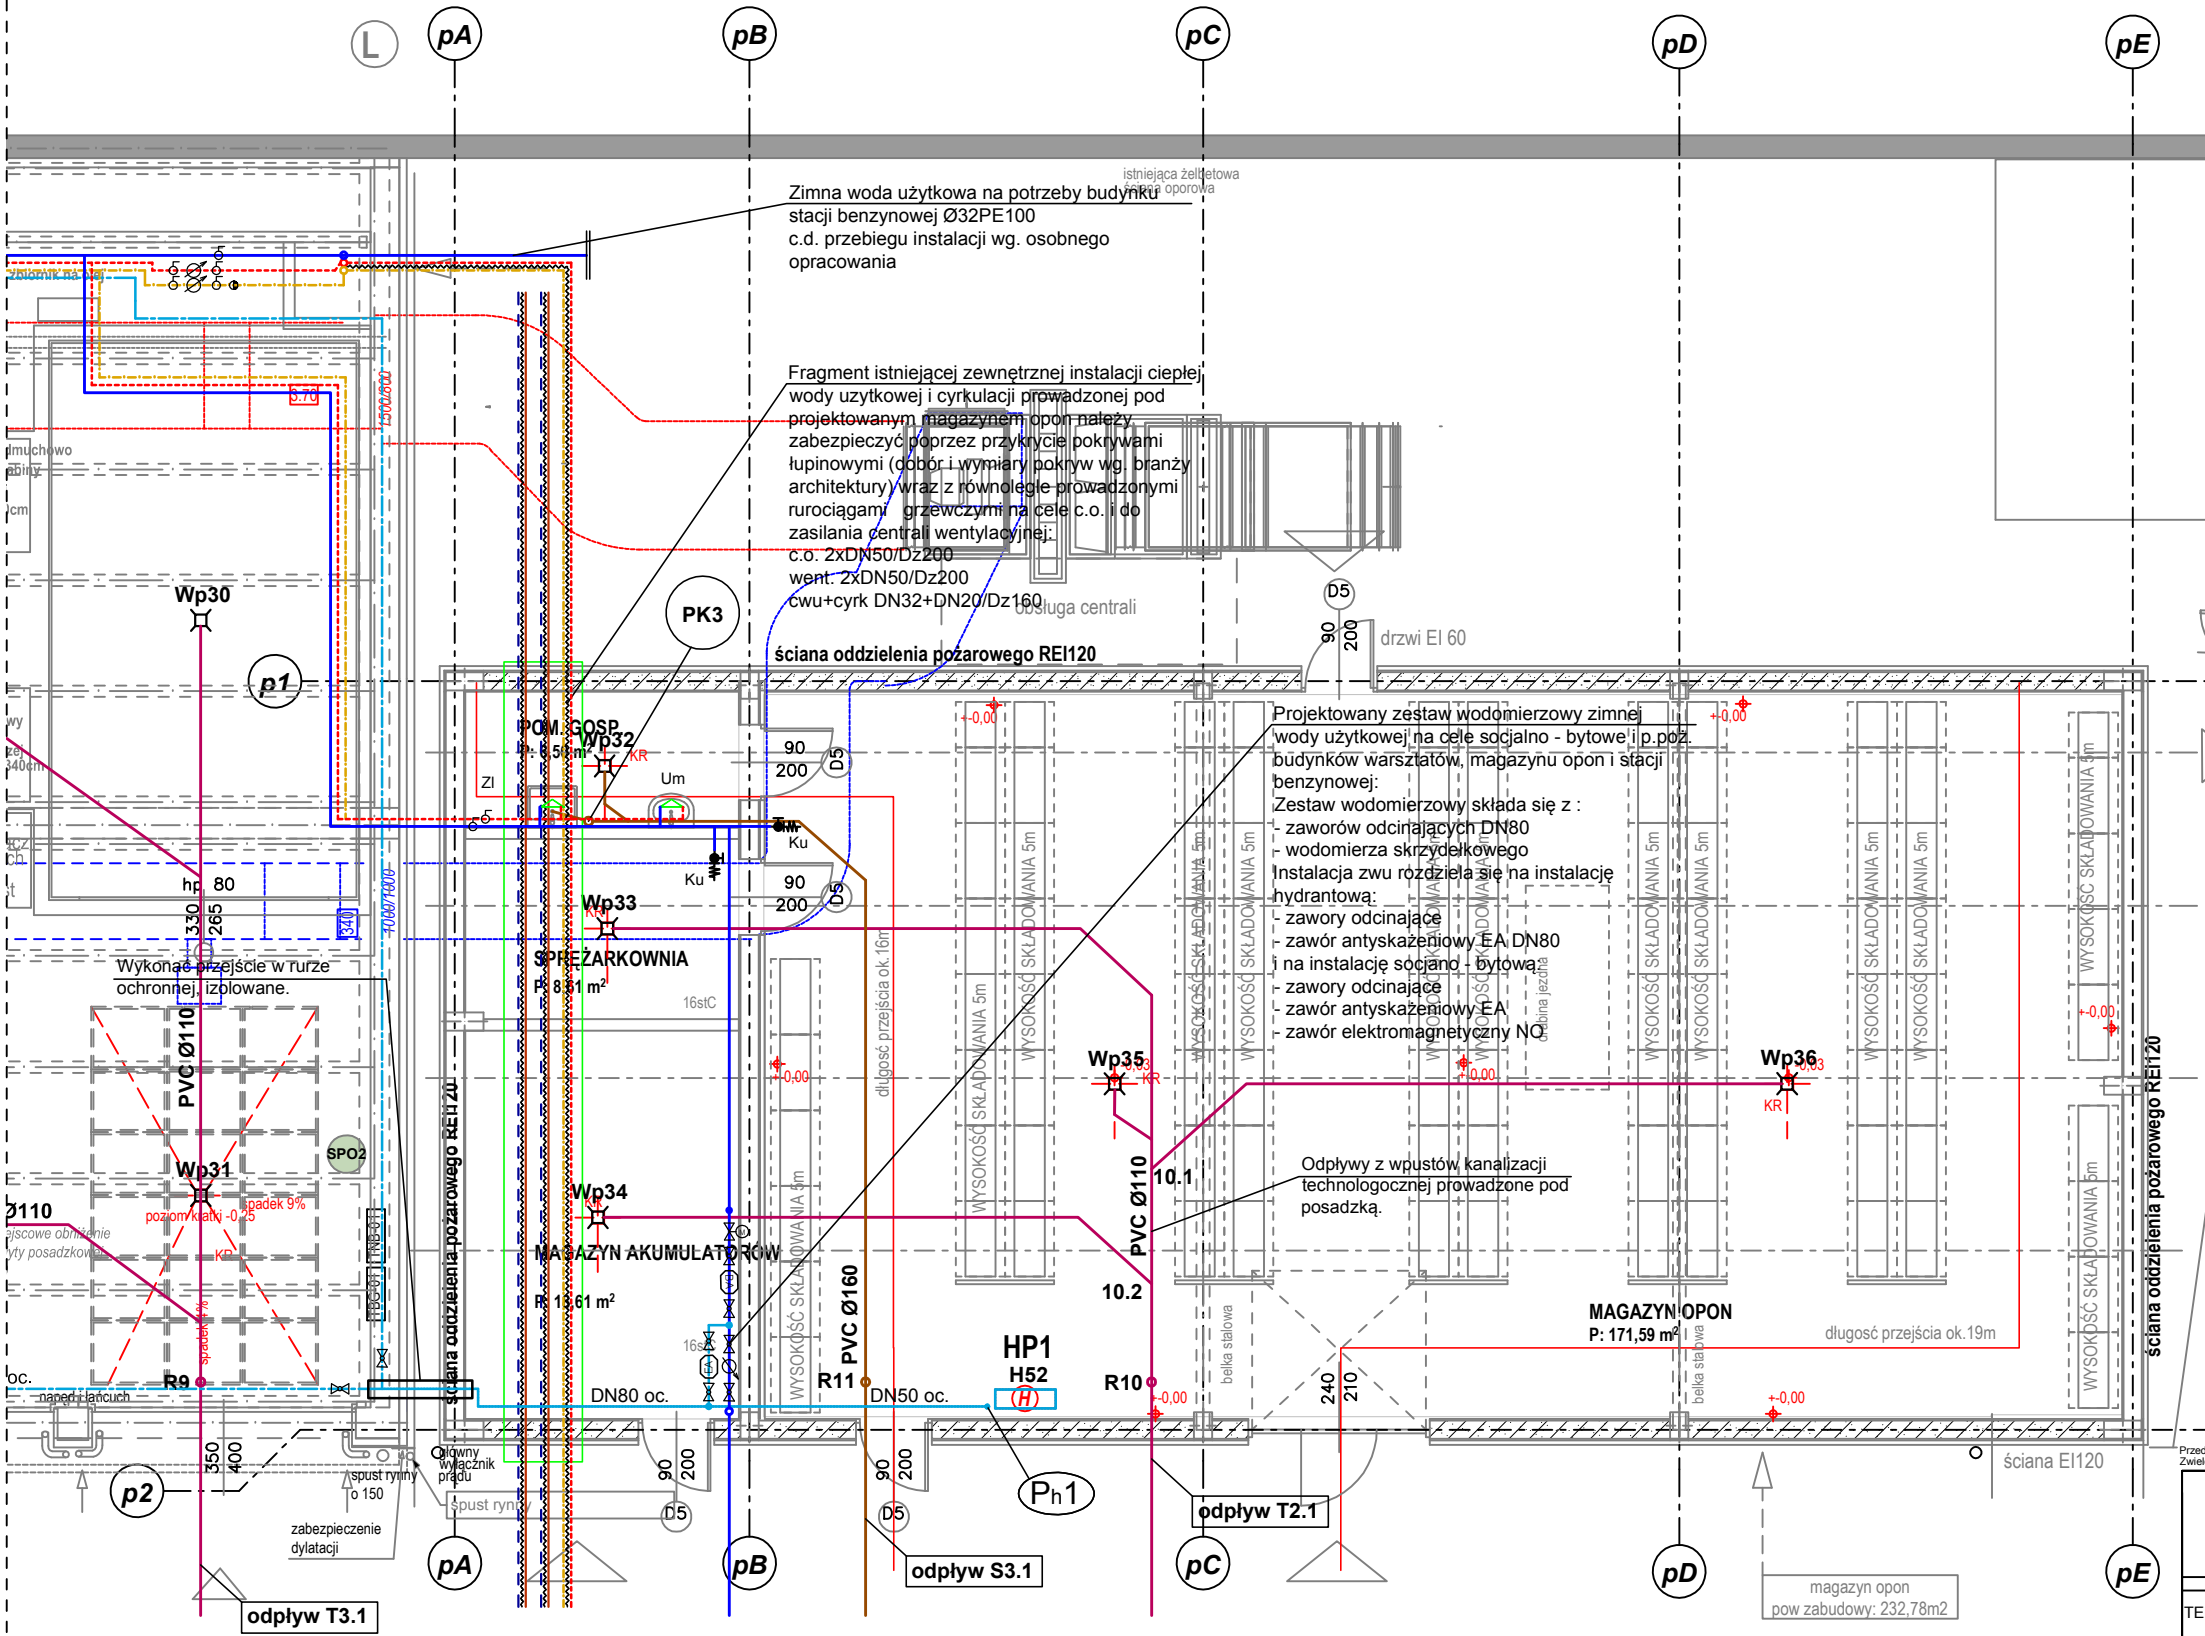

LEGENDA:

- projektowana instalacja kanalizacji technologicznej
- projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej
- projektowana instalacja zimnej wody użytkowej
- projektowana instalacja hydrantowa
- projektowana instalacje ciepłej wody użytkowej
- projektowana instalacje cyrkulacji cwu
- Ku - kurek ze złączką do węża
- hydrant

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunki branży wod-kan należy rozpatrywać wraz z rysunkami innych branż tj. elektrycznej, wentylacyjnej, grzewczej, budowlanej, konstrukcyjnej i innych.
3. Należy zapewnić dostęp do urządzeń oraz ozaworowania.
4. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasy, rzędne i wymiary pozostałych tras.

OZNACZENIA:

- SP11 PUNKT POBORU SPRĘŻONEGO POWIETRZA
- SPO3 PUNKT POBORU SPRĘŻONEGO POWIETRZA - OSUSZONEGO (LAKIERNIA)

Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.) Zwiększanie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiegokolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.



STRUKTON

PRACOWNIA PROJEKTOWA

40-758 Katowice

ul. Ogrodowa 24,

tel. +48 32 202 20 80

TEMAT	Przeniesienie Wydziału Transportu do pomieszczeń w kompleksie KPW w Katowicach przy ul. Lompy 19 GRUPA DOKUMENTACJI NR 2.2 - BRANŻA SANITARNA				
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19				
NAZWA RYSUNKU	ZABUDOWA MAGAZYNOWA			NR RYS.	2.2 IS-0
	Rzut przyziemia - instalacja wod-kan				
PROJEKT.	mgr inż Krzysztof Kunert	NR UPR.	PODPIS	SKALA	1:100
		SLK/6124/ PWBS/15		FORMAT	A3
OPRAC.					
SPRAW.				DATA	październik 2019