
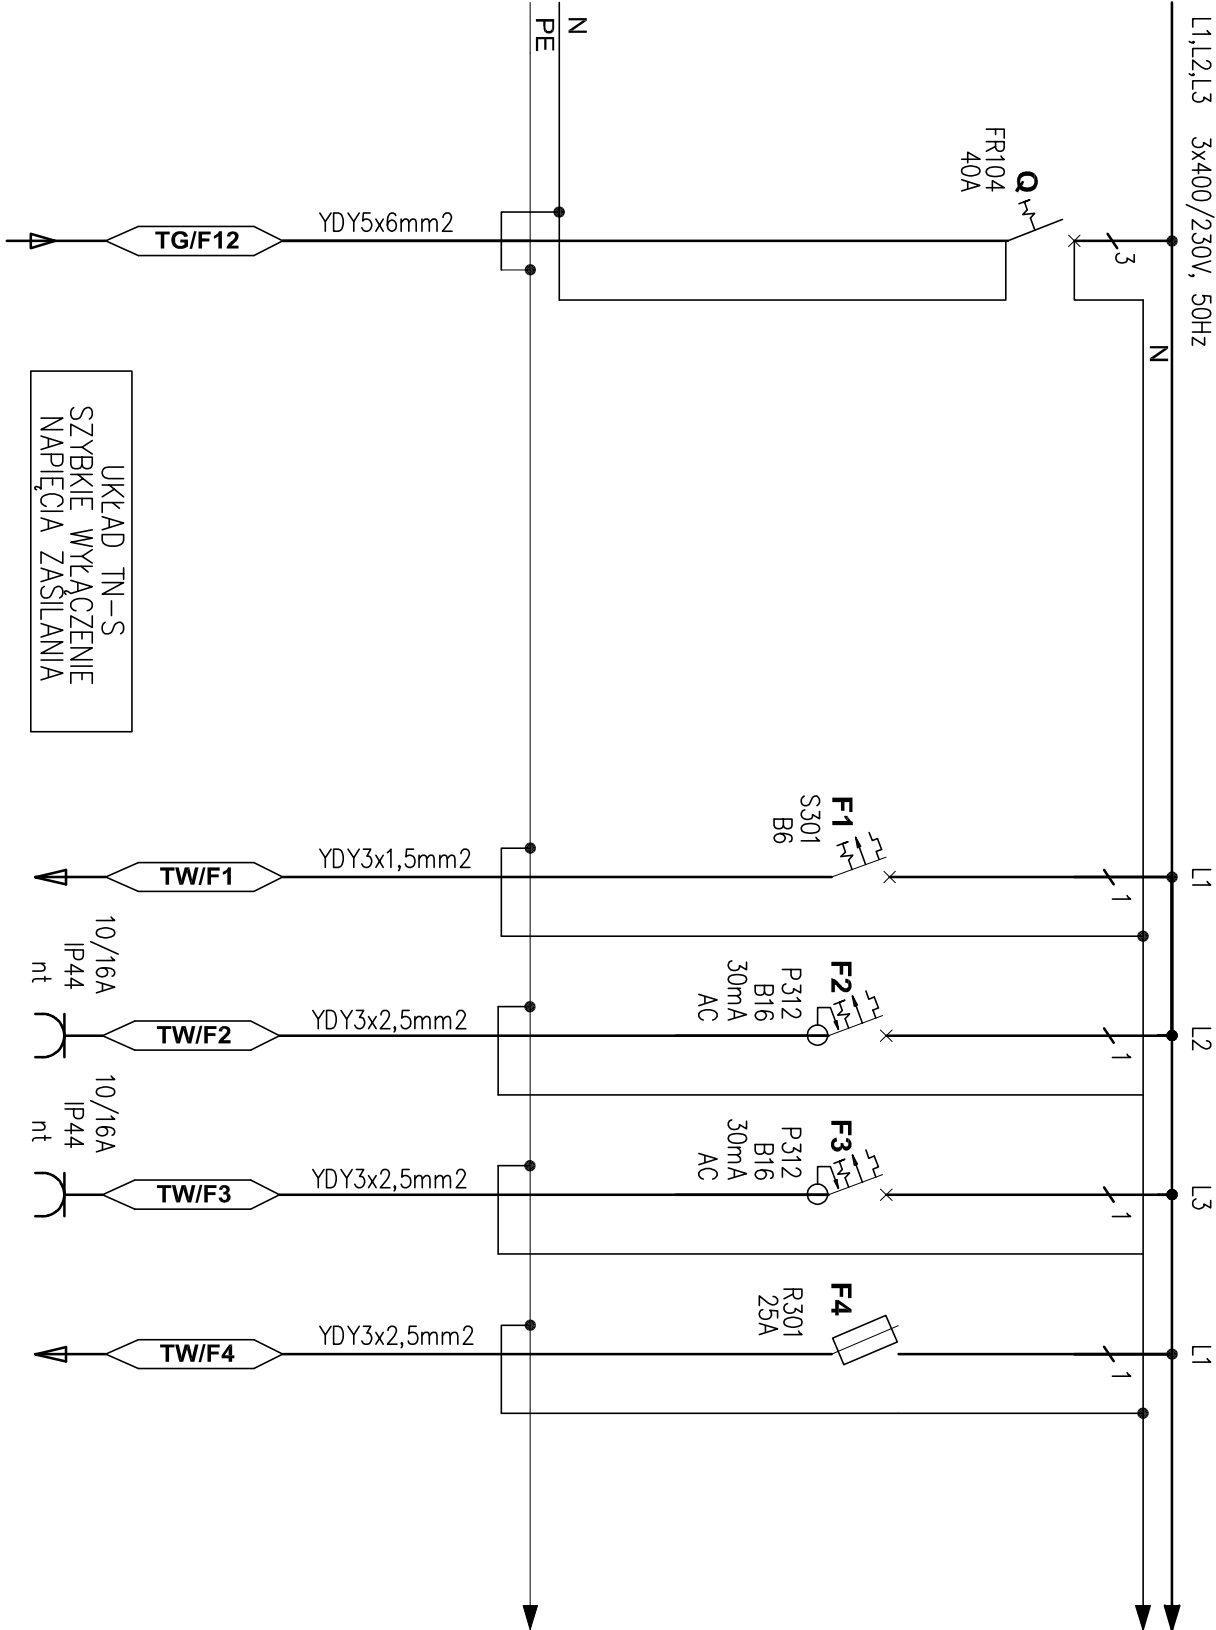


Tablica TW

Zabudowa



	Przeznaczenie obwodu
9,5	Zasilanie z tablicy głównej
0,2	Oświetlenie garażu murowanego
1,8	Gniazda wtyk. 1–faz. garaż murowany
1,5	Myjka Karcher garaż murowany
6,0	Zasilanie garaży prefabrykowanych

PARAMETRY ROZDZIELNICY:

Obudowa: RN-1x12-55
Drzwi: Przeźroczyste
Stopień ochrony: 55
Stop. odporn.mech. IK: 07
Układ sieci: TNS
Napięcie znamion.: 400V AC

"Nowo-Tech"

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA

30-422 KRAKÓW ul. Zawia 45 A tel./fax. (0-12) 266-83-19 e-mail. NowoTech@pro.onet.pl

Schemat ideowy tablicy TW

NAZWA RYS.			
ZADANIE	BUDOWA GARAŻU WRAZ Z MONTAŻEM GARAŻY PREFABRYKOWANYCH DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH NA TERANIE KOMISARIATU POLICJI W CHORZOWIE UL.MONIUSZKI 11		
PROJEKTOWAŁ	KRZYSZTOF WINDAK Up.RP-480/94	DATA	05.2008r.
SPRAWDZIŁ	inż.JACEK SOCHA Up.RP-79/92	SKALA	1:50
GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. JAN SŁOWIK	BRANŻA	B
		RYS. Nr	E.4.02