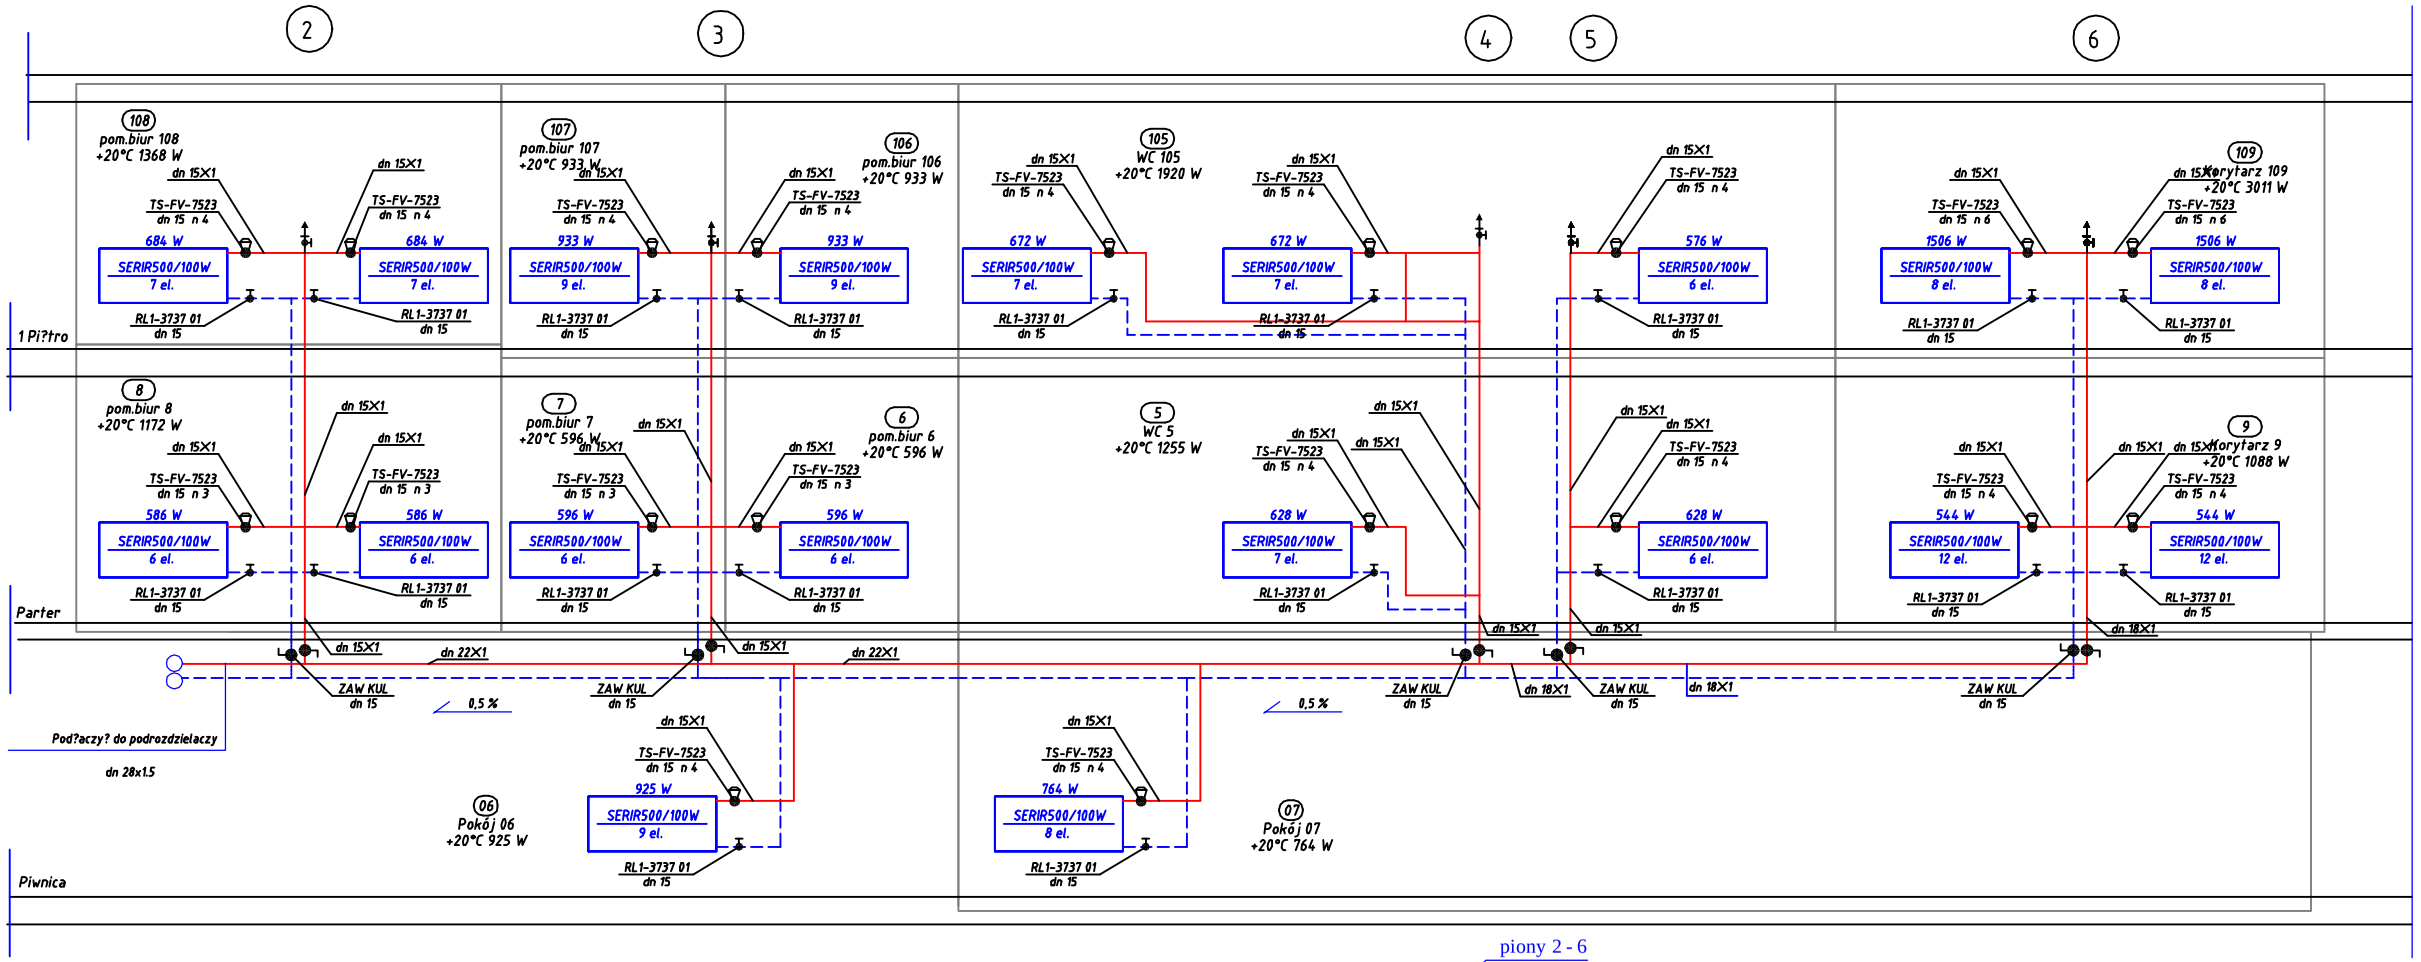

Uwaga :

1. Przewody prowadzić po ścianach pomieszczeń
2. Grzejniki wyposazone są w odpowietrzniki ręczne
3. Przy przejściu przez stropy stosować stalowe rury ochronne

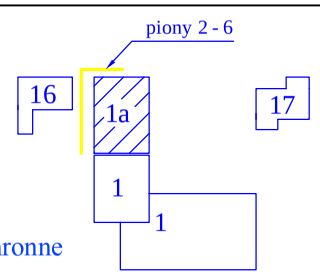

P.P.I.S. INSTAL - PROJEKT ul. Ligocka 2.21 Katowice		
INWESTOR : K.W.P. ul. Lompy 19 Katowice		
TEMAT : P.B.W. modernizacji budynku nr 1a ul. Koszarowa 17, Katowice ROZW. BUD. NR 1a piony 2 - 6		
Projektował : mgr inż. Jan Więcek Sprawdził : inż. Dariusz Więcek		
01.2009	1 : 100	Rys. nr: 12