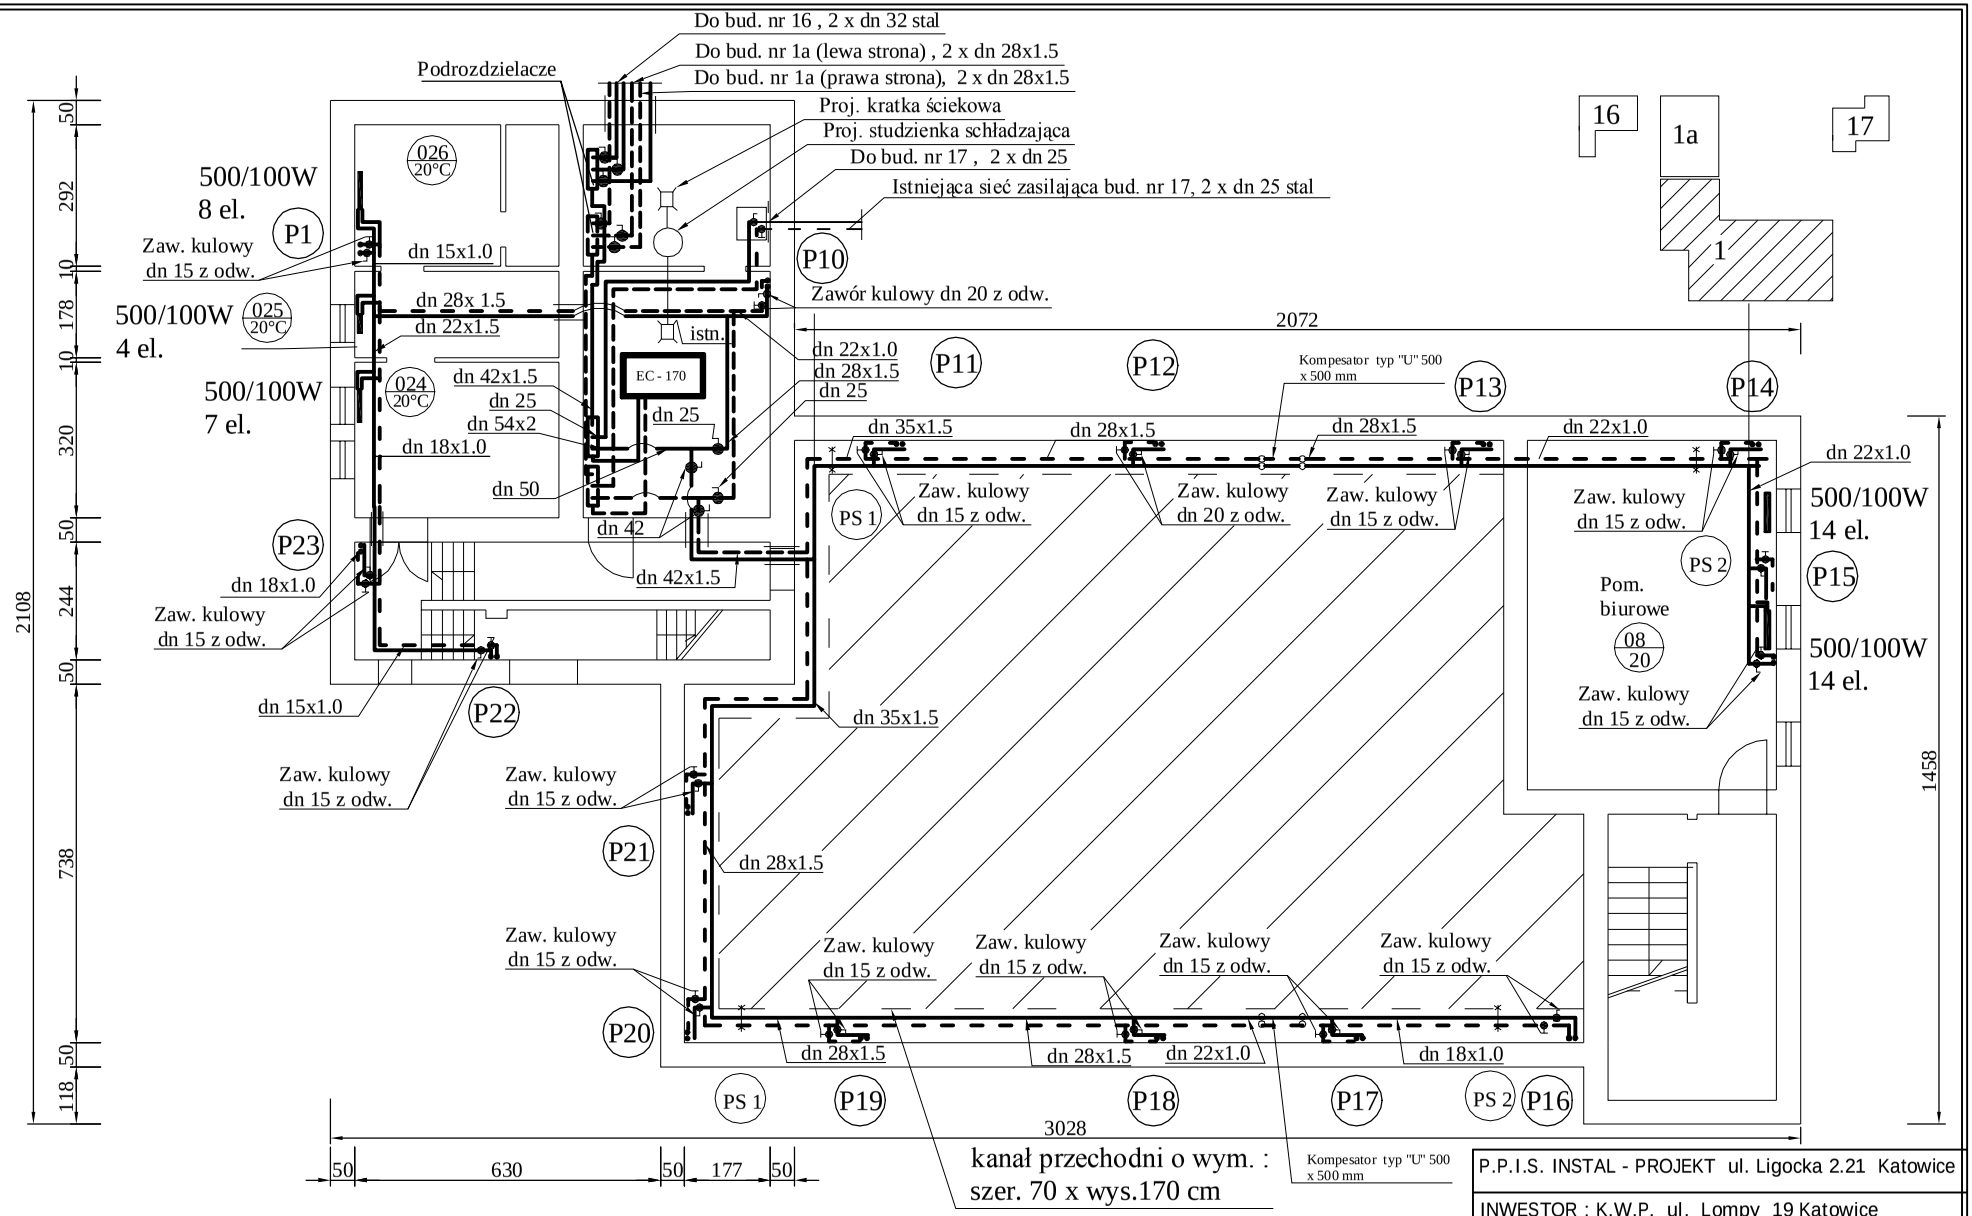

Uwaga :

1. Przewody prowadzić po ścianach pomieszczeń
2. Grzejniki wyposazone są w odpowietrzniki ręczne
3. Przy przejściu przez stropy stosować stalowe rury ochronne

P.P.I.S. INSTAL - PROJEKT ul. Ligocka 2.21 Katowice	
INWESTOR : K.W.P. ul. Lompy 19 Katowice	
TEMAT : P.B.W. modernizacji budynku nr 1, 1a ul. Koszarowa 17, Katowice **PRZUT PIWNIC Bud. nr 1**	
Projektował : mgr inż. Jan Więcek Sprawdził : inz. Dariusz Więcek	
02.2009	skala : 1 : 100 — **Rys. nr: 2**