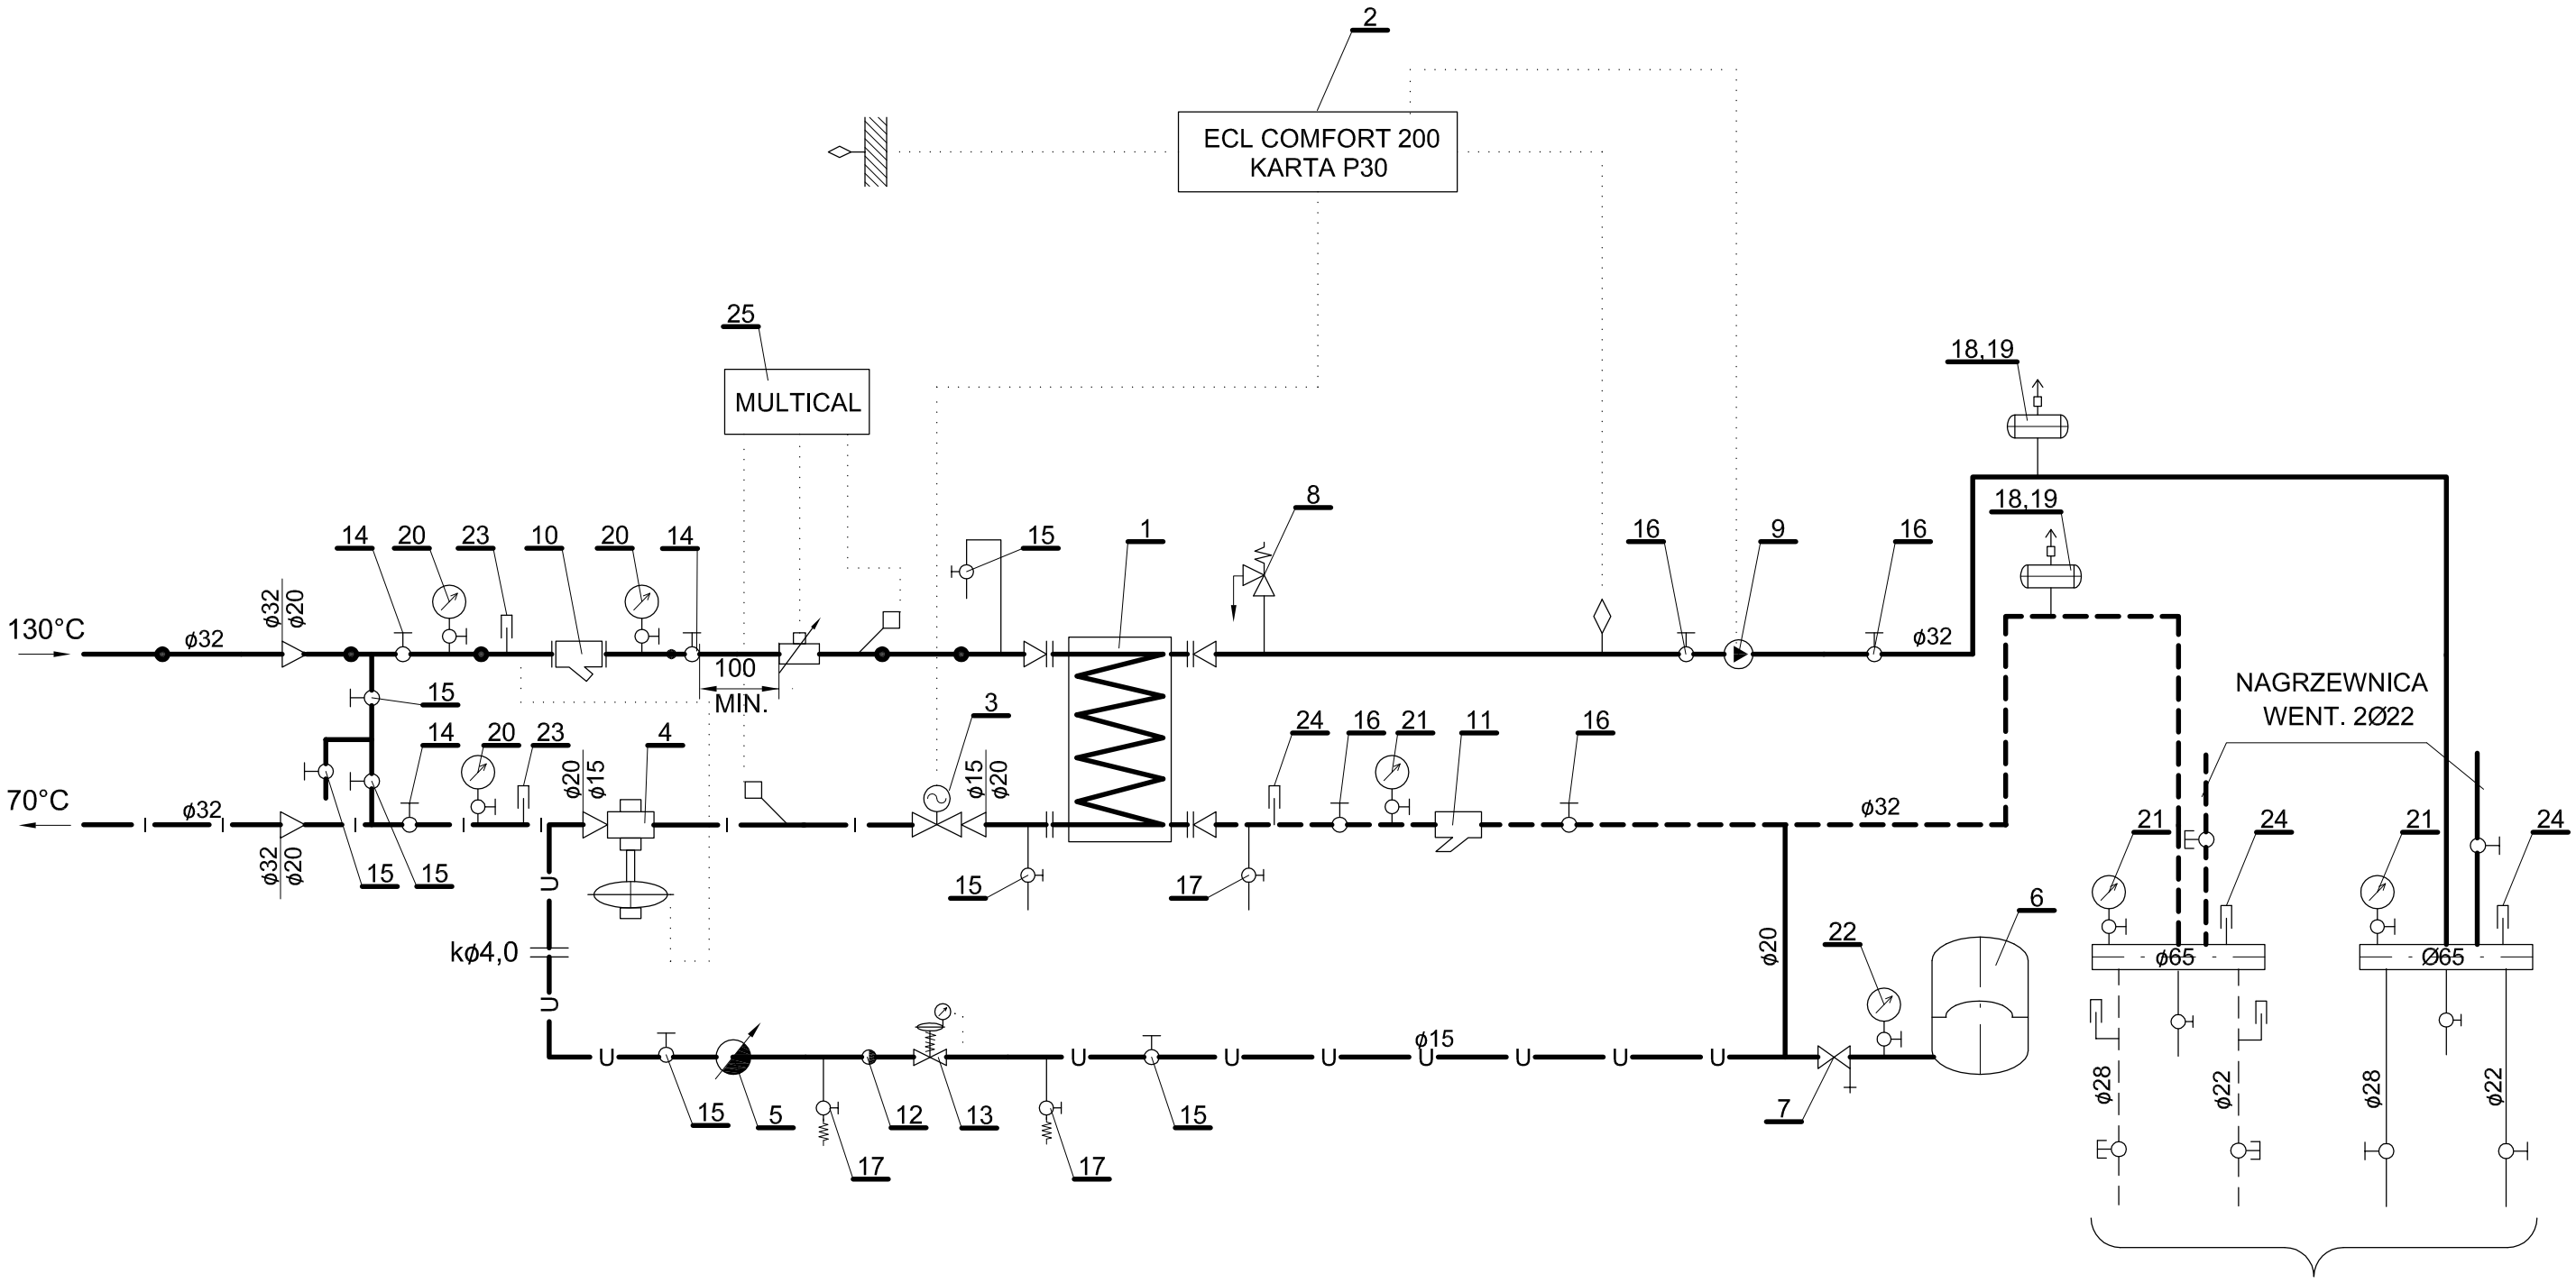

OZNACZENIA:

- ZASILANIE WYSOKIE PARAMETRY
- POWRÓT WYSOKIE PARAMETRY
- ZASILANIE NISKIE PARAMETRY
- POWRÓT NISKIE PARAMETRY
- UZUPEŁNIANIE / NAPEŁNIANIE
- PRZEWODY IMPULSOWE
- CZUJNIK TEMPERATURY

Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		
Temat projektu:	PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU I ROZBUDOWY POMIESZCZEŃ KOMISARIATU POLICJI IV W SOSNOWCU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 34		
	Nazwisko	**Nr upr.**	**Podpis**
Projektant:	mgr inż. Krzysztof Gruszka	71/96	
Opracował:	inż. Rafał Ktak		
Sprawdził:	mgr inż. Krystyna Fryc	420/80	

Data:	*WRZESIEŃ 2008*
Faza/Branża:	*PB+PW/ARCHITEKTURA*

Projekt 3

architekci: **Marek Pelc, Wojciech Student**
44 – 200 Rybnik, ul. Kusocińskiego 5
tel.: (032) 42 26 240, fax.: (032) 42 25 323
e-mail: projekt3@rybnet.pl

Nazwa rysunku: *SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WĘZŁA CIEPLNEGO*

Skala:	Nr rysunku:	Nr arkusza:
%	1	-