

LEGENDA :
 - - - - - przewód powrotny c.o.
 ———— przewód zasilający c.o.
 + + + + + przewody c.o. do bud. nr : 7, 7a, 8

- Ⓐ zasilanie dn 40 do pionów : 5, 6a, 6, 7, 8, 9, 10
 Ⓑ zasilanie dn 25 do pionów : 2, 3, 4
 Ⓒ zasilanie dn 50 do bud : 7, 8, 8a
 Ⓓ zasilanie dn 40 do pionów : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1

"P.P.I.S. INSTAL - PROJEKT"
 ul. Ligocka 2/21 K - ce .

Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji
 ul. Lompy 19 Katowice .


Temat : P.B.W. instalacji centralnego ogrzewania
 w budynku nr 9 przy ulicy Koszarowej 17
 w Katowicach.
RZUT PIWNIC

Projektował: mgr inż. Jan Więcek
Opracował: inż. Dariusz Więcek

III.2006

skala : 1 : 100

rys. nr 1

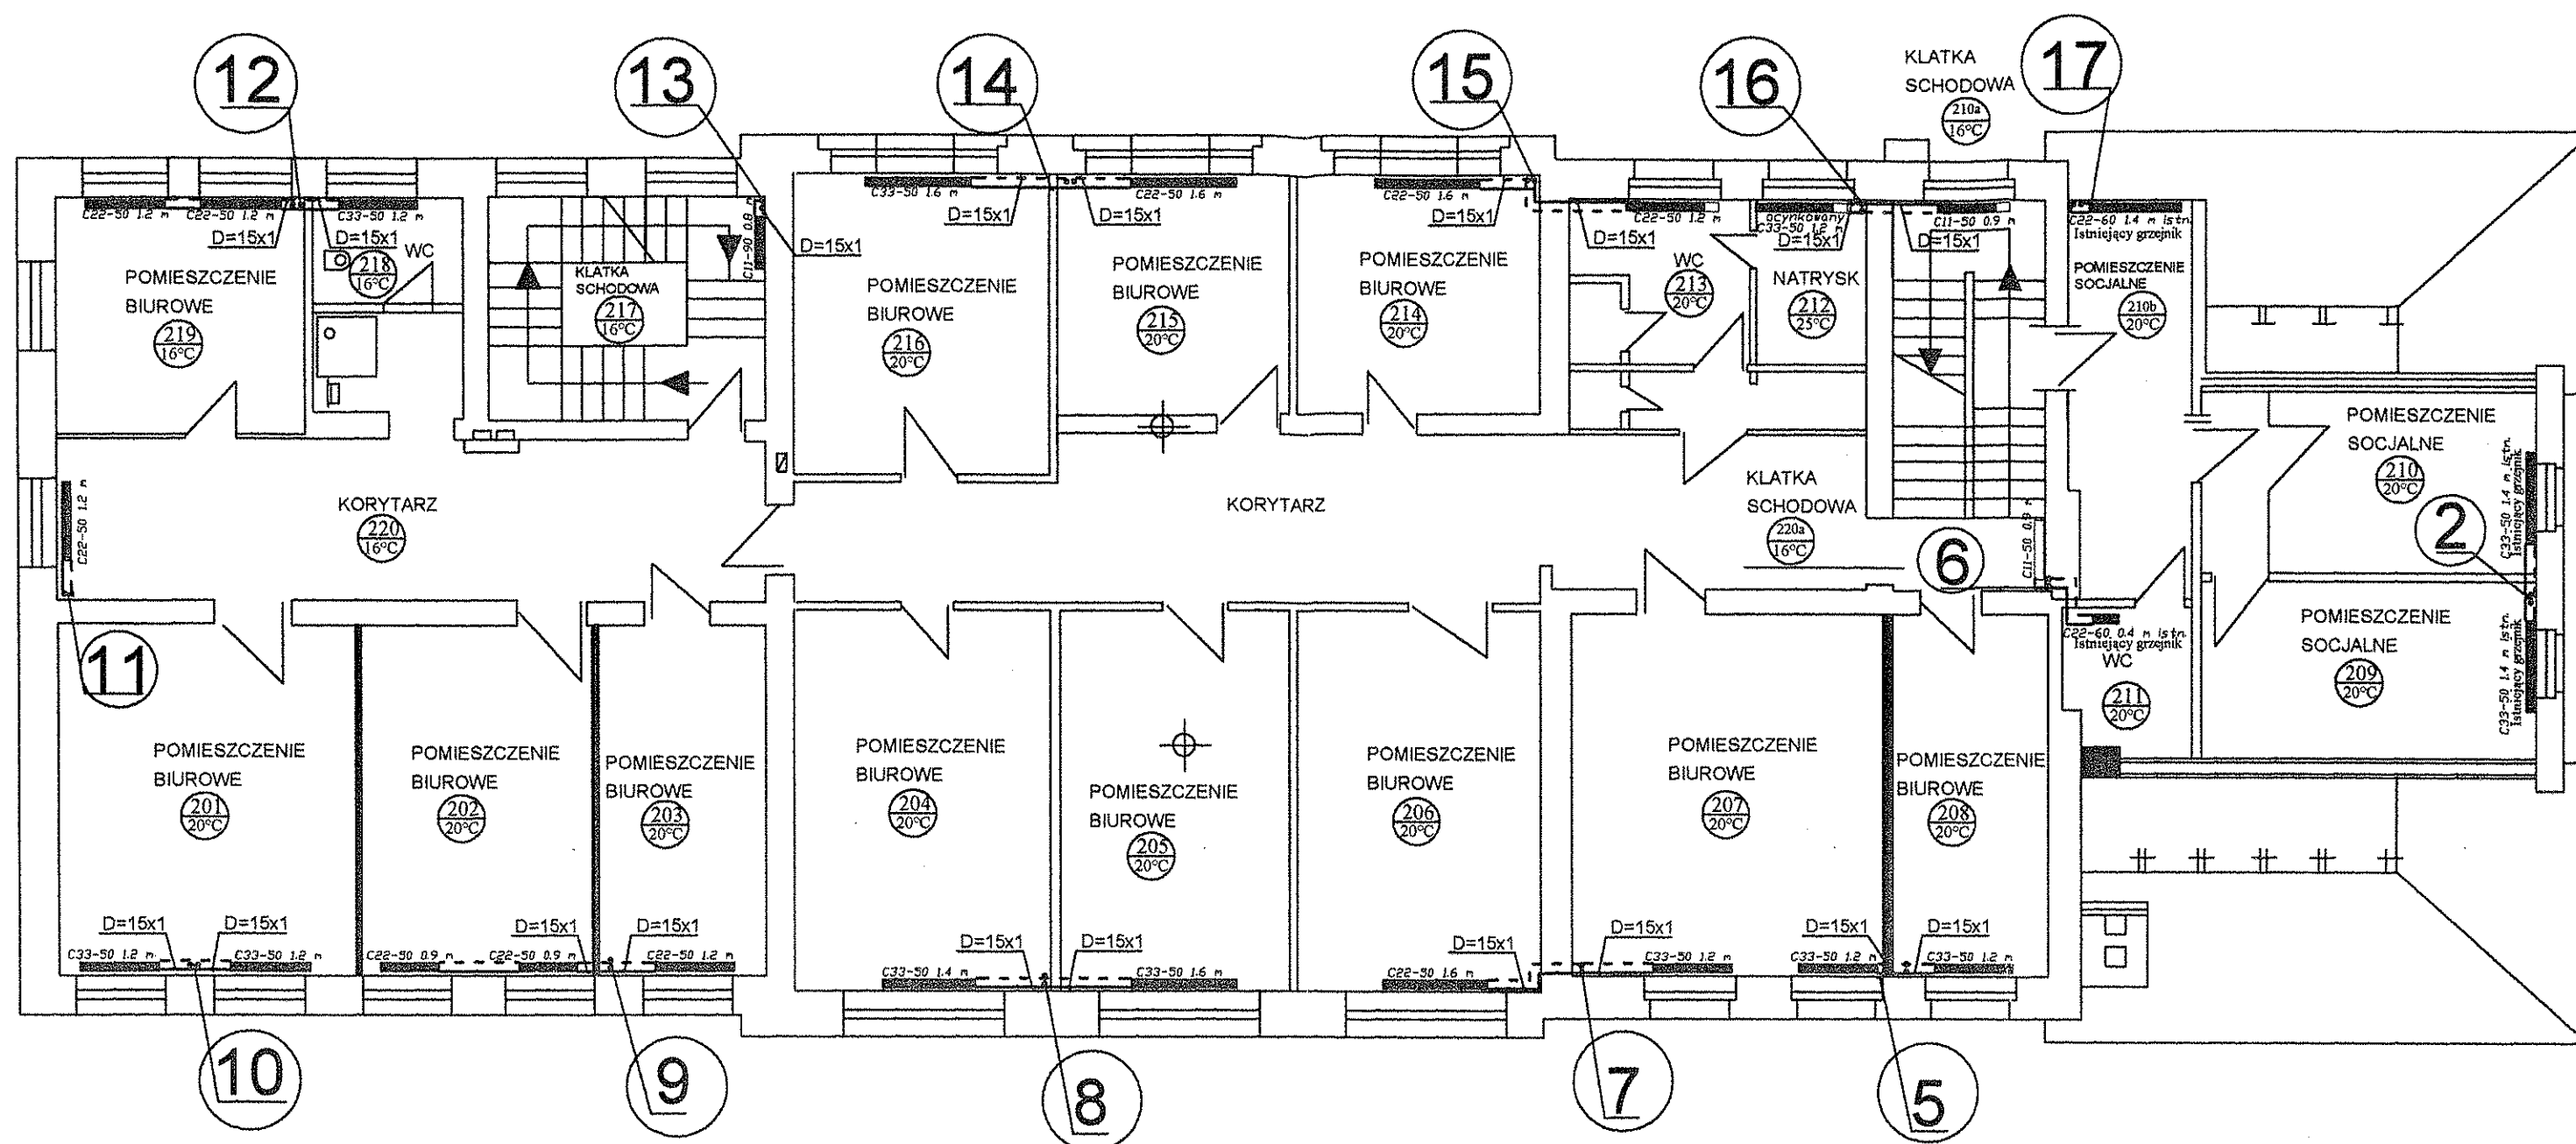

LEGENDA :

----- przewód powrotny c.o.
 ————— przewód zasilający c.o.

"P.P.I.S. INSTAL - PROJEKT"
 ul. Ligocka 2/21 K - ce .

Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji
 ul. Lompy 19 Katowice .


Temat : P.B.W. instalacji centralnego ogrzewania
 w budynku nr 9 przy ulicy Koszarowej 17
 w Katowicach.
RZUT I PIĘTRA

Projektował: mgr inż. Jan Więcek
Opracował: inż. Dariusz Więcek

III.2006

skala : 1 : 100

rys. nr 3

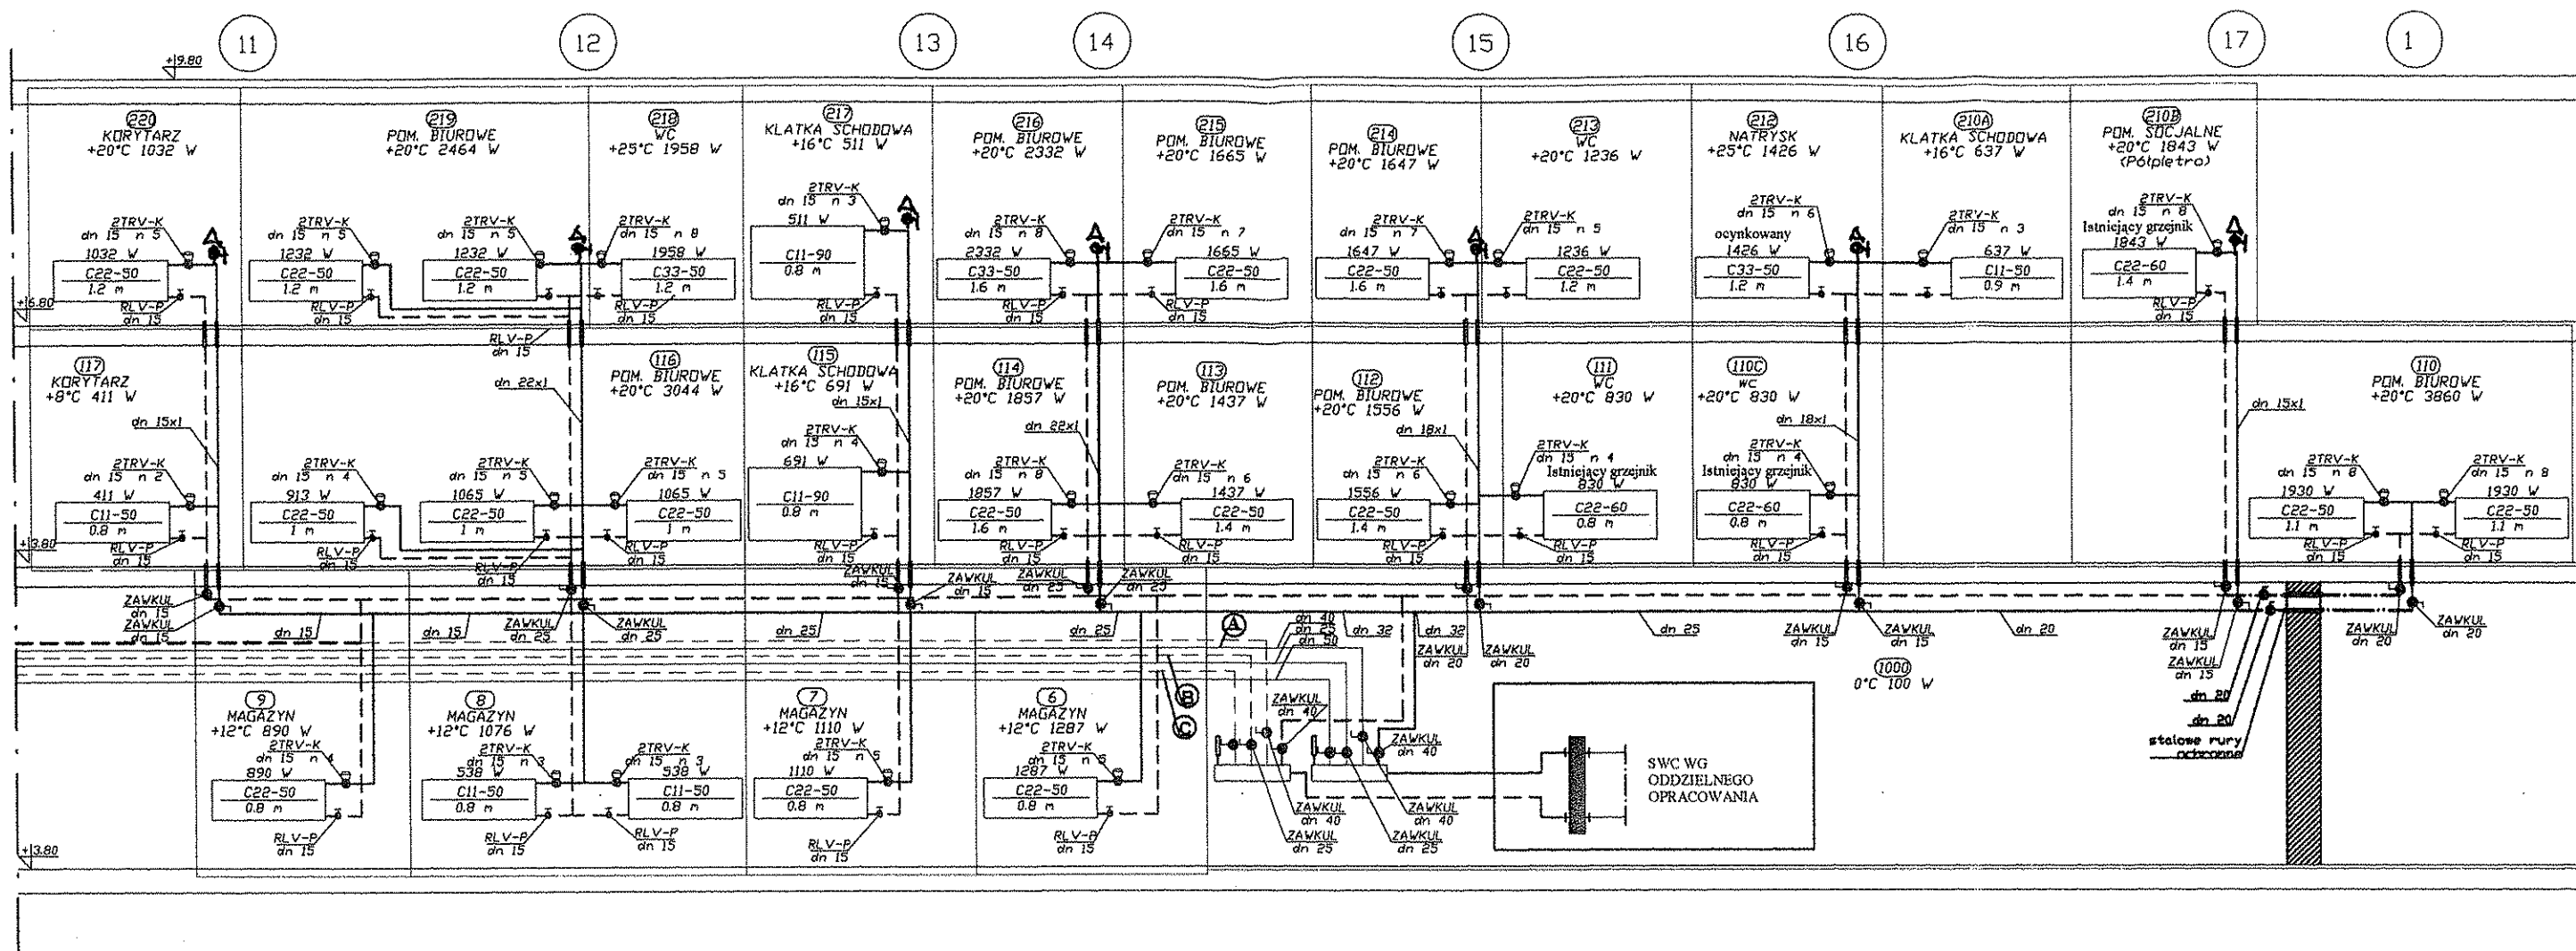

- LEGENDA :**
- przewód powrotny c.o.
 - przewód zasilający c.o.
 - przewody zasilające i powrotne
 - c.o. nie wchodzące w zakres projektu
- ROOMS AND HEATING LOADS:**
- 11 KORYTARZ +20°C 1032 W
 - 12 POM. BIUROWE +20°C 2464 W
 - 13 WC +25°C 1958 W
 - 14 KLATKA SCHODOWA +16°C 511 W
 - 15 POM. BIUROWE +20°C 2332 W
 - 16 POM. BIUROWE +20°C 1665 W
 - 17 WC +20°C 1236 W
 - 1 NATRYSK +25°C 1426 W
 - 2 KLATKA SCHODOWA +16°C 637 W
 - 3 POM. SŁOJALNE +20°C 1843 W (Półpietro)
 - 4 KORYTARZ +8°C 411 W
 - 5 POM. BIUROWE +20°C 3044 W
 - 6 KLATKA SCHODOWA +16°C 691 W
 - 7 POM. BIUROWE +20°C 1857 W
 - 8 POM. BIUROWE +20°C 1437 W
 - 9 POM. BIUROWE +20°C 1556 W
 - 10 WC +20°C 830 W
 - 11 WC +20°C 830 W
 - 12 POM. BIUROWE +20°C 3860 W
 - 13 MAGAZYN +12°C 890 W
 - 14 MAGAZYN +12°C 1076 W
 - 15 MAGAZYN +12°C 1110 W
 - 16 MAGAZYN +12°C 1287 W

"P.P.I.S. INSTAL - PROJEKT"
ul. Ligocka 2/21 K - ce.

Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji
ul. Lompy 19 Katowice.


Temat : P.B.W. instalacji centralnego ogrzewania
w budynku nr 9 przy ulicy Koszarowej 17
w Katowicach.
ROZWINIĘCIE NR 1

Projektował: mgr inż. Jan Więcek
Opracował: inż. Dariusz Więcek

III.2006

skala : -

rys. nr 4

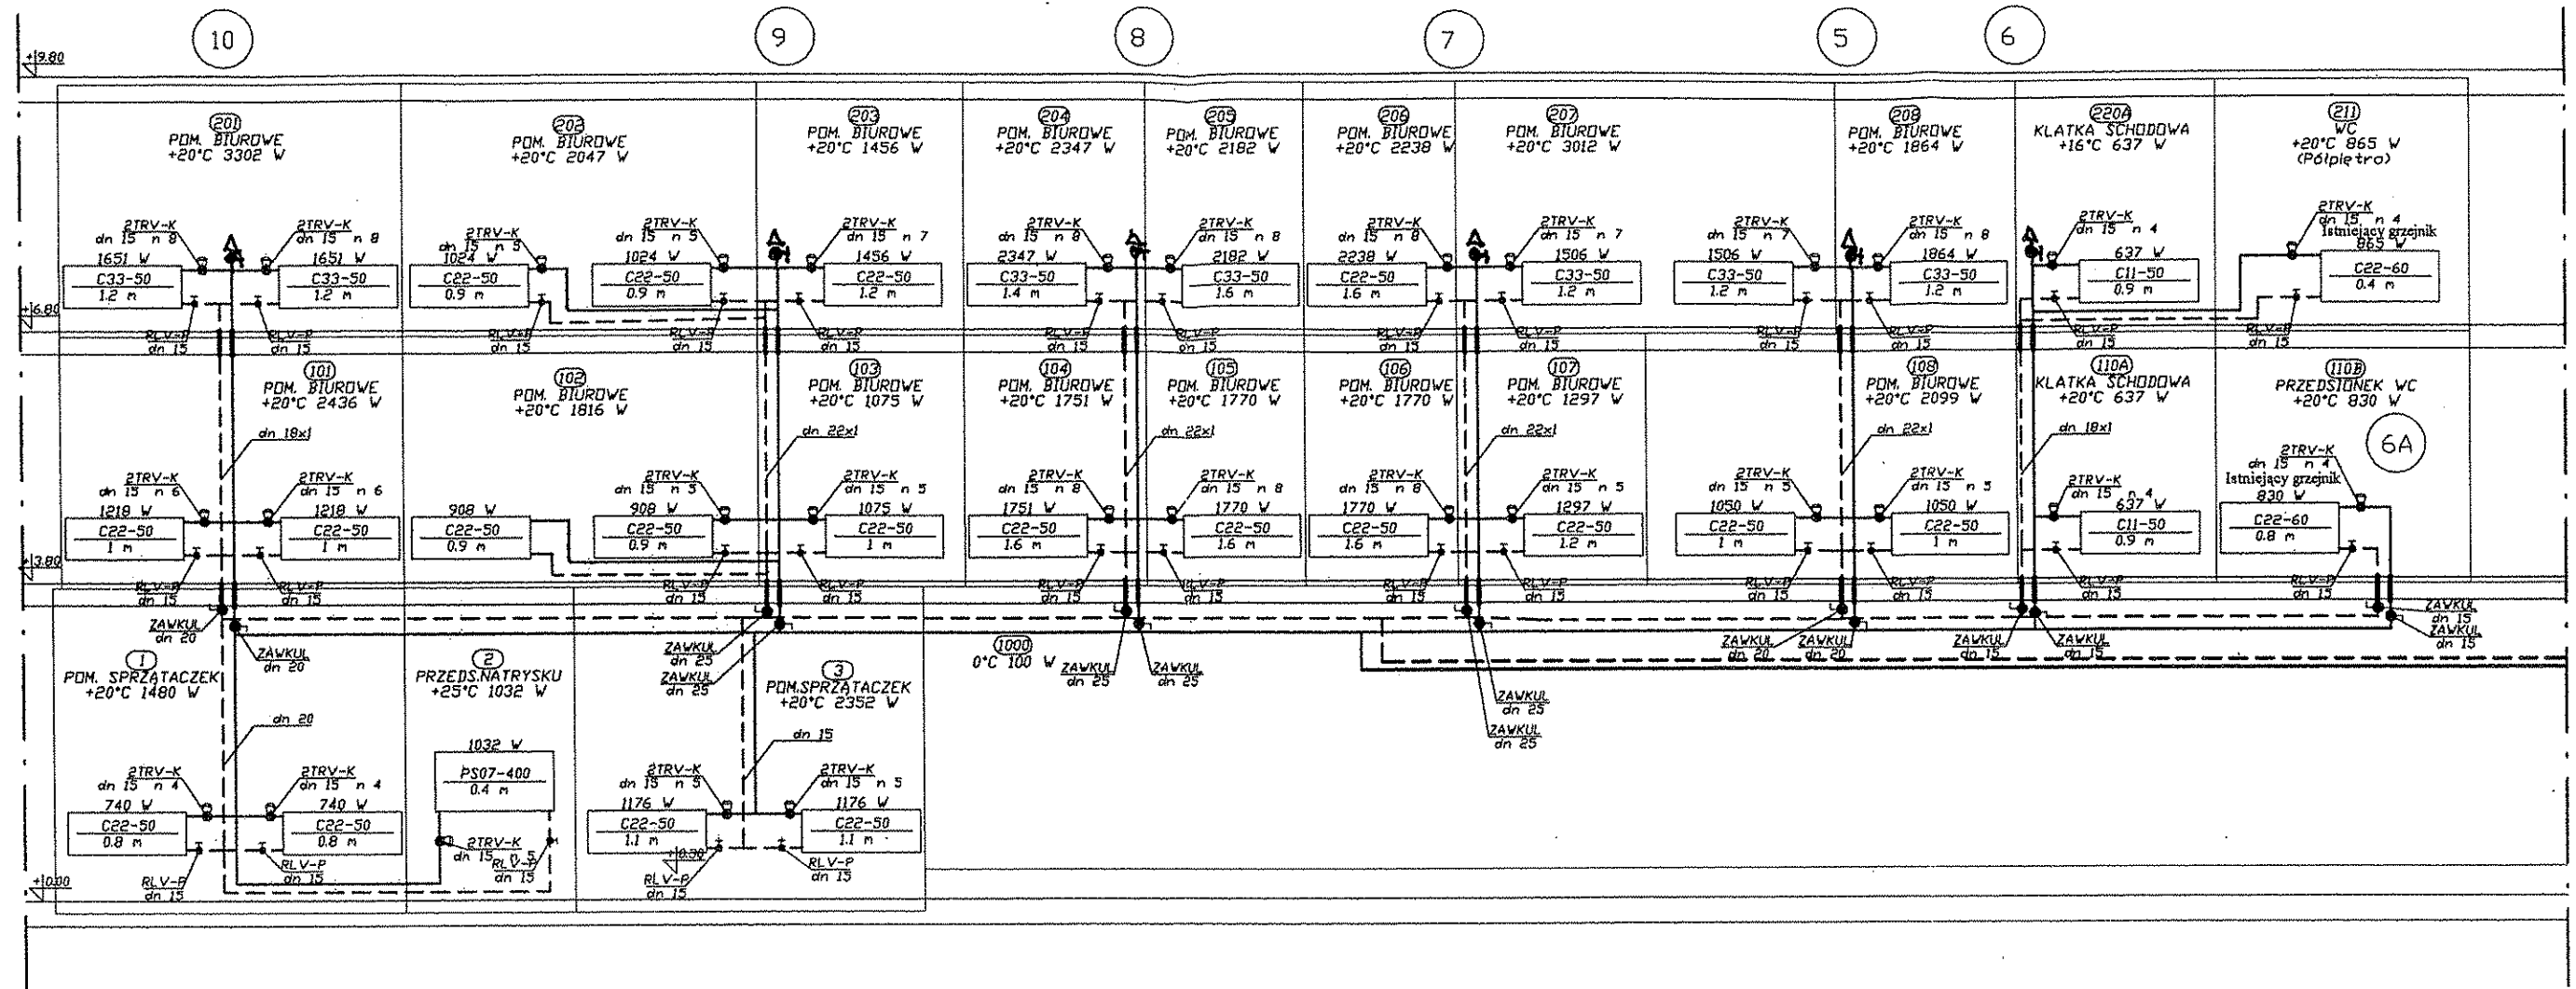

LEGENDA :
 ----- przewód powrotny c.o.
 ————— przewód zasilający c.o.

"P.P.I.S. INSTAL - PROJEKT"
 ul. Ligocka 2/21 K - ce.

Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji
 ul. Lompy 19 Katowice.


Temat : P.B.W. instalacji centralnego ogrzewania
 w budynku nr 9 przy ulicy Koszarowej 17
 w Katowicach.
 ROZWINIĘCIE NR 2

Projektował: mgr inż. Jan Więcek
 Opracował: inż. Dariusz Więcek

III.2006

skala : -

rys. nr 5

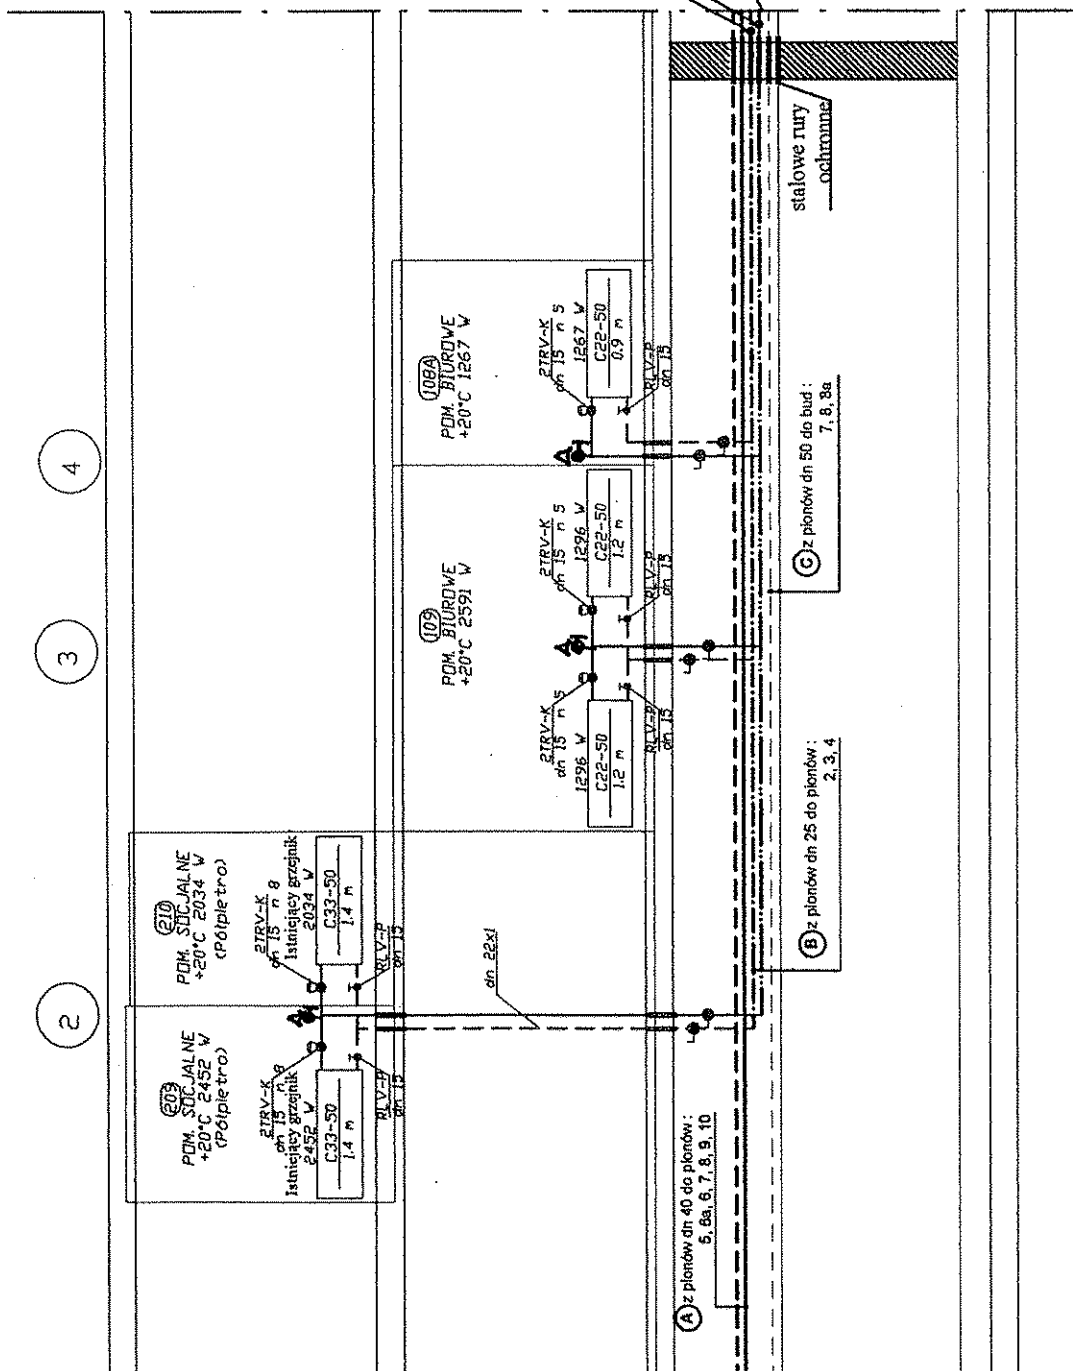

LEGENDA :

- przewód powrotny c.o.
- przewód zasilający c.o.
- przewody zasilające i powrotne c.o. nie wchodzące w zakres projektu

- (A) - zasilanie i powrót pionów 5,6,6a,7,8,9,10 dn 40
- (B) - z pionów dn 25 do pionów : 2, 3, 4
- (C) - z pionów dn 50 do bud : 7, 8, 8a


"P.P.I.S. INSTAL - PROJEKT"
ul. Ligocka 2/21 K - ce .

Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji
ul. Lompy 19 Katowice .

Temat : P.B.W. instalacji centralnego ogrzewania
w budynku nr 9 przy ulicy Koszarowej 17
w Katowicach.
ROZWNIĘCIE NR 3

Projektował: mgr inż. Jan Więcek
Opracował: inż. Dariusz Więcek

III.2006 skala : - rys. nr 6

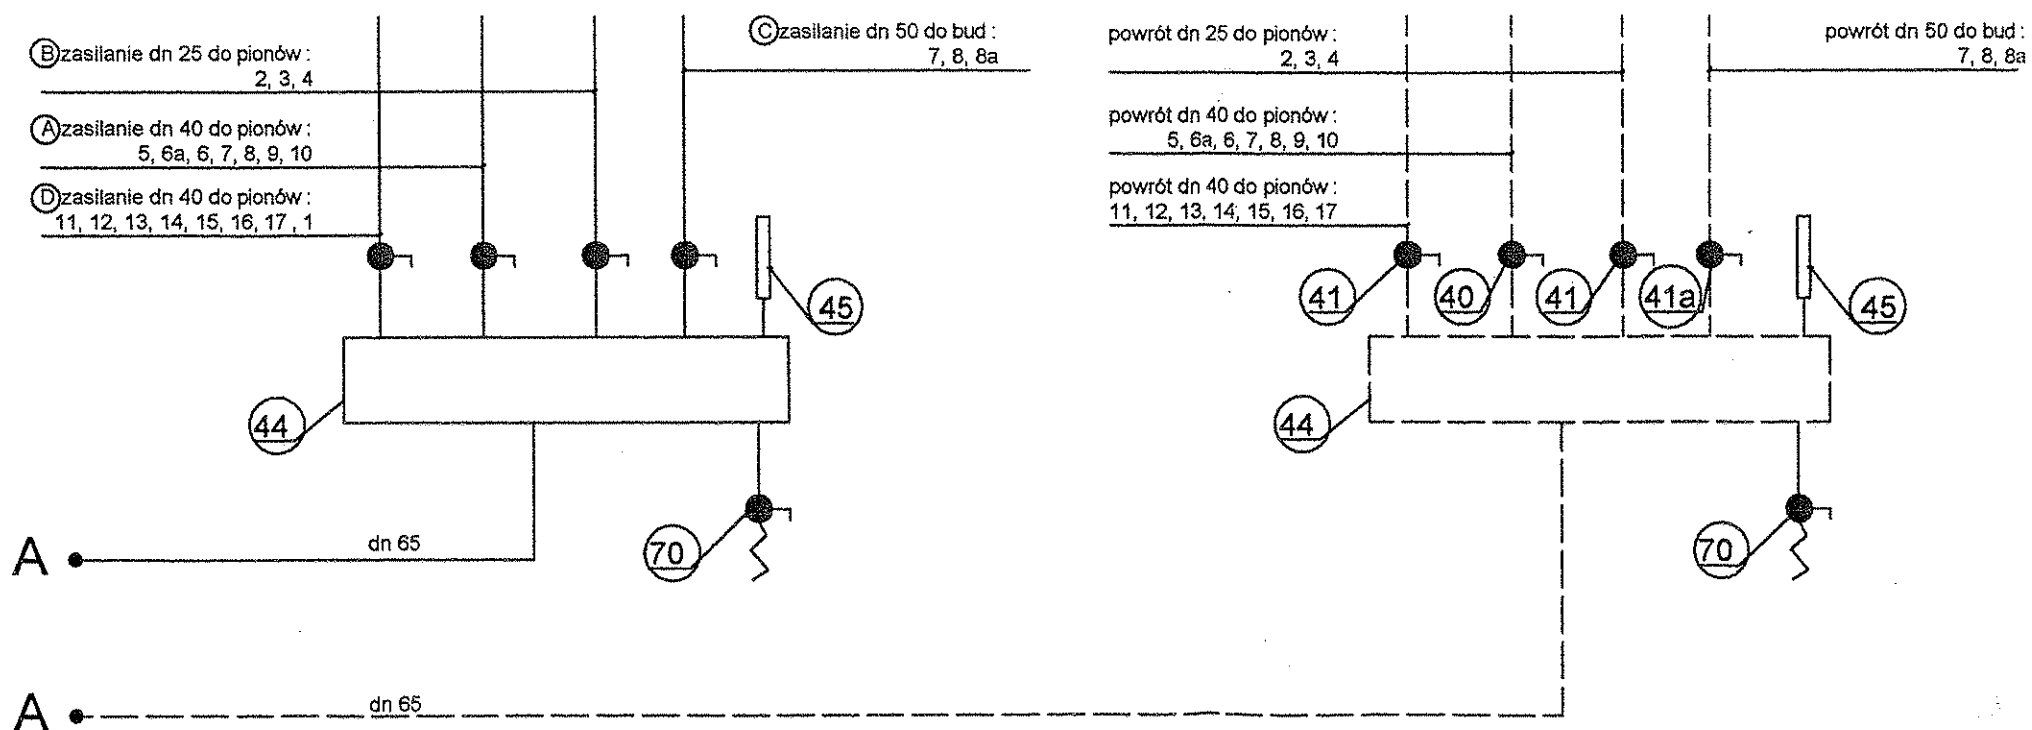

rys. nr 7