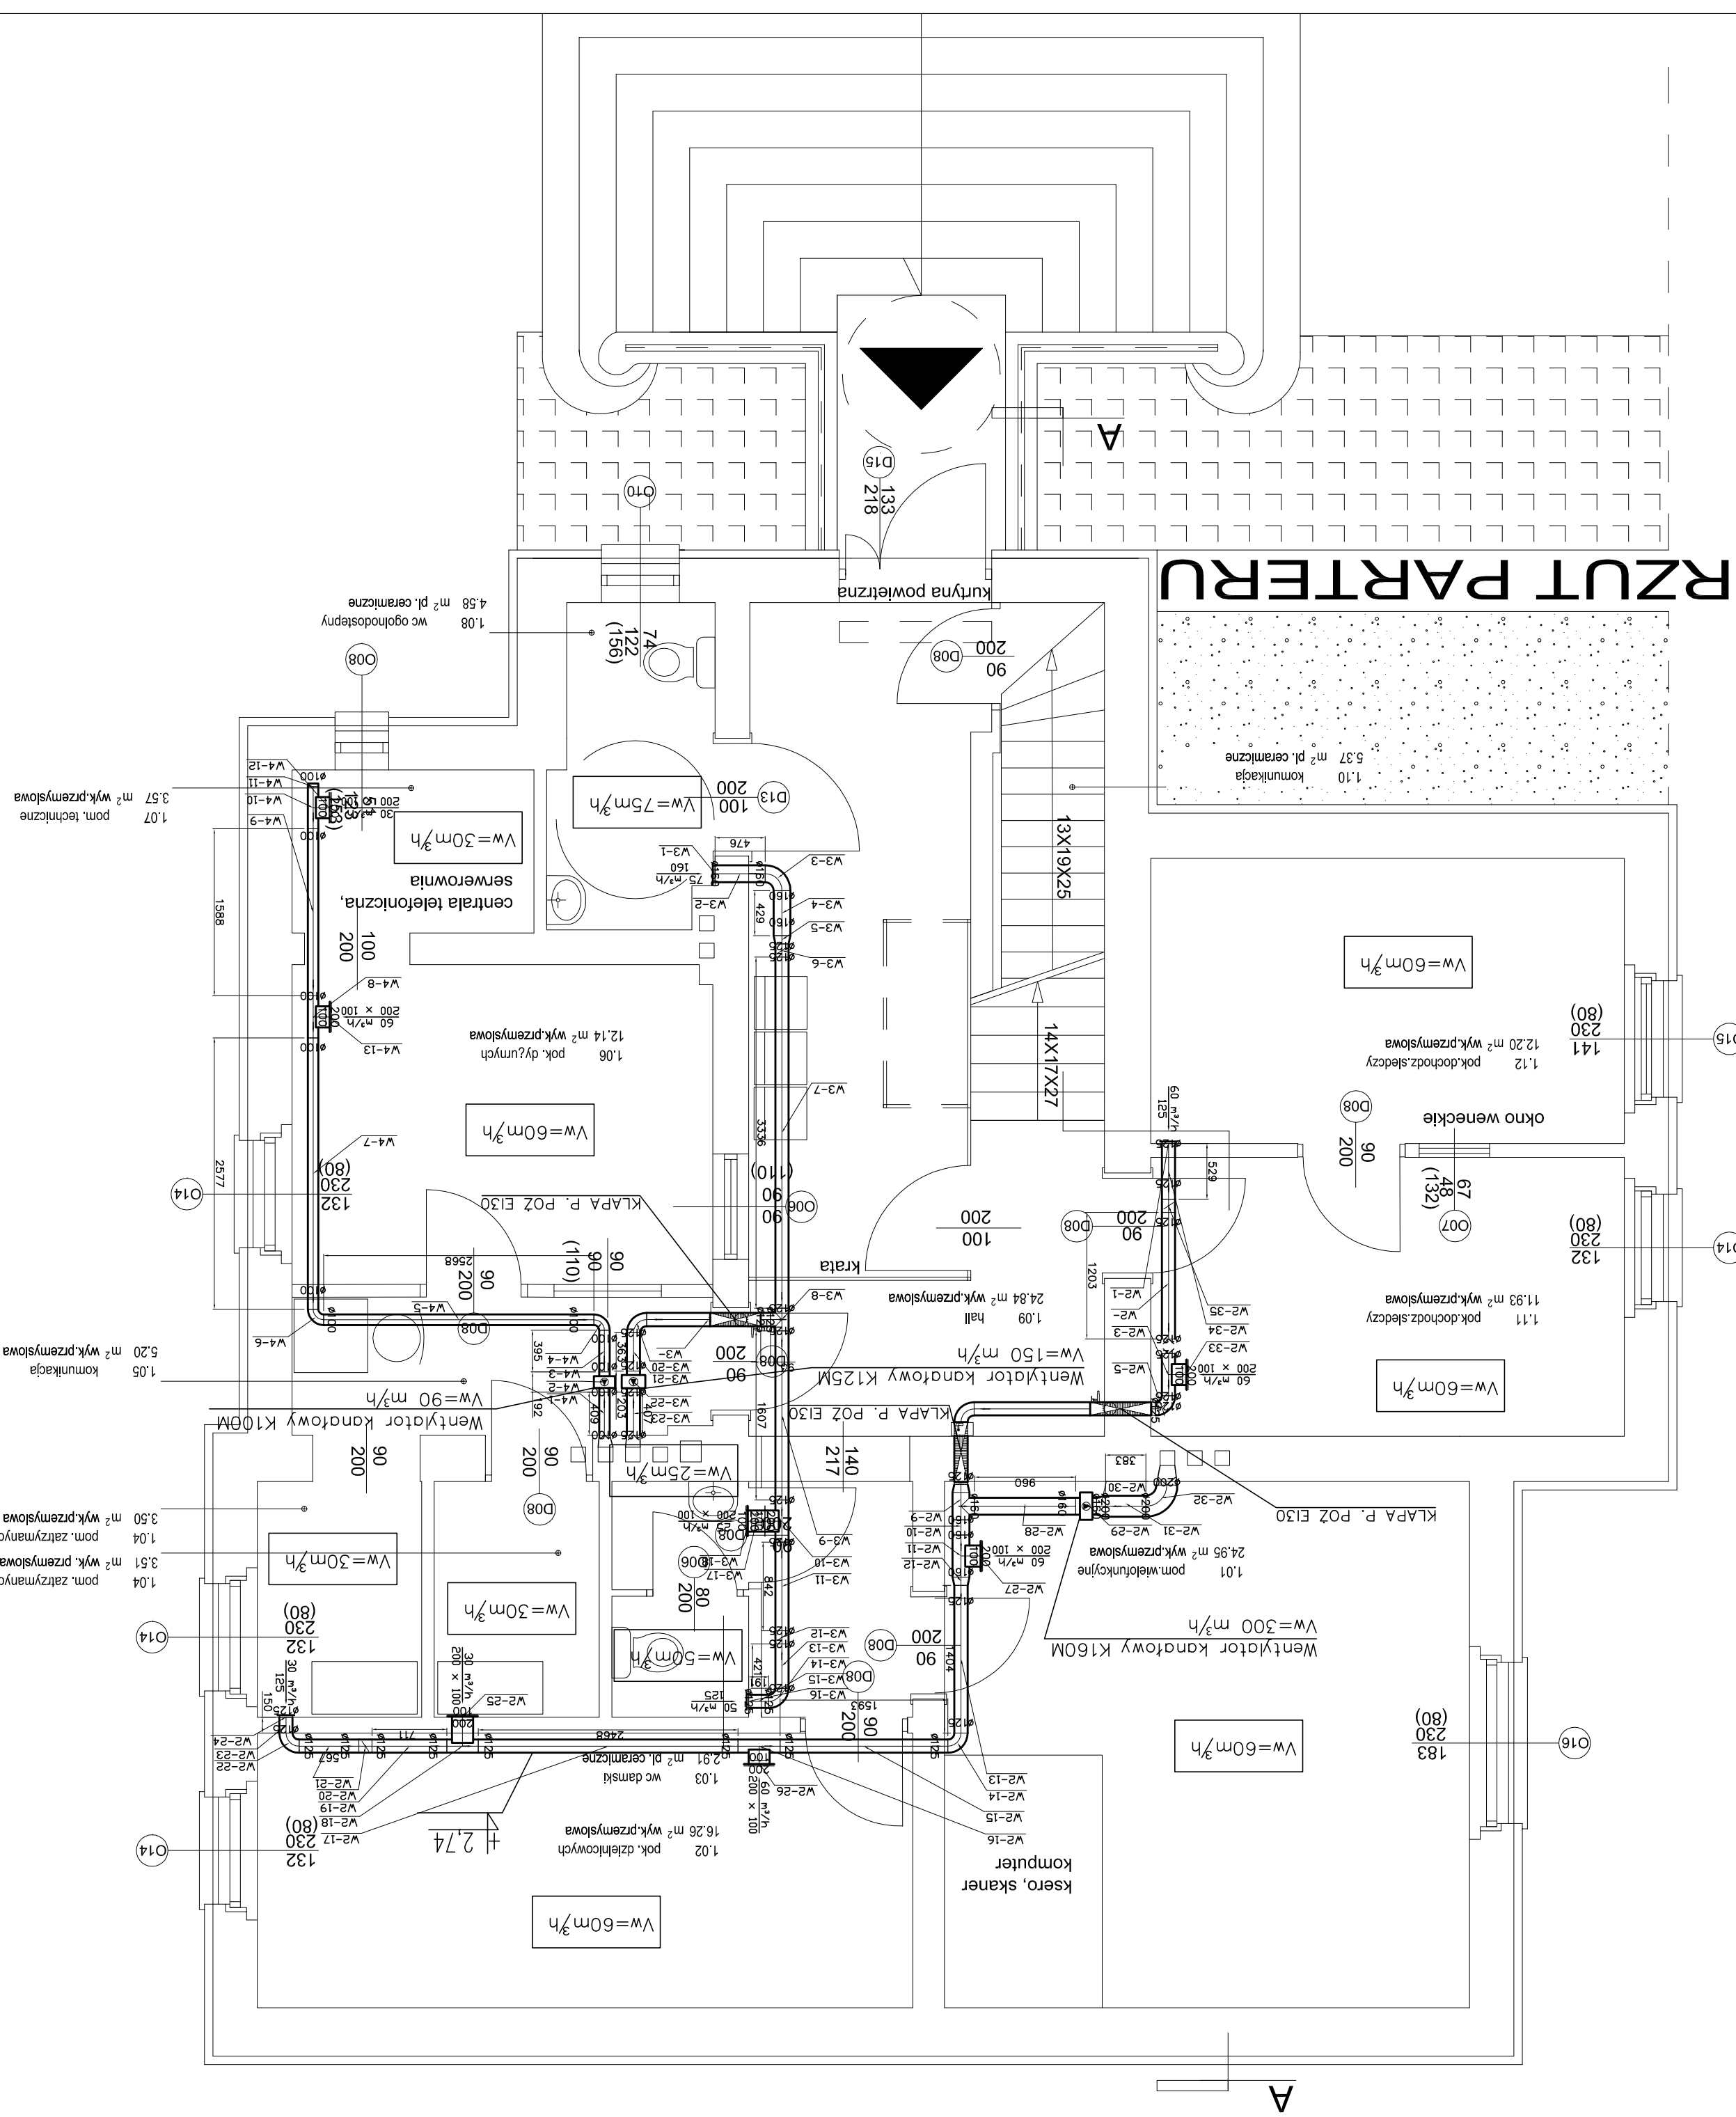


[illegible]

WAGA:  
PRZEWODY WENTYLACYJNE PROWADZĄ POD STROPEM  
POMIESZCZENI  
2.2. W MIEJSCACH PRZEJŚCIA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH  
NALEŻY ZAINSTALOWAĆ NA PRZEWODACH KLASY P, POŻ. 0  
PODWOJNIEJ DOPRĄDKI DOINWIEJ (E130, E160)

LEGENDA: