
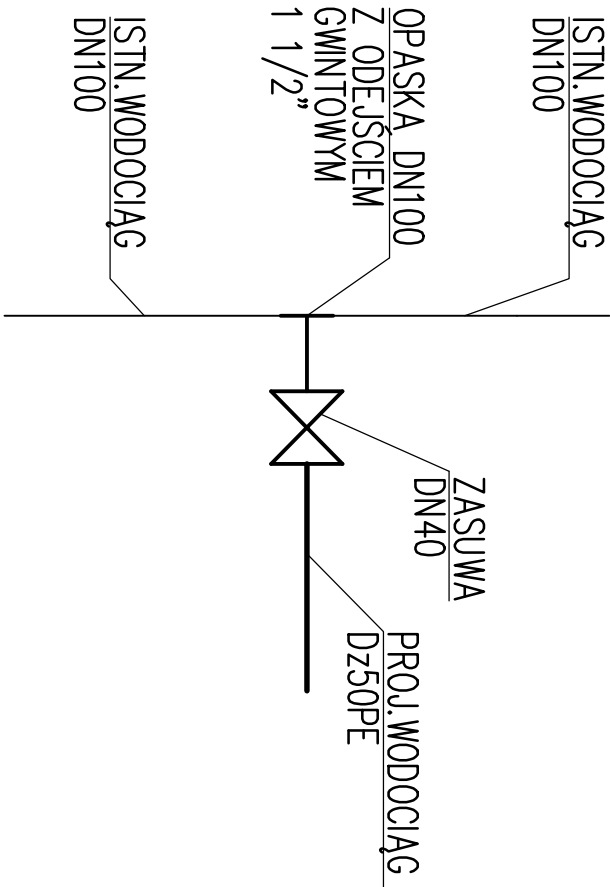


Schemat węzła wodocigowego

W1



POZIOM PORÓWNAWCZY	260.00 m n.p.m.	
RZĘDNA TERENU ISTN.	273.19	
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	271.59	271.59
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.60	
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.2%	9.25m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Dz50PE	
ODLEGŁOŚCI	0.00	1.38 9.25
HEKTOMETRY	W1	bud
0		

UWAGA:

- Minimalne przykrycie do wierzchu rury przewodu h=1,40m, przewody ułożone powyżej ocieplić warstwą żużlu
- Dokładną rzędną włączenia do istniejącego wodociągu ustalić na montażu

LEGENDA:

W3 węzeł wodocigowy
bud istn.budynek

REMONT I PRZEBUDOWA KOMISARIATU II POLICJI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

tytuł rysunku: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Profil podłużny wodociągu	branża: WOD-KAN	data: WRZESIEŃ 2006	numer rysunku: wk-03
inwestor: Wojewódzka Komenda Policji w Katowicach, ul. Łomży 19	PROJEKTANT mgr inż. Piotr Kurzbauer nr.upr.29702		
inwestycja: Przebudowa Komisariatu II Pał. J. ul. Pocztowa 3, Rudz. Śląska	SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Radosław Radzicki nr.upr.40302		
projektant: [An Agent Group] Gwinea ul. Chorzowska 64 biuro@ag.com.pl tel:32-331-16-17	Skala rysunku: -----		
projektant: mgr inż. Piotr Kurzbauer (upr. nr 29702), sprawdzający mgr inż. Radosław Radzicki (upr. 40302).			