


Tablica 1TUPS


590

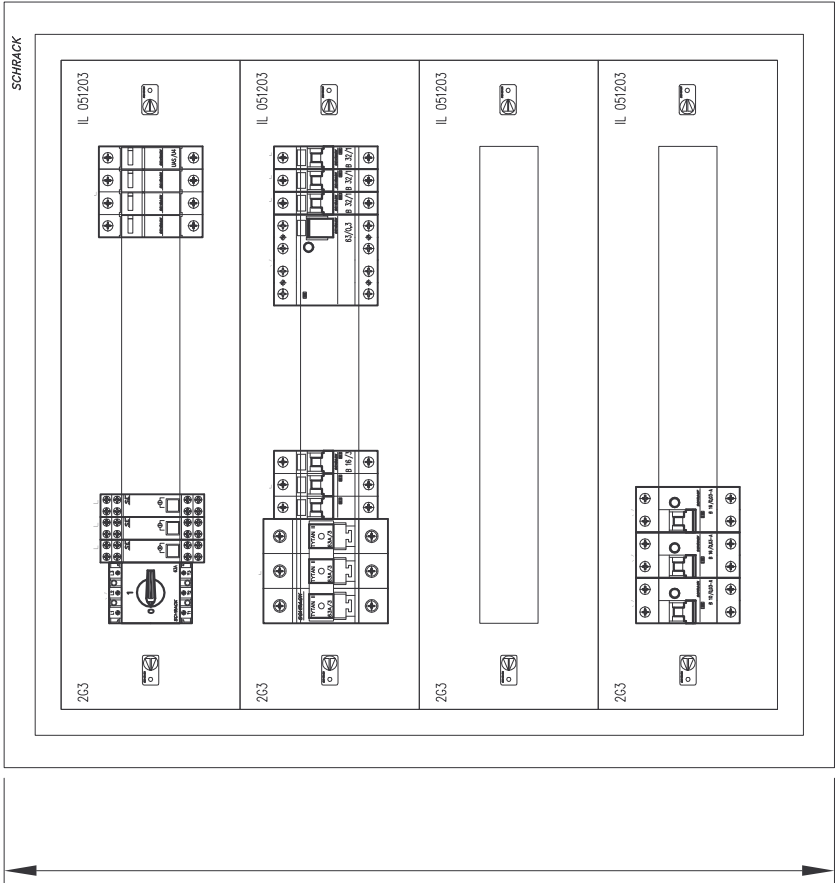

640

Tablica 1TD

380

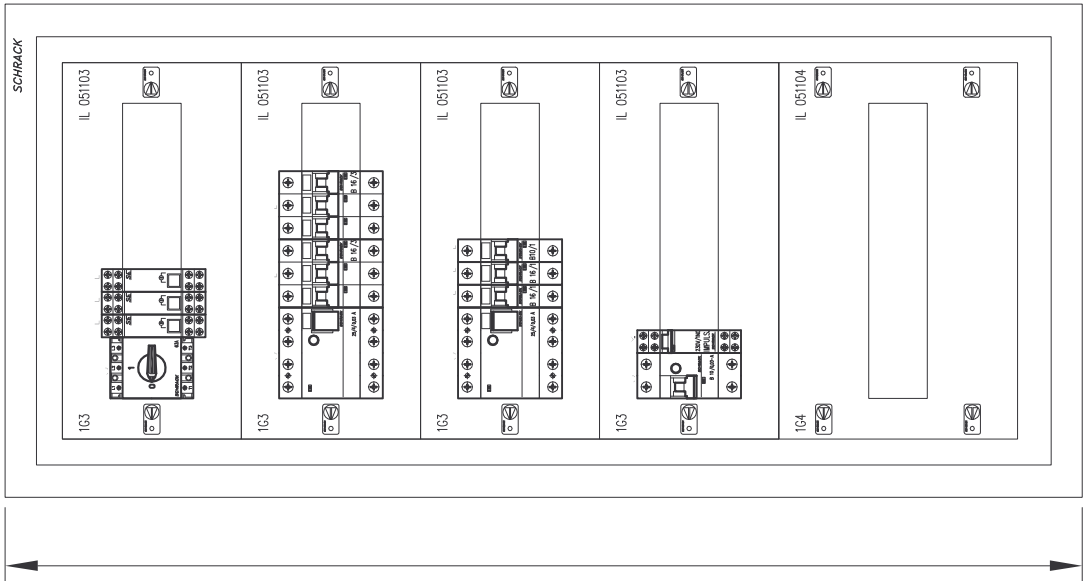


830

Obudowa naścienna, metalowa, IP30

Obudowa podtynkowa, metalowa, IP30

Tablica 2TD

590

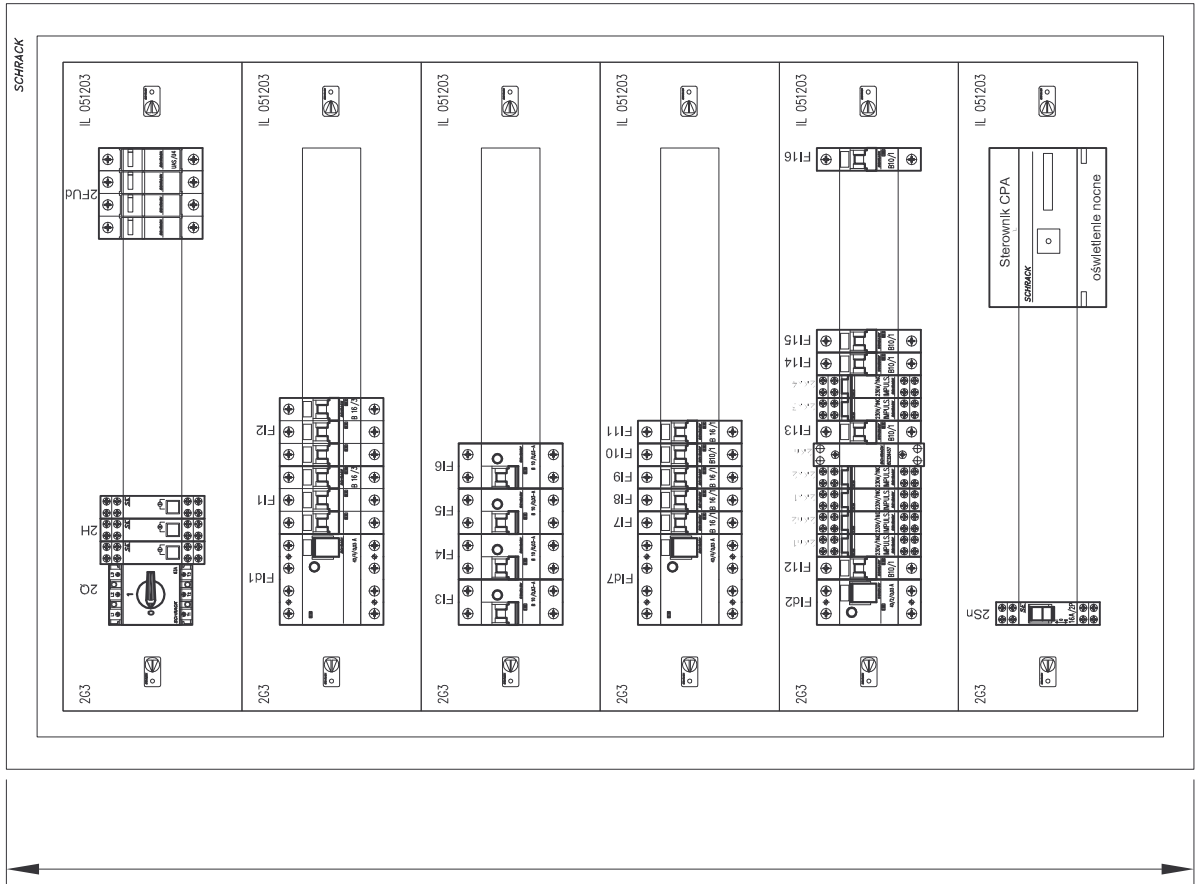

915

Obudowa podtynkowa, metalowa, IP30

Uwaga:

- 1. Niniejszy rysunek sporządzono w oparciu o katalog główny firmy SCHACK ENERGIE TECHNIK Polska wyd. 2004/2005.. Szczegóły montażu aparatury - patrz schematy instalacji elektrycznych oraz wskazówki firmy SCHACK Energietechnik.

Studio Projektowania Architektury visart ul.3-go Maja 18, 40-096 Katowice	LISP AD 2006		Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji ul. Lompy 19, 40-038 Katowice		Nr zlecenia: ...
	Projektant: inż. Janusz Zygalski upr.bud.nr: 569/84		Temat: Przebudowa zespołu pomieszczeń dyżurnego KMP w Siemianowicach Śląskich ul.Jana Pawła II 16 Siemianowice Śl.		Faza opracowania: P.B.
	Kierownik Projektu Bogusław Smyrak		Branża: Elektryczna		Skala: %
	Tytuł rysunku: Konstrukcja tablic dystrybucyjnych 1TUPS, 1TD i 2TD		Nr rysunku: E11		