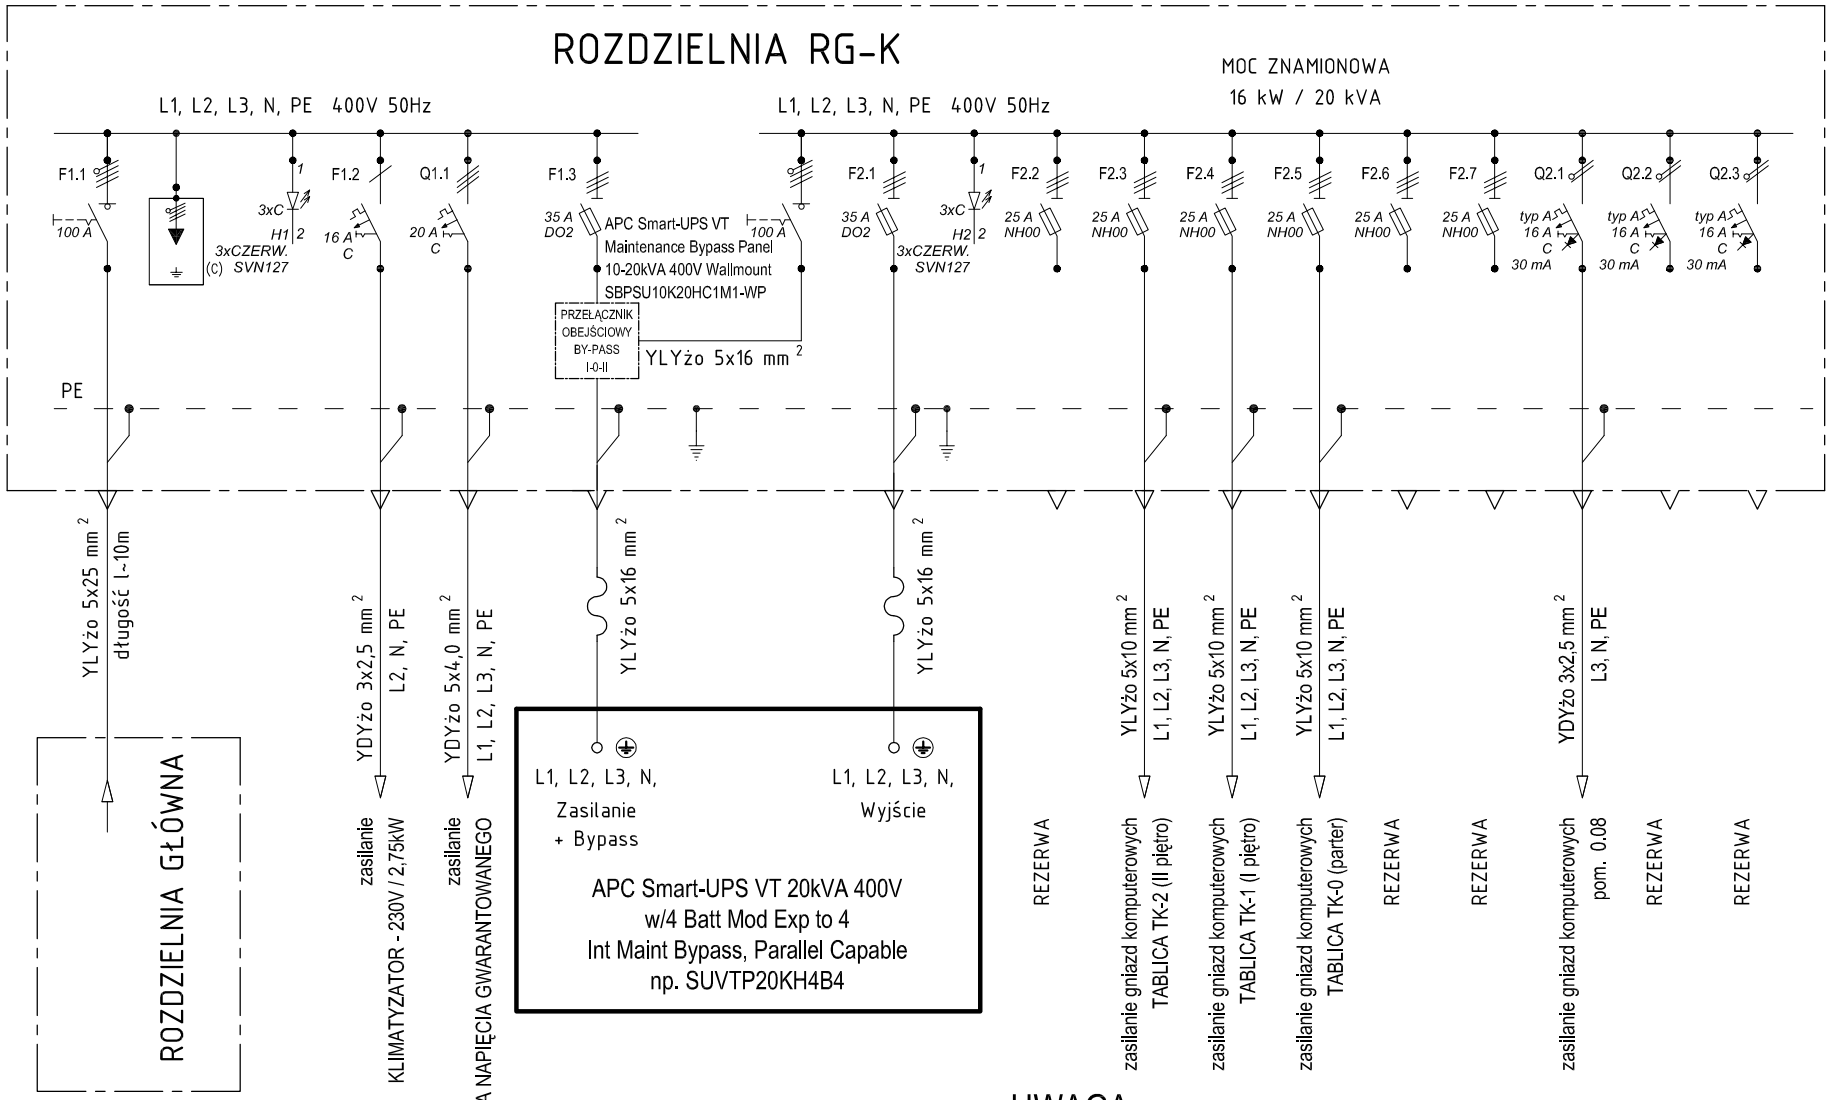

UWAGA:

1/ Prądy znamionowe łączników i bezpieczników zainstalowanych na wejściu/wyjściu zasilacza UPS muszą być wymienione na identyczne jak podano w schemacie blokowym urządzenia (należy porównać z dokumentacją techniczną urządzenia)

2/ Przy doborze zabezpieczeń wejściowych urządzenia, należy wziąć pod uwagę maksymalny prąd płynący w dwóch trybach pracy:
- w trybie "PRACA NORMALNA"
- w trybie "BY-PASS"

3/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S

4/ Napięcie zasilania 400/230 V

5/ Tablica zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 43

Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40–038 Katowice, ul. Lompy 19		
Temat projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU I ROZBUDOWY POMIESZCZEŃ KOMISARIATU POLICJI IV W SOSNOWCU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 34		
	Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Tomasz Bienek	SLK/0996/PWOE/05	
Wykonał:	mgr inż. Mirosław Kasza		
Sprawdził:	Jerzy Fojcik	118/90	

Data:	STYCZEŃ 2009
Faza/Branża:	PW/Instalacje Elektryczne

Projekt 3
architekci: Marek Pelc, Wojciech Student
44 – 200 Rybnik, ul. Kusocińskiego 5
tel.: (032) 42 26 240, fax.: (032) 42 25 323
e-mail: projekt3@rybnet.pl

Nazwa rysunku: SCHEMAT ROZDZIELNI RG-K oraz APC Smart-UPS VT 20KVA 400V Z OBEJŚCIEM SERWISOWYM

Skala:	Nr rysunku:	Nr arkusza:
-	9	-