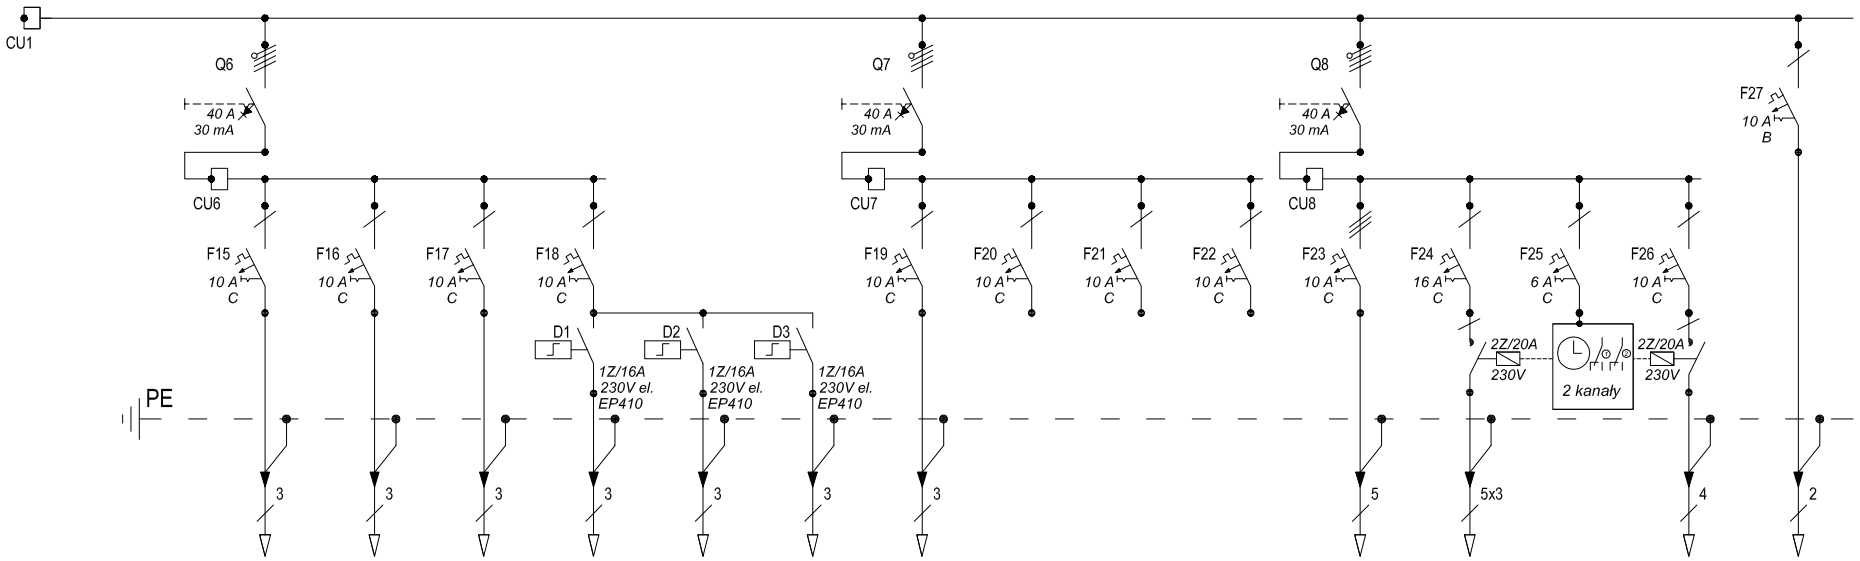

Zacisk	L1	L2	L3	L1	L1	L1	L2	L3	L1	L2	L1, L2, L3	L1	L2	L3	L2
Przekrój (mm^2)	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo4x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5				YDYżo5x2,5	5xYDYżo3x2,5	YDYpżo2x1,5	YDYżo4x1,5	YDY 2x2,5
Moc zainstalowana Pi (kW)	2,0	2,0	2,0	2,0			2,0				3,0	2,0	0,1	2,0	0,1
Pi L1 (kW)	2,0			2,0								2,0			0,1
Pi L2 (kW)		2,0					2,0						0,1		
Pi L3 (kW)			2,0											2,0	
Ps (kW)	0,5	0,8	0,6	0,4	0,4	0,3	0,5				3,0	0,9	0,1	0,1	0,1
Opis	Oświetlenie PODSTAWOWE	Oświetlenie PODSTAWOWE i AWARYJNE	Oświetlenie PODSTAWOWE	Oświetlenie PODSTAWOWE i AWARYJNE KORYTARZ	Oświetlenie PODSTAWOWE i AWARYJNE SCHODY	Oświetlenie PODSTAWOWE i AWARYJNE WEJŚCIE	Oświetlenie PODSTAWOWE	REZERWA	REZERWA	REZERWA	Zasilanie KURTYNA POWIETRZNA 3,0kW/400V	Oświetlenie NOCNE PARKINGU ORAZ DZIEDZIŃCA	Sterowanie oświetleniem nocnym	Oświetlenie NOCNE i AWARYJNE OPRAWY "EM3.2" ORAZ "G1"	Zasilanie JEDNOSTKA INIBIT OŚW. AWARYJNEGO

UWAGI:

1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S

2/ Napięcie zasilania 400/230 V

3/ Tablica zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 30

4/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy

Inwestor:	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		
Temat projektu:	PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU I ROZBUDOWY POMIESZCZEŃ KOMISARIATU POLICJI IV W SOSNOWCU PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 34		
	Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował:	mgr inż. Tomasz Bienek	SLK/0996/PWOE/05	
Wykonał:	mgr inż. Mirosław Kasza		
Sprawdził:	Jerzy Fojcik	118/90	

Data: STYCZEŃ 2009

Faza/Branża: PW/Instalacje Elektryczne

Projekt 3

architekci: Marek Pelc, Wojciech Student
44 – 200 Rybnik, ul. Kusocińskiego 5
tel.: (032) 42 26 240, fax.: (032) 42 25 323
e-mail: projekt3@rybnet.pl

Nazwa rysunku: TABLICA TB-0 (parter)

Skala:	Nr rysunku:	Nr arkusza:
-	10	2