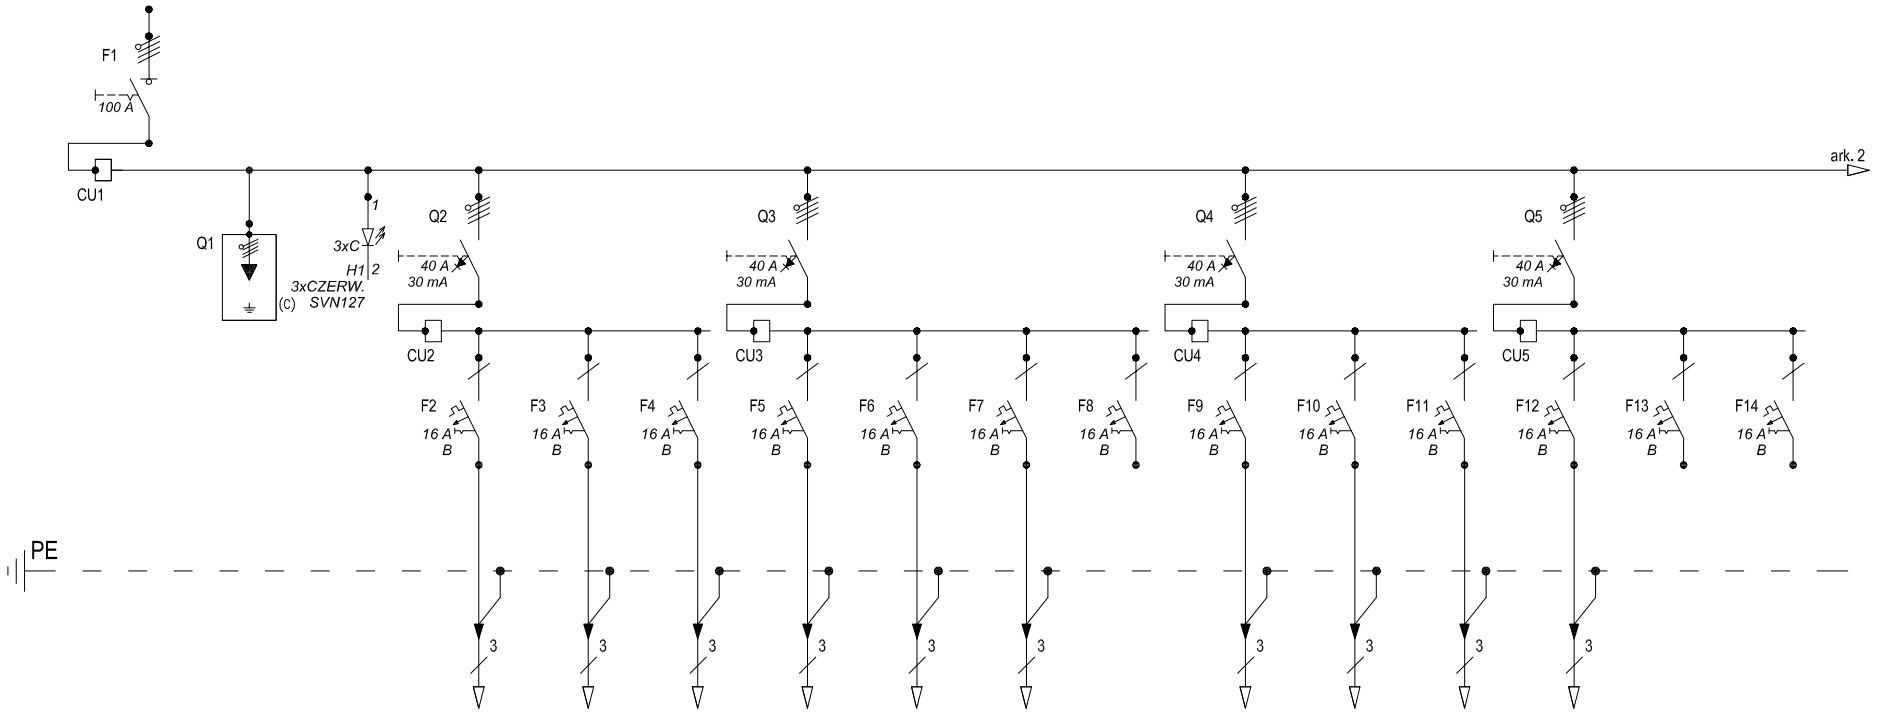


| Zacisk | L1, L2, L3 | L1, L2, L3, N | L1, L2, L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 | L2 | L3 | L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przekrój ($mm^2$) | YLYżo 5x25 | | | YDYżo3x2,5 | YDYżo3x2,5 | YDYżo3x2,5 | YDYżo3x2,5 | YDYżo3x2,5 | YDYżo3x2,5 | | YDYżo3x2,5 | YDYżo3x2,5 | YDYżo3x2,5 | YDYżo3x2,5 | | |
| Moc zainstalowana Pi (kW) | 48,7 | | | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | | 3,4 | 2,2 | 2,2 | 3,4 | | |
| Pi L1 (kW) | | | | 3,4 | | | 3,4 | | | | | | 2,2 | | | |
| Pi L2 (kW) | | | | | 3,4 | | | 3,4 | | | 3,4 | | | 3,4 | | |
| Pi L3 (kW) | | | | | | 3,4 | | | 3,4 | | | 2,2 | | | | |
| Ps (kW) | 14,6 | | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 2,2 | 2,2 | 1,0 | | |
| Opis | Zasilanie z rozdzielni RG | Ochronnik przeciw-przepięciowy | Lampki sygnalizacyjne napięcia L1, L2, L3 | Gniazda wtyczkowe 230V/16A | Gniazda wtyczkowe 230V/16A | Gniazda wtyczkowe 230V/16A | Gniazda wtyczkowe 230V/16A | Gniazda wtyczkowe 230V/16A | Gniazda wtyczkowe 230V/16A | REZERWA | Gniazda wtyczkowe 230V/16A | ZASILANIE PODGRZEWACZ WODY 230V/2,2kW | ZASILANIE PODGRZEWACZ WODY 230V/2,2kW | Gniazda wtyczkowe 230V/16A | REZERWA | REZERWA |

UWAGI:

1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-S

2/ Napięcie zasilania 400/230 V

3/ Tablica zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony IP 30

4/ W tablicy przewidzieć minimum 30% rezerwy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestor: | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach<br>40-038 Katowice, ul. Lompy 19 | Data: | STYCZEŃ 2009 |
| | | Faza/Branża: | PW/Instalacje Elektryczne |
| Temat projektu: | PROJEKT WYKONAWCZY<br>ROZBUDOWY BUDYNKU I ROZBUDOWY POMIESZCZEŃ KOMISARIATU POLICJI IV W SOSNOWCU<br>PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 34 | Projekt 3 | |
| | | architekci: Marek Pelc, Wojciech Student<br>44 – 200 Rybnik, ul. Kusocińskiego 5<br>tel.: (032) 42 26 240, fax.: (032) 42 25 323<br>e-mail: projekt3@rybnet.pl | |

| | Nazwisko | Nr upr. | Podpis |
|---|---|---|---|
| Projektował: | mgr inż. Tomasz Bienek | SLK/0996/PWOE/05 | |
| Wykonał: | mgr inż. Mirosław Kasza | | |
| Sprawdził: | Jerzy Fojcik | 118/90 | |

| Nazwa rysunku: | Skala: | Nr rysunku: | Nr arkusza: |
|---|---|---|---|
| TABLICA TB-0 (parter) | - | 10 | 1 |