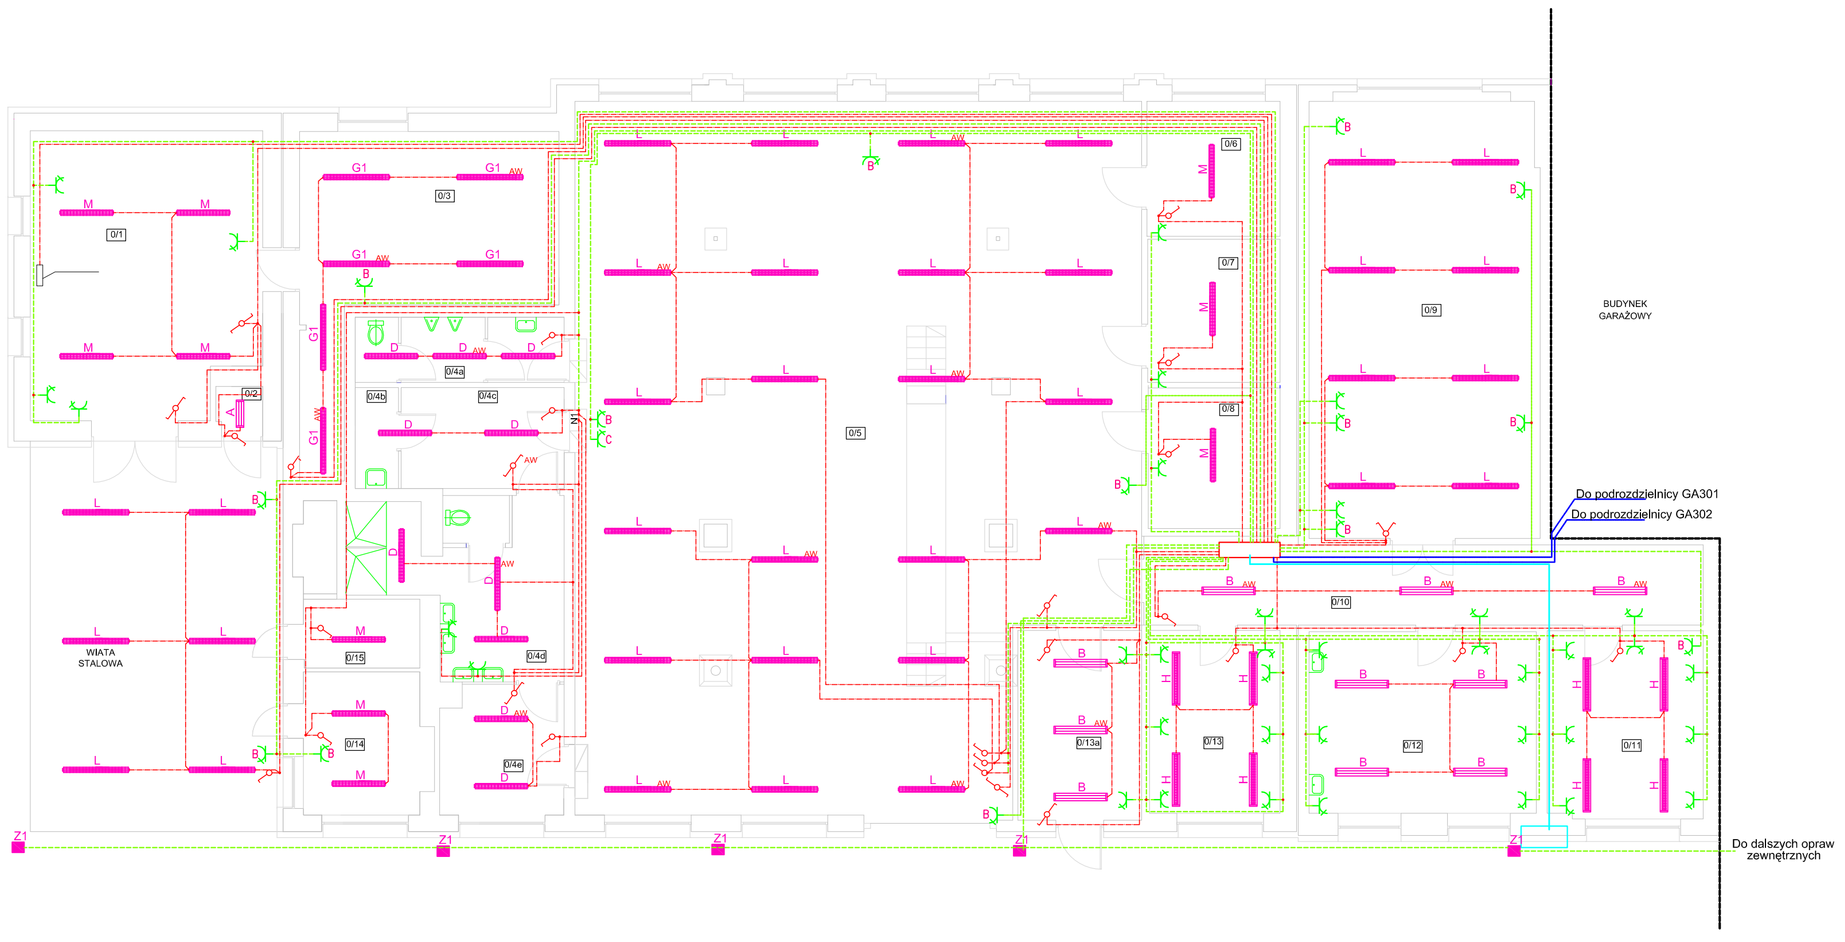

Legenda:
- Połączenia wykonać kablami YDY-żo 3x2,5 mm
- Połączenia wykonać kablami YDY-żo 3x4 dla gniazd 1faz, YDY 5x10 mm dla zestawów remontowych YDY 5x4 mm dla oświetlenia zewnętrznego
- Połączenia wykonać kablami YKY-żo 5x25 mm
- Połączenia wykonać kabami YKY-żo 5x95mm
- Zestaw remontowy
- Zestaw remontowy 24VAC
- Łącznik jednobiegunowy
- Łącznik świecznikowy dwubiegunowy
- Łącznik krzyżowy

LEGENDA OPRAW ES-SYSTEM:	
A	TRIO 218 OPAL EVG 2x T8 18W IP44
B	TRIO 236 OPAL EVG 2x T8 36W IP44
D	CO3 236 EVG 2x T8 36W IP65
G1	CO1 158 EVG 1x T8 58W IP65
L	CO1 258 EVG 2x T8 58W IP65
M	CO1 236 EVG 2x T8 36W IP65
N	CO1 136 EVG 1x T8 36W IP65
H	SRN 236 PA EVG 2x T8 36W IP20
Z1	oprawa zewnętrzna z wyłącznikiem LARGE TRA ALU 70W 1x HIT 70W IP65
AW	oprawa z modułem AW autonomia 1 godz.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O.
40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2
tel.: 32 2589021-26 fax: 32 2597869 www.bpbk-katowice.com bpbk@bpbk-katowice.com

PRACOWNIA: B1	ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Policji ul. Lompy 19, 40-957 Katowice
GŁÓWNY PROJEKTANT mgr inż. arch. Jola Krawczyk	INWESTYCJA: Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zakresie ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej wod-kan. i remontem dróg zlokalizowanych na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17 – zadanie nr 2
DATA: 01.2011	OBIEKT: Budynek warsztatowy Nr 3 grupa –B
SKALA: 1:100	STADIUM: Projekt wykonawczy – część elektryczna
TYTUŁ RYSUNKU: Rozmieszczenie oświetlenia i gniazd wtyczkowych budynku.	NR RYS. E/006

PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS	OPRACOWAŁ	PODPIS
mgr inż. Tomasz Lobos	SLK/E/6857/10		mgr inż. Michał Makuch	SLK/E/3741/01		mgr inż. Gabriel Zwolinski	

ZNAK OPRACOWANIA	SYSTEM PROJEKTU	NR OBIEKTU	SYMBOL DOK.	BRANŻA	NR IDENTYFIKACYJNY	NR REWIZJI
5560	PB–W	00	R	E	006	00

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB BEZ ZGODY BPBK SP. Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE