

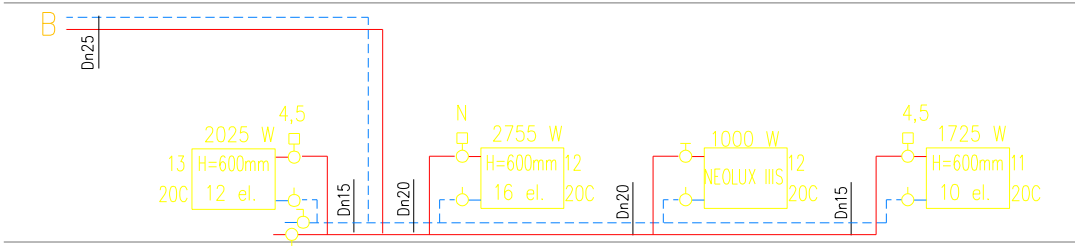
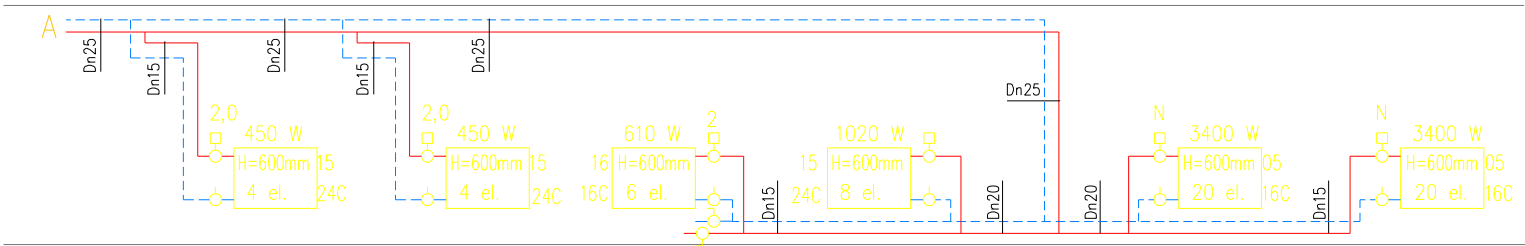


ROZWINI*CIE INSTALACJI GRZEJNIKOWEJ

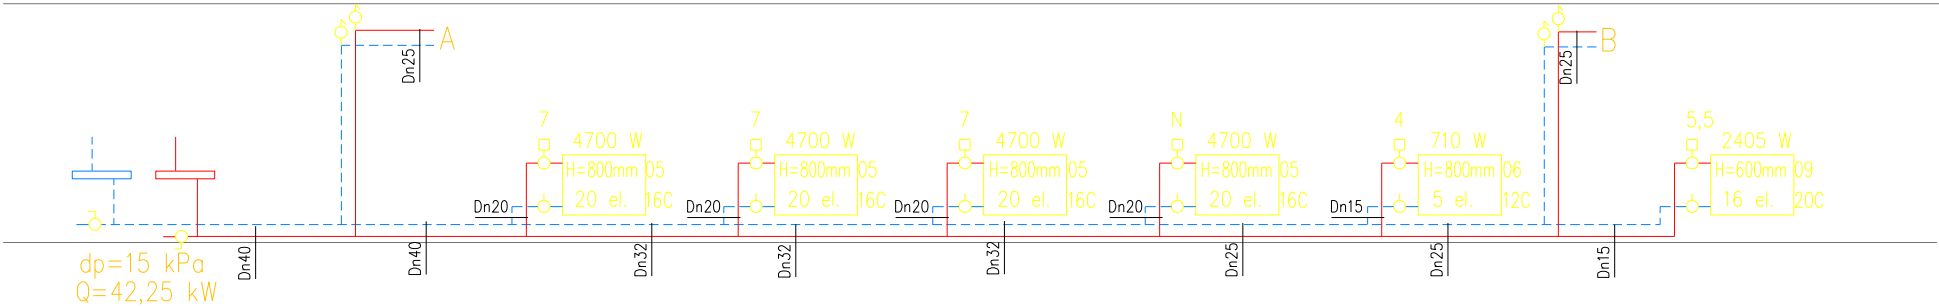



ROZWINI*CIE INSTALACJI NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH

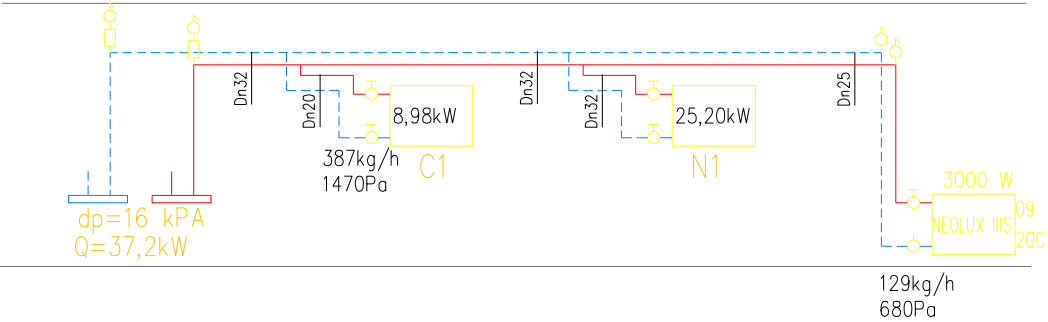

SCHEMAT POD**CZENIA OBIEG*W GRZEWCZYCH DO WYMIENNIKOWNI

UWAGA: w trakcie normalnej eksploatacji obieg instalacji grzejnikowej budynku 3a oraz zawory grzejnikowe w pomieszczeniu nr 05 w bud. 3 powinny by* zamkni*te. Instalacja grzejnikowa budynku 3a jest instalacj* rezerwow*.

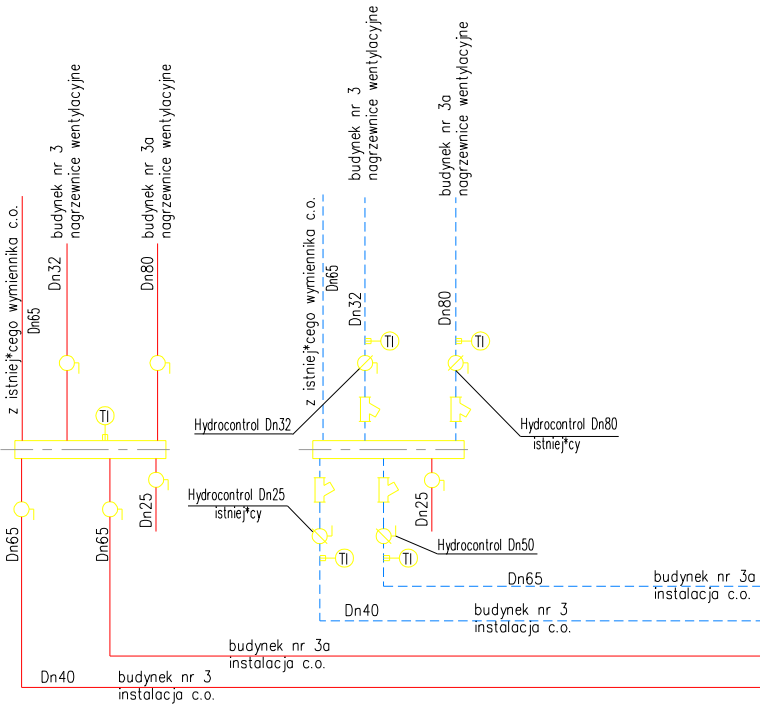



BPBK
KATOWICE

in*. Stanis*aw Korla upr.135/87
upr.64/1966/Kt