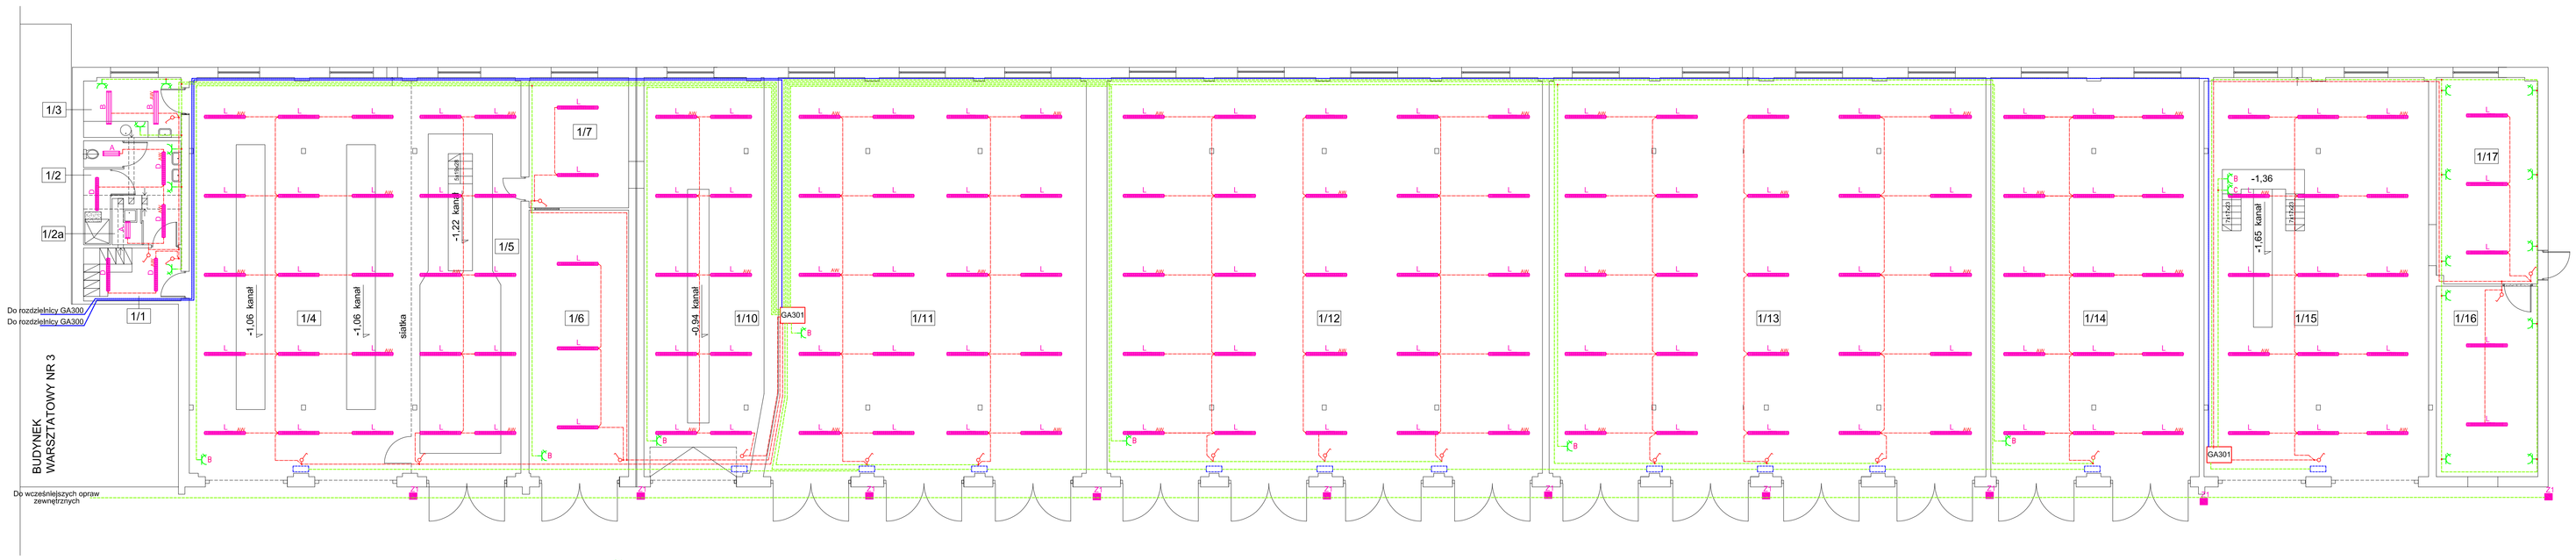

Legenda:
- Połączenia wykonać kablami YDY-żo 3x2,5 mm
- Połączenia wykonać kablami YDY-żo 3x4 dla gniazd 1faz i oświetlenia (przy dużym obciążeniu)
  YDY-żo 3x4 dla zasilania bram,
  YDY 5x10 mm dla zestawów remontowych
- Połączenia wykonać kablami YKY-żo 5x25 mm
- Połączenia wykonać kabami YKY-żo 5x95 mm

- Zestaw remontowy
- Zestaw remontowy 24VDC
- Łącznik jednobiegunowy
- Łącznik świecznikowy dwubiegunowy
- Łącznik schodowy
- Łącznik krzyżowy
- Skrzynki sterownicze bram - istniejące

LEGENDA OPRAW ES-SYSTEM:

A	TRO 218 OPAL I 2x 18 36W IP44
B	TRO 236 OPAL I 2x 36 36W IP44
D	CO1 236 EVC 2x 36 36W IP65
G1	CO1 158 EVG 1x 58 58W IP65
L	CO1 258 EVG 2x 58 58W IP65
M	CO1 236 EVC 2x 36 36W IP65
N	CO1 136 EVC 1x 36 36W IP65
H	SRN 236 PA EL 2x 36 36W IP20
Z1	oprawa awaryjna z wydłużonym czasem LAVOS 1 HO 1x 18W IP65
AW	oprawa z modułem autonomią 1 go

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEG
SPÓŁKA Z O.O.
40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2
tel.: 32 25890021-26 fax: 32 2597869 www.bpbk-katowice.com bpbk@bpbk-katowice.com

PRACOWNIA: B1
GŁÓWNY PROJEKTANT: mgr inż. arch. A. KOWALIK
DATA: 01.2011
SKALA: 1:100

ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Policji ul. Lompy 19, 40-957 Katowice

INWESTYCJA: Kompleksowy remont z termomodernizacją i przebudową wybranych obiektów w zespole ich przystosowania do nowych funkcji wraz z modernizacją sieci zewnętrznej wod-kan. i remontem dróg dojazdowych na terenie i w Katowicach ul. Koszarowa 1,7 – zadanie nr 2

OBIEKT: Budynek garażowy Nr 3a grupa –B

STADIUM: Projekt wykonawczy – część elektryczna

TYTUŁ RYSUNKU: Rozmieszczenie oświetlenia i gniazd wtyczkowych budynku.

NR: E/

PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS	OPRACOWAŁ
mgr inż. Tomasz Łabza	SLK/E/6857/10		mgr inż. Witold Walach	SLK/E/2741/01		mgr inż. Gabriel Zwolinski

ZNAK OPRACOWANIA	DZIENNIK PROJEKTU	NR OBIEKTU	SYMBOL DOK.	BRANŻA	NR IDENTYFIKACYJNY	NR
5560	PB-W	00	T	E	006	

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIEJKOLWIEK SPOSÓB BEZ ZGODY BPBK SP. Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE.