




ZESPÓŁ NAWIEWNY ZN  
L=2645m<sup>3</sup>/h  
Δp=90Pa




ZESPÓŁ WYWIENNY ZW-1  
L=1255m<sup>3</sup>/h  
Δp=245Pa



ZESPÓŁ WYWIĘWNY ZW-3  
L=80m<sup>3</sup>/h  
Δp=85Pa

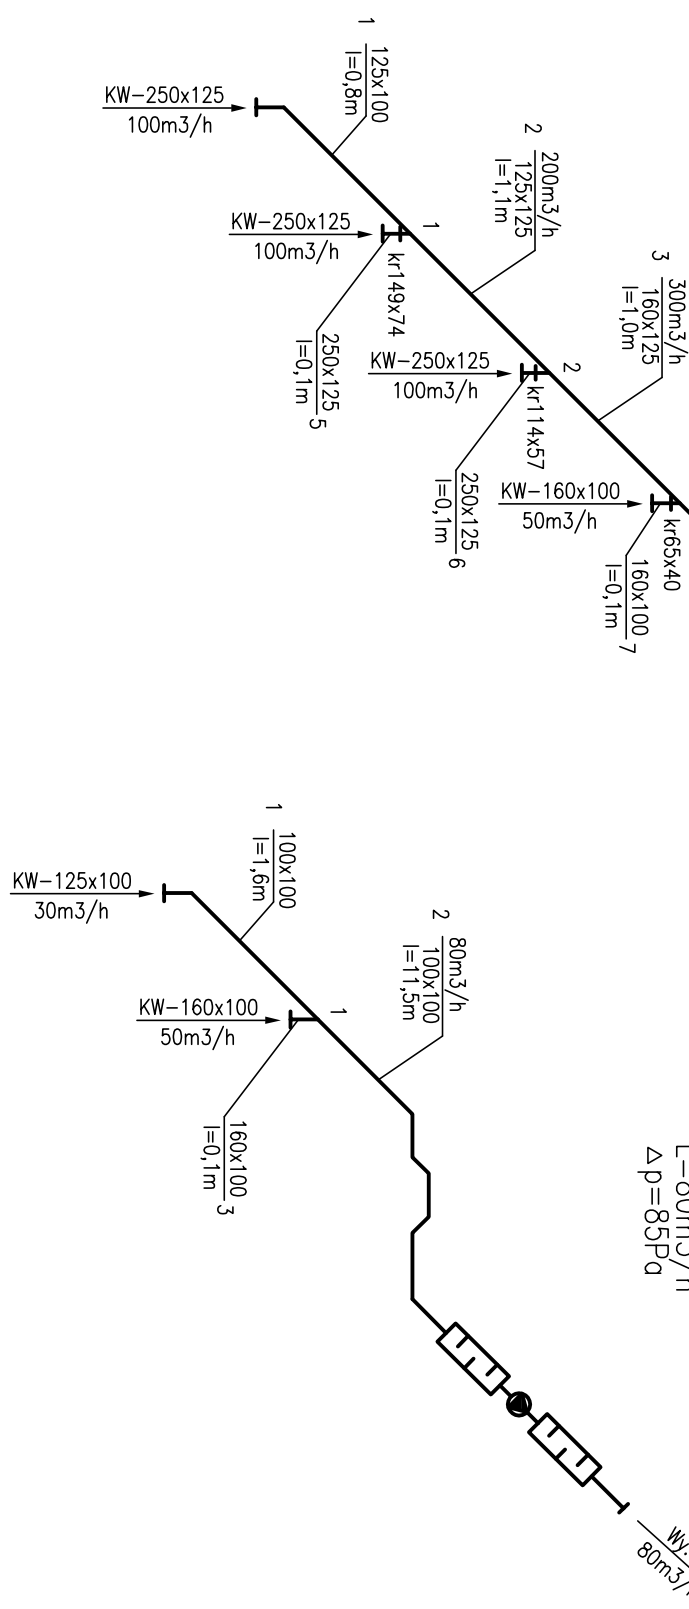

ZESPÓŁ WYMIERNY ZW-4  
L=810m<sup>3</sup>/h  
Δp=190Pa

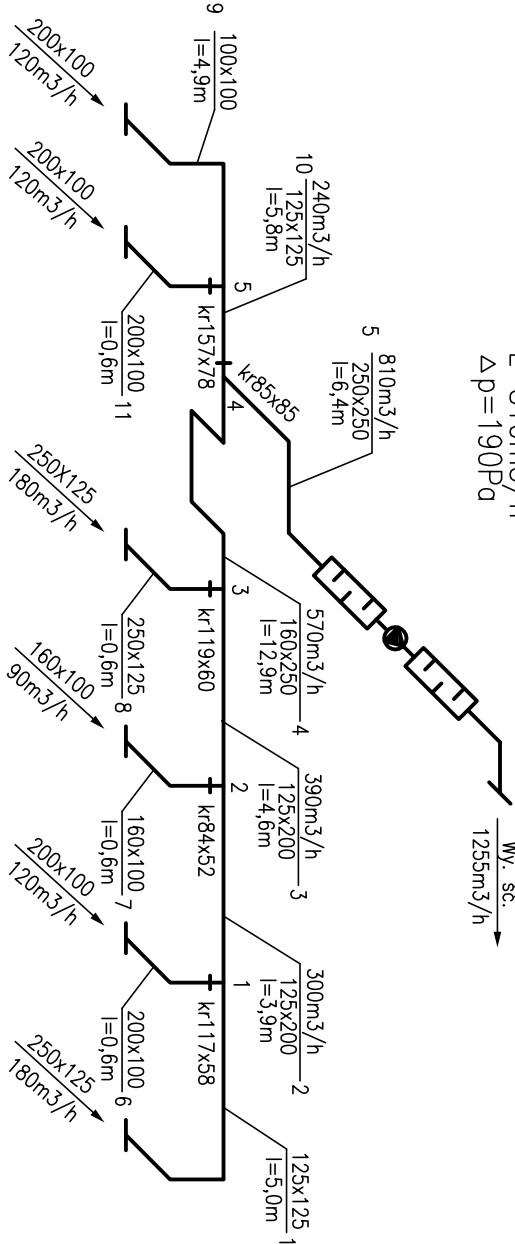

BELATRIX Sp. z o.o., ul. Łazówka 1a, 41-935 Bytom, tel./fax (+48 32) 762 16 23			
Poproszeni	mgr inż. Bogusław Czaplański	mgr. tel. 450 002, S.M./S.081/0/3	nr prot. –
Opracowani	mgr inż. Paweł Sobolewski	–	data: –
Opracował	–	–	–
Specjaliści	mgr inż. Jacek Piekarczyk	mgr. tel. 444 002, S.M./S.081/0/3	05.2007
Tytuł projektu Projekt wykonawczy instalacji wentylacji		Wzrost: Waga: Ciężar ciała: Ile lat: Ile tygodni	–
Tytuł zadania Schematy obliczeniowe	Dość: Korzystnie	Wzrost: Waga: Ciężar ciała: Ile lat: Ile tygodni	03