



TP2.2 – I piętro cz. prawa

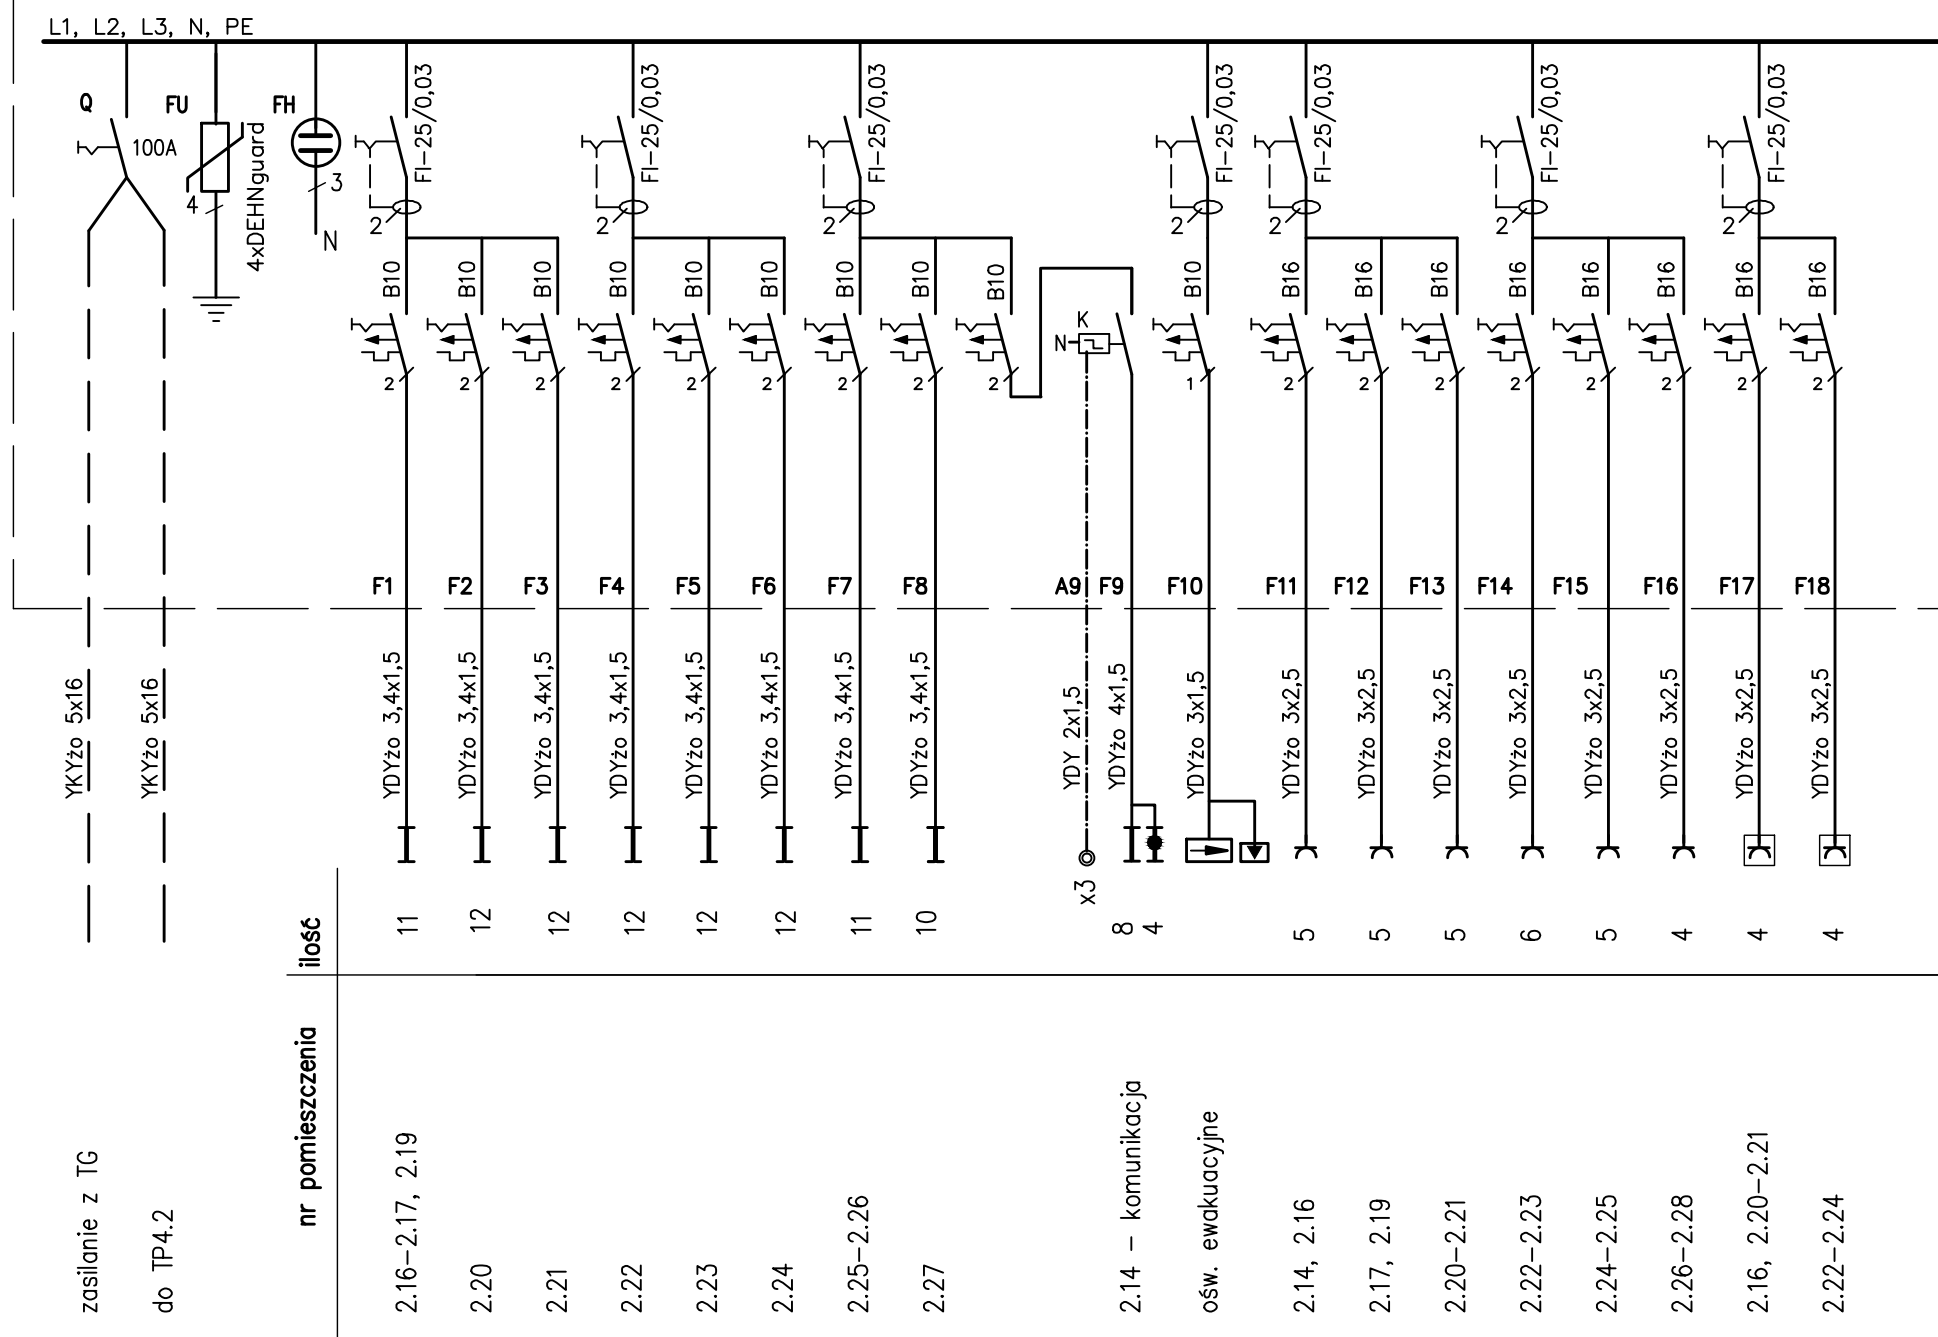

400/230 V

TN-S
SZYBKE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA

TK2.2–tablica obw. komputerowych



<p style="text-align: center;">biuro</p> <p style="text-align: center;">ARCHITEKT</p>		
<p>OBIEKT</p> <p style="text-align: center;">BUDYNEK NR 5 NA TERENIE OPP KWP KATOWICE, UL. KOSZAROWA 17 PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU INST. ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH</p>		
<p>OPRACOWANIE</p> <p style="text-align: center;">TABLICA ROZDZIELCZA TP2.2+TK2.2 - I PIĘTRO</p>		
AUTOR:		NR UPR. BUD.
mgr inż. Krzysztof Nowak		136/82
SPRAWDZ.		NR UPR. BUD.
mgr inż. Michał Żarnotał		2013/07
DATA	SKALA	NR RYS.
10. 2011	1:100	08