

W5

W4

W3

W2

W1

W6

W7


W8

W11

W9

W12

W10

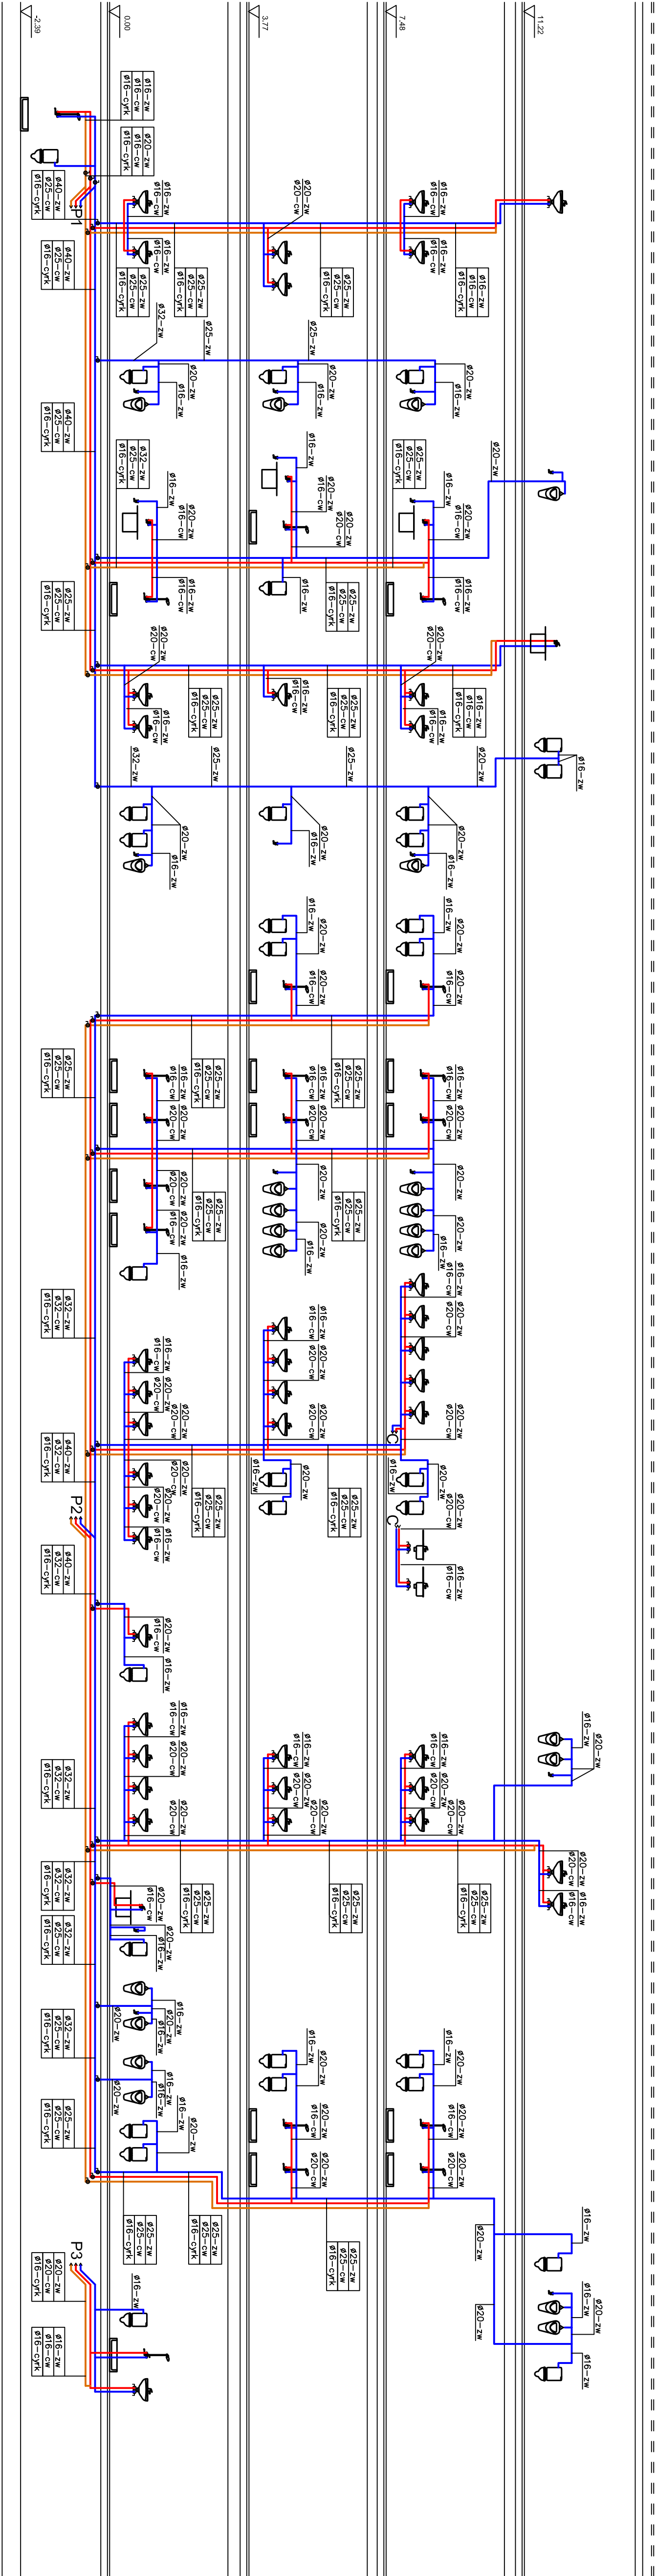

LEGENDA :

- Pion wodociągowy

Ø20x2,8 - Oznaczenie średnicy zewnętrznej oraz grubości

ścianki dla rury z polipropylenu

- Woda pitna

- Cyrkulacja

- Ciepła woda użytkowa

UWAGA :

- Rurociągi zaizolować termicznie na całej długości
- Rurociągi FRZ o grubości 20 mm firmy Thermalex
- Rozwinięcia rozpatrywać łącznie z rzutami instalacji wod-kan

biuro  
ARCHITEKT

OBIEKT PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU NR 5  
NA TERENIE OPP KAMP KATOWICE, UL. KOZŁAROWA 17

OPRACOWANIE ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIAĞOWEJ  
- INSTALACJE WOD-KAN

AUTOR	mgr inż. A. Blachut	NR UPR. BUD.	454/02
SPRAWDZ.	mgr inż. A. Świątek	NR UPR. BUD.	18/02
OPRACOW.	mgr inż. M. Zdun		
DATA	09.2011	SKALA	1:100
		NR RYS.	K-07