


c.d wg. rys.nr. 128-13/1

RW4x12

c.d wg. rys.nr. 128-13/3

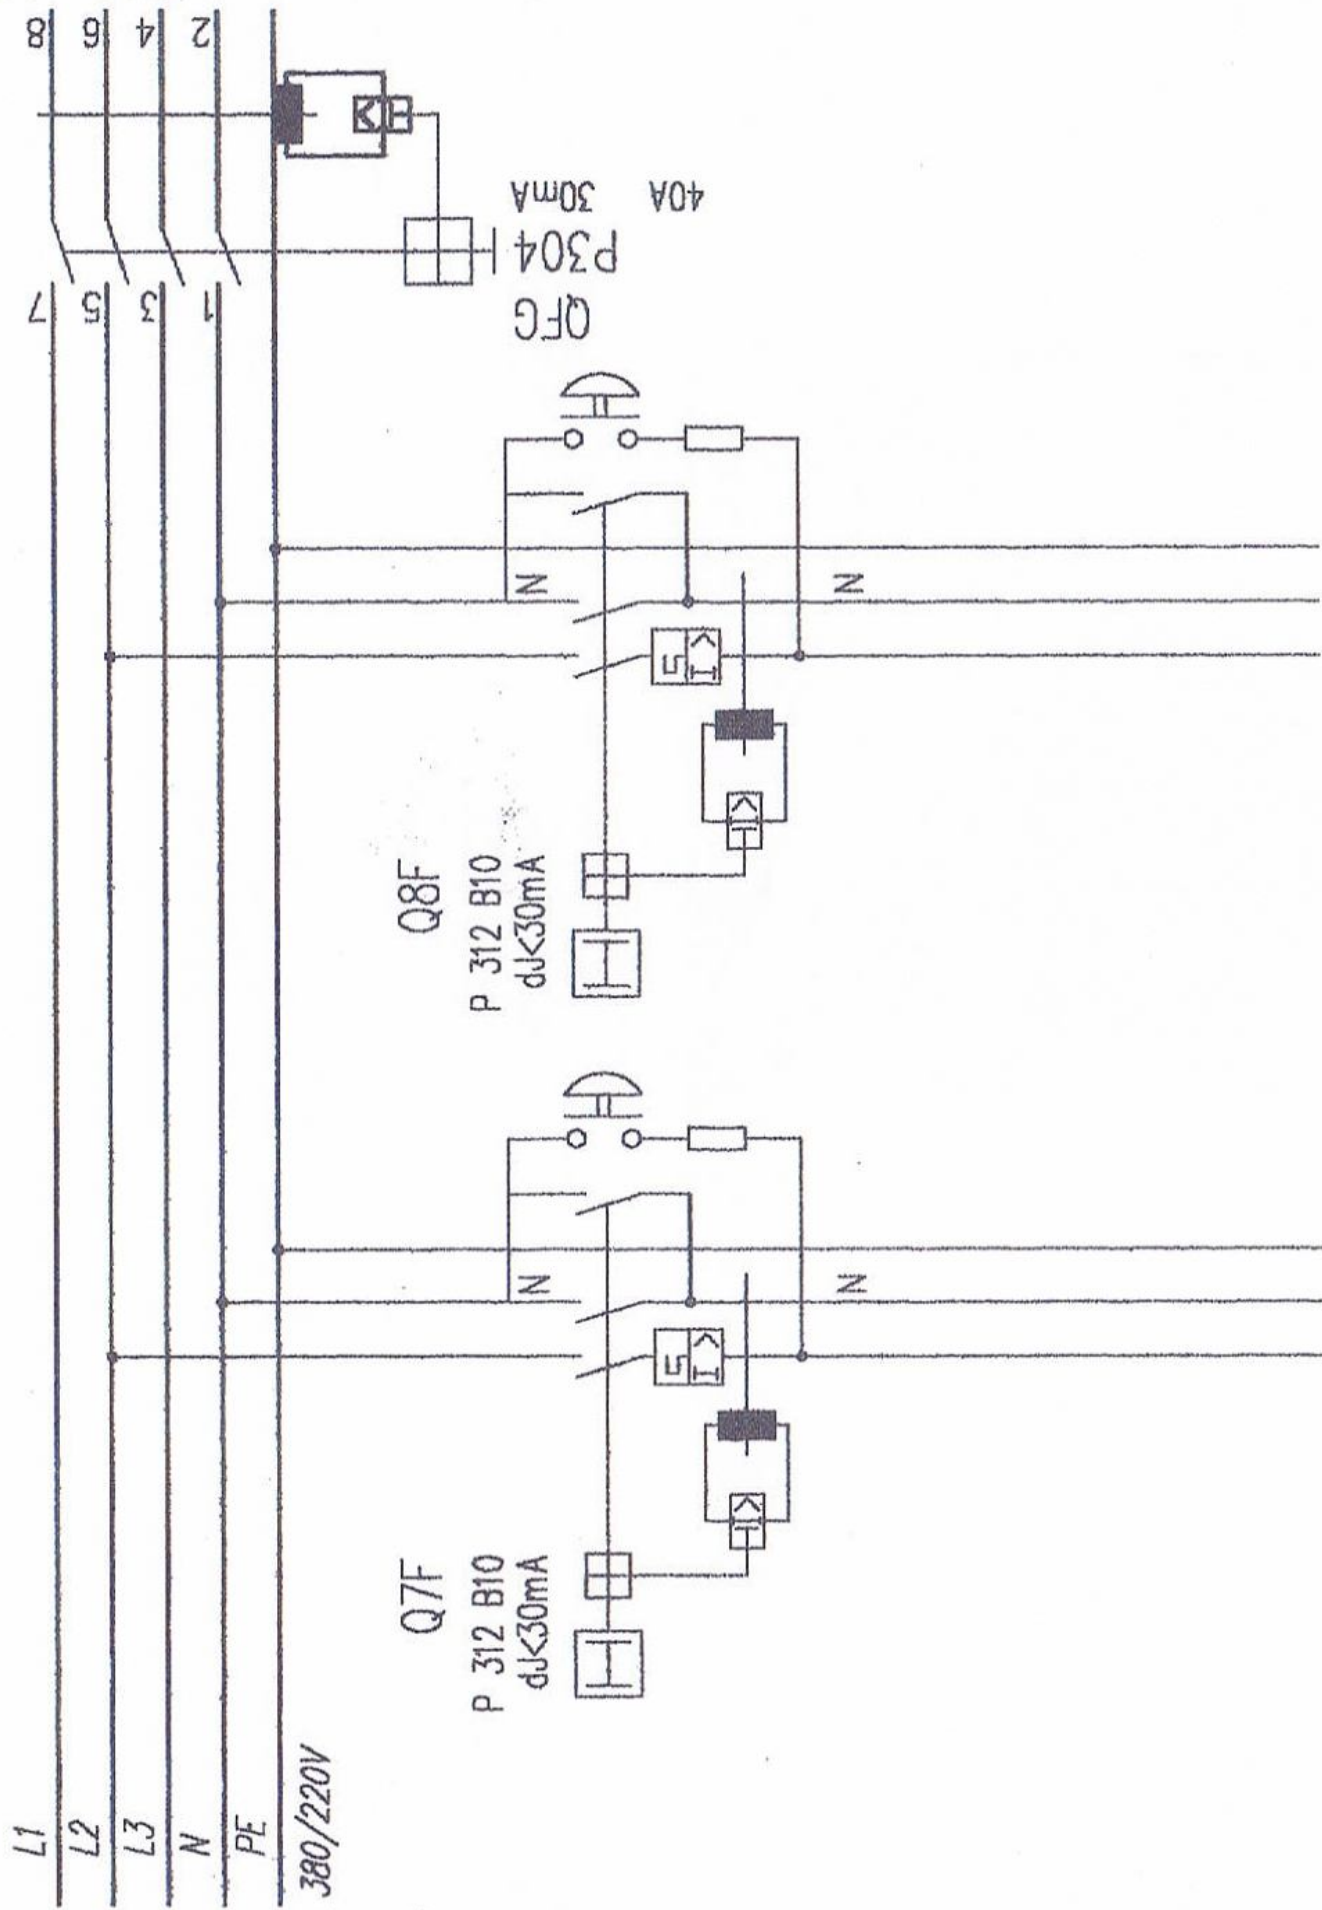

3/7

3/8

Oświetlenie klatki schodowej	Napęd drzwi	Wylacznik roznicowopradowy
YDYp(z0)3x1,5	YDYp(z0)3x2,5	
300W	500W	

Siec TT
Szybkie wyłączenie zwarc

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie				
Adres obiektu budowlanego	Myszków ul. Kosciuszki 105				
Przedmiot rysunku	Instalacja oświetleniowa i gniazdz wtykowych	Skala	Nr.rys.		
	Schemat rozdzielnic	%	12.8-13/2		
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr. uprawnień budowlanych	Data
Opracował	Artur	Wieczorek			04.2012
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	10-III-83861/18/76	04.2012
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/04/78 PWDE/04	04.2012