


- Zastosowane oprawy:
- A Oprawa typu Hydro 921 1x36W IP65
  - B Oprawa typu 747 Oblo IP65
  - B1 Oprawa typu 418 Rigo 1x18W IP43
  - C Oprawa typu Hydro 921 2x36W IP65
  - D Oprawa typu Minicomfort 750 2x25W IP20
  - D1 Oprawa typu Minicomfort 750 2x45W IP20
  - F Oprawa typu Comfort 773 1x36W IP20
  - F1 Oprawa typu Comfort 773 2x36W IP20
  - G Oprawa typu Wallwasher as. 707 1x58W IP20
  - H Oprawa oświetleniowa typu Composition nr 11
  - I Projektor halogenowy typu Punto 1130 max 500W (r7s 160W)
  - I1 Projektor typu 1801 Rodio 2 150W as
  - K istniejąca oprawa żarowa
  - L Oprawa typu Hermetica, jasna, IP65, 1h 1x36W
  - M Oprawa awaryjna kierunkowa dwustronna, 1h, jasna typu Infinity
  - N Oprawa awaryjna kierunkowa ,1h, jasna typu Infinity
  - E1 Oprawa n/t awaryjna typu LVNO 1h, ciemna
  - E2 Oprawa n/t awaryjna typu LVNC 1h, ciemna
  - E3 Oprawa n/t awaryjna, ciemna, 1h z piktogramem gaśnica typu Infinity
  - Projektory I1 zasilic z oddzielnego obwodu rozdzielniczy zasilającej przez automaty zmierzchowy (programator)
  - W Oprawa typu Norka Krulen Adelsheim 1x54W, klosz strukt., 2xIK10(40J), IP44

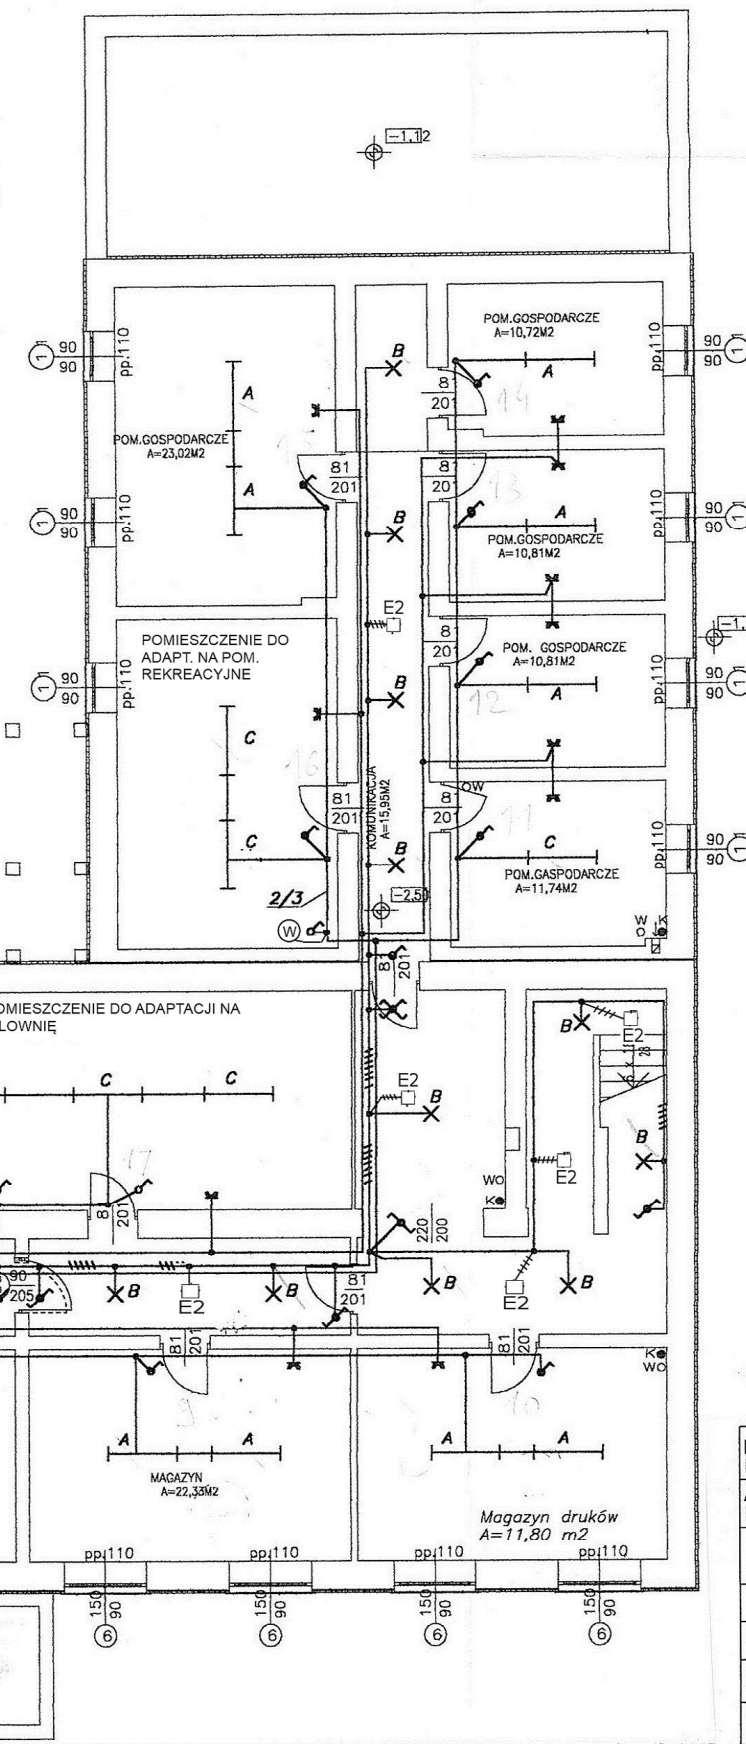

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku administracyjnego Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie					
Adres obiektu budowlanego	Myszków ul. Kosciuszki 105					
Przedmiot rysunku	Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych Plan instalacji piwnicy				Skala 1:100	Nr.rys. 12.8-2
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.uprawnień budowlanych	Data	Podpis
Opracował	Artur	Wieczorek			04.2012	
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	TO-III-/ 83861/18/76	04.2012	
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	SLK/0478 PWOF/04	04.2012	