



PIETRO

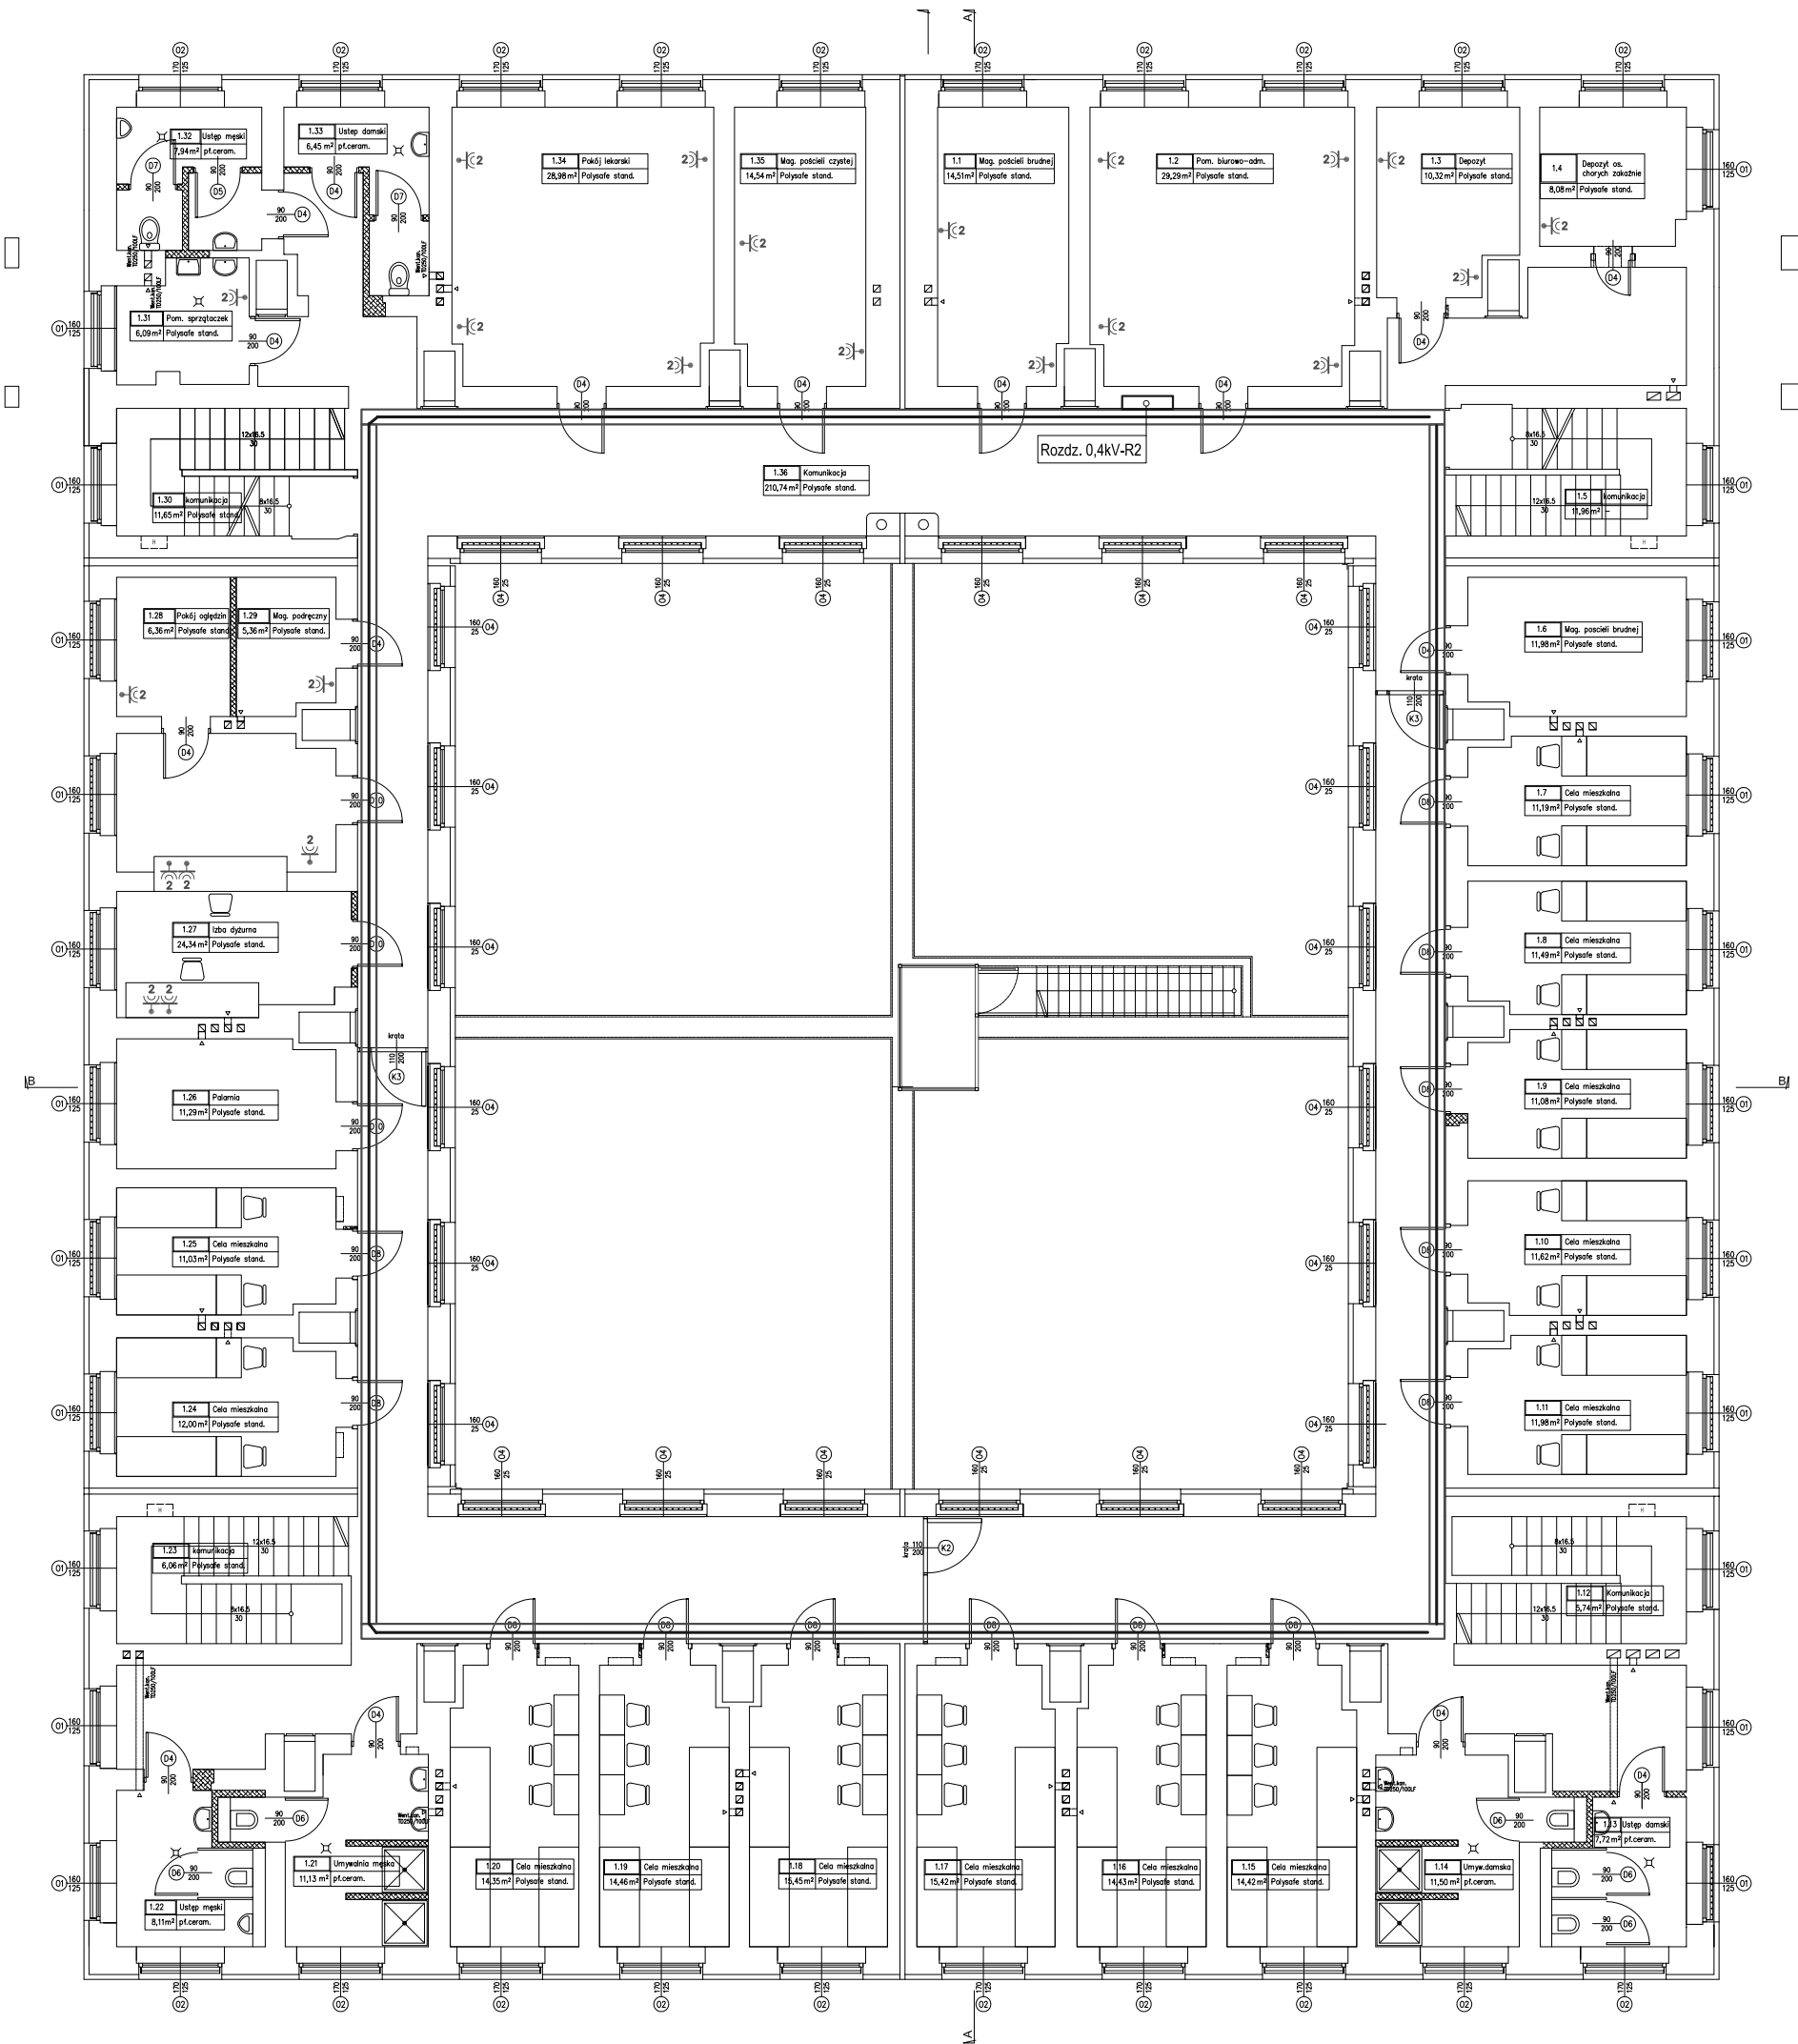

OZNACZENIA:

- Drabinki kablowe typu RG 42-20 S-M prod. EL-PUK
- Główne trasy zasilające
- Gniazdo jednofazowe, podójne - POLO OPTIMA
- W pomieszczeniach sanitarnych stosować gniazda brzożoszczelne

Mocowanie drabinek kablowych:



UWAGI:

- Instalację gniazd jednfazowych należy prowadzić w przestrzeni międzystropowej po drabinkach kablowych w pozostałych miejscach pod tynkiem.
- Otwody w poszczególnych pomieszczeniach należy prowadzić zgodnie ze schematem strukturalnym.
- Przy przejściach przez ściany i stropy należy zastosować masy uszczelniające HILTI.
- W puszkach rozgaleńnych zastosować szybkozłączki WAGO

RPI

BYTOM

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI Spółka z o.o.  
41-902 Bytom, ul. Józefańska 29 tel. (32) 2819-288 do 8, fax. (32) 2813-784,  
e-mail: bytom@rpibytom.pl Internet: http://www.rpibytom.pl

INWESTOR

MIASTO KATOWICE  
ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

NAZWA PROJEKTU

REMONT BUDYNKU "ARESZTÓW" ZLOKALIZOWANYCH  
W KOMPLEKSIE KWP PRZY UL. LOMPY 19 W KATOWICACH

TYTUŁ RYSUNKU

Instalacja gniazd jednofazowych -piętro  
Plan instalacji

PROJEKTOWAŁ

mgr Ryszard Adam Kubiś upr. budowl. SŁ00736/P00E/05; SŁINE/0302/05  
mgr Ryszard Adam Kubiś upr. budowl. SŁ00736/P00E/05; SŁINE/0301/05

BRANŻA

INSTALACJE  
ELEKTRYCZNE

SKALA

1:100

NR

E-16

DATA

GRUDZIEŃ 2008