



PARTER

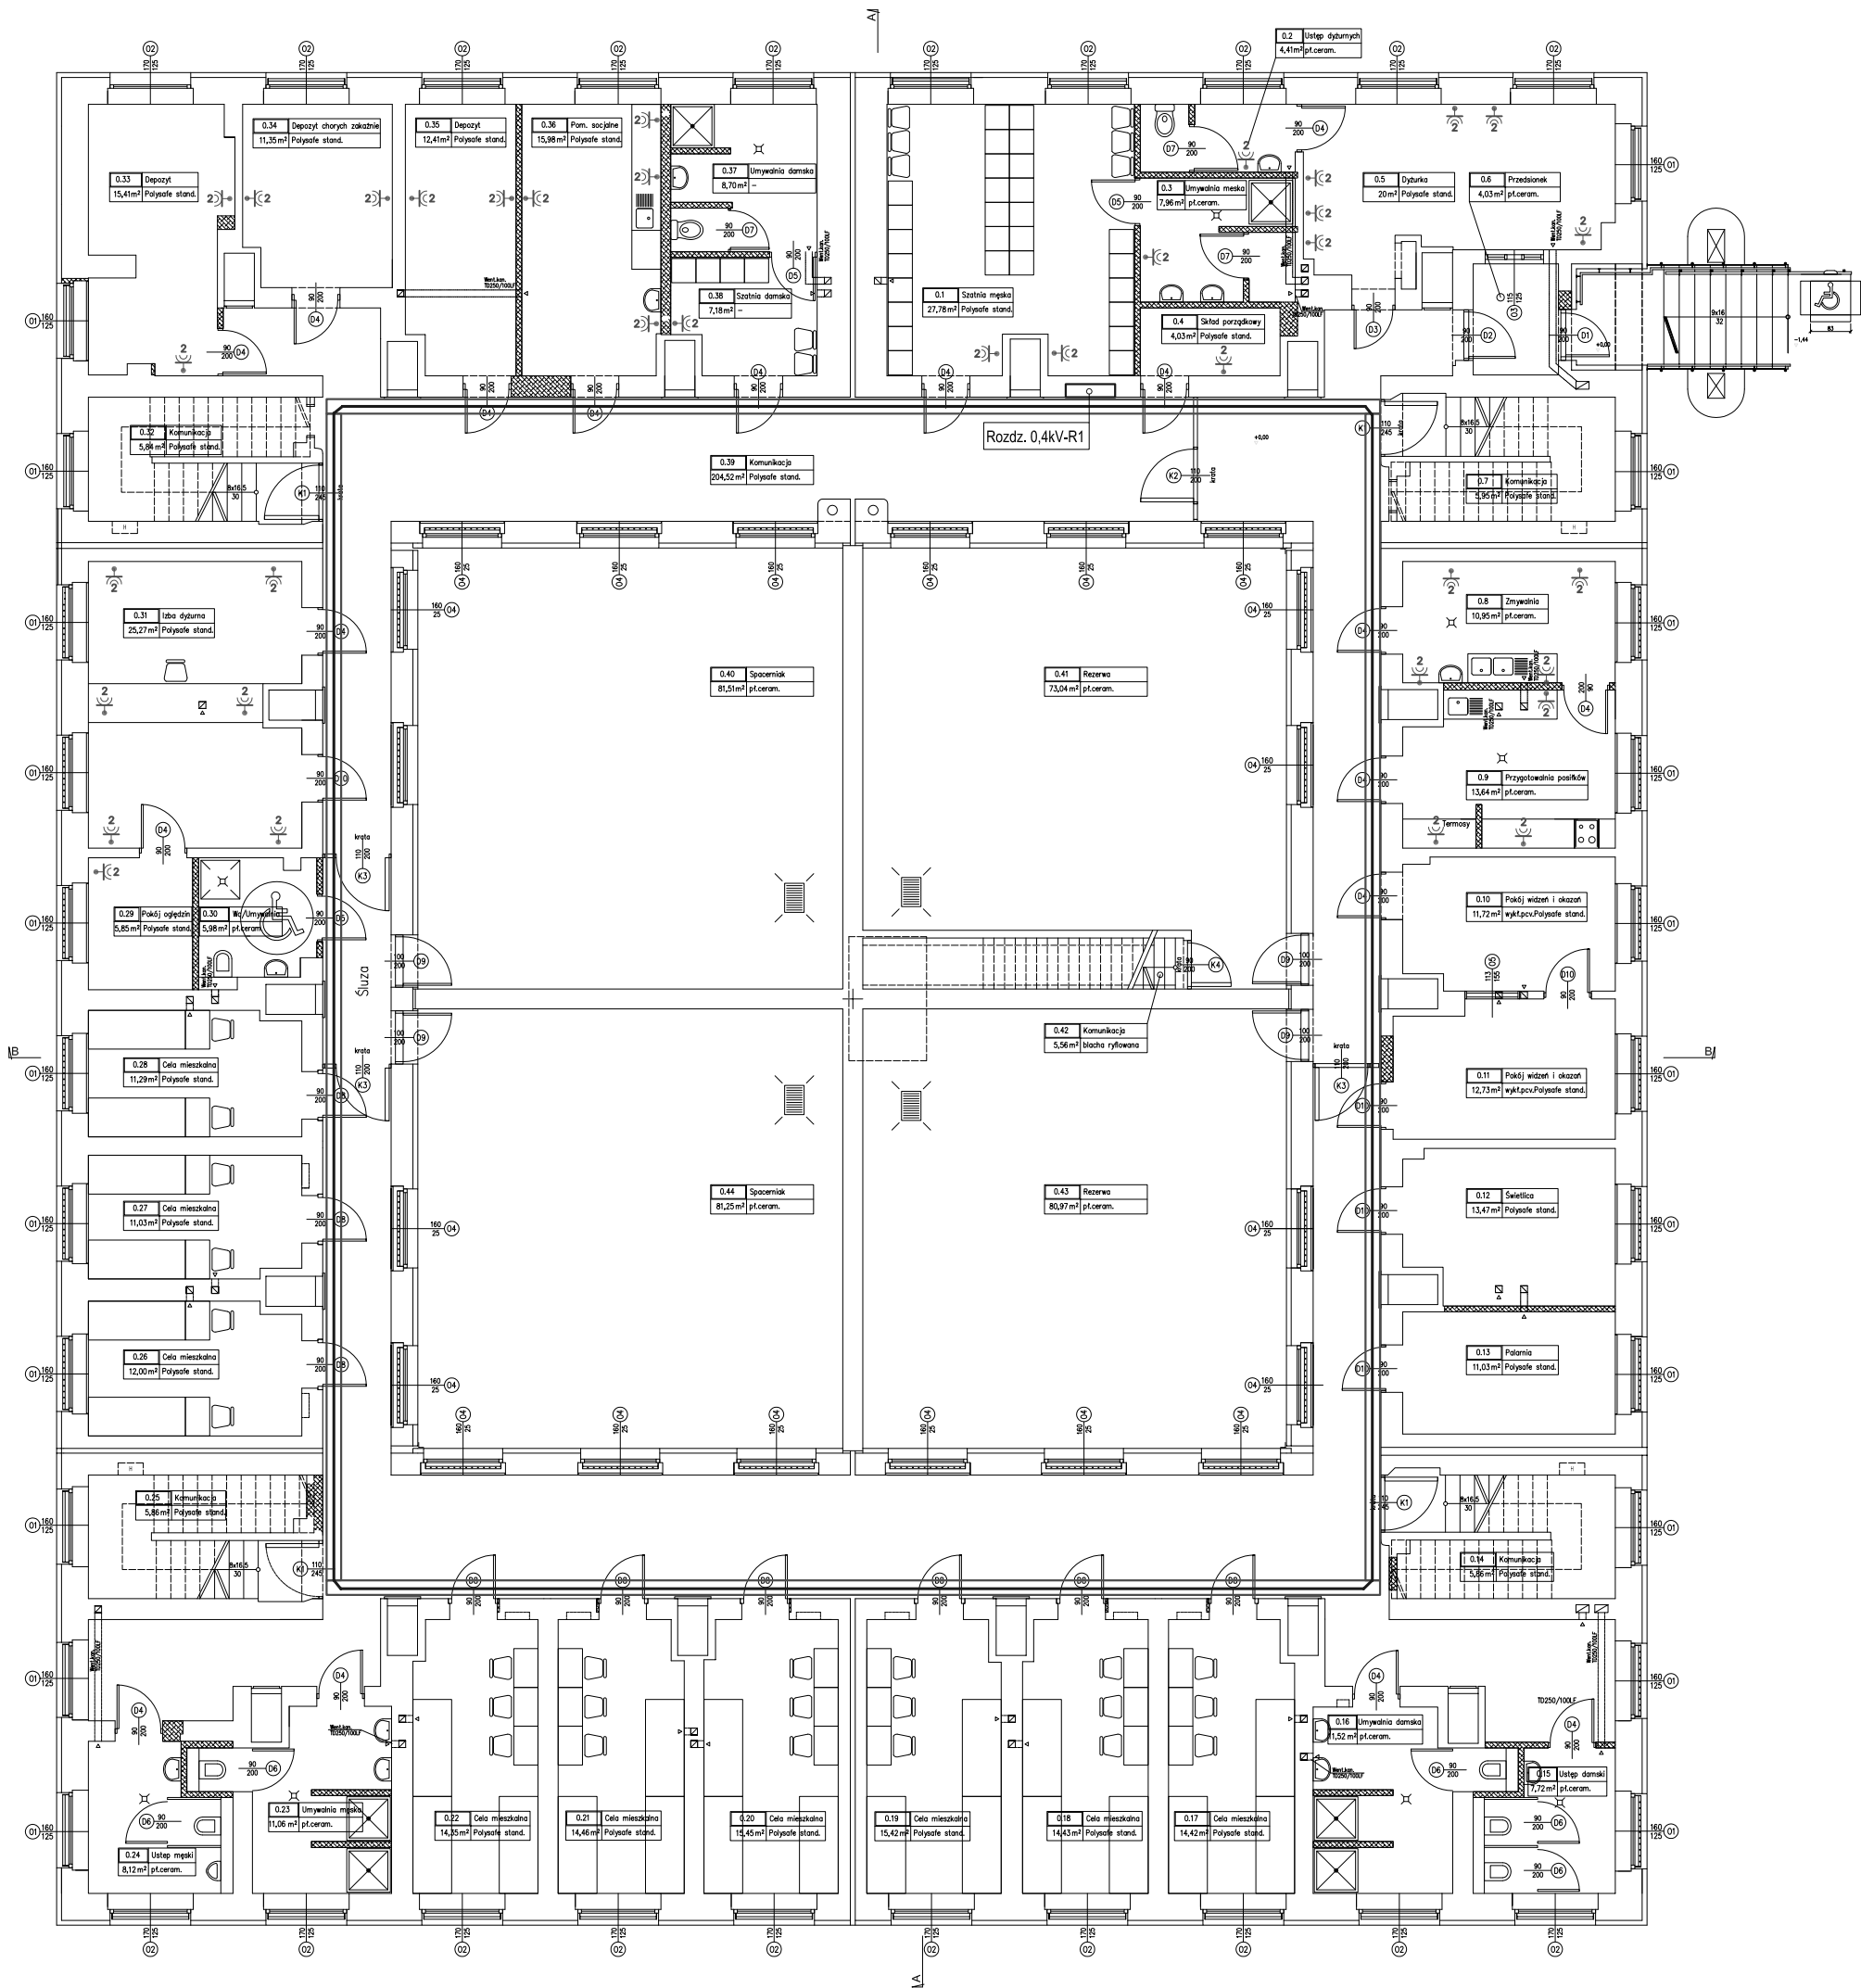

OZNACZENIA:

- Drabinki kablowe typu RG 42-20 S-M prod. EL-PUK
- Główne trasy zasilające
- Gniazdo jednofazowe, podójne - POLO OPTIMA
- W pomieszczeniach sanitarnych stosować gniazda bryzgoszczelne

Mocowanie drabinek kablowych:



UWAGI:

- Instalację gniazd jednfazowych należy prowadzić w przestrzeni międzystropowej po drabinkach kablowych w pozostałych miejscach pod tynkiem.
- Otwody w poszczególnych pomieszczeniach należy prowadzić zgodnie ze schematem strukturalnym.
- Przy przejściach przez ściany i stropy należy zastosować masy uszczelniające HILTI.
- W puszkach rozgaleźnych zastosować szybkoszczki WAGO

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI Spółka z o.o.
41-902 Bytom, ul. Józefowska 29, tel. (32) 2819-288 do 8, fax (32) 2813-784,
e-mail: bytom@rpibytom.pl, Internet: http: www.rpibytom.pl

INWESTOR	MIASTO KATOWICE ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice	
NAZWA PROJEKTU	REMONT BUDYNKU "ARESZTÓW" ZLOKALIZOWANYCH W KOMPLEKSIE KWP PRZY UL. LOMPY 19 W KATOWICACH	BRANŻA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
TYTUL RYSUNKU	Instalacja gniazd jednofazowych -parter Plan instalacji	SKALA 1:100
PROJEKTOWAŁ	mgr Ryszard Adam Kubiś upr. budowl. SŁ00736/P00E/05; SŁINE/0302/05 mgr Ryszard Adam Kubiś upr. budowl. SŁ00736/P00E/05; SŁINE/0301/05	NR E-15
		DATA GRUDZIEŃ 2008