


II PIĘTRO

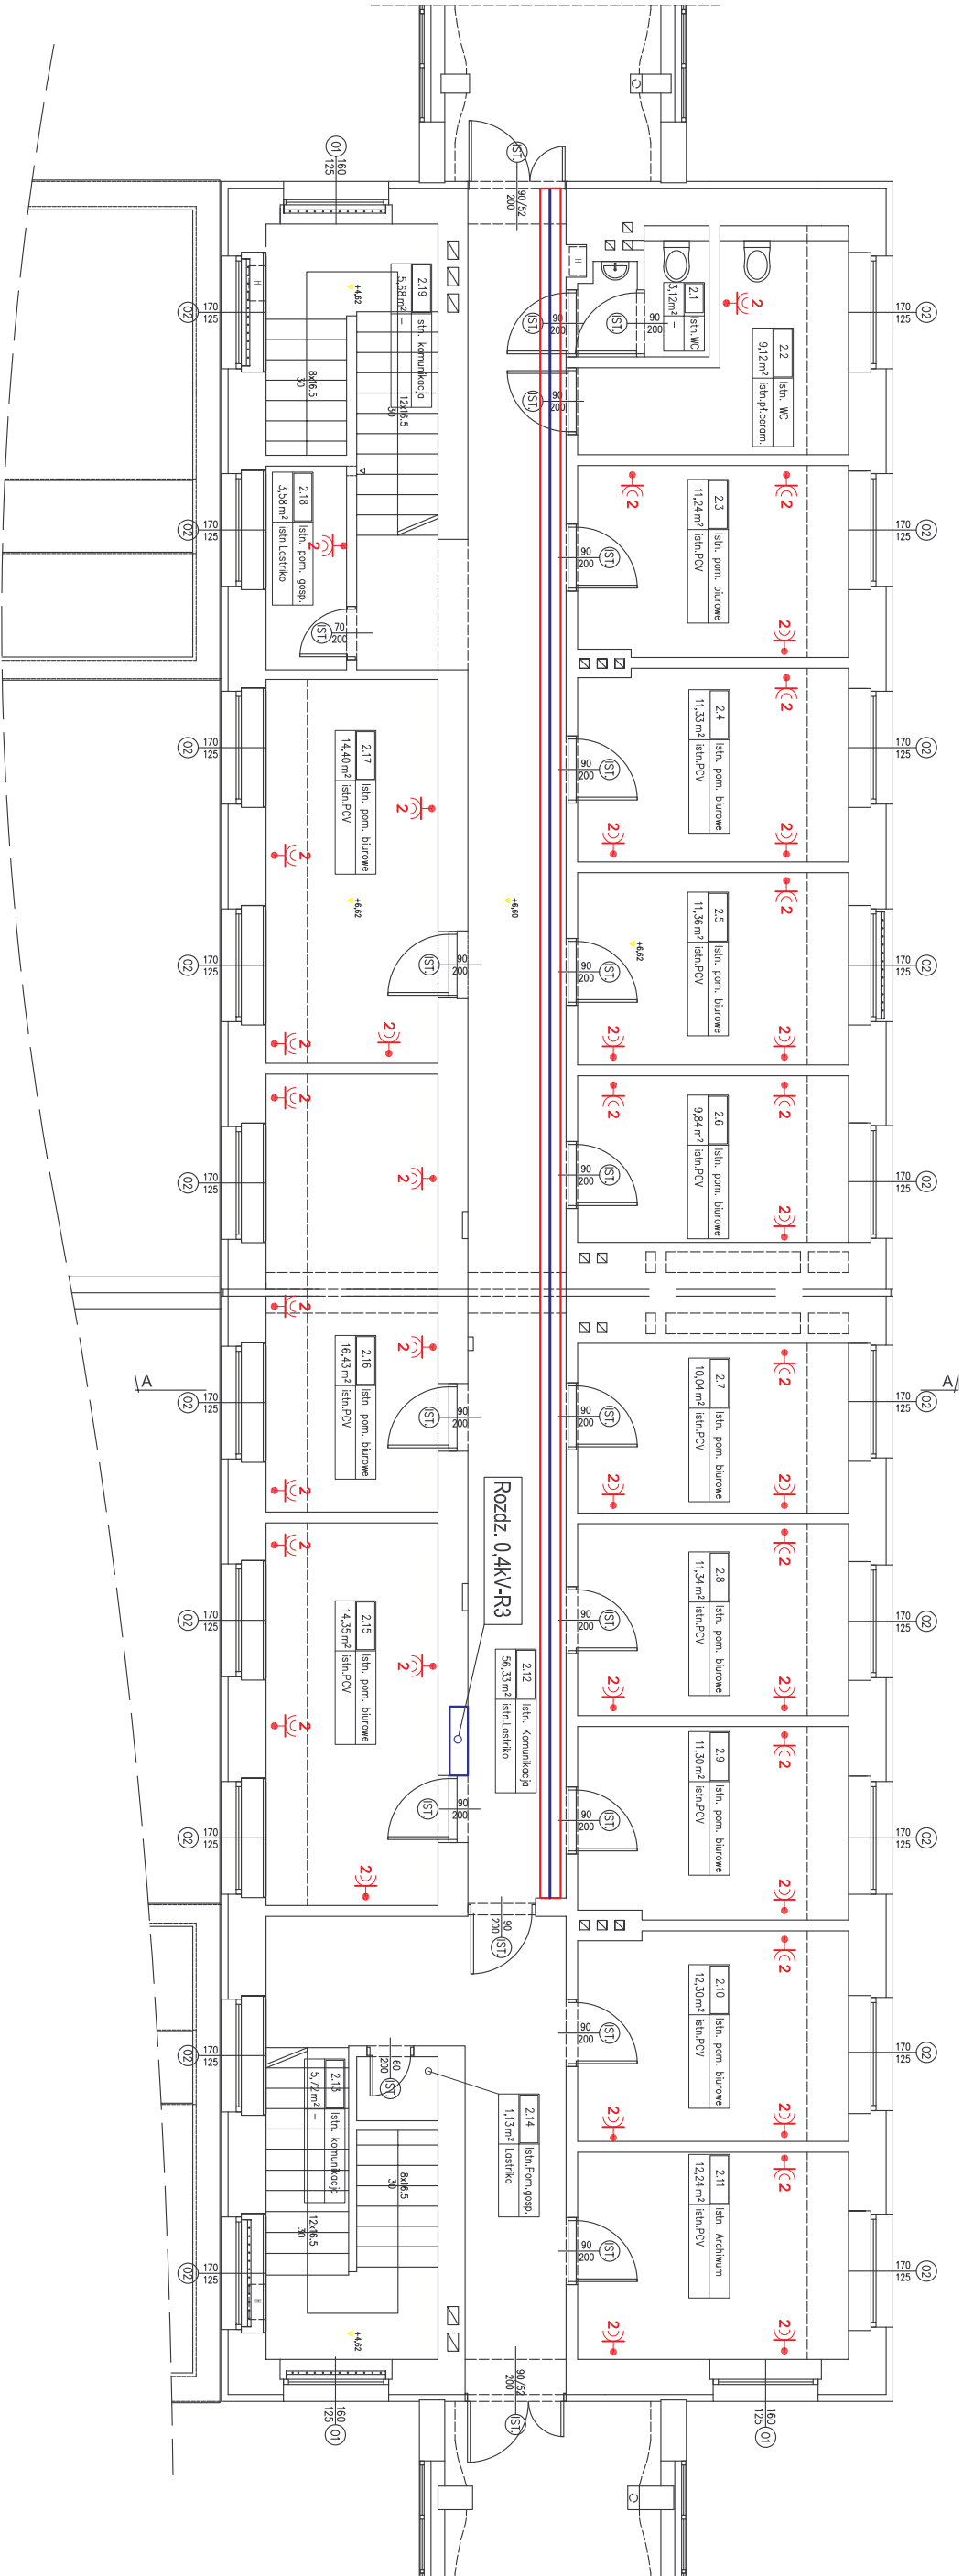

OZNACZENIA:

Drabinki kablowe typu RG 42-20 S-M prod. EL-PUK

Główne trasy zasilające

Gniazdo jednofazowe , podójne - POLO OPTIMA


W pomieszczeniach sanitarnych stosować gniazda bryzgoszczelne

UWAGI:

- Instalację gniazd jednofazowych należy prowadzić w przestrzeni międzystropowej po drabinkach kablowych w pozostałych miejscach pod tynkiem.
- Obwody w poszczególnych pomieszczeniach należy prowadzić zgodnie ze schematem strukturalnym.
- Przy przejściach przez śdiany i strony należy zastosować masy uszczelniające HILTI.
- W puszkach rozgaleźnych zastosować sztykoczniki WAGO

Mocowanie drabinek kablowych:



		REGIONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI Spółka z o.o.	
INWESTOR		41-902 Bytom, ul.Łożeczka 29 tel.(32) 2819-286 do 8, fax (32)2813-764, e-mail: bytom@rpbytom.pl Internet: http: www.rpbytom.pl	
NAZWA PROJEKTU		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH	
TYTUŁ RYSUNKU		UL.ŁOMPY 19 40-038 KATOWICE	
PROJEKTOWAŁ		REMONT BUDYNKU "ARESZTOW" ZLOKALIZOWANYCH W KOMPLEKSIE KMP W KATOWICACH PRZY UL.ŁOMPY 19	
mjr Iz Adam Kamiński upr.budowl. SK/0734/POC/05, SK/IE/39/05		Instalacja gniazd jednofazowych -pietro II	
mjr Iz Adam Kamiński upr.budowl. SK/0734/POC/05, SK/IE/39/05		Plan instalacji	
BRANŻA		ELEKTRYCZNA	
SKALA		1:100	
NR E-9		DATA	
mjr Iz Adam Kamiński upr.budowl. SK/0734/POC/05, SK/IE/39/05		GRUDZIEŃ 2008	