


III PIĘTRO

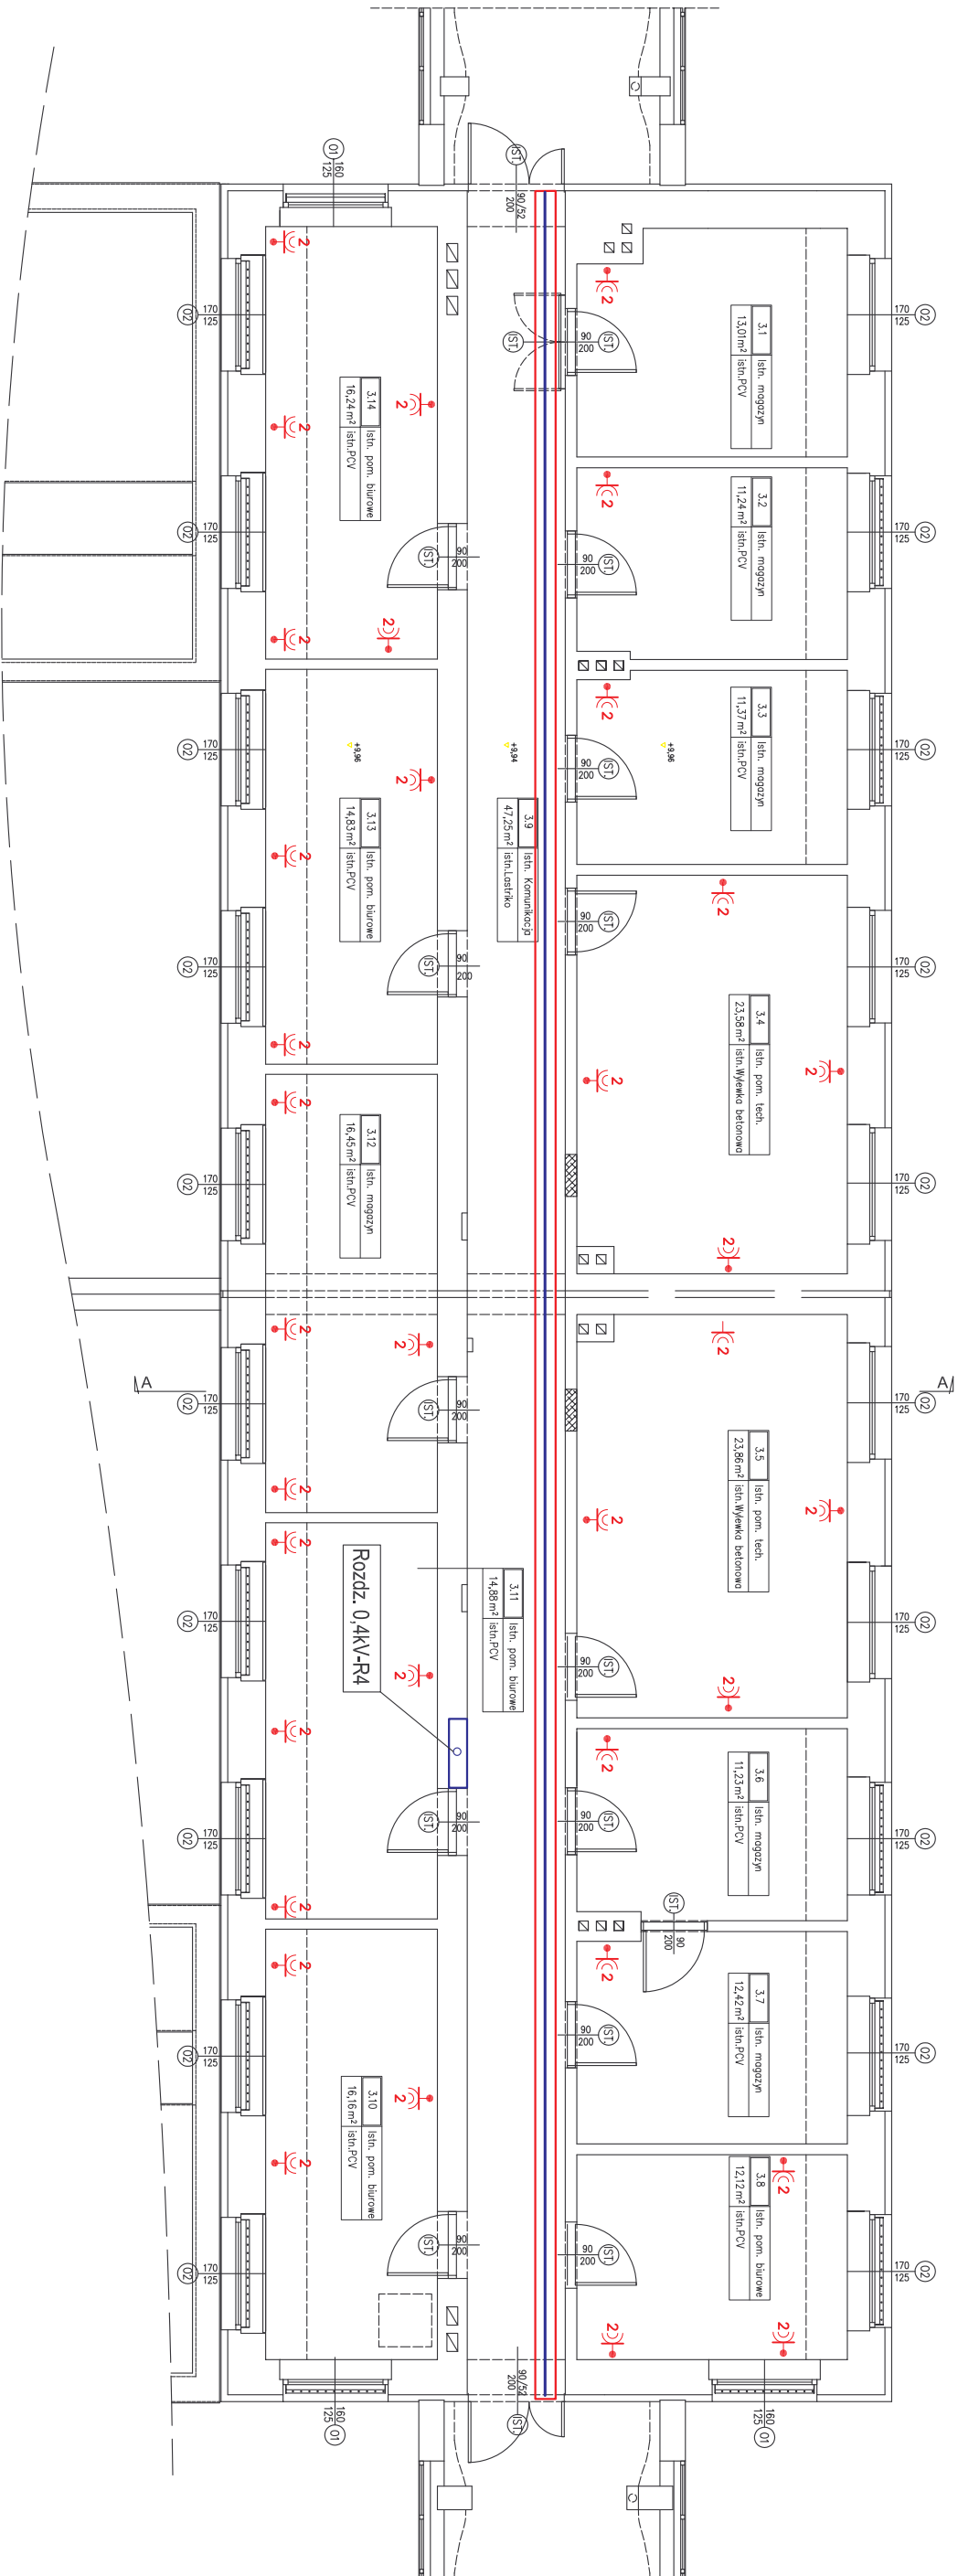

OZNACZENIA:


Drabinki kablowe typu RG 42-20 S-M prod. EL-PUK

Główne trasy zasilające

Gniazdo jednofazowe , podójne - POLO OPTIMA


W pomieszczeniach sanitarnych stosować gniazda bрызgoszczelne

Mocowanie drabinek kablowych:



UWAGI:

- Instalację gniazd jednofazowych należy prowadzić w przestrzeni międzystropowej po drabinkach kablowych w pozostałych miejscach pod tynkiem.
- Obwody w poszczególnych pomieszczeniach należy prowadzić zgodnie ze schematem strukturalnym.
- Przy przejściach przez śdiany i strony należy zastosować masy uszczelniające HILTI.
- W puszkach rozgaleźnych zastosować szykkoizolację WAGO

		REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI Spółka z o.o.	
INWESTOR		41-902 Bytom, ul.Łożeczka 29 tel.(32) 2819-286 do 8, fax (32)2813-764, e-mail: bytom@rpbytom.pl Internet: http: www.rpbytom.pl	
NAZWA PROJEKTU		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH	
TYTUŁ RYSUNKU		Plan instalacji	
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Adam Kalm, upr. budowl. SLK0734POCE05, SLKIE39205	
DATA		09/02/2008	
BRANŻA		ELEKTRYCZNA	
SKALA		1:100	
NR E-10			