LEGENDA OPRAW:

SR236PA 1078	Oprawa świetlówkowa, przykręcana ES-SYSTEM typ SR 236.P-A z źródłem 2 x T8 36W ; IP20 ; kod 1078
SR258PA 1080	Oprawa świetlówkowa, przykręcana ES-SYSTEM typ SR 258.P-A z źródłem 2 x T8 58W ; IP20 ; kod 1080
BASE	Oprawa świetlówkowa do przykręcania ES-SYSTEM typ BASE z źródłem 1 x TC-F 36W ; IP44 ; kod 4995
ERK418P-A 1082	Oprawa świetlówkowa przykręcana ES-SYSTEM typ SR 418.P-A z źródłem 4 x T8 18W ; IP20 ; kod 1082
ERK418P-AJKW 8085	Oprawa świetlówkowa przykręcana ES-SYSTEM typ SR 418.P-AJKW z źródłem 4 x T8 18W ; IP20 ; kod 8085 wersja awaryjna
SDS118 1083	Oprawa świetlówkowa, szczelna, przykręcana ES-SYSTEM typ SDS118 z źródłem 1 x T8 18W ; IP54 ; kod 1083
H-150ML 0090	Naświetlacz zewnętrzny mały ES-SYSTEM typ H-150-ML z źródłem halogen QT-DE 150W ; IP54 ; kod 0090

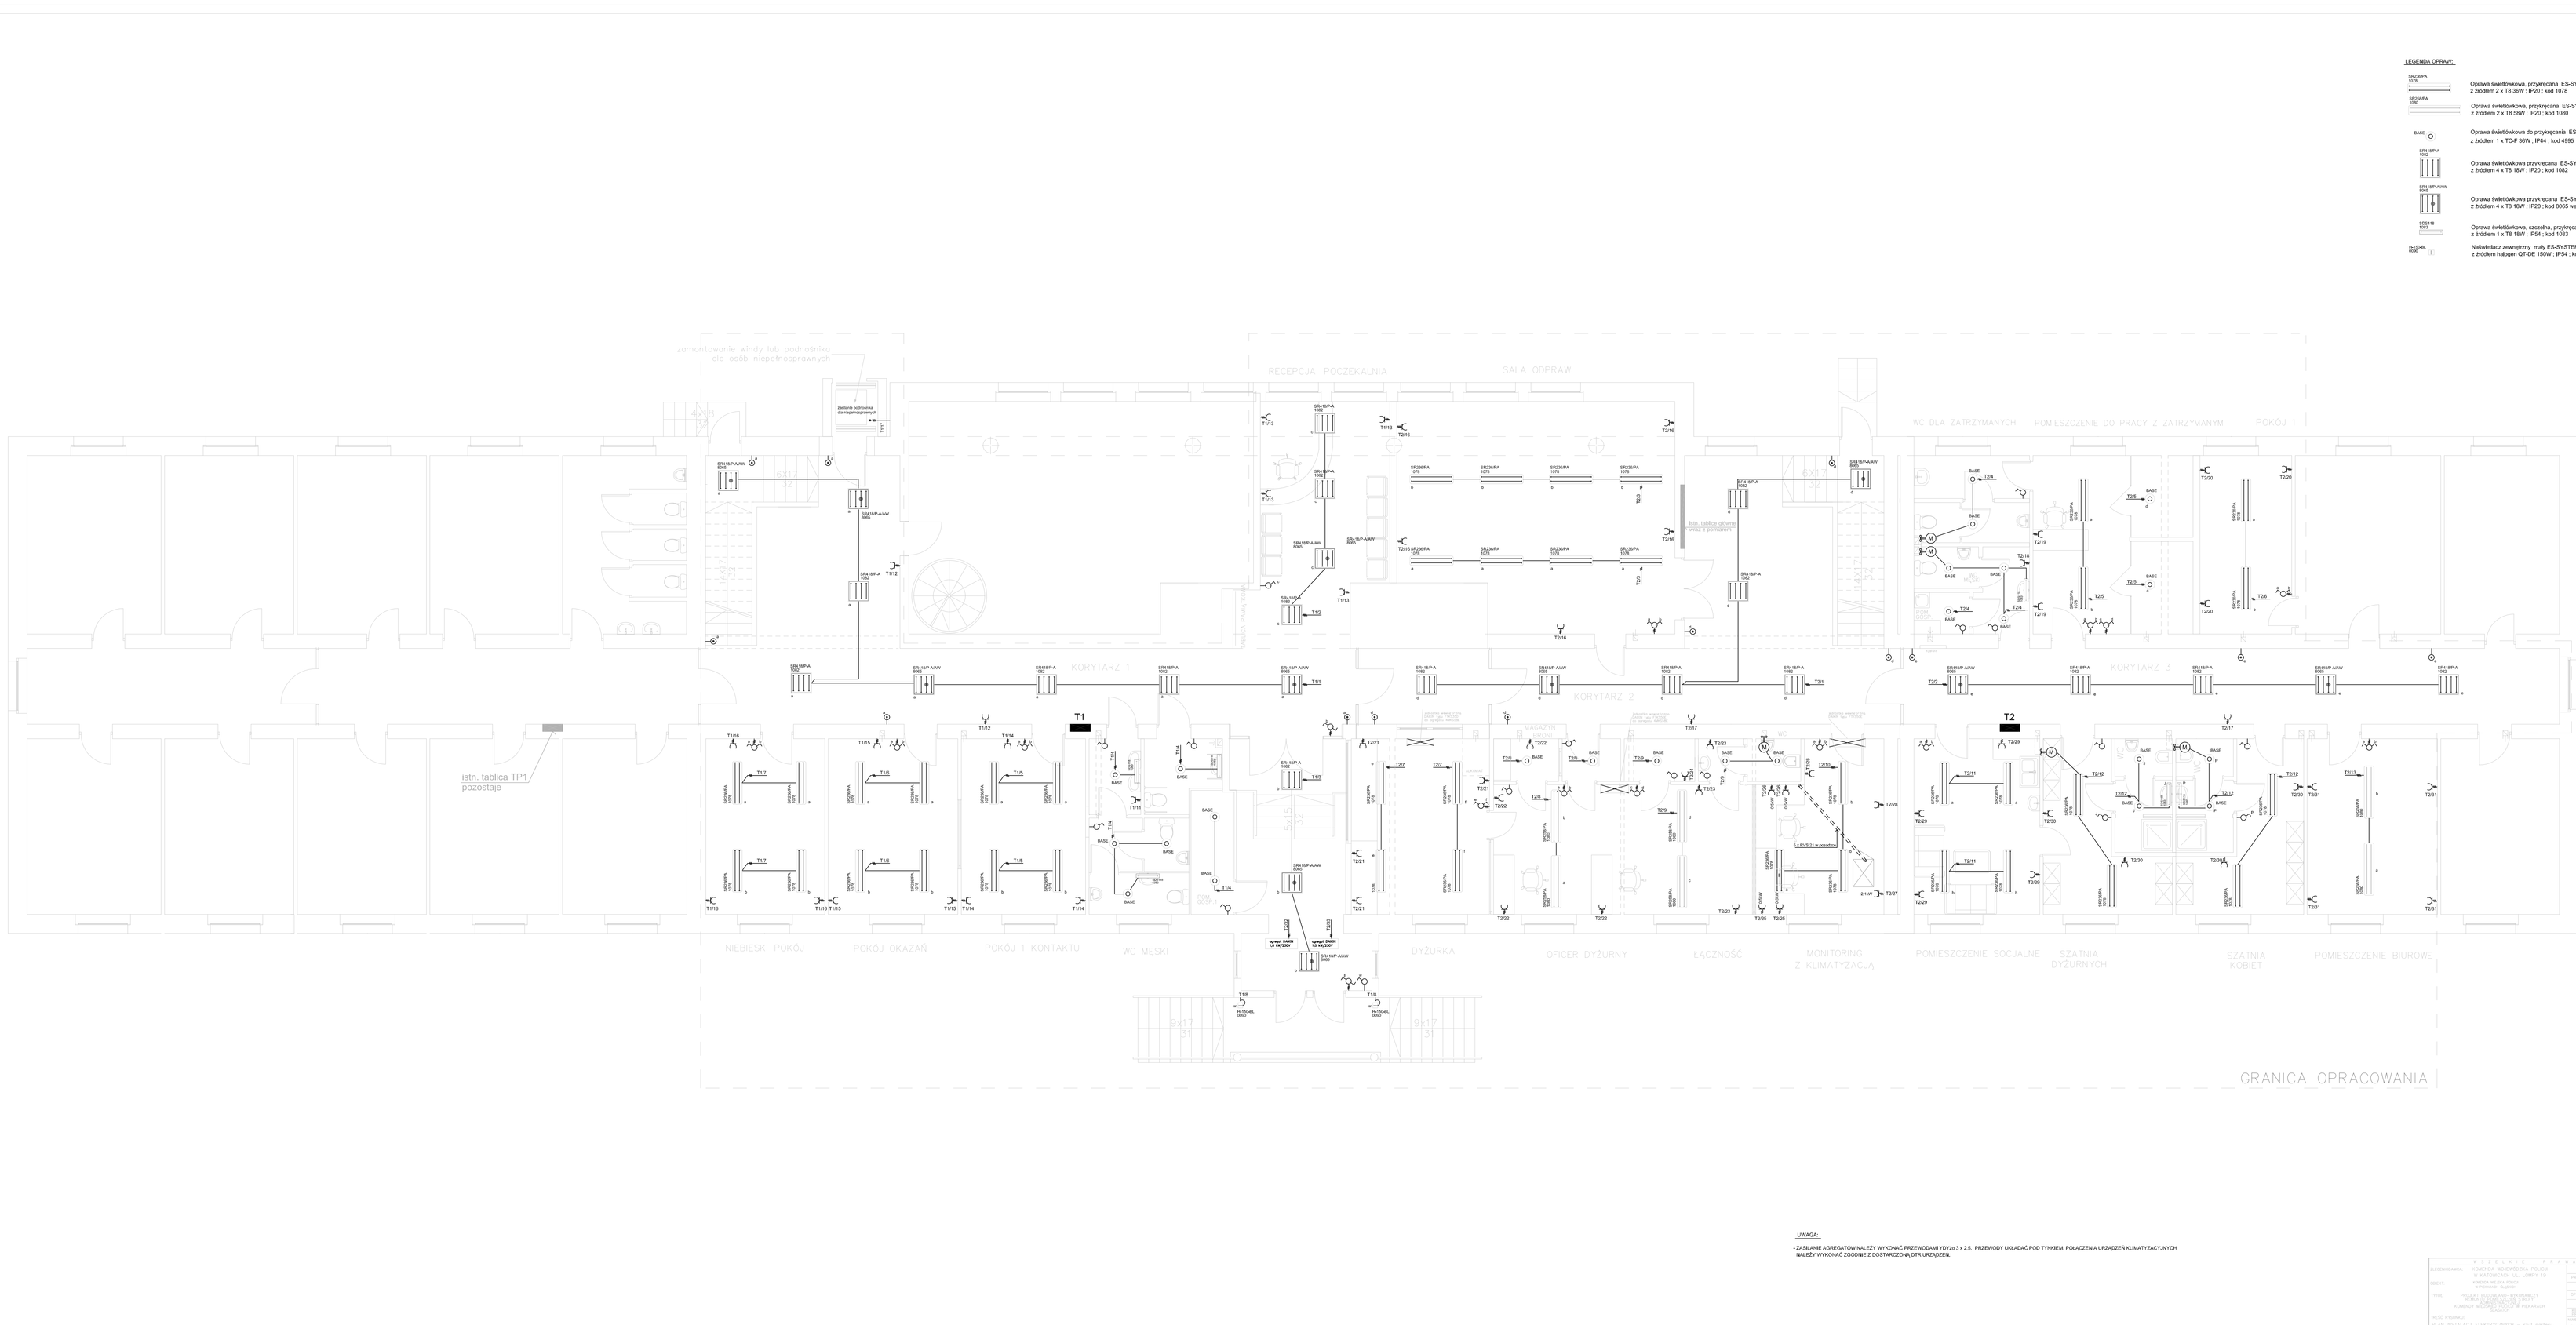

UWAGA:

- ZASILANIE AGREGATÓW NALEŻY WYKONAĆ PRZEWODAMI YDYżo 3 x 2.5. PRZEWODY UKŁADAĆ POD TYNKIEM. POŁĄCZENIA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z DOSTARCZONĄ DTR URZĄDZEŃ.

PROJEKTOWAŁ:	TOMASZ WOJCIECHOWSKI	UPRAWNIENIA:	
SPRAWDZIŁ:	ANDRZEJ PIECH	PROJEKTOWAŁ:	GEODEZJA WOJSKOWA
TEMAT:	"DOM PODOFICERÓW GARNIZONOWY"	SPRAWDZIŁ:	GEODEZJA WOJSKOWA
	KOMENDA GARNIZONU WOJSKOWEGO W PRZEMYŚLU	DYSCYPLINA:	
		SPRAWDZIŁ:	mgr inż.arch. WOJCIECH JAWORSKI
TREŚĆ RYSUNKU:	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH – rzut parteru	SKALA: 1:50	DATA: 10.2015
		FORMAT: A3	NR RYS: E.03