

**Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 4 tablic pamiątkowych
przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach**

Wymagania dotyczące tablicy pamiątkowej

Tablica powinna być wolnostojąca wykonana z blachy mosiężnej gr. 3 mm.

Wielkość tablicy: 0,4 m (szerokość) x 0,5 m (wysokość), z tym że wymiary przeznaczone na opis: 0,4 m (szerokość) x 0,4 m (wysokość). Pas 50 mm u spodu i góry tablicy służy do mocowania tablicy do słupka wsporczego.

Rodzaj czcionki: Arial.

Tablica pamiątkowa musi zawierać:

a) nazwę podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia wraz z logo. Nazwa wraz z logo powinna zajmować 30 % wysokości tablicy w układzie poziomym i pionowym – miejsce na tablicy oznaczone polem LOGO,

b) napis o treści: „Projekt (tytuł projektu) o wartości, __ _ PLN został zrealizowany w latach- przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach”. Tekst powinien zajmować 40 % wysokości tablicy w układzie poziomym i 35 % w układzie pionowym,

c) logo WFOŚiGW w Katowicach powinno zajmować 30 % wysokości tablicy w układzie poziomym i 35 % w układzie pionowym.


Logo podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia nie może być większe niż logo WFOŚiGW w Katowicach. Tłem dla logo jest kolor metalu. Technologia napisów na tablicy: **grawerowanie**. Każda tablica powinna być umieszczona na podkładzie z płyty plexi (pmma) bezbarwnej grubość 10 mm.

Podkład z tablicą mocowany za pomocą dwóch śrub i dwóch nakrętek ze stali nierdzewnej A2 z dwustronnymi podkładkami M13 do słupka stalowego ocynkowanego ogniowo o profilu kołowym $\phi 60$ mm lub kwadratowym 60 mm o grubości ścianki minimum 2,9 mm. Śruby zabezpieczone przed odkręceniem: śruba z łbem kulistym z przodu tablicy, nakrętkę zabezpieczyć przy użyciu środka typu Loctite o wysokiej wytrzymałości. Na łeb śruby oraz nakrętkę nałożyć kapturek ochronny zatraskowy polipropylenu PP w kolorze tablicy. Materiał na słupek to stal S235JR (dawniej St3S), która powinna odpowiadać wymaganiom PN-H-74219 lub PN-H-74220. Na słupek dodatkowo naniesiona powinna być powłoka lakiernicza wykonana przy użyciu poliesterowych fasadowych farb proszkowych. Otwory na śruby wykonane w połowie szerokości tablicy, oś otworu w odległości 25 mm od górnej i dolnej krawędzi (aby zachować ciągłość treści napisów na tablicy). U spodu słupka przyspawać blachę ze stali S235JR o wymiarach 300 x 300 x 16 mm ocynkowaną ogniowo, spawy zabezpieczone antykorozyjnie. Słupek wkopany do ziemi na głębokość minimum 80 cm i zabetonowany betonem klasy B15, tak, aby zapewnić stabilność całej konstrukcji, przy czym po wkopaniu słupka dolna krawędź tablicy nie może być mniej niż 1,5 metra nad ziemią i nie więcej niż 1,7 metra nad ziemią. Wysokość słupka przyjąć 3,0 m. Na górę słupka założona powinna być plastikowa nakładka zabezpieczająca, tj. kapturek ochronny zatraskowy polipropylenu PP w kolorze tablicy.

Wzór tablicy pamiątkowej:

	Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za realizację
Projekt „TYTUŁ PROJEKTU” o wartości __ _ PLN został zrealizowany w latach ____ - ____ przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach	
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wzory i proporcje wymiarów logo WFOŚiGW w Katowicach:

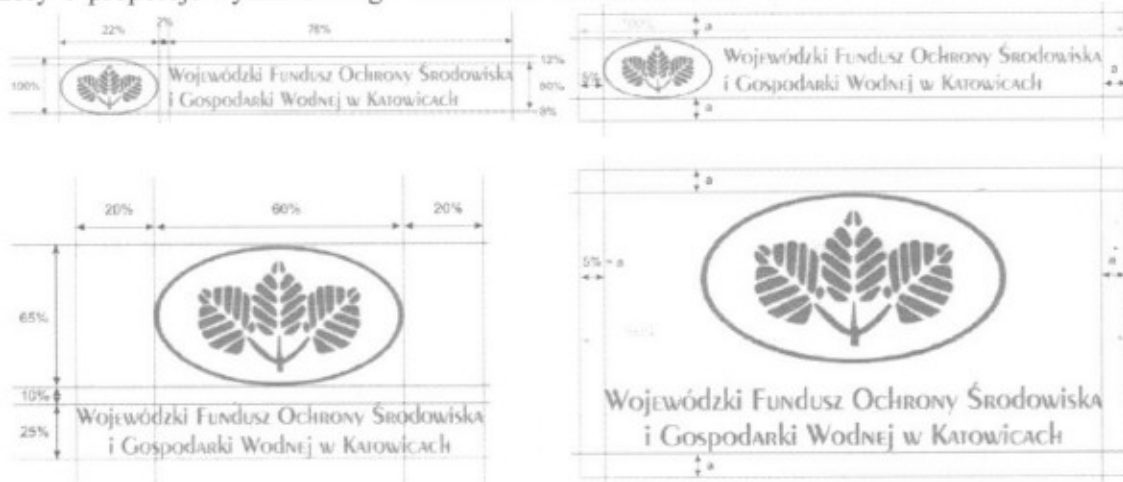

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za realizację przedsięwzięcia wraz z logo na każdej z tablic:



Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Treść napisów na tablicach:

Tablica nr 1:

Projekt „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie, ul. Bogedaina 18. Przyłączenie nieruchomości Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie do kanalizacji sanitarnej” o wartości 54.965,59 PLN został zrealizowany w latach 2010 – 2011 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 27.482,79 PLN

Tablica nr 2:

Projekt „Poprawa gospodarki cieplnej w Komisariacie V Policji w Sosnowcu: zamiana węglowego źródła ciepła na gazowe w technice kondensacyjnej z modernizacją wodnej instalacji grzewczej” o wartości 200.528,25 PLN został zrealizowany w latach 2011 – 2012 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 23.980,00 PLN

Tablica nr 3:

Projekt „Poprawa gospodarki cieplnej w Komendzie Powiatowej Policji w Myszkowie: modernizacja kotłowni w technice kondensacyjnej, modernizacja wodnej instalacji grzewczej” o wartości 357.685,67 PLN został zrealizowany w latach 2011 – 2012 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 37.534,00 PLN

Tablica nr 4:

Projekt „Poprawa gospodarki cieplnej w Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł ciepła: modernizacja wodnej instalacji grzewczej oraz instalacji ciepłej wody użytkowej (cwu)” o wartości 698.608,84 został zrealizowany w latach 2011 – 2012 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach w wysokości 96.468,00 PLN

Uwaga: przed wykonaniem grawerowania każdej z tablic Wykonawca przedkłada Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt każdej z tablic wykonany na materiale wg uznania Wykonawcy.