


LEGENDA WENTYLACJI MECHANICZNEJ:



kanal wentylacyjny nawiewny
kanal wentylacyjny wywiewny
przepustnica przewodów wentylacyjnych
transfer powietrza poprzez kratkę w drzwiach
ilości powietrza dla pomieszczeń


anemostat wywiewny
anemostat nawiewny

UKŁAD W2
Wentylator kanałowy prostokątny
typ KT 50-30-4, $V_n=1350\text{ m}^3/\text{h}$;
masa 20,8 kg; $P=935\text{ W}$, $U=400\text{ V}$; 3-
montowana pod stropem np. firmy Systemair

UKŁAD N2
Filtr kasetowy o przekroju kołowym
typ FFK 50-30, filtr klasy EU3
montowana pod stropem np. firmy Systemair
Wentylator kanałowy prostokątny
typ KT 50-30-4, $V_n=1350\text{ m}^3/\text{h}$;
masa 20,8 kg; $P=935\text{ W}$, $U=400\text{ V}$; 3-
montowana pod stropem np. firmy Systemair
Nagrzewnica kanałowa wodna
CWW 315-2-2,5 np. firmy VEBA
Tłumik kanałowy LDR 50-30 L=950mm
masa 19 kg; np. firmy Systemair

LEGENDA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ NISKOCIŚNIENIOWEJ:

- EXR302.HP 7-28m³/h Nawiewnik okienny higrosterowany
- EHT302 5-30m³/h Nawiewnik okienny higrosterowany
- BXC 273 50m³/h Kratka wyciągowa higrosterowana
- BAP 60 60m³/h Kratka wyciągowa samoregulacyjna
- MICRO 100 50m³/h Wentylator indywidualny
- Otwory w dolnej części drzwi o przekroju min. 200cm² netto

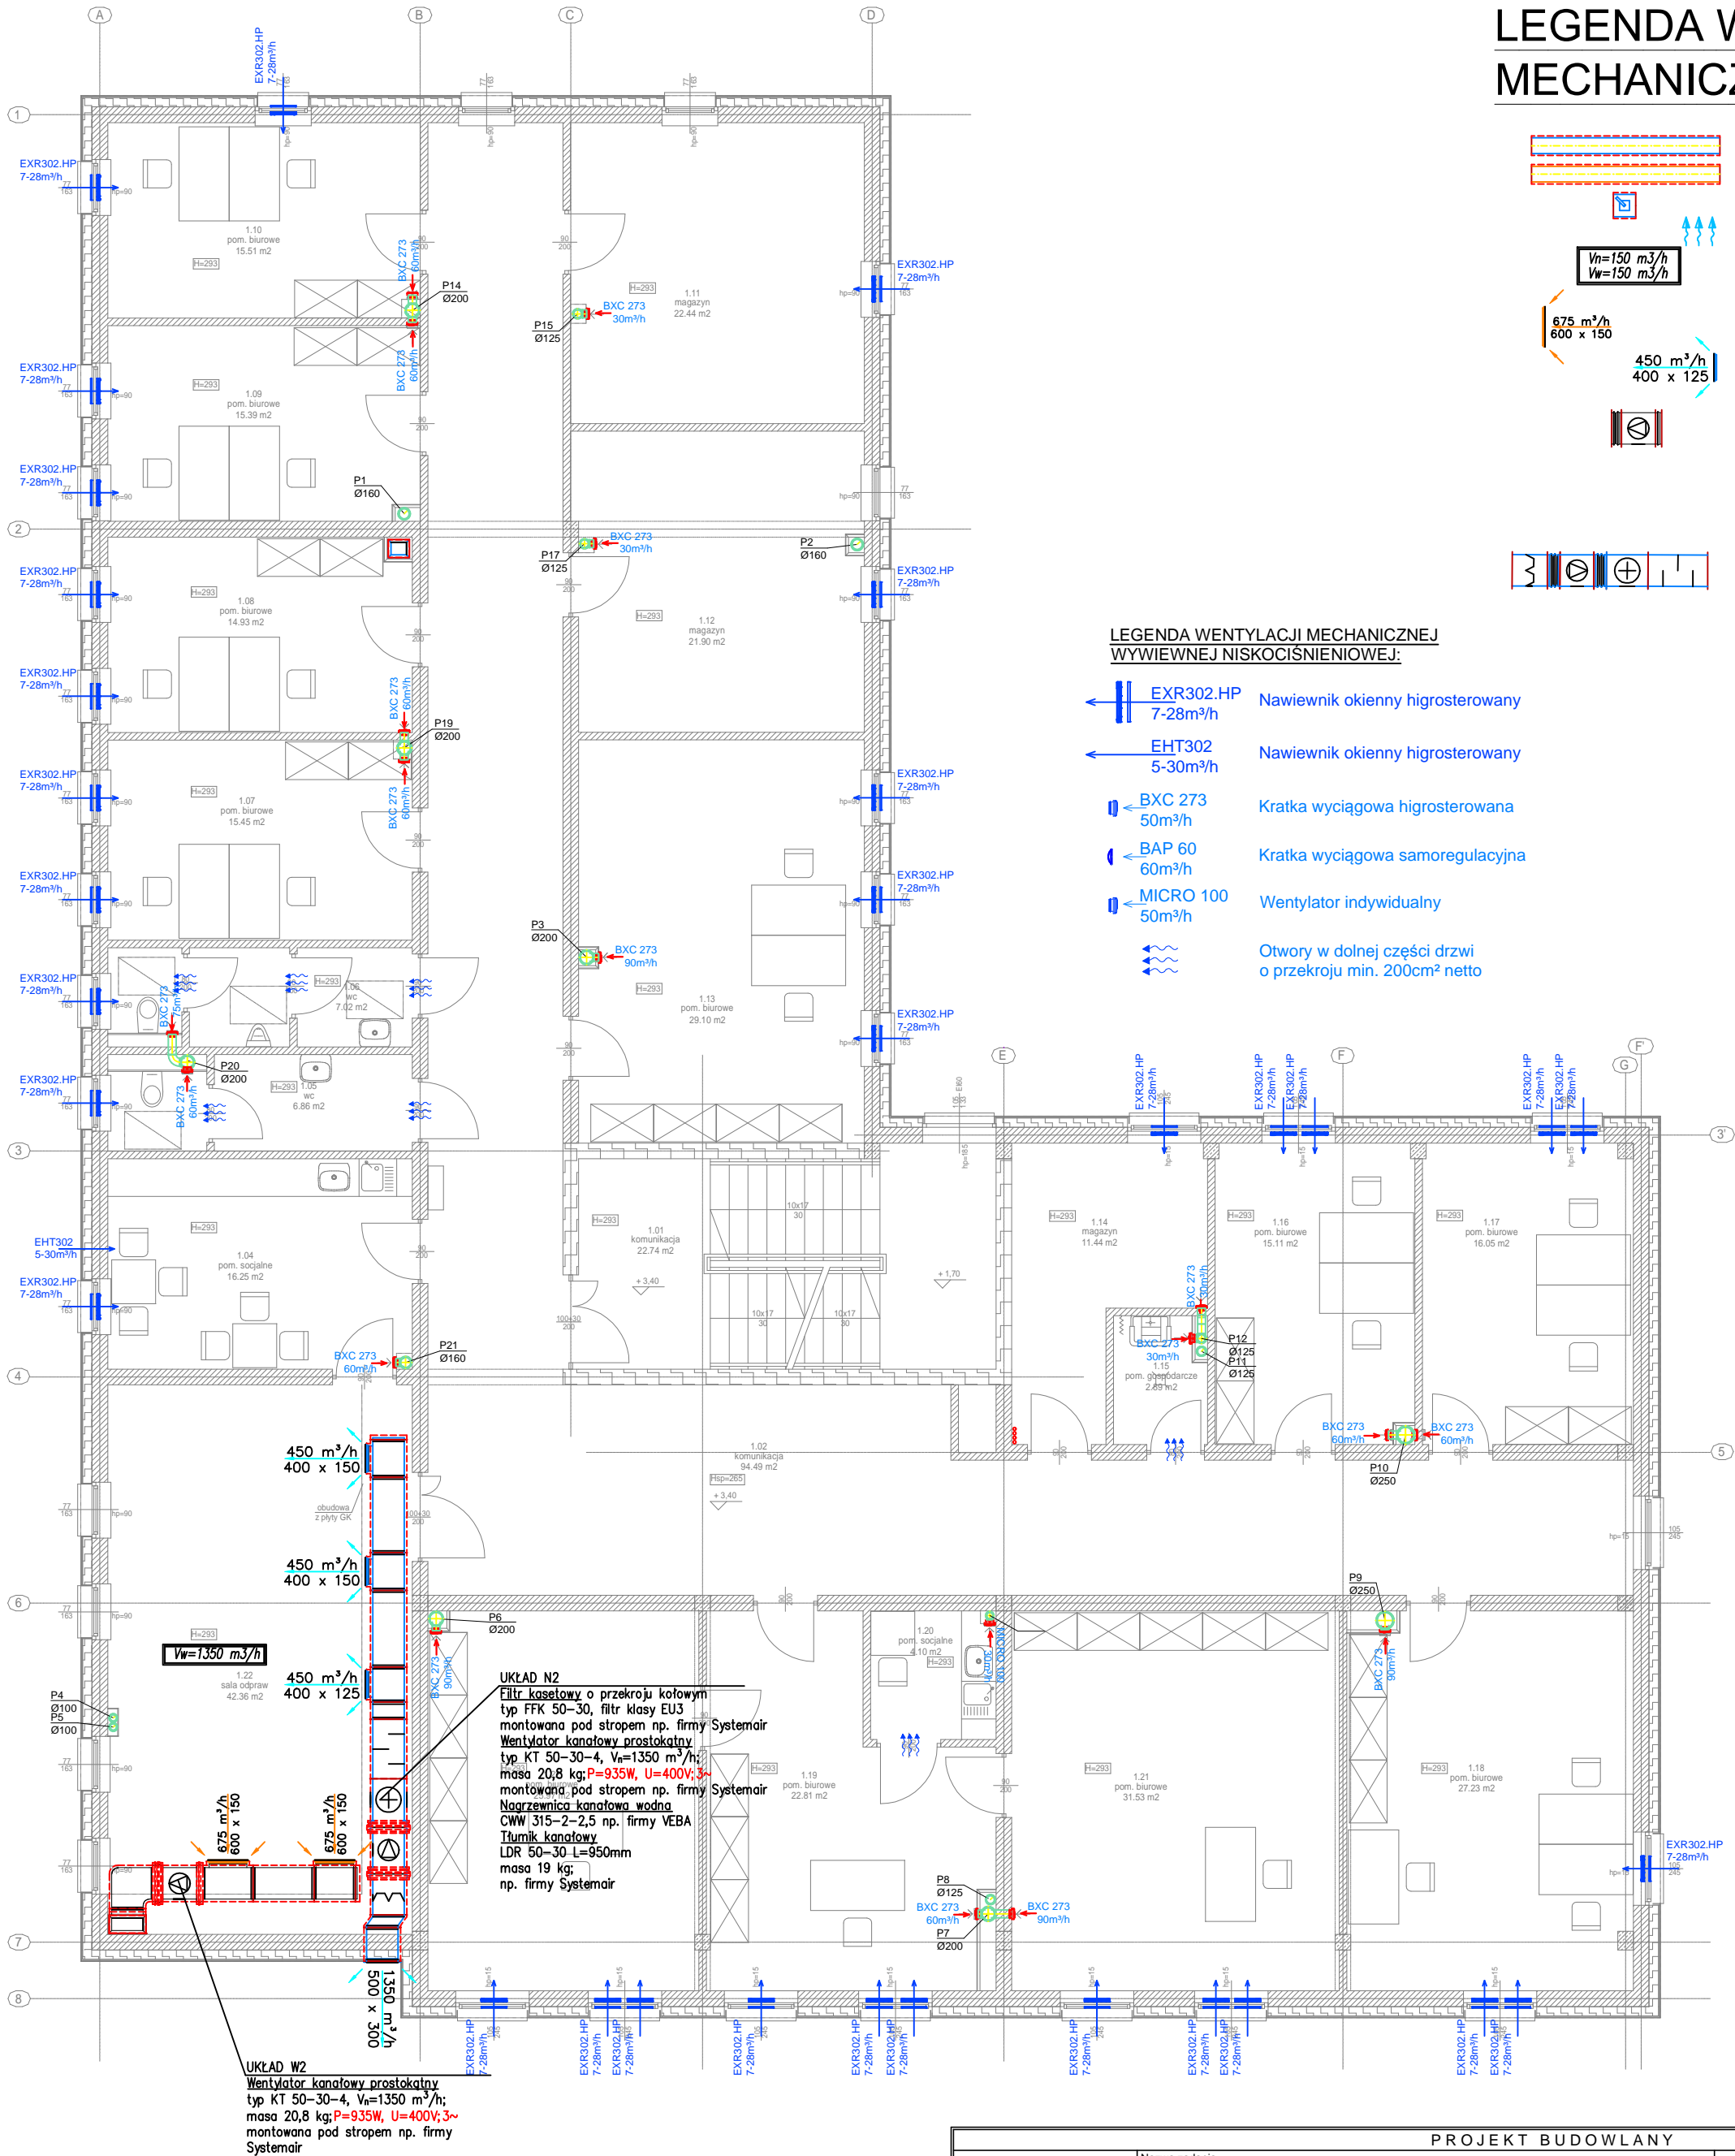

UKŁAD N2
Filtr kasetowy o przekroju kołowym
typ FFK 50-30, filtr klasy EU3
montowana pod stropem np. firmy Systemair
Wentylator kanałowy prostokątny
typ KT 50-30-4, $V_n=1350\text{ m}^3/\text{h}$;
masa 20,8 kg; $P=935\text{ W}$, $U=400\text{ V}$; 3-
montowana pod stropem np. firmy Systemair
Nagrzewnica kanałowa wodna
CWW 315-2-2,5 np. firmy VEBA
Tłumik kanałowy
LDR 50-30 L=950mm
masa 19 kg;
np. firmy Systemair

UKŁAD W2
Wentylator kanałowy prostokątny
typ KT 50-30-4, $V_n=1350\text{ m}^3/\text{h}$;
masa 20,8 kg; $P=935\text{ W}$, $U=400\text{ V}$; 3-
montowana pod stropem np. firmy Systemair

PROJEKT BUDOWLANY			
AAG s.c.	Nazwa zadania:	Projektant:	Numer projektu:
	Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesolej, na dz. nr 3788/601	mgr inż. MIROSŁAW WYDERKA Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej SLK/2776/PWOS/09	AAG/13/0049
	Adres:	Sprawdzający:	Data:
	Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach ul. Wesola, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice	inż. ZDZISŁAW DĄBROWSKI Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej 271/80	grudzień 2013
AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Inwestor:		Branża:
	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		sanitarna
	Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Radosław Bagrowski mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Tytuł rysunku:	Skala rysunku:
	Rzut I piętro – instalacja wentylacyjna		1:100
			W-02
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			