



Legenda:

$\Phi: 0\text{ W}$   
 $1.d03 +12\text{ }^{\circ}\text{C}$

  
22KV/600  
[400 mm]

  
przewody instalacji c.o. (Z+P)

  
pion instalacji c.o. (Z+P)

opis pomieszczenia:  
straty ciepła  
nr pom., temp. obl.,


grzejnik płytowy zintegrowany  
z zaworem termostatycznym

przewody instalacji c.o. (Z+P)

pion instalacji c.o. (Z+P)

UWAGI:

- Główne przewody instalacji c.o. prowadzić w przestrzeni międzystropowej korytarza.
- Przewody instalacji c.o. prowadzić w posadzce lub w bruździe ściennej możliwie blisko posadzki
- Przewody instalacji c.o. prowadzone w posadzce zaizolować otuliną z pianki PE o grubości 6 mm.
- Podejścia do grzejników wykonać od ściany.
- Wszystkie przewody w miejscach przejść przez dylatację i przegrody budowlane należy zabezpieczyć peszlami lub izolacją z pianki poliuretanowej na długości ok 30cm;

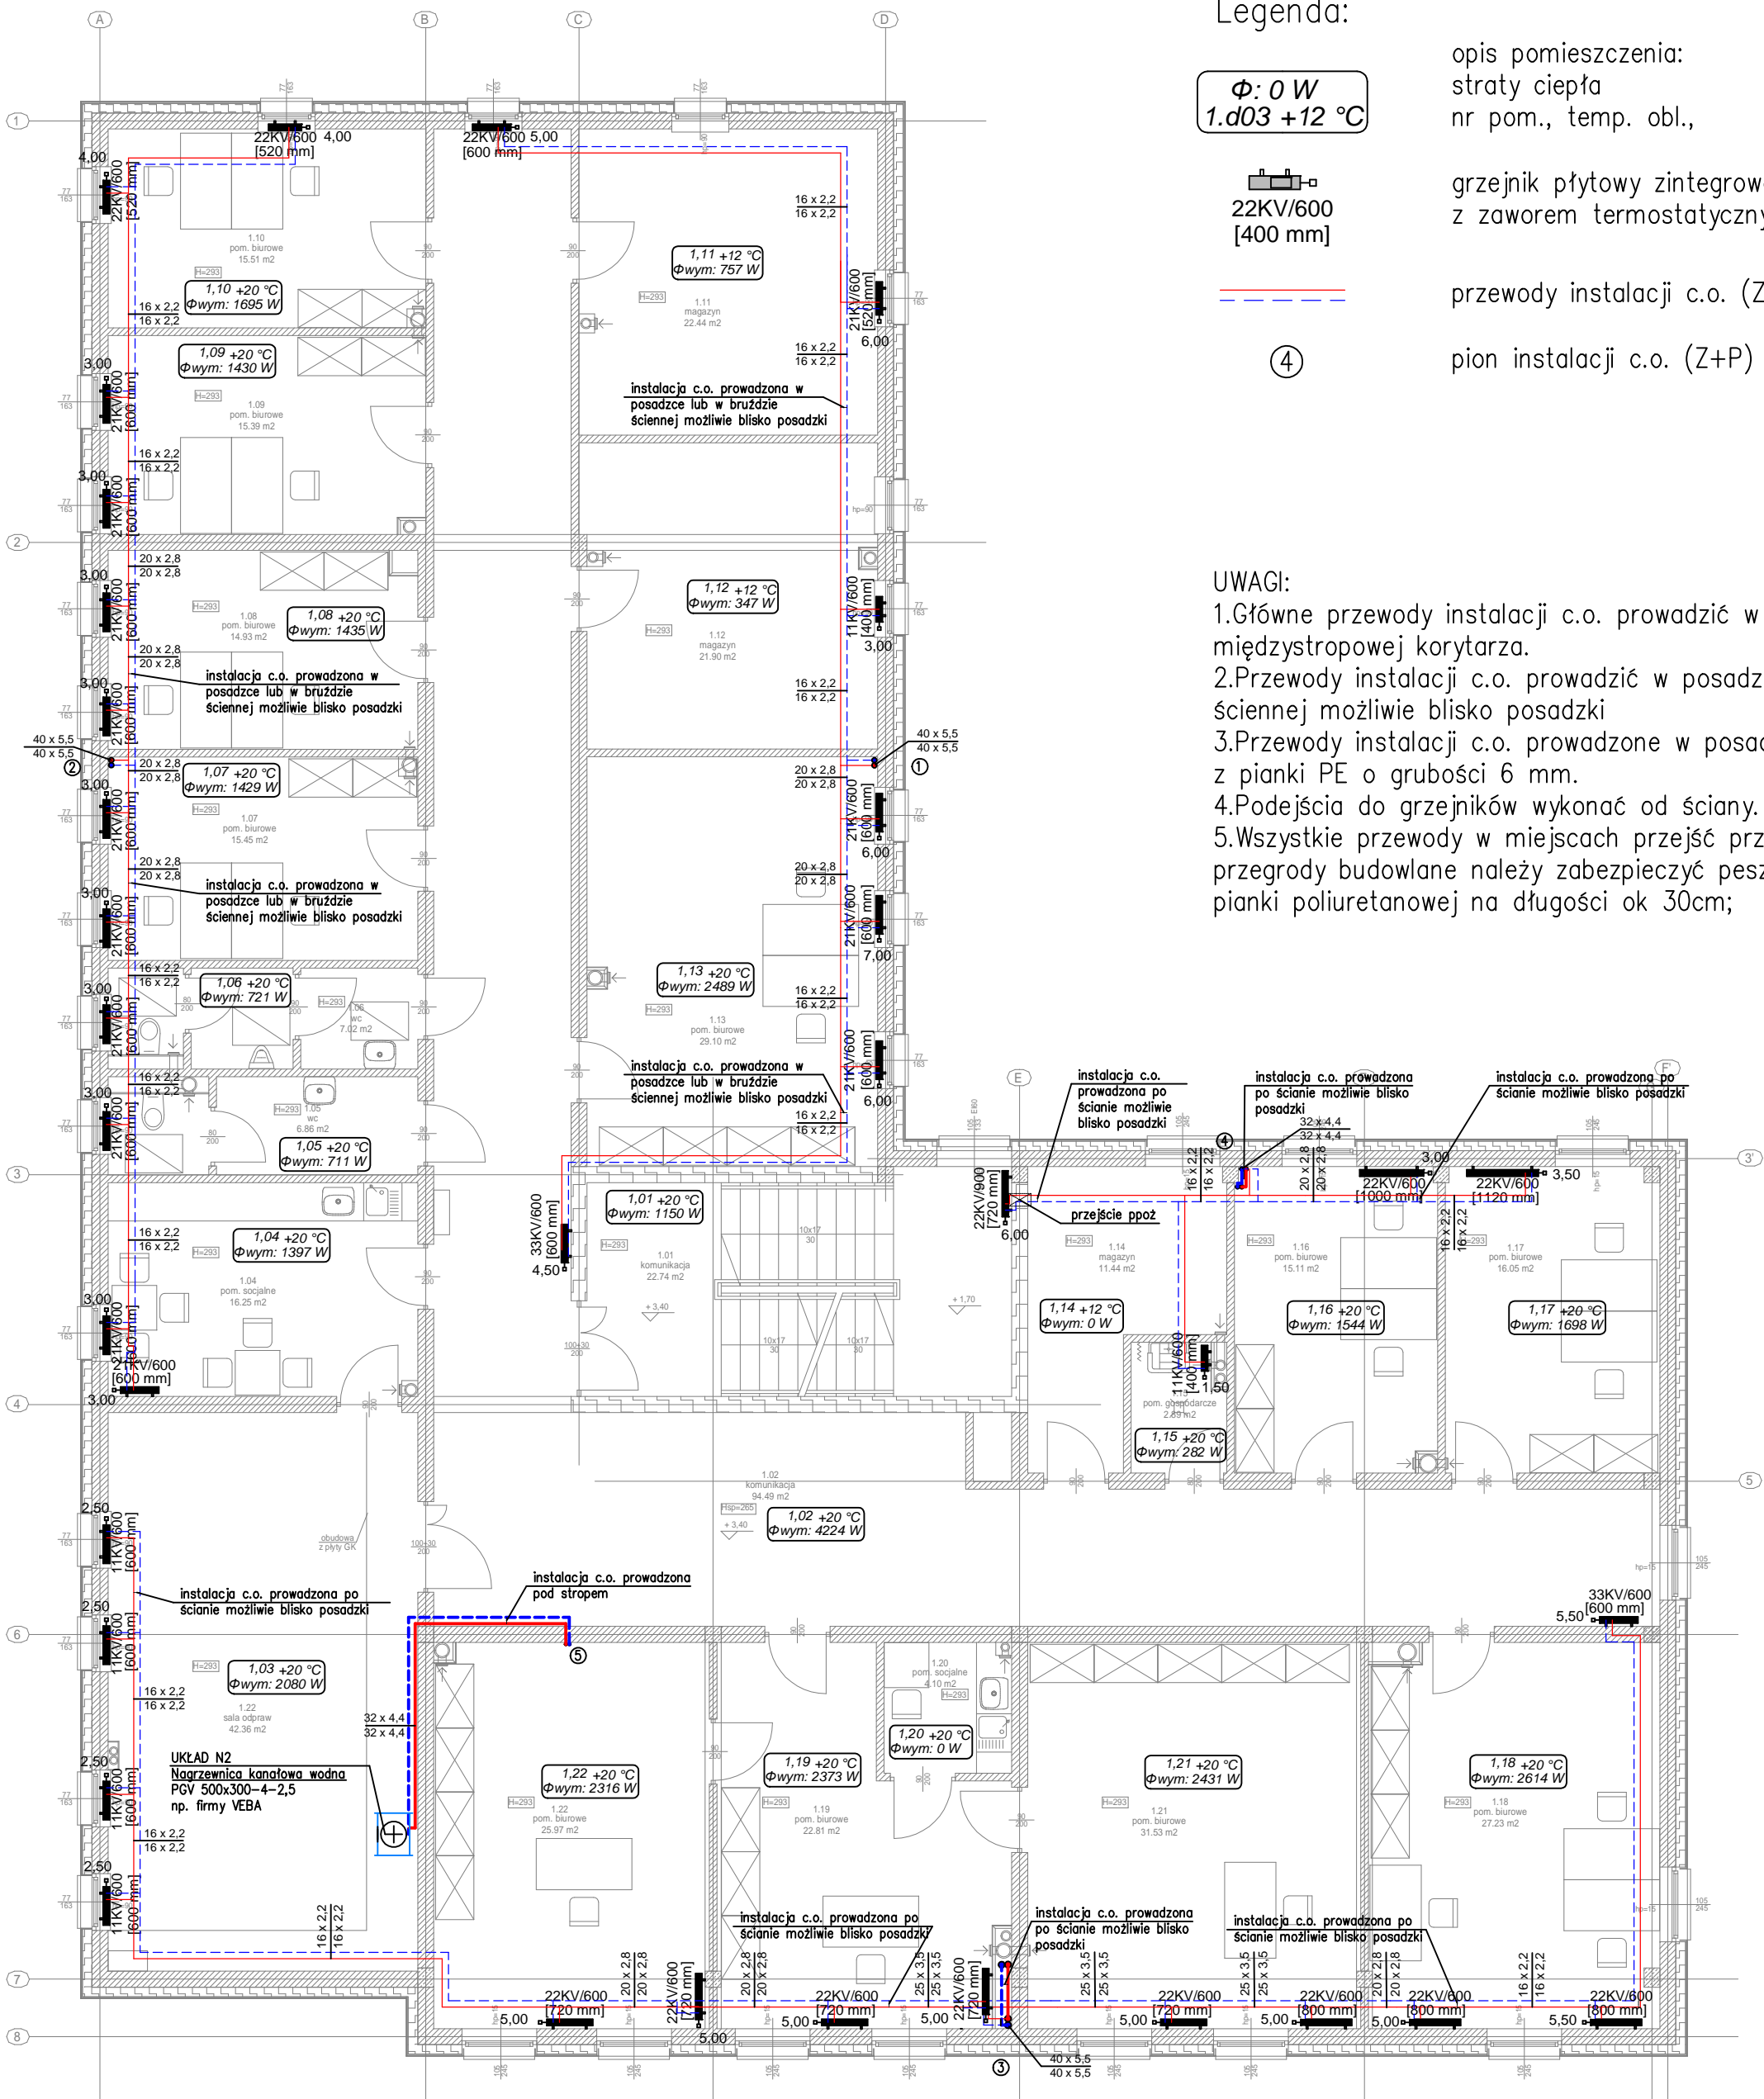

PROJEKT BUDOWLANY – WYTYCZNE WYKONAWCZE			
AAG s.c.	Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesolej, na dz. nr 3788/601	Projektant: mgr inż. MIROSLAW WYDERKA Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej SLK/2776/PWOS/09	Numer projektu:  AAG/13/0049
	Adres: Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach ul. Wesola, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice	Sprawdzający: inż. ZDZISLAW DĄBROWSKI Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej 271/80	Data: grudzień 2013
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		Branża: sanitarna
			Skala rysunku:  1:100
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Radosław Bagrowski mgr inż. arch. Konrad Odiomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Tytuł rysunku:  Rzut I piętro – instalacja ogrzewcza		Numer rysunku:  CO-02
Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie			