


ZNACZENIA

- 1-RZDZIELACZ C.D. Dn25
- 2 ZAWÓR KULOWY, GWINTOWANY
- 3a) Dn25
- 3b) Dn40
- 3c) Dn65
- 2a) Dn80
- 3 ZAWÓR REGULACYJNY, GWINTOWANY
- 3a) Dn25
- 3b) Dn40
- 3c) Dn65
- 4 ZAWÓR ZWRÓTNY, GWINTOWANY
- 4a) Dn25
- 4b) Dn40
- 4c) Dn65
- 5 FILTR SIATKOWY, GWINTOWANY
- 5a) Dn25
- 5b) Dn40
- 5c) Dn65
- 6 PUMPA OBIĘGOWA C.T. WILD STRATOS PICO 15/1-4
- 7 PUMPA OBIĘGOWA C.D. WILD STRATOS 40/1-8
- 8 PUMPA OBIĘGOWA C.W.U. WILD STRATOS 25/1-4
- 9 ZAWÓR TRÓJDROGOWY Dn25 GWINT. Z SIŁOWNIKIEM
- 9a) ZAWÓR TRÓJDROGOWY Dn40 GWINT. Z SIŁOWNIKIEM
- 10 ZAWÓR KULOWY, Dn15 ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘZA
- 11 ZASOBNIK C.W.U. 720l Z WĘZOWNICĄ
- 12 ZAWÓR KULOWY, GWINTOWANY Dn40
- 13 AUTOMATYCZNY ZAWÓR DOPÓW. Z ZAW. STOPOWYM
- 14 NACZYNNIE CIŚNIENIOWE DD18
- 15 ZAWÓR BEZPIECZENSTWA SYR 2115 Dn32
- 16 PUMPA CYRKUL. WILD STRATOS ECO Z 25/1-5
- 17 ZAWÓR REGULACYJNY DO C.W.U. 4025 Dn32
- 18 FILTR SIATKOWY SKOŚNY Dn20
- 19 ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY Dn20
- 20a) Dn20
- 20b) Dn32
- 21 KOCIOŁ GAZOWY KONDENSACYJNY SCB 170E O MOCY 170kW
- 22 ZAWÓR KULOWY, KOLENIERZOWY Dn80
- 23 ZAWÓR ZWRÓTNY, KOLENIERZOWY Dn80
- 24 FILTR SIATKOWY, GWINTOWANY Dn80
- 25 PUMPA OBIĘGU KOTŁOWEGO WILD STRATOS 40/1-4
- 26 ZAWÓR BEZPIECZENSTWA SYR 1915 Dn25
- 27 ZABEZPIECZENIE STANU WODY W KOTŁE SYR 933
- 28 NACZYNNIE WZBIORCZE REFLEX N140
- 29 SZYBKOCZŁĄCZKA DO NACZYNIA WZBIORCZEGO Dn25
- 30 ZAWÓR KULOWY, Dn15 ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘZA
- 31 AUTOMATYCZNY ZAWÓR DOPÓW. Z ZAW. STOPOWYM
- 1 ZAWOREM DODCINAJĄCYM Dn15

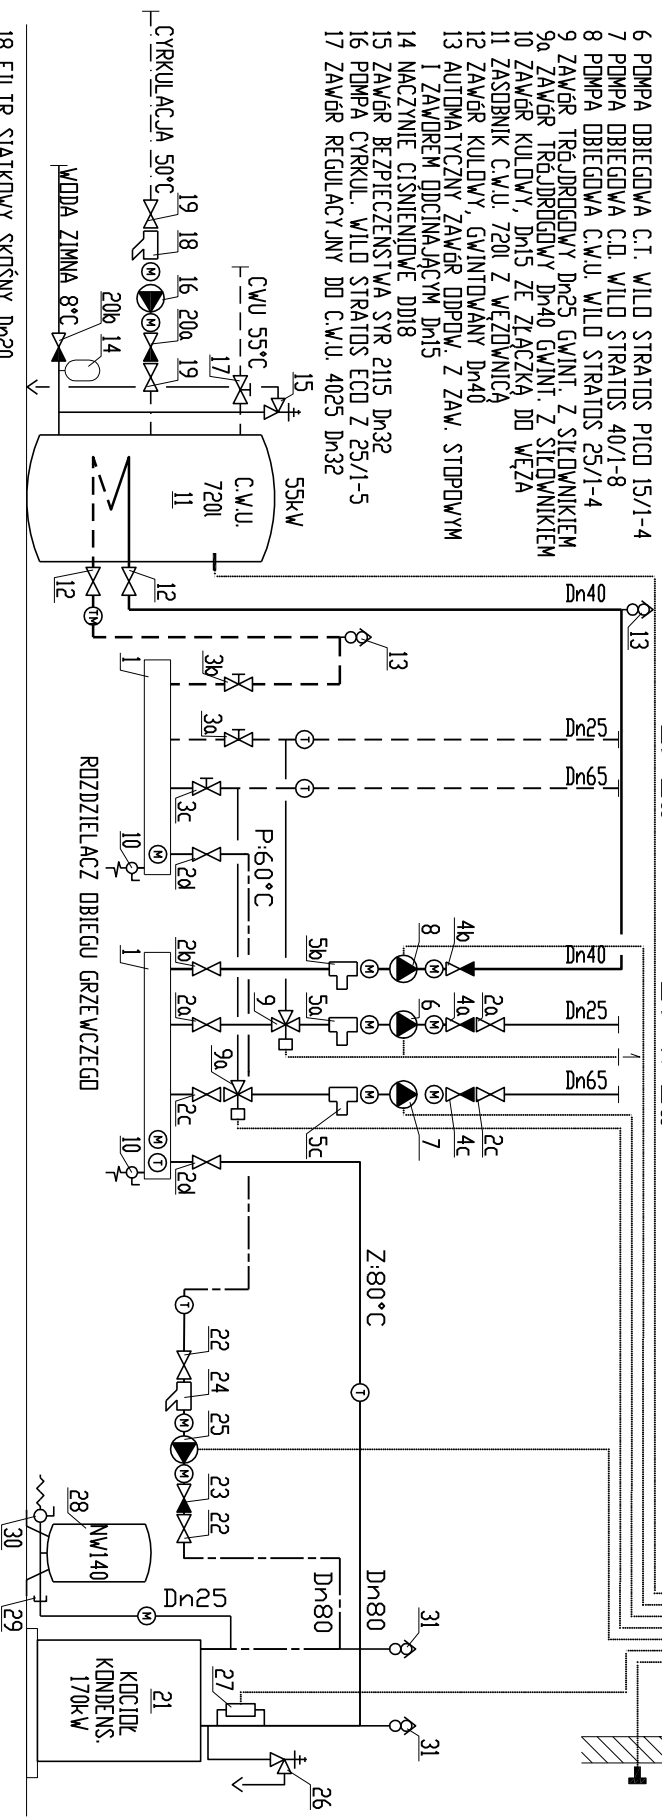

OBIEG ZASILANIA NAGRZEWNICY CENTRALI
WENTYLACYJNEJ 80/60°C - 13,0kW
OBIEG OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO
80/60°C - 100kW

OBIEG ZASILANIA NAGRZEWNICY CENTRALI
WENTYLACYJNEJ 80/60°C - 13,0kW
STEROWANIE DO SZAFFY AKPIA CENTR. WENT.
OBIEG OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO
80/60°C - 100kW

Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne - Handlowe			
BUDOWLANI			
INWESTOR	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	FAZA	PW
NAZWA PROJEKTU	ul.Lompy 19, 40-038 Katowice	BRANŻA	SANITARNA
	Projekt budowy budynku KP I w Sosnowcu		
	ul.Płsudskiego 32, 41-200 Sosnowiec		
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT CIEPLNO-INSTALACJA C.O. i C.T.	NR	6
PROJEKTOWAŁ	Jacek Hachuta nr upr. 521/82	PODPIS	
OPRACOWAŁ	Lech Tański nr upr. 593/75/km		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jacek Kurtyko	DATA	CZERWIEC 2013
	nr upr. 0200/03		