
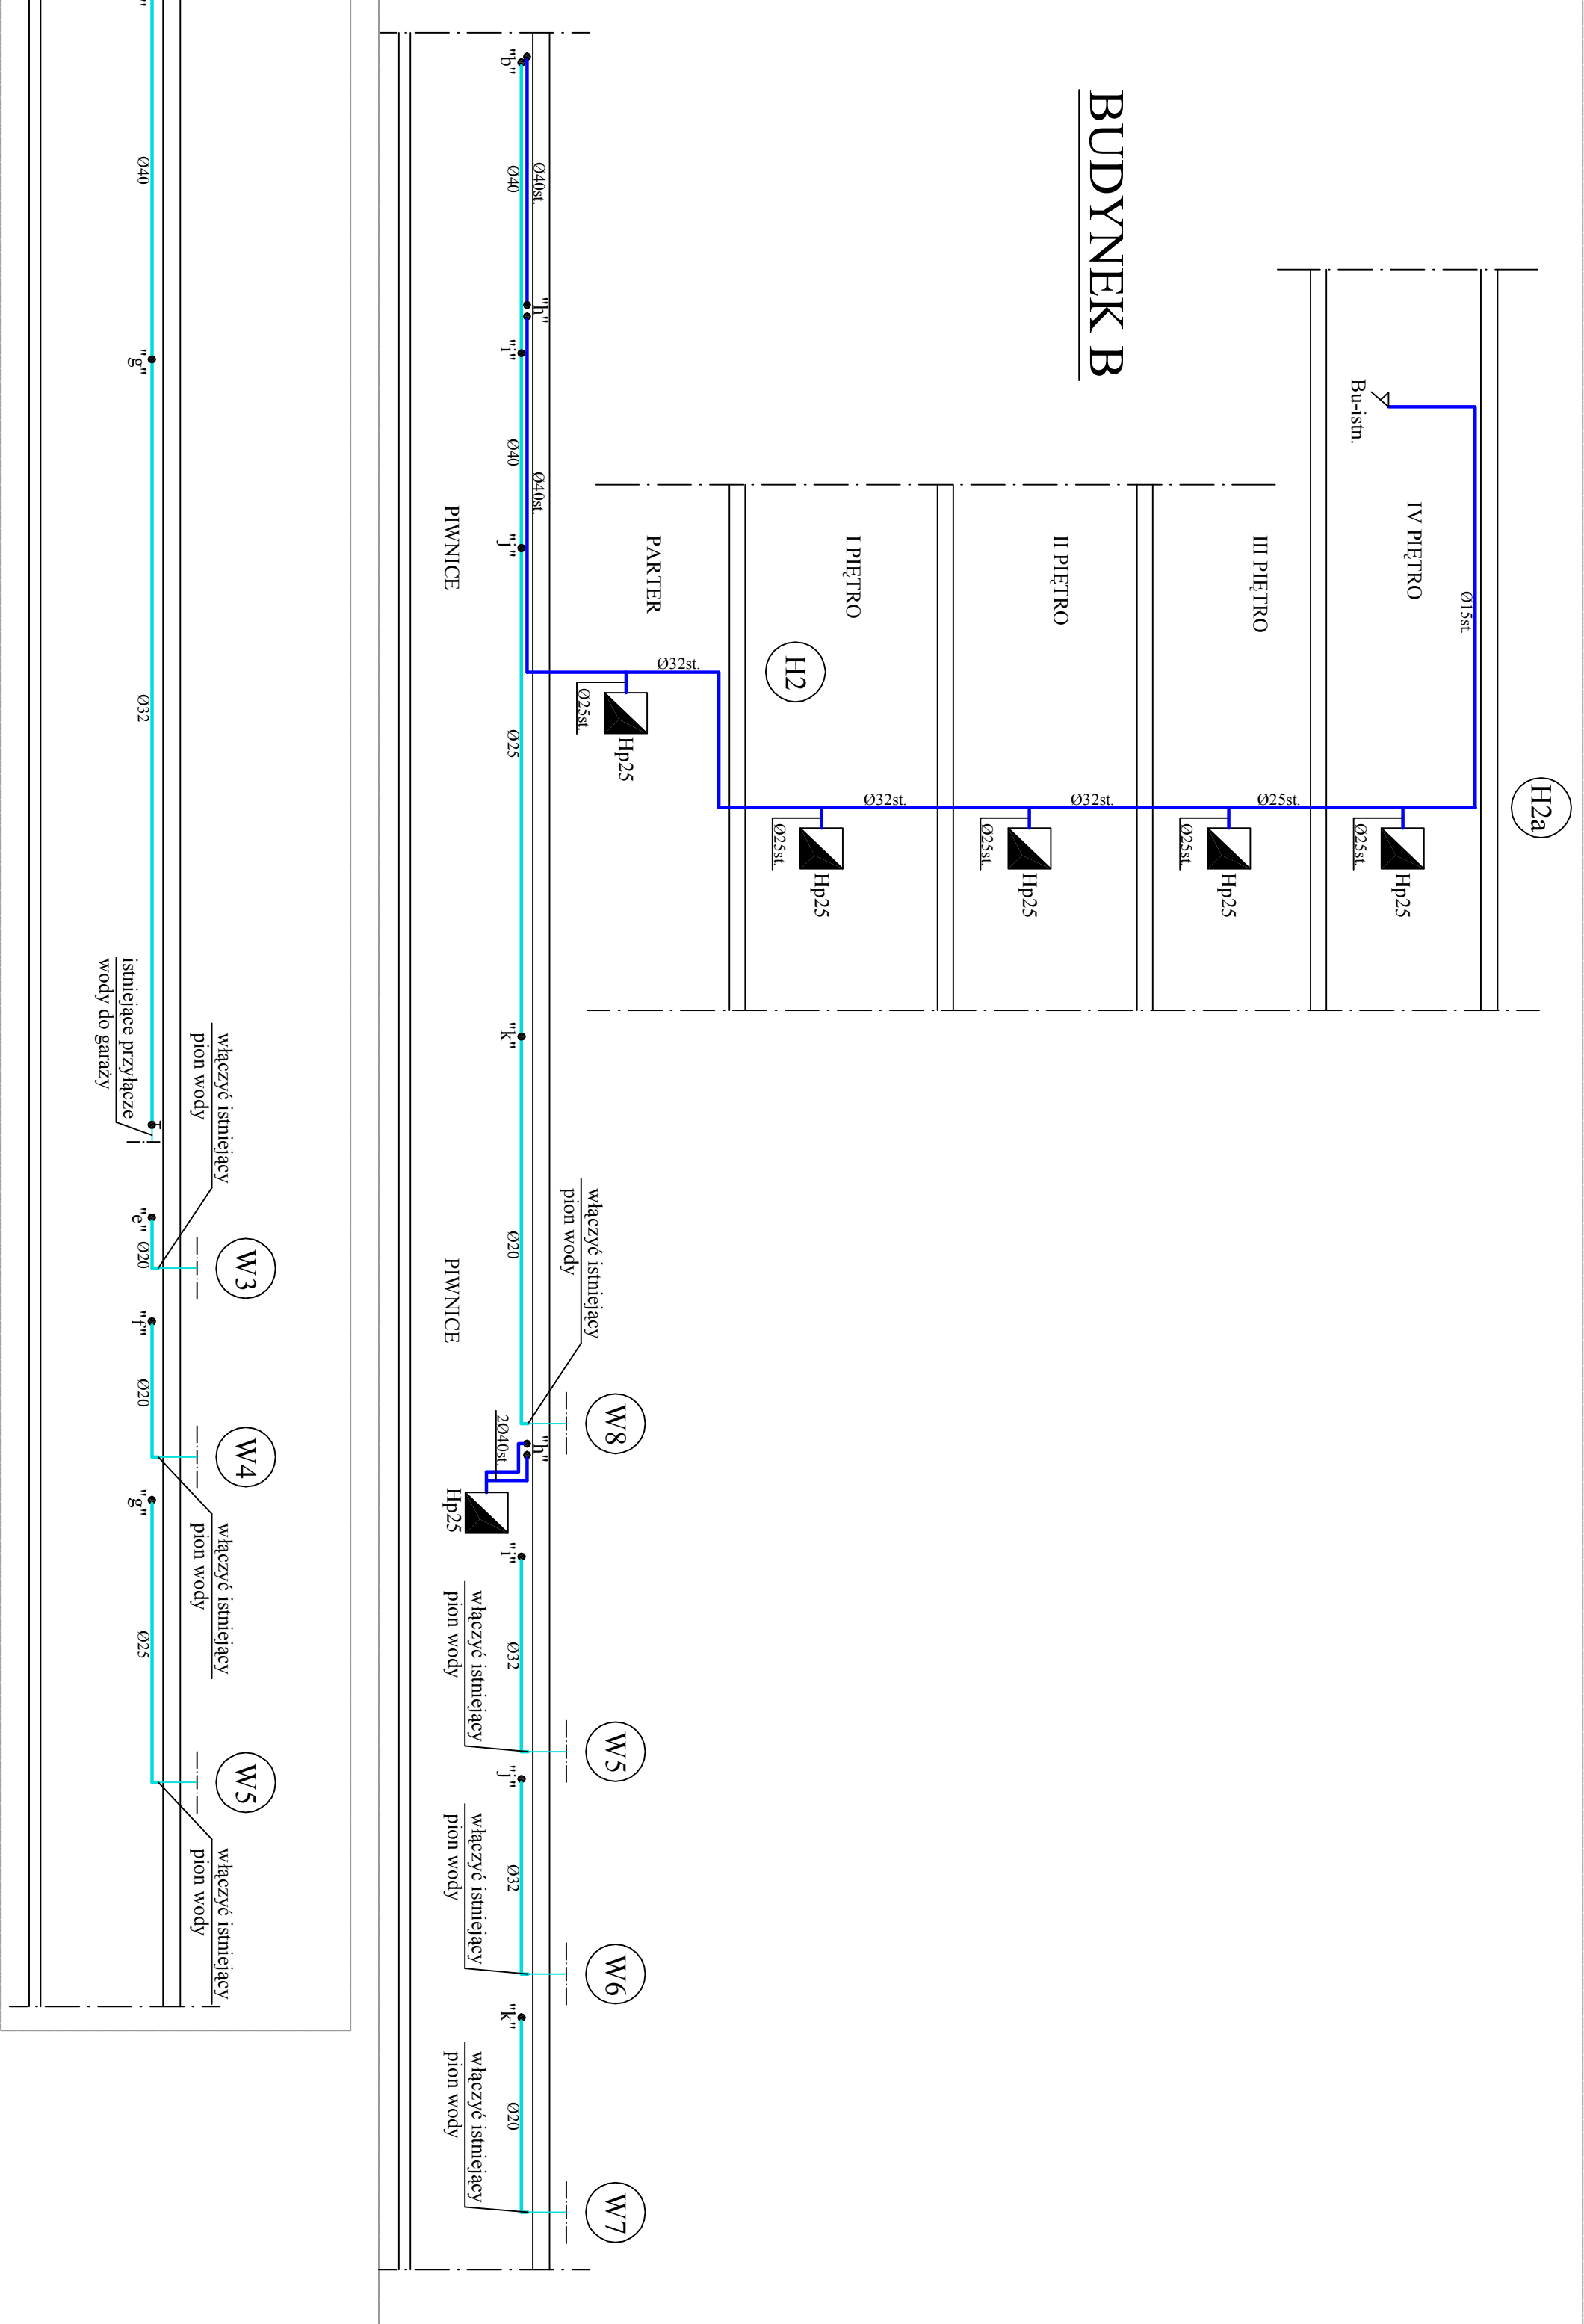


Oznaczenia:

- proj. instalacja wody zimnej
- do celów socjalno-bytowych (PI)
- proj. instalacja wody p.poz. (stal)
- ism. instalacja wody zimnej
- do celów socjalno-bytowych
- bateria unywalkowa
- zawór odcinający do dołhopluka
- (otwarty pod prądem)
- hydrant p.poz. o średnicy 25mm
- hydrant p.poz. o średnicy 52mm

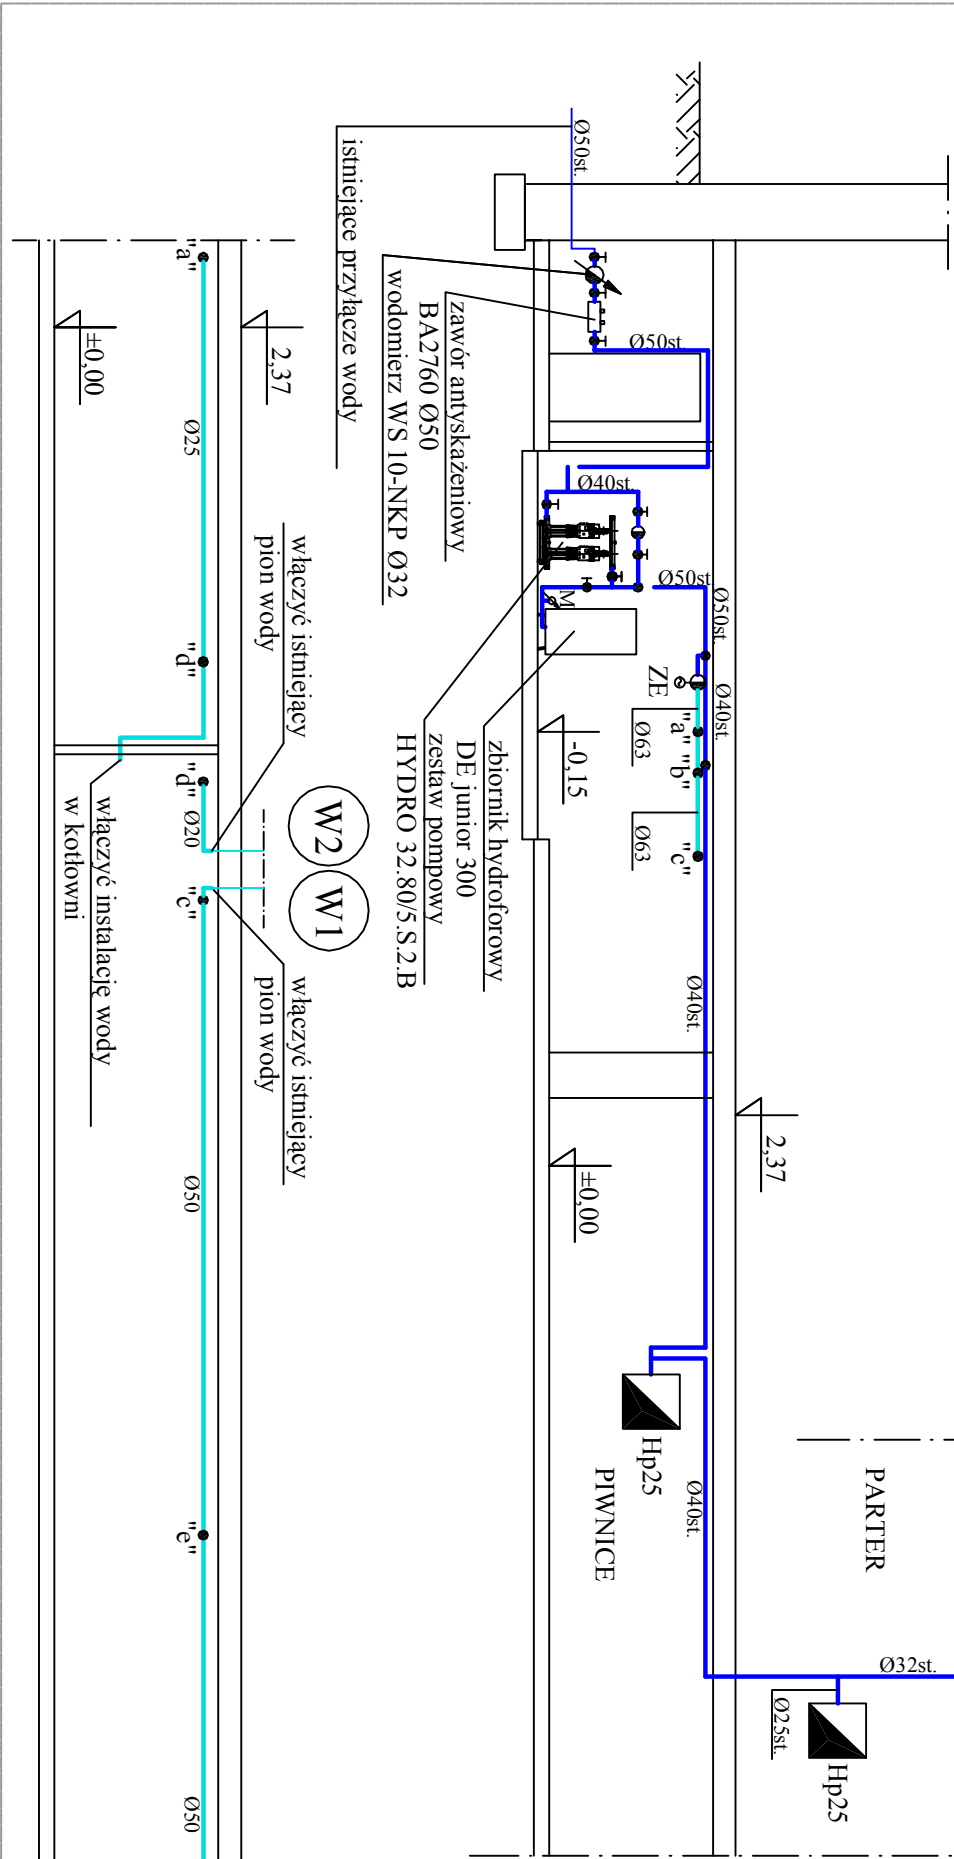

PROFIL			
"PROFIL" P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWOCZE			
Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekarzyków 33, pow. 38			
Budynek Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu			
ul. Powstańców Warszawskich 70, 72, 74			
Projekt wykonawczy remontu instalacji wod-kan i wody przeciwpożarowej oraz kanalizacji deszczowej w budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu			
Nazwa opracowania		Skala	
Przedmiot rysunku		M.p.	
23/7/13		1:100	
Opracował		12.2013	
Projektant		12.2013	
Sprawdzający		12.2013	