


SZCZEGÓŁ NR 1

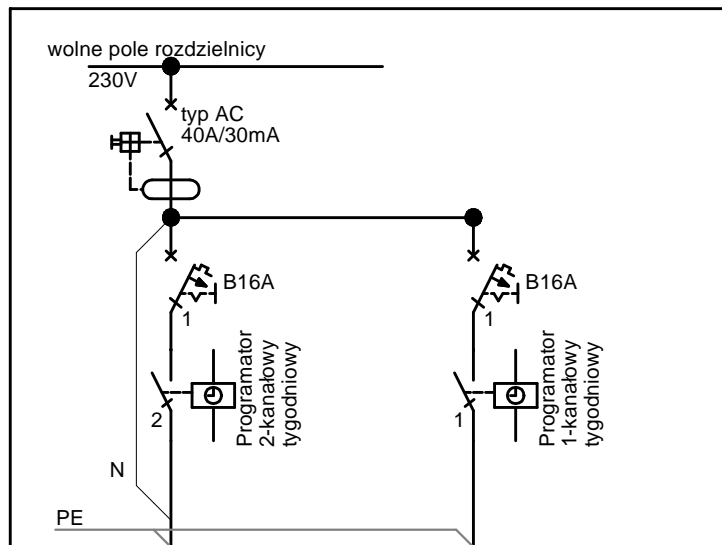


YDYżo 4x2,5mm2

1xPO 10 P=2kW pogrzewacz pojemnościowy YDYżo 3x2,5	1xPO 10 P=2kW pogrzewacz pojemnościowy YDYżo 3x2,5	1xPO 10 P=2kW pogrzewacz pojemnościowy YDYżo 3x2,5
--	--	--

Parter - część B

Programator 2-kanalowyysterować tak aby w tym samym czasie
załączał się tylko jeden z podgrzewaczy pojemnościowych.

SZCZEGÓŁ NR 2



YDYżo 3x2,5mm2

1xPO 10 lub 1xPO 30
P=2kW
pogrzewacz
pojemnościowy
YDYżo 3x2,5

Pietro I, III - część A
Piętro III, IV - część B

str. nr

PROFIL

"PROFIL" P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWcze
Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33, paw.38

Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budynek Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu ul. Powstańców Warszawskich 70, 72, 74			
Nazwa opracowania	PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIA HYDROFORNI I URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH			
Przedmiot rysunku	Schemat zasilania podgrzewaczy elektr. pojemnościowych.			Skala
				Nr rys.
Opracował	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Spec.	Podpis
Projektował	mgr inż. Artur Wieczorek	SLK/4125/PWOE/12	inst. elektr.	
Sprawdził	inż. STANISŁAW HAMARA	TO-III/83861/18/76	inst. elektr.	