


PZ=4, 1kW
PS=4, 1kW

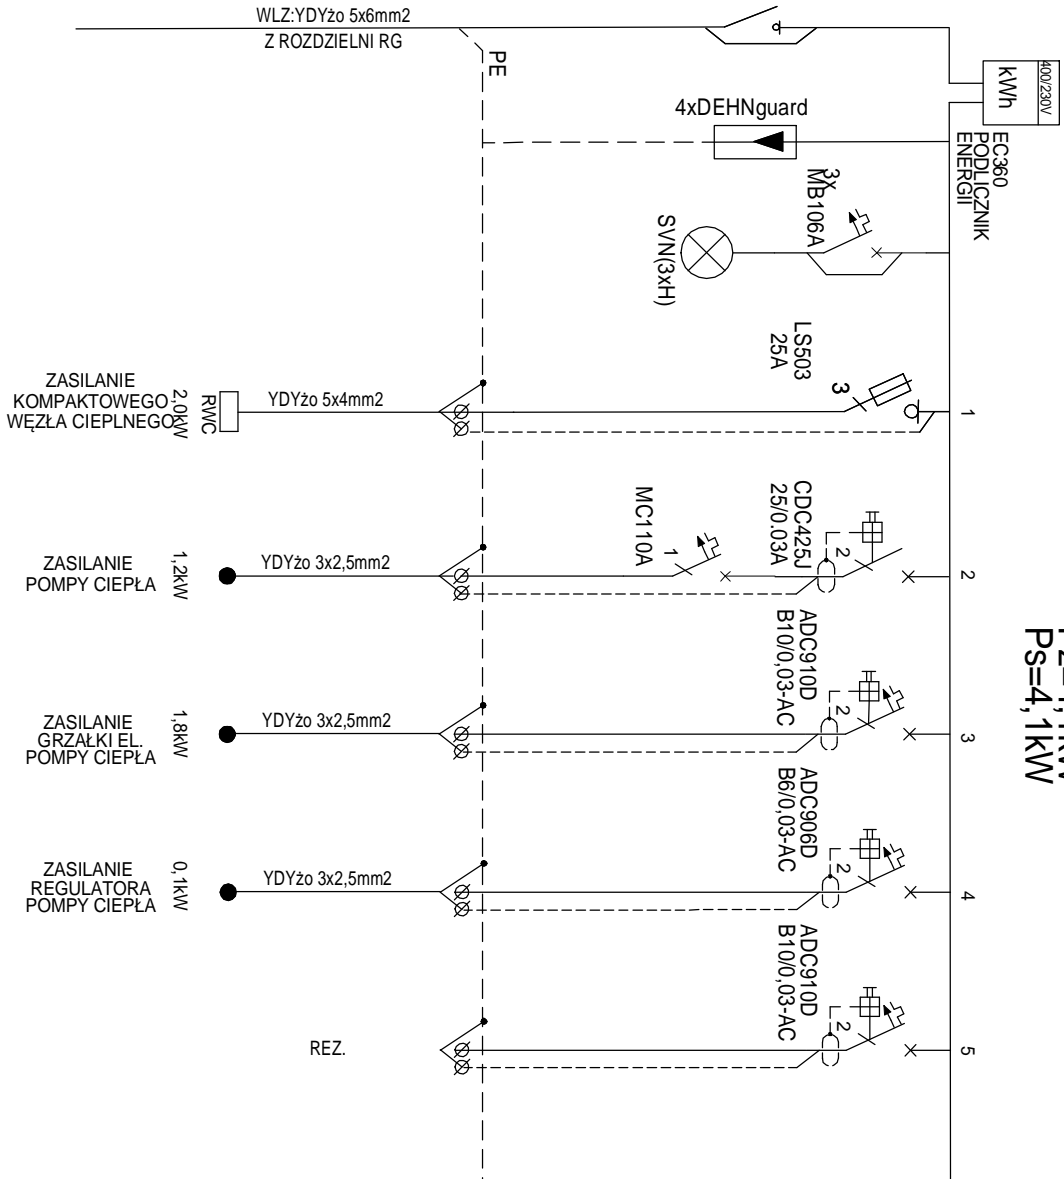


OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA


**SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA DLA UKŁADU SIECI TN-S
+ WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PĄDOWE**

UWAGI

1. OBUDOWA TYPU ORION PLUS 3x18 N/T II KL. IZOLACJI
2. WYPOSAŻENIE TABLICY W/G FIRMY "HAGER"
3. W TABLICY PRZEMIDUJE SIĘ 20% REZERWY WOLNEGO MIEJSC.
4. WSZYSTKIE OBWODY ŁĄCZONE POPRZEC LISTWY ZACISKOWE

ROZDZIELNICA RW
OBUDOWA NATYNKOWA TYPU ORION PLUS
III KL. IZOLACJI



<h1>MOSTOSTAL ZABRZE</h1>		Plac Pastwio 10 44-100 Zabrze tel.: +48 (32) 339 70 00 fax: +48 (32) 339 70 31 e-mail:	
<h2>CPBP</h2>			
PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU KOMENDY POMIATOWEJ POLICJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b			
TEMAT Dzielnik nr 2580/206, 2582/206, 2584/206, 2586/206, 2589/206, 2591/206, 2594/206, 2596/206		KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19	
INWESTOR 40-038 Katowice		BRAZNA ELEKTR.	
NAZWA RYSUNKU SCHEMAT ELEWACJA TABLICY RW		NR RYS. E13	
PROJEKTANT Andrzej Pyka		NR UPR. 13890	
SPRZAWDZAJĄCY mgr inż. Łukasz Pyka		PODPIS SKŁAD DATA WRZESIEŃ 2014	