



TABLICA RP21
Pz=19,3kW
Ps=9,0kW


CZŁON INST. GNIAZD WTYKOWYCH

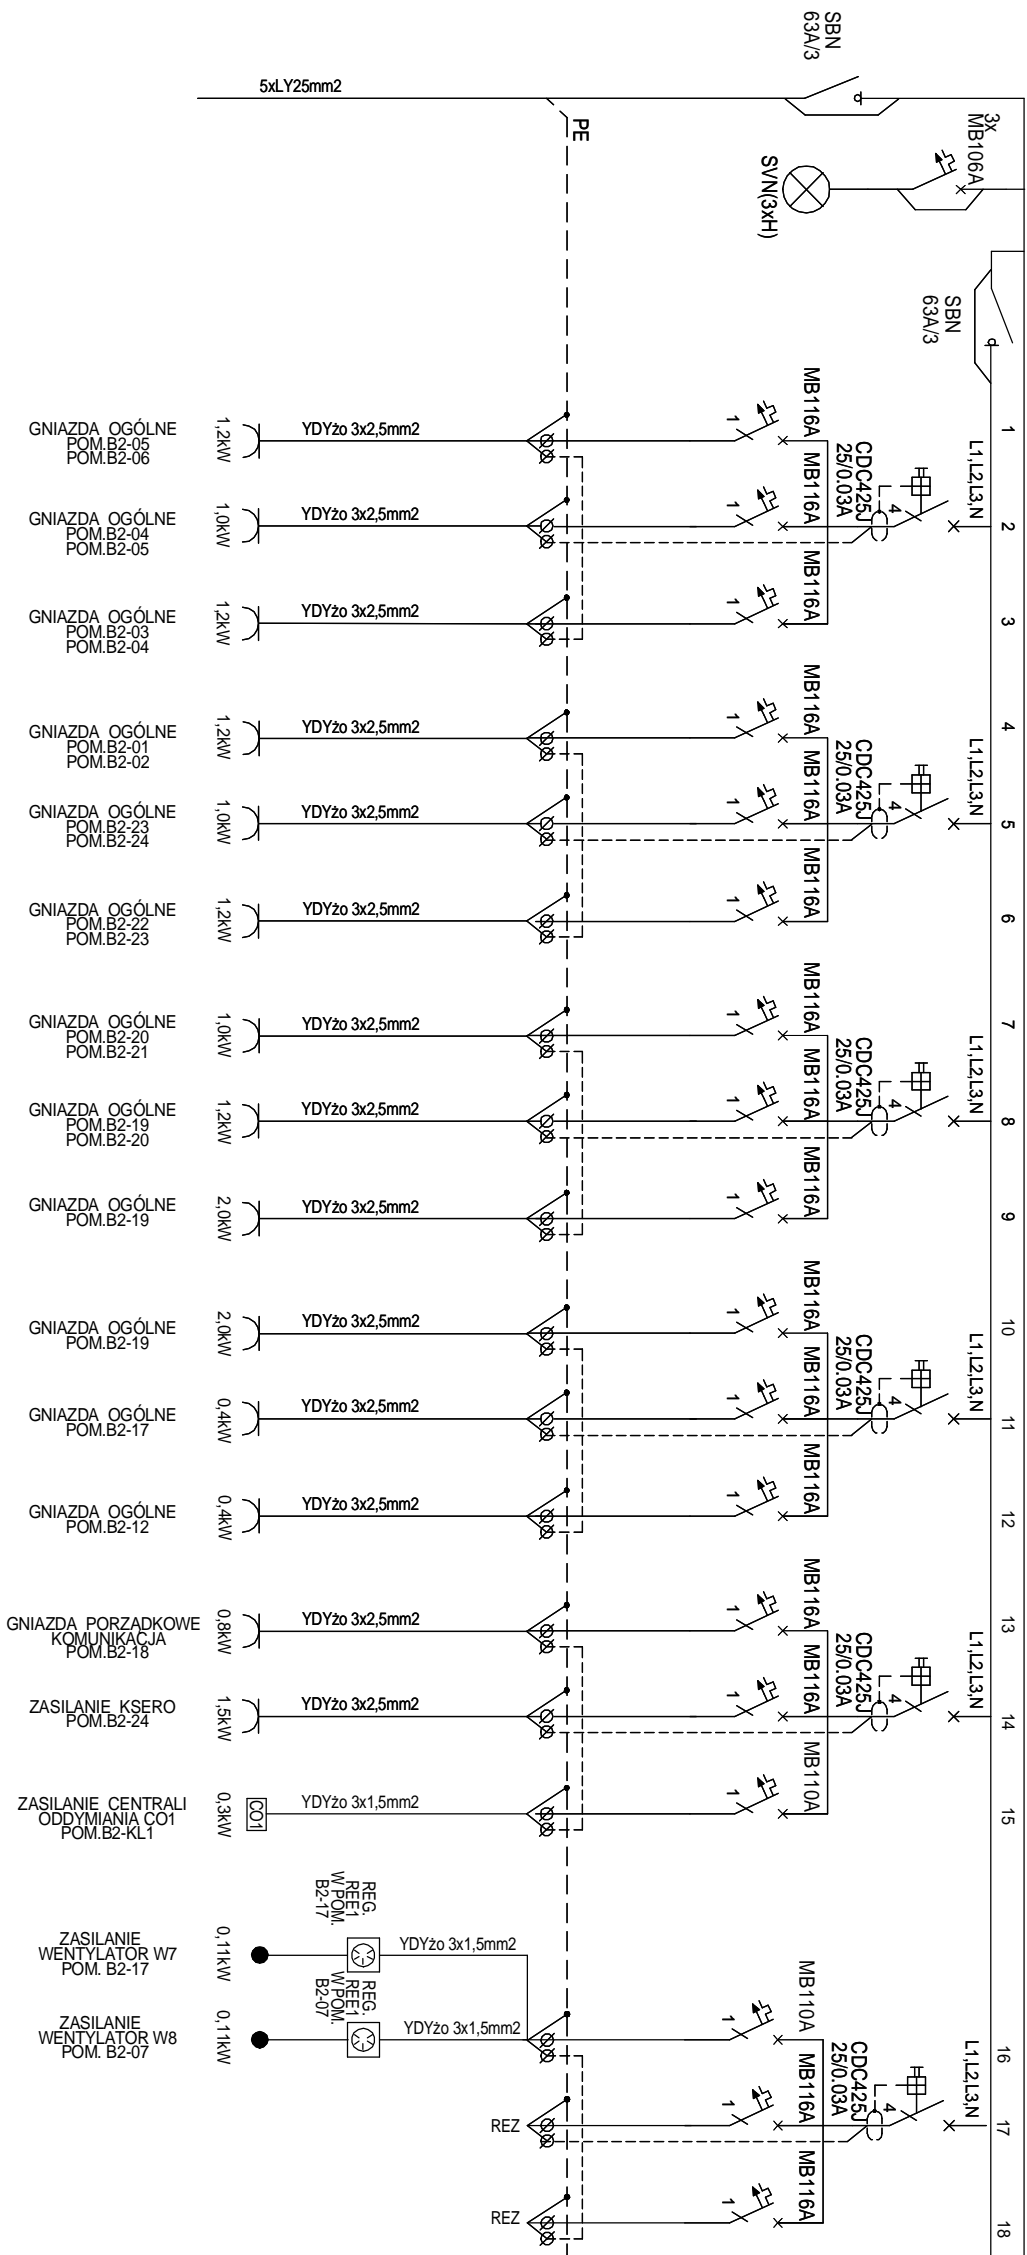

CZŁON INST. OŚWIETLENIA

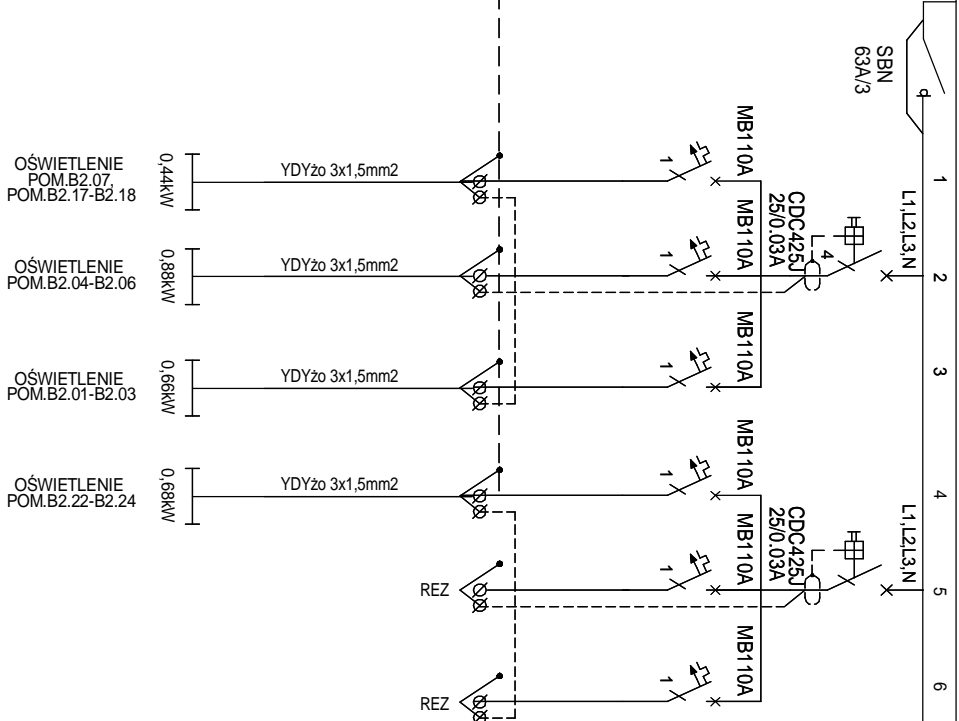

- OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
- SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA DLA UKŁADU SIECI TN-S
- UWAGI
- + WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE
1. OBUDOWA TYPU FM MEDIA FW6ZUS1 PT II KL. IZOLACJI
 2. WYPOSAŻENIE TABLICY W/G FIRMY "HAGER"
 3. W TABLICY PRZEWIDUJE SIĘ 20% REZERWY WOLNEGO MIEJSCA
 4. WSZYSTKIE OBWODY ŁĄCZONE POPRZECZ LISTWY ZACISKOWE
 5. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ
 6. RÓWNOWARTYCH INNYCH FIRMY POD WARUNKIEM ZACHOWANIA
 7. PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

MOSTOSTAL ZABRZE		ul. Piłsudskiego 10 41-200 Zabrze tel. 71 359 70 00 fax. 48 823 339 70 31 e-mail:	
GPBP			
PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISŁAWIE ŚLĄSKIM zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b			
TEMAT	Działanie nr 2580/206; 2584/206; 2586/206; 2591/206; 2594/206; 2596/206		
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Łompy 19 40-038 Katowice		
NACZNA PISOWNIA	SCHEMAT TABLICY RP21 ZASILANIA PODSTAWOWEGO		BRANŻA
PROJEKTANT	Andrzej Pyka	NR DOK.	13980
SPRACOWUJĄCY	mgr inż. Łukasz Pyka	SKŁADANIE	DATA
		WZRESZEN	2014