


PZ=9,1kW  
PS=5,5kW

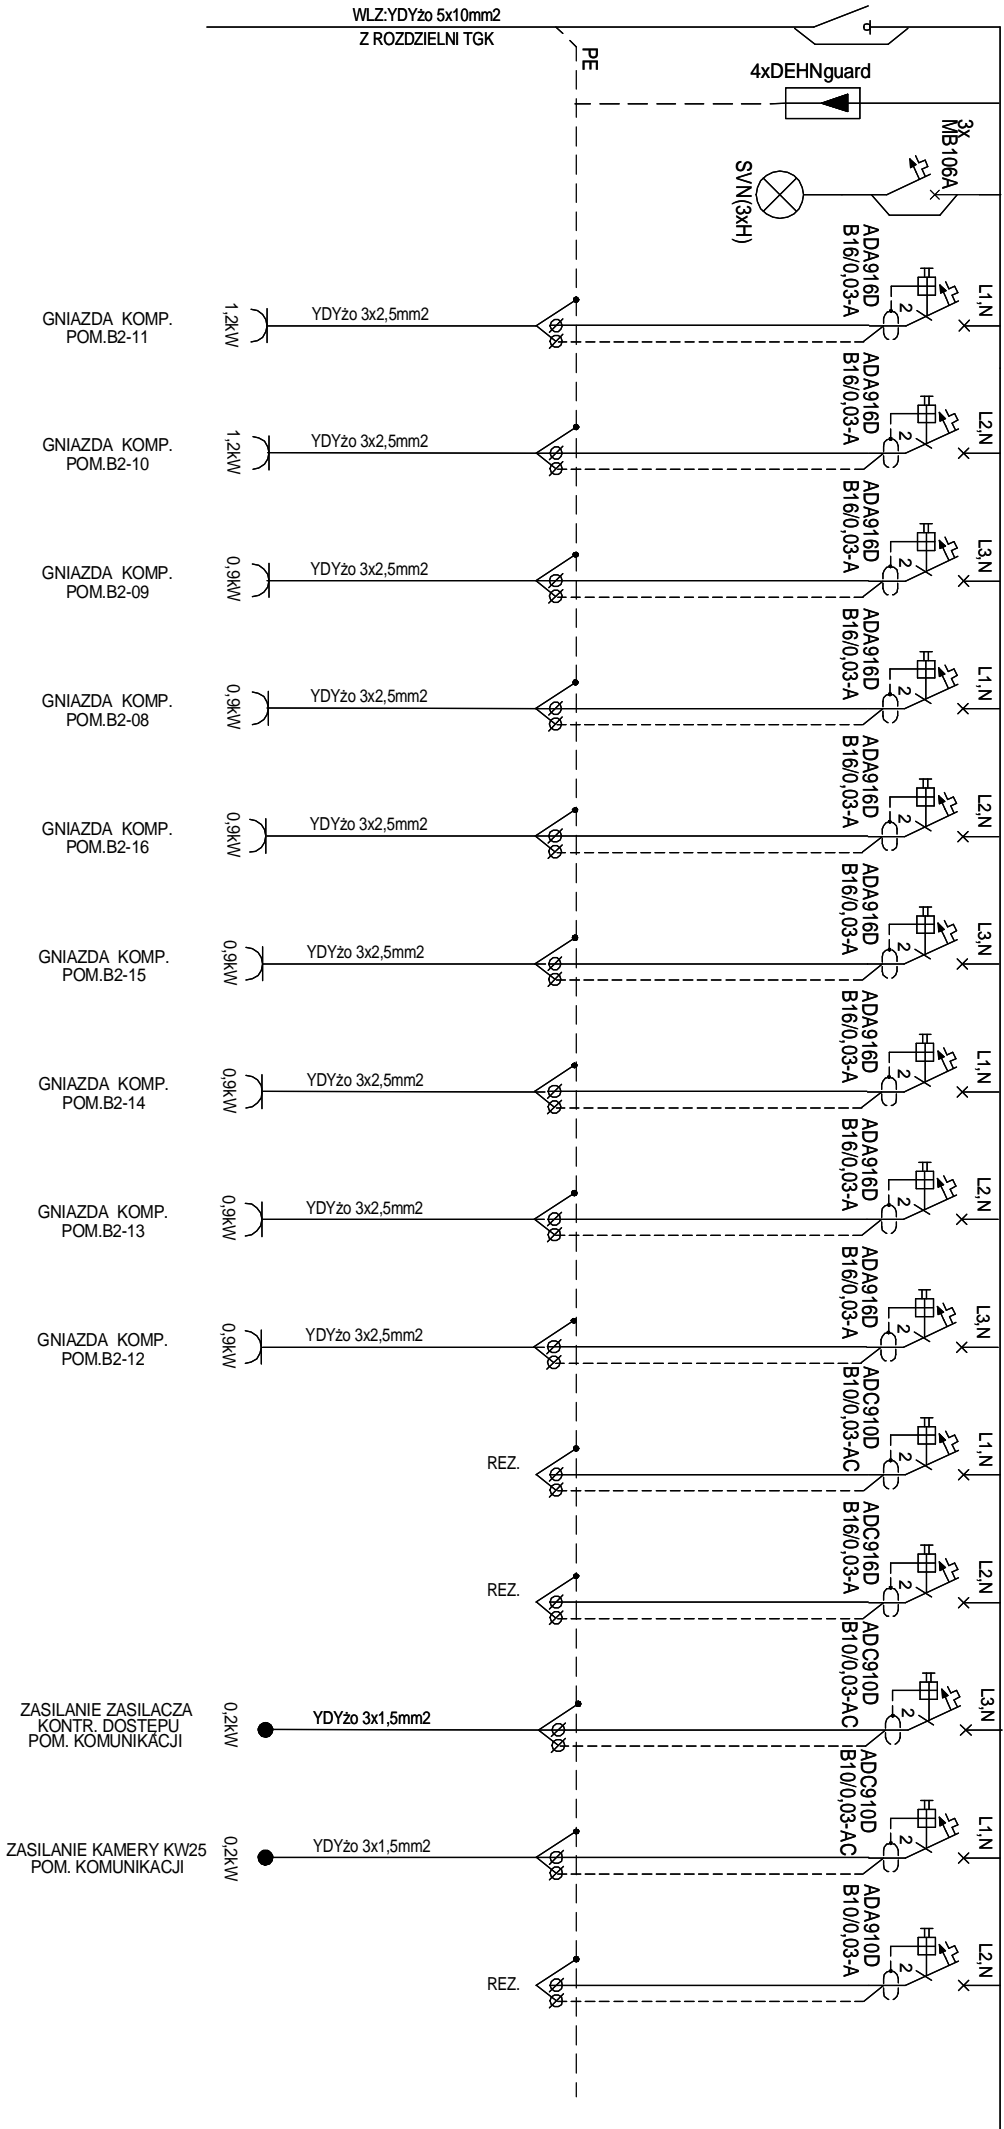


## OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

**SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA DLA UKŁADU SIECI TN+S  
+ WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE**

## UWAGI

1. OBUDOWA TYPU FW MEDIA FW5U1 PT II KL. IZOLACJI
2. WYPOSAŻENIE TABLICY WG FIRMY "HAGER"
3. W TABLICY PRZEMIŁCIE SIĘ 20% REZERWY WOLNEGO MIEJSCA
4. WSZYSTKIE OBWODY ŁĄCZONE POPRZECZ LISTWY ZAGISKOWE
5. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNĄCYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<h1 style="text-align: center;">MOSTOSTAL ZABRZE</h1>				Plac Pastw. 10 44-100 Zabrze 44-100 (82) 939 70 00 fax: +48 (32) 539 70 31 e-mail:	
<h2 style="text-align: center;">CIPBP</h2>					
PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU <b>KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM</b> zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b					
Temat Działki nr: 2580/206; 2582/206; 2584/206; 2586/206; 2589/206; 2591/206; 2594/206; 2586/206					
INWESTOR KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice				BRAZWA ELEKTR.	
NAZWA RYSUNKU SCHEMAT TABLICY KOMPUTEROWEJ RK22				NR RYS. E27	
PROJEKTANT Andrzej Pyka				NR UPR. 13090 PODPIS	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Łukasz Pyka				SYGNATURA DATA WRZESIEŃ 2014	