


PZ=9,8kW
Ps=5,6kW

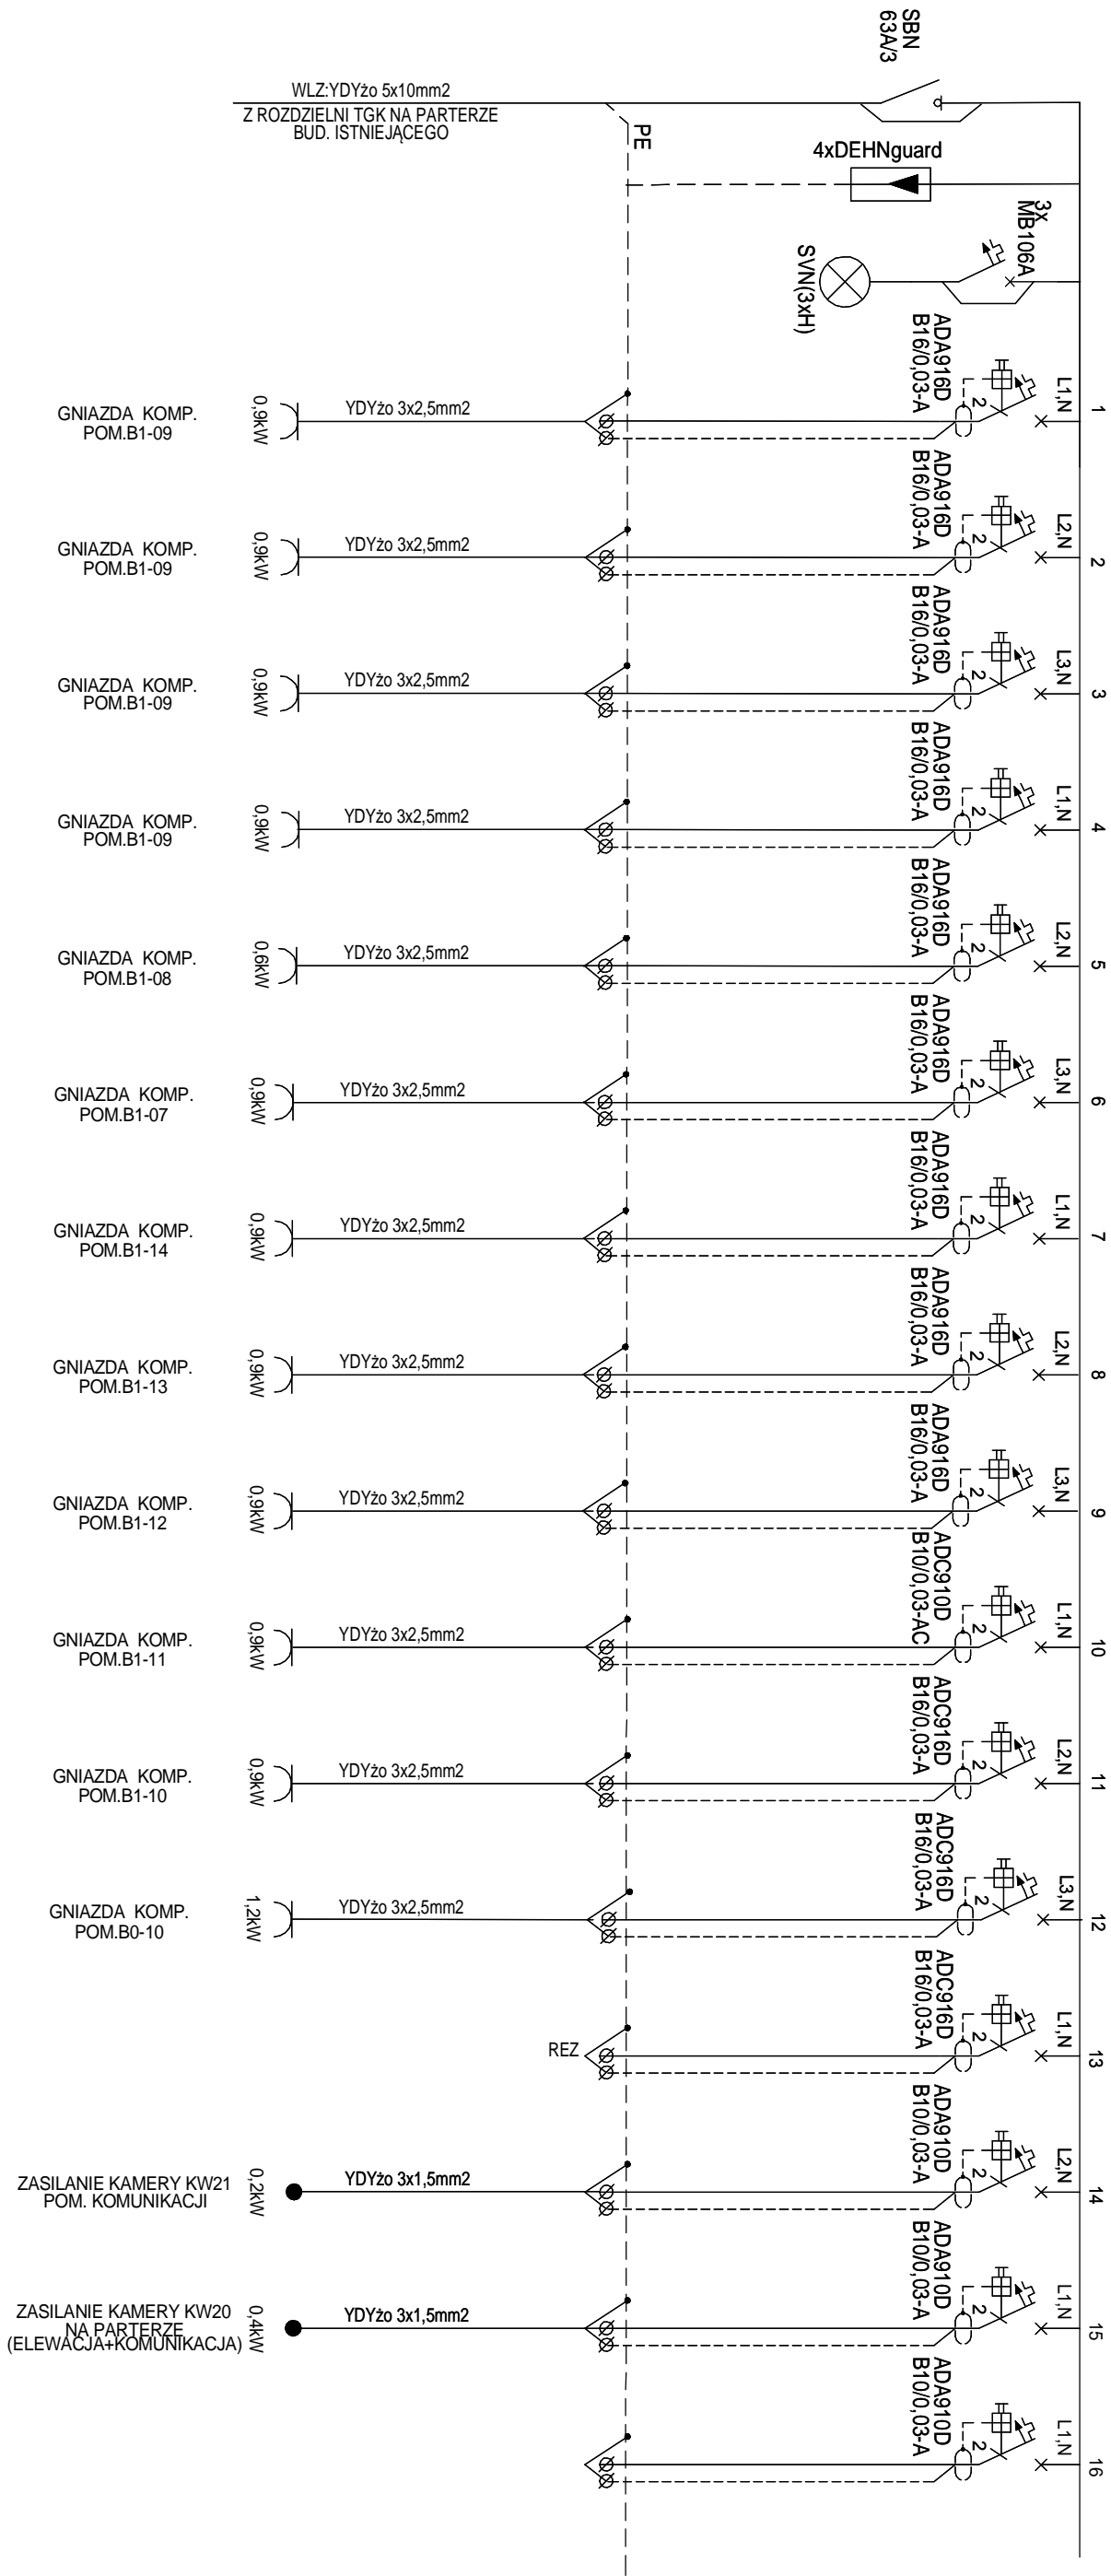


GNIAZDA W ZESPOŁACH GNIAZD

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

**SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA DLA UKŁADU SIECI TN-S
+ WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE**

UWAGI

1. OBUDOWA TYPU FW MEDIA FW61US1 P/T II KL. IZOLACJI
2. WYPOSĄŻENIE TABLICY W/G FIRMY "HAGER"
3. W TABLICY PRZEWIDUJE SIĘ 20% REZERWY WOLNEGO MIEJSCA
4. WSZYSTKIE OBWODY ŁĄCZONE POPRZECZ LISTWY ZAGISKOWE
5. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ
RÓWNOWĄŻNYCH INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<h1>MOSTOSTAL ZABRZE</h1>		<p>Plac Państw. 10 44-107 Gliwice 50-004 07 80 339 70 00 fax: +48 (32) 339 70 31 e-mail:</p>	
<h2>GPBP</h2>			
<p>PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b</p>			
<p>Działki nr: 2580/206; 2582/206; 2584/206; 2586/206; 2589/206; 2591/206; 2594/206; 2596/206</p>			
TEMAT		KOMENDA WODZISŁAWSKA POLICJI W KATOWICACH UL. Lompy 19	
INWESTOR		BRANŻA	
NAZWA RYSYNIU		ELEKTR.	
SCHEMAT TABLICZY KOMPUTEROWEJ RK12		NR RYS.	
PROJEKTANT		SKALA	
mgr inż. Łukasz Pyka		--	
SPRZĘDZAJĄCY		WZWESEN 2014	
mgr inż. Łukasz Pyka		DATA	
18.09.20		PODPIS	
SLK3594PCE10		SKALA	