


TABLICA RK21
Pz=8,3kW
Ps=6,6kW

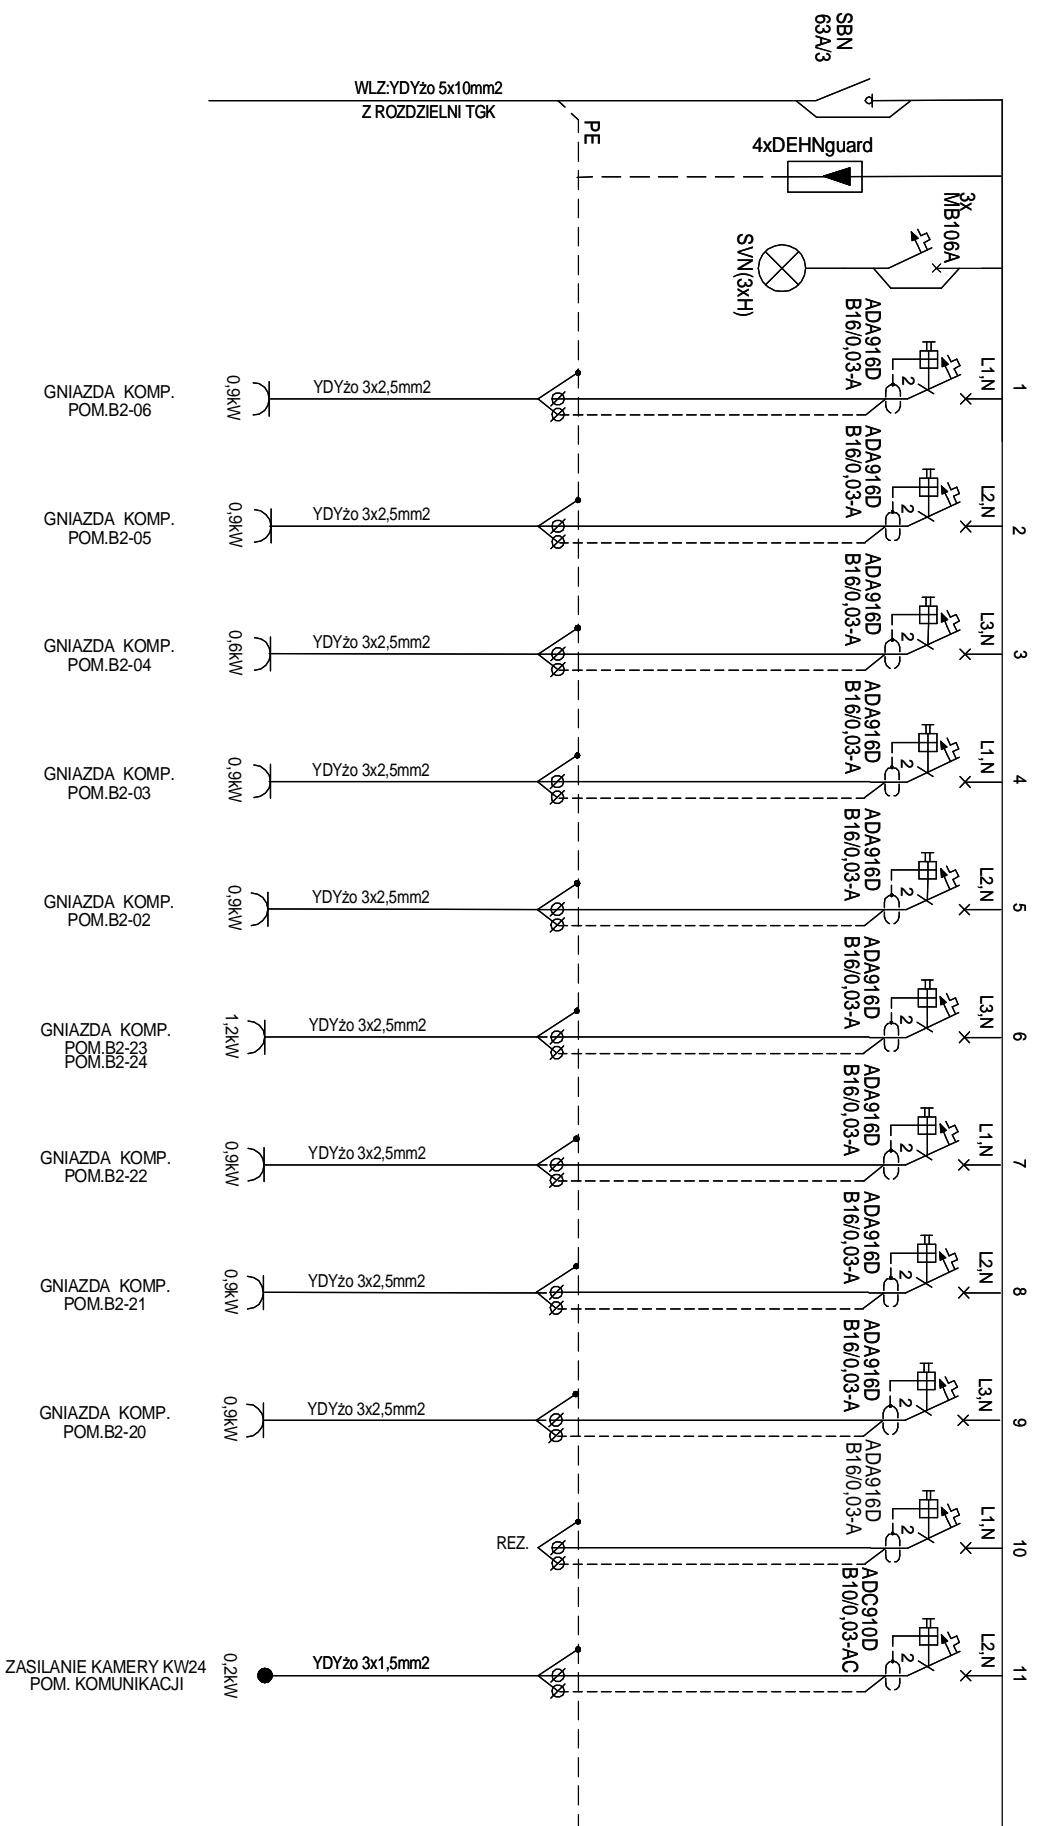


OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

**SAMOCZYNNE WYLĄCZENIE ZASILANIA DLA UKŁADU SIECI TN-S
+ WYLĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRAĐOWE**

UWAGI

1. OBDUROWAŃ PU FW MEDIA FW61US1 PT 1L KL. IZOLACJI
2. WPOSADZENIE TABLICY W/G FIRMY "HAGER"
3. W TABLICY PRZEWIDUJE SIĘ 20% REZERWY WOLNEGO MIEJSCA
4. WSZYSTKIE OBYWODY ŁĄCZONE POPRZECZ LIŚTIVY ZACISKOWE
5. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWARTYCH INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<h1>MOSTOSTAL ZABRZE</h1>		Poczta: Pracekto 10 44-101 Glinice 86-448750 539 70 00 fax: +48 (32) 539 70 31 e-mail:	
<h2>GPBP</h2>			
PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZŁOIKALIZOWANEJ przy ul. Kokoszyckiej 180b			
Działki nr: 2580/2/206; 2584/2/206; 2586/2/206; 2589/2/206; 2591/2/206; 2594/2/206; 2596/2/206			
INWESTOR 40-038 Katowice		BRANŻA	
NADZIRA RISUNKU		ELEKTR.	
SCHEMAT TABLICZY KOMPUTEROWEJ RK21		NR RYS.	
PROJEKTANT Andrzej Pyka		SKALA	
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. Łukasz Pyka		WZRZESZEN	
nr upr. 13890		DATA	
PODPIS		2014	