


TABLICA RR02  
Pz=1,0kW  
Ps=0,9kW

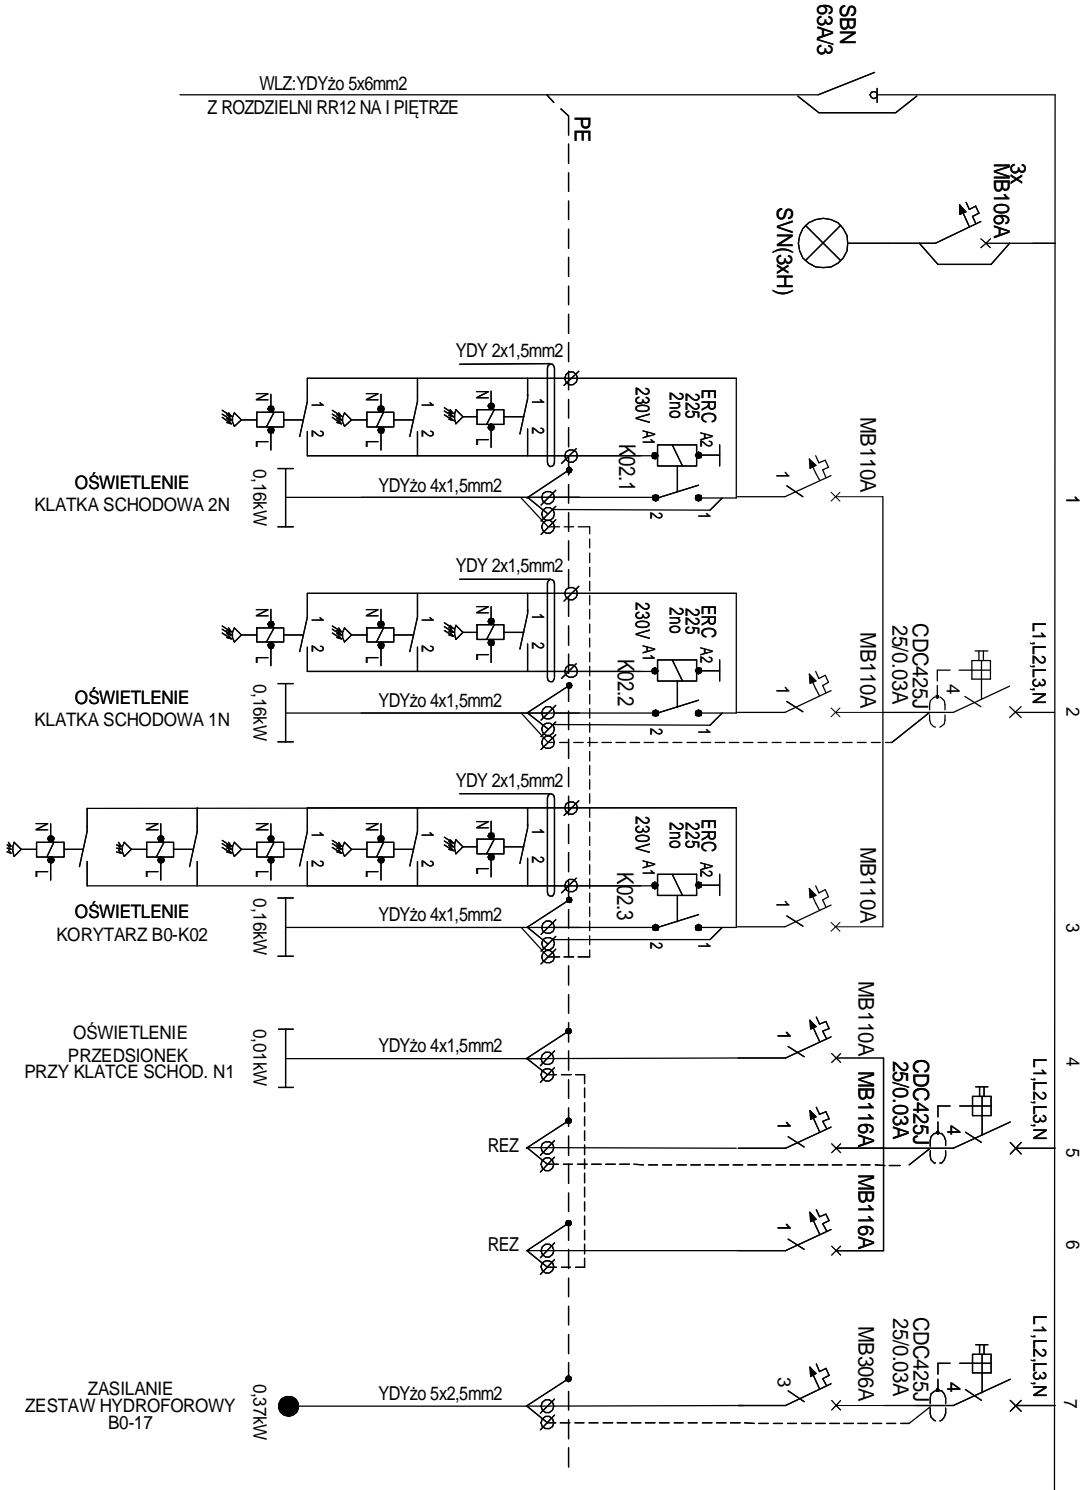


OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA DLA UKŁADU SIECI TN-S

+ WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE

UWAGI

1. OBUDOWA TYPU FW MEDIA FW61US1 PT II KL. IZOLACJI
2. WYPOSAŻENIE TABLICY W/G FIRMY "HAGER"
3. W TABLICY PRZEWIDUJE SIĘ 20% REZERWY WOLNEGO MIEJSCA
4. WSZYSTKIE OBWODY ŁĄCZONE POPRZĘCZ LISTWY ZACISKOWE
5. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWARTYCH INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<div>MOSTOSTAL ZABRZE</div> <div>CPEBP</div> <div></div> <div><div>Plac Piastów 10 44-101 Gliwice tel. +48 (32) 339 70 00 fax. +48 (32) 339 70 31 e-mail: <a href="mailto:biuro@mostostal.com.pl">biuro@mostostal.com.pl</a></div></div>									
PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b									
TEMAT	Działki nr: 2580/206; 2582/206; 2584/206; 2586/206; 2589/206; 2591/206; 2594/206; 2596/206								
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice				BRANŻA		ELEKTR.		
NAZWA RYSLINKU	SCHEMAT TABLICY RR02 ZASILANIA REZERWOWEGO				NR RYS.		E16		
PROJEKTANT	Andrzej Pyka		NR UPR. 13830	PODPIS		SKALA		--	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Lukasz Pyka		SLK3194/PKCE/10		DATA		WRZESIEŃ 2014		