


TABLICA RP11
Pz=39,3kW
Ps=19,75kW

CZŁON INST. Gniazd wtykowych

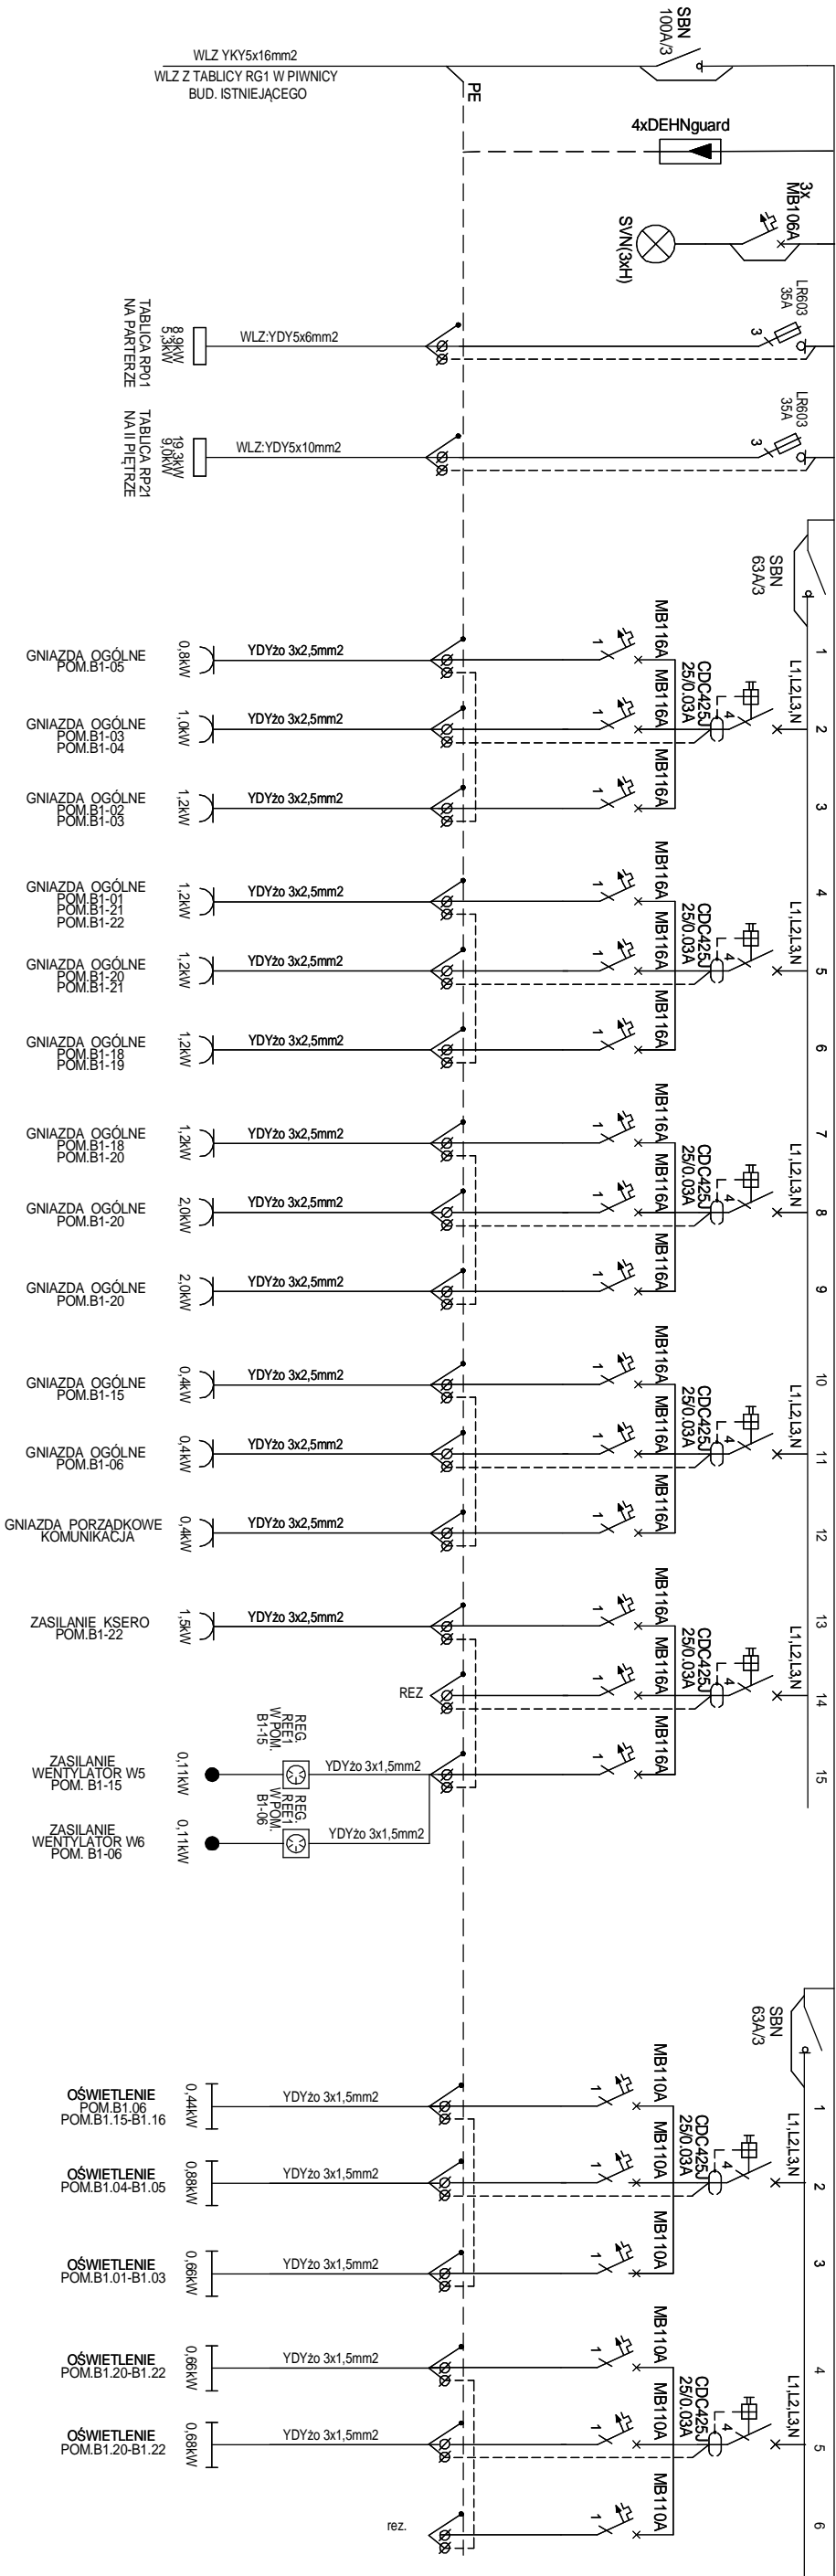


OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA DLA UKŁADU SIECI TN-S
+ WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRAŁOWE

UWAGI

1. OBUDOWA TYPU FM MEDIA FM62US1 P/T II KL. IZOLACJI
2. WYPOSAŻENIE TABLICY W/G FIRMY HAGGER
3. W TABLICY PRZEMIDUJE SIĘ 20% REZERWY WOLNEGO MIEJSCA
4. WSZYSTKIE OBWODY ŁĄCZONE POPRZECZ LISTWY ZACISKOWE
5. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWARTYCH INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|--|
| MOSTOSTAL ZABRZE | | | |  | | Piec Pastów 10 44-101 Gliwice tel. +48 (32) 339 70 00 fax. +48 (32) 339 70 31 e-mail: biuro@mostostal.com.pl | |
| CPEBP | | | | | | | |
| PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU | | | | | | | |
| KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISŁAWIE ŚLĄSKIM | | | | | | | |
| zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b | | | | | | | |
| TEMAT | | Dziękuję, nr: 2580/206; 2582/206; 2584/206; 2586/206; 2589/206; 2591/206; 2594/206; 2596/206 | | | | | |
| INWESTOR | | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice | | | | | |
| | | BRAZDA | | ELEKTR. | | | |
| NAZWA RYSUNKU | | SCHEMAT TABLICY RP11 ZASILANIA PODSTAWOWEGO | | | | | |
| PROJEKTANT | | Andrzej Pyka | | nr. upr. 13830 | | PODPIS | |
| SPRAWDZAJĄCY | | mgr inż. Lukasz Pyka | | SIK339P406C10 | | SKALA | |
| | | | | | | DATA | |
| | | | | | | WRZESIEŃ 2014 | |