


PZ=31,6kW
PS=16,3kW

CZŁON INST. OŚWIECENIA

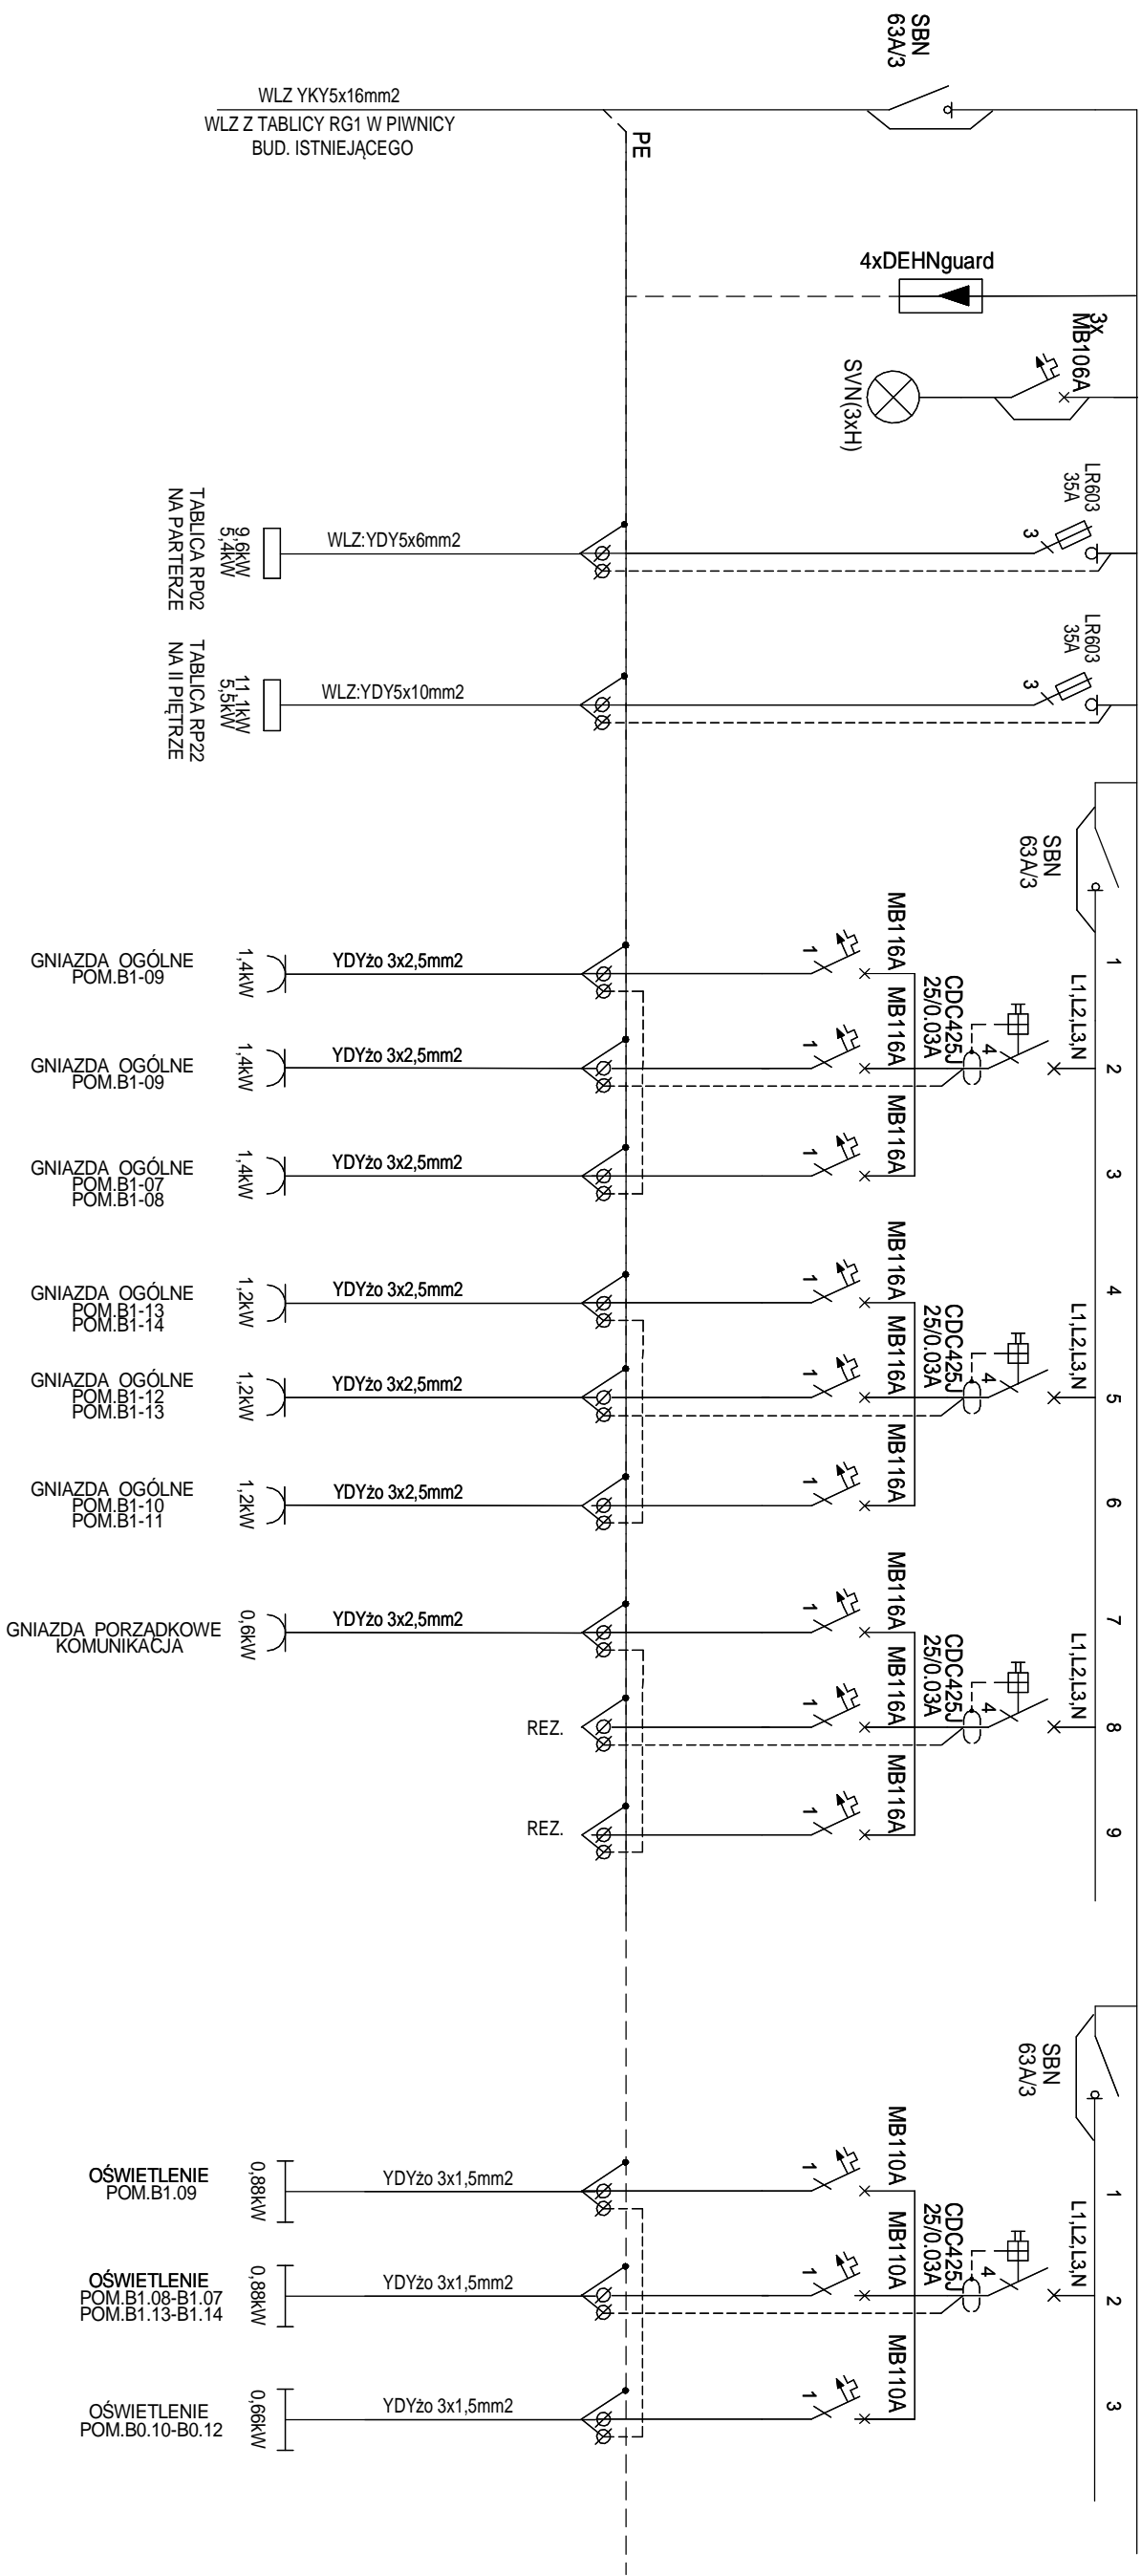


OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

+ WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE

UWAGI

1. OBUDOWA TYPU FM MEDIA FW62US1 P/T II KL. IZOLACJI
2. WYPOSĄŻENIE TABLICY W/G FIRMY "HAGER"
3. W TABLICY PRZEWIDUJE SIĘ 20% REZERWY WOLNEGO MIEJSCA
4. WSZYSTKIE OBWODY ŁĄCZONE POPRZEC LISTWY ZACISKOWE
5. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<h1>MOSTOSTAL ZABRZE</h1>				Plac Powiatowy 10 44-101 Gliwice 80-448 82 339 70 00 fax: +48 (32) 339 70 31 e-mail:	
<h2>GPBP</h2>					
PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b					
Działki nr: 2580/206; 2582/206; 2584/206; 2586/206; 2589/206; 2591/206; 2594/206; 2596/206					
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Łompy 19 40-038 Katowice				BRAUZA	
INWESTOR				ELEKTR.	
NAZWA RYSUNKU				NR RYS.	
SCHEMAT TABLICY RP-12 ZASILANIA PODSTAWOWEGO				E18	
PROJEKTANT				SKALA	
Andrzej Pyka				--	
SPRACOWYDAWCA				WZĘSIEN 2014	
mgr inż. Łukasz Pyka				NR UPR. 13830 SŁUŻBY INŻYNIERSKIE	
				PODPIS	
				DATA	