


TABLICA RK11  
Pz=7,5kW  
Ps=4,5kW

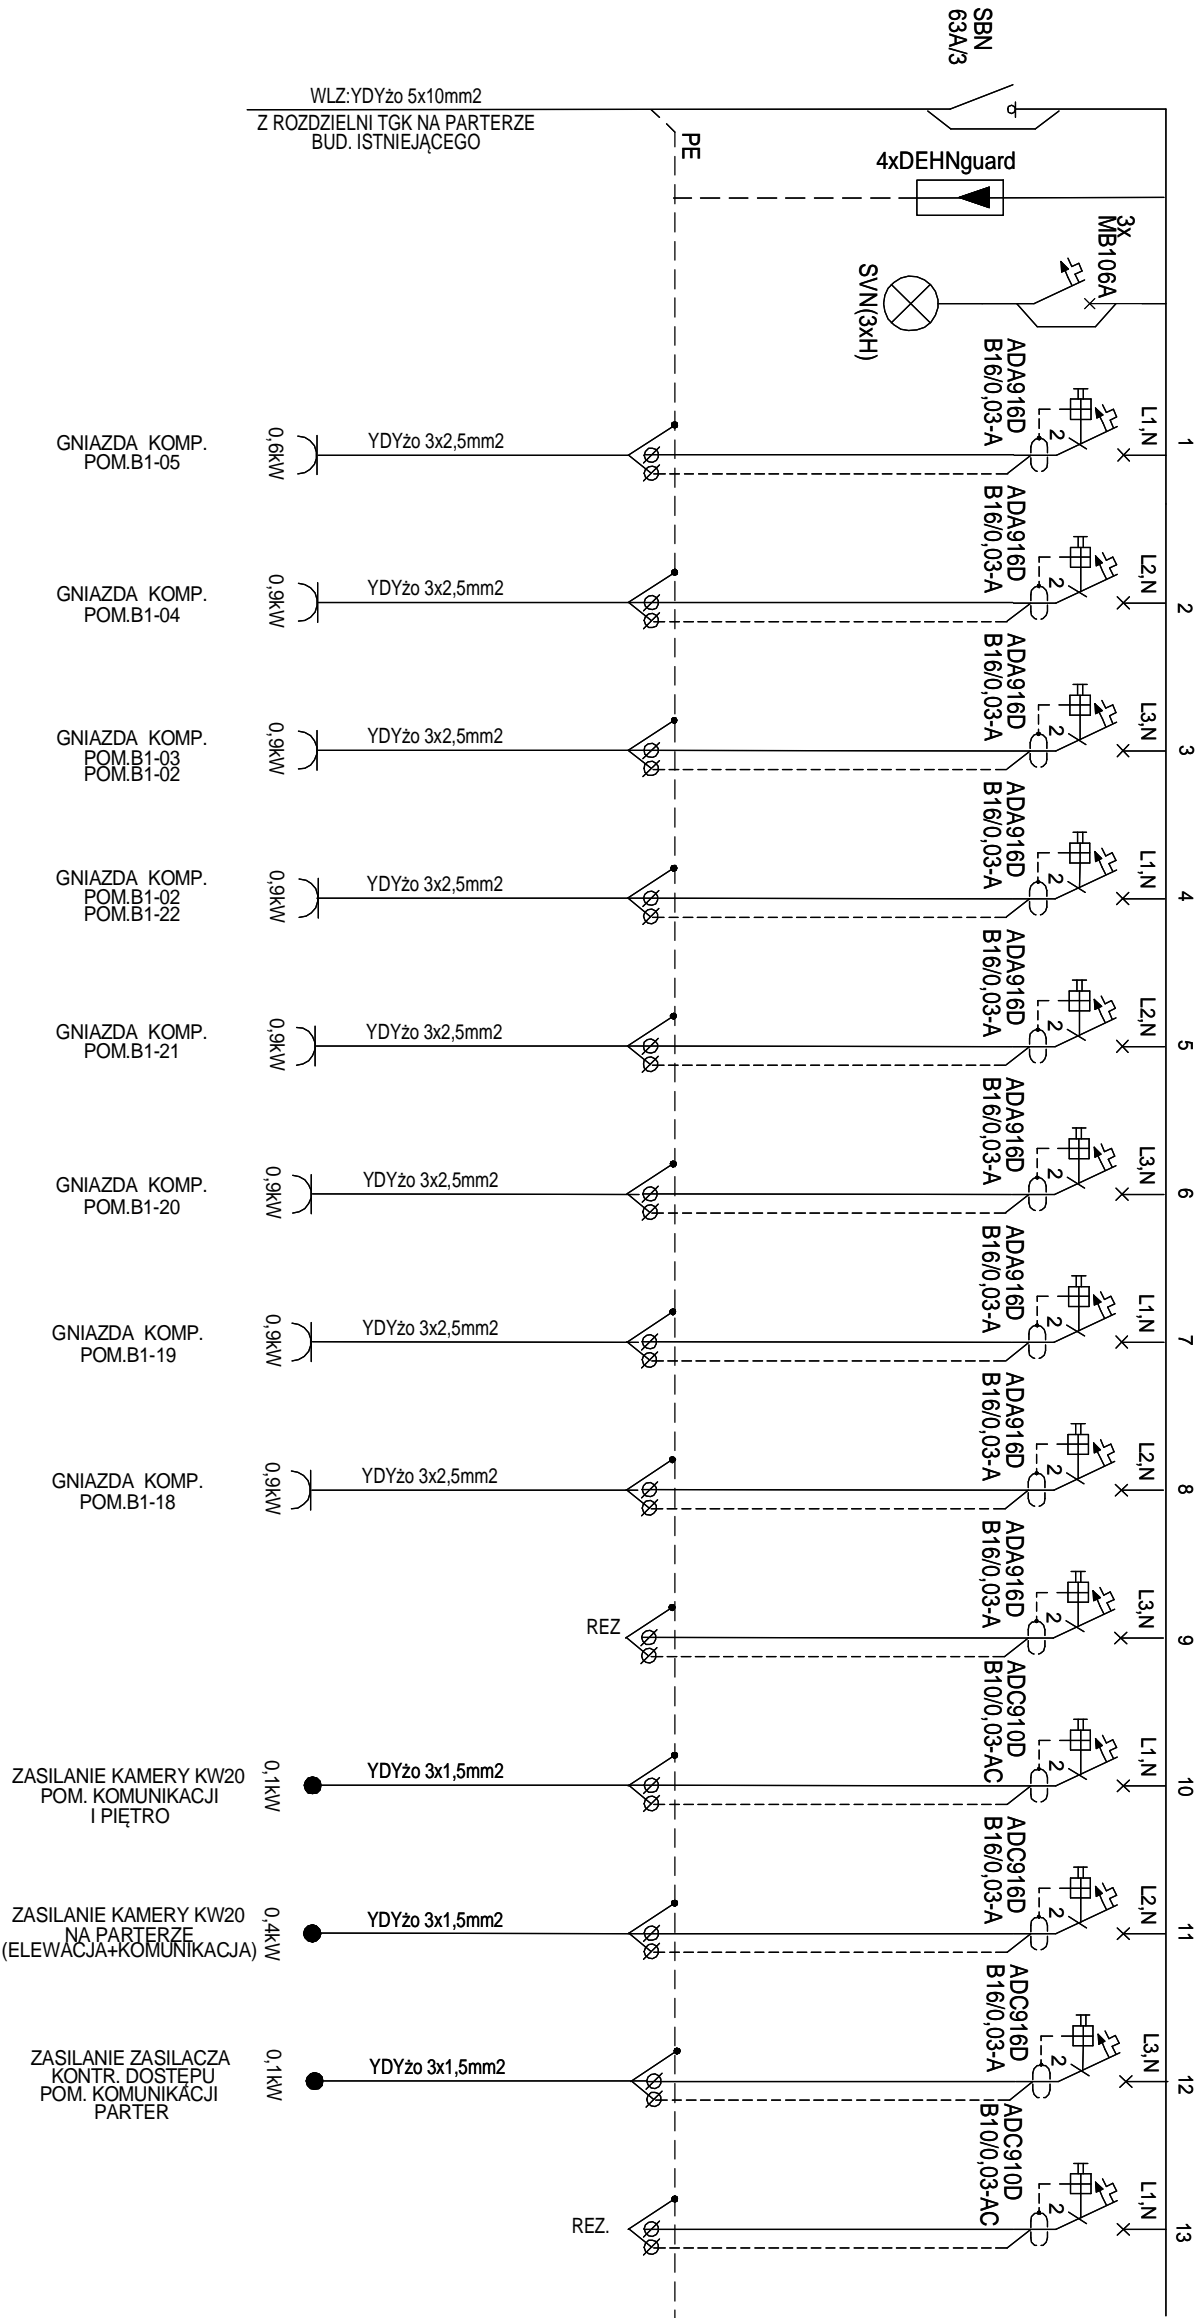


GNIAZDA W ZESPÓŁACH GNIAZD

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA DLA UKŁADU SIECI TN-S  
+ WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE

UWAGI

1. OBUDOWA TYPU FW MEDIA FW61US1 PT II KL. IZOLACJI
2. WYPOSAŻENIE TABLICY W/G FIRMY "HAGER"
3. W TABLICY PRZEWIDUJE SIĘ 20% REZERWY WOLNEGO MIEJSCA
4. WSZYSTKIE OBWODY ŁĄCZONE POPRZEC LISTWY ZACISKOWE
5. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

<h1>MOSTOSTAL ZABRZE</h1>					<div>Plac Pastów 10 44-101 Gliwice tel. +48 (32) 339 70 00 fax. +48 (32) 339 70 31 e-mail: <a href="mailto:biuro@mostostal.com.pl">biuro@mostostal.com.pl</a></div>	
<h2>CPEBP</h2>						
<b>PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b</b>						
TEMAT	Działki nr: 2580/206; 2582/206; 2584/206; 2586/206; 2589/206; 2591/206; 2594/206; 2596/206					
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice				BRAZDA	ELEKTR.
NAZWA RYŚUNKU	SCHEMAT TABLICY KOMPUTEROWEJ RK11				NR RYS.	E24
PROJEKTANT	Andrzej Pyka				PODPIS	--
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Lukasz Pyka				SKALA	WZRESZEN 2014