



Rozmieszczenie aparatów w przedziale rozdzielni




Wymiary wnęki pod rozdzielnie piętrowe

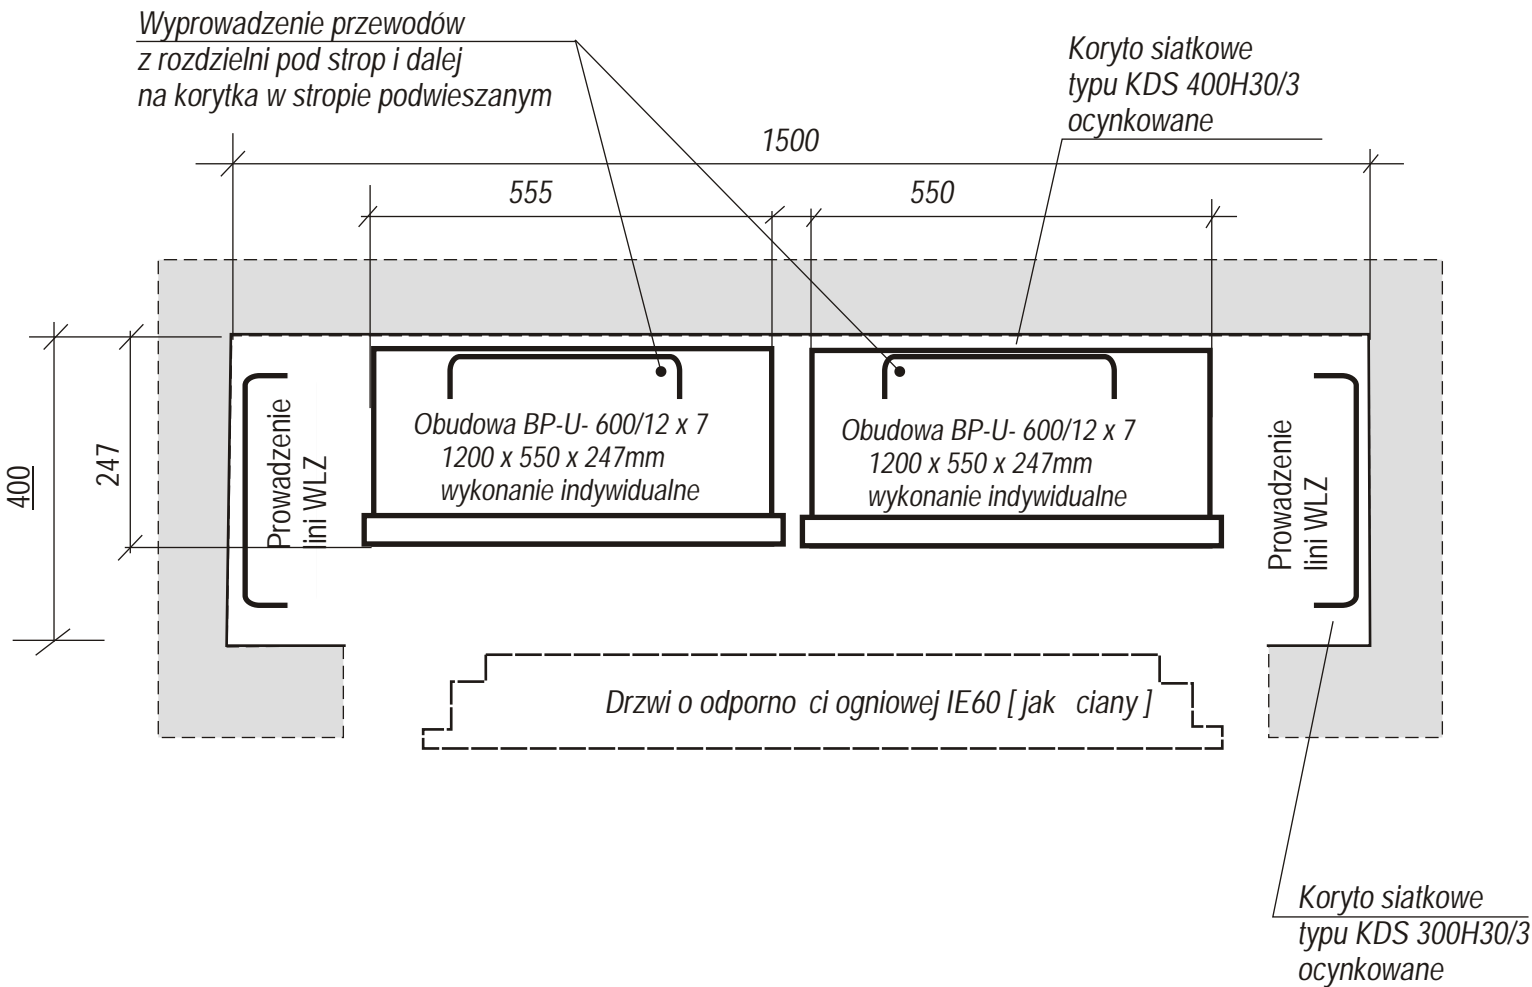

Zacisk PE złożony z czterech zacisków 1-biegowy typu KE86.1YG dla przewodu zasilającego do 50mm² i dwóch odpływów przewodem 16mm²

Zaciski do linii WLZ, 3-biegowy typu KE86.30 + zacisk N złożony 1-biegowy typu KE86.1B dla przewodu zasilającego do 50mm² i dwóch odpływów przewodem do 16mm² + osłona

	Imi nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górzy ska	3843/POOE/11		E3-05
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelny	552/79		Skala :
 Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Tytuł rysunku : Wytyczne dla wykonania wn k pod rozdzielnie pi trowe		
		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODS PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				