




Rozmieszczenie aparatów w przedziale rozdzielni



Wymiary wn ki pod rozdzielnie pietrowe

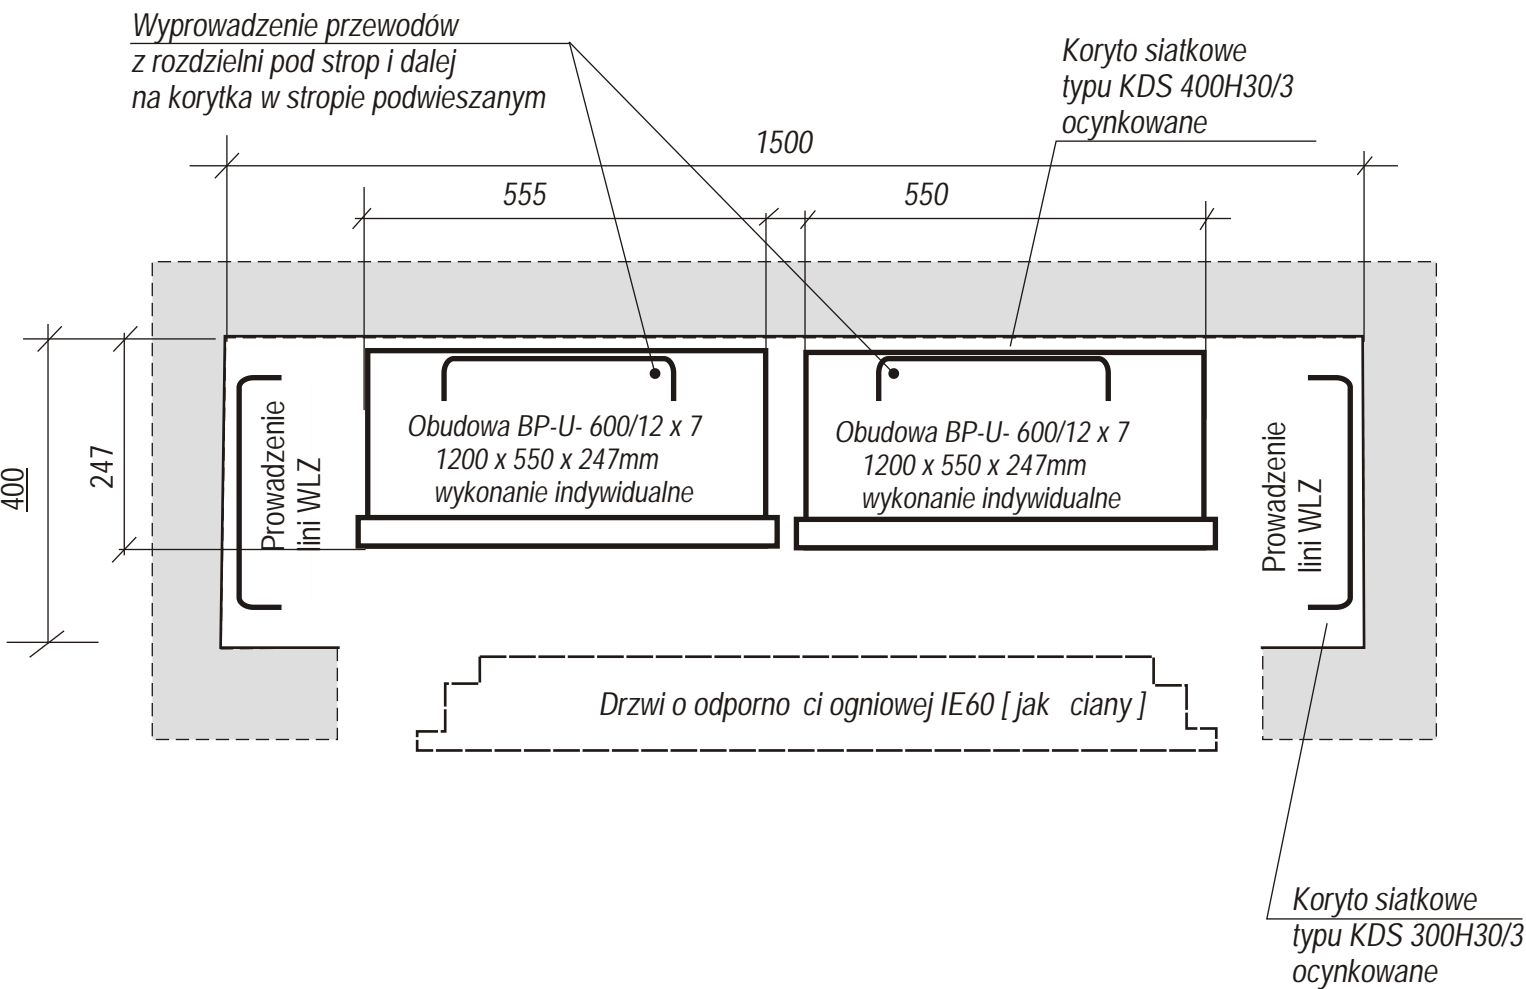

Zacisk PE zlo ony z czterech zacisków 1 bieguny
typu KE86.1YG dla przewodu zasilaj cego do 50mm²
i dwu odpływów przewodem 16mm²

	Imi nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górzy ska	3843/POOE/11		E3-02
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelny	552/79		Skala :
		Tytuł rysunku : Wytyczne dla wykonania wn k pod rozdzielnie pi trowe		
Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODST PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				